









# ЧАСТЬ I

## ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

### ГЛАВА 1

#### ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

##### РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

От параметров наружного воздуха зависит количество теплопритоков в камеры. Уменьшение теплопритоков и связанное с ним снижение потерь продукта от усушки достигается включением в конструкцию ограждения достаточно мощного слоя теплоизоляции.

Для выбора нормативного коэффициента теплопередачи ограждения холодильника необходимо знать, в какой климатической зоне расположен холодильник. Климатическую зону определяют по среднегодовой температуре. Территория СССР делится на три климатических зоны:

южную со среднегодовой температурой наружного воздуха 9°C и выше;  
среднюю со среднегодовой температурой наружного воздуха от 1 до 8°C;  
северную со среднегодовой температурой наружного воздуха 0°C и ниже.

Наибольшие теплопритоки наблюдаются в самое жаркое время года, что и определяет выбор летней расчетной температуры наружного воздуха. Эту температуру находят по среднемесячной температуре самого жаркого месяца с учетом влияния максимальных температур, отмечаемых в это время. Расчетные температуры наружного воздуха для некоторых городов Советского Союза приведены в табл. 1.1.

Для расчета пароизоляционного слоя, предназначенного для защиты теплоизоляции от проникновения в нее влаги из наружного воздуха, необходимо знать относительную влажность воздуха самого жаркого летнего месяца (см. табл. 1.1).

Для расчета мощности обогревательных устройств, которые иногда применяют для обогрева в зимнее время камер холодильников с нулевыми температурами, требуется зимняя расчетная температура наружного воздуха (см. табл. 1.1).

При необходимости сведения о температурах и влажности воздуха можно получить из СНиП II—A.6—72 «Строительная климатология и геофизика».

##### РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ

При обратном водоснабжении температуру воды для охлаждения конденсаторов холодильных машин принимают на 3—4°C выше температуры по мокрому термометру, которую определяют по  $d-i$ -диаграмме для влажного воздуха на пересечении линии постоянной энтальпии, характеризующей состояние наружного воздуха, с линией насыщения  $\phi = 1$ .

Таблица 1.1

Город	Температура, °С			Относительная влажность, %	Город	Температура, °С			Относительная влажность, %		
	среднегодовая	летняя	зимняя			летняя	зимняя	летняя			
Алма-Ата	8,7	34	-22	35	68	Мурманск	0,0	25	-26	63	86
Архангельск	0,8	27	-32	63	87	Новороссийск	12,7	33	-12	53	74
Астрахань	9,4	34	-22	37	81	Новосибирск	-0,1	30	-39	56	80
Ашхабад	16,3	40	-12	21	73	Одесса	9,9	32	-16	55	82
Баку	14,4	34	-3	46	73	Омск	0,0	31	-36	52	79
Барнаул	1,1	31	-37	54	77	Оренбург	3,9	34	-30	40	83
Брянск	4,9	30	-23	53	82	Орджоникидзе	7,9	30	-15	61	74
Вильнюс	6,2	28	-23	58	86	Пермь	1,5	29	-31	57	83
Владивосток	4,0	30	-12	79	62	Полтава	7,0	31	-21	48	85
Владimir	3,4	29	-28	57	86	Рига	5,6	27	-19	63	84
Волгоград	7,6	35	-25	33	84	Ростов-на-Дону	8,7	33	-21	41	81
Вологда	2,2	28	-29	61	84	Самарканд	12,9	37	-13	25	62
Воронеж	5,4	33	-25	47	87	Саратов	5,3	33	-28	41	77
Ворошиловград	7,0	33	-23	40	78	Свердловск	1,2	30	-24	54	79
Горький	3,1	29	-28	56	86	Семипалатинск	3,2	34	-36	40	72
Грозный	10,1	34	-16	47	80	Сочи	13,4	32	-1	67	70
Днепропетровск	8,5	33	-20	43	83	Ставрополь	9,1	33	-19	47	82
Душанбе	14,2	36	-10	24	64	Таллин	5,0	26	-21	71	83
Ереван	11,6	35	-18	34	68	Тамбов	4,8	32	-26	49	81
Иваново	2,7	30	-28	56	86	Ташкент	13,3	37	-13	24	59
Иркутск	-1,1	29	-36	58	77	Тбилиси	12,7	34	-8	39	57
Киев	7,2	31	-22	52	83	Тюмень	1,3	31	-35	58	77
Киров	1,5	29	-31	56	87	Томск	-0,6	29	-39	59	79
Кишинев	9,4	32	-17	45	77	Уфа	2,8	32	-30	53	82
Краснодар	10,8	34	-18	46	73	Фрунзе	9,8	35	-21	28	60
Красноярск	0,5	30	-40	52	72	Хабаровск	1,4	32	-33	67	76
Куйбышев	3,8	32	-29	48	—	Харьков	6,9	32	-22	49	81
Курск	5,4	30	-24	53	84	Херсон	9,8	33	-18	41	79
Ленинград	4,3	27	-24	59	82	Целиноград	1,4	33	-33	42	80
Магнитогорск	1,2	31	-32	49	75	Чита	-2,7	32	-39	53	73
Минск	5,4	28	-23	56	61	Ялта	13,0	33	-11	56	68
Москва	4,8	30	-26	50	83	Ярославль	2,7	28	-28	58	85

В случае прямоточной системы водоснабжения из естественных водоемов температуру воды в курсовых и дипломных проектах можно принимать на 6—8°С ниже температуры наружного воздуха.

#### РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГРУНТА

Расчетную температуру грунта под полом, имеющим нагревательные устройства, принимают при электрообогреве грунта равной 1°С, при других способах обогрева с учетом неравномерности распределения температур 3°С.

Обычно действительная температура грунта в расчетах холодильных камер не встречается. При необходимости действительную температуру грунта можно определить по климатологическим справочникам. Действительную температуру грунта у стел подвальных камер предприятий торговли и общественного питания

можно принимать для южной климатической зоны 25°C, для средней 21°C, для северной 17°C. Температуру грунта под полом подвальных камер этих же предприятий можно принимать соответственно 18, 14 и 10°C.

## РЕЖИМЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ

**Распределительные и производственные холодильники.** Правильный выбор режима холодильной обработки продуктов (температура, влажность и скорость движения воздуха, начальная и конечная температура продукта, продолжительность холодильной обработки) имеет важное значение для сохранения высокого качества и уменьшения потерь продуктов. Снижение температур и значительное увеличение скорости движения воздуха в камерах холодильной обработки позволяют в 2—3 раза ускорить процесс охлаждения и замораживания и при этом снизить усушку продуктов на 25—35%.

Охлаждение мяса одностадийным методом осуществляют в камерах с температурой воздуха —4÷—5°C при скорости движения воздуха 1—2 м/с в течение 12—16 ч (для говядины).

При двухстадийном методе мясо на первой стадии охлаждается в камере охлаждения при температуре воздуха —10÷—12°C и скорости движения воздуха 1—2 м/с в течение 6—7 ч (для говядины). При этом температура мяса понижается примерно до 15°C. Вторая стадия охлаждения осуществляется в камере хранения (доохлаждения) мяса с температурой —1÷—1,5°C при скорости движения воздуха 0,1—0,2 м/с в течение 15—17 ч (по некоторым источникам 10—12 ч).

Температуру мяса, поступающего на холодильную обработку, принимают равной 37°C, а в конце процесса охлаждения 4°C. Относительная влажность воздуха в камерах охлаждения 90—95%.

Птицу можно охлаждать в камере в течение 10(15) ч или в туниелях в течение 2(4) ч (первая цифра здесь и далее относится к курам и уткам, цифра в скобках — к гусям и индейкам).

Температура воздуха в камере —1°C, относительная влажность 90%, температура поступающего продукта 30°C, выходящего 4°C.

Однофазное замораживание мяса на холодильниках мясокомбинатов производится в камерах с усиленной циркуляцией воздуха при температуре воздуха —30°C. Процесс длится 24 ч. Температура поступающего мяса 37°C, выходящего —12°C. При таких же условиях замораживают мясо на распределительных холодильниках, по температуре поступающего мяса принимают равной 8°C, выходящего —18°C, а время холодильной обработки 20 ч.

Замораживают птицу при температуре воздуха в камере —30°C. Температура поступающей птицы 4—0°C, выходящей —15°C. Время холодильной обработки зависит от характера движения воздуха, от способа упаковки птицы: в камерах без принудительной циркуляции воздуха — 16(20) ч, в камерах с усиленной циркуляцией воздуха — 12(14), в туниелях — 4(6) ч, если птица упакована в деревянные ящики.

При попутном замораживании птицы в камерах с усиленной циркуляцией воздуха процесс значительно ускоряется и протекает 5(7) ч, причем холодильная обработка птицы ведется от начальной температуры 25°C.

Масло замораживают при температуре воздуха в камере —30°C в течение 24 ч от 2 до —12°C.

На холодильниках рыбной промышленности продукты замораживаются в камерах с усиленной циркуляцией воздуха при  $t_b = -30^{\circ}\text{C}$  в течение 5 ч от 5 до 16÷ $-18^{\circ}\text{C}$  или в туннельных морозилках при температуре воздуха до  $-35^{\circ}\text{C}$  в течение 4 ч.

Хранение мороженых продуктов при более низких температурах позволяет увеличить срок хранения без ухудшения качества продукта (так, при понижении температуры хранения мороженого мяса с  $-15$  до  $-20^{\circ}\text{C}$  срок хранения увеличивается с 9 до 18 мес).

Хранить мороженые грузы рекомендуется при температуре воздуха в камерах  $0^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха 80—90 %. В камерах хранения мяса, птицы и мясопродуктов рекомендуется поддерживать влажность воздуха около 10 %. Продукты поступают в камеры хранения в основном с температурой  $-1^{\circ}\text{C}$ .

Температуры хранения охлажденных грузов существенно зависят от вида продукта.

Мясо, субпродукты и охлажденная птица хранятся при  $t_b = -2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха 90 %, колбасные изделия, копчености при  $t_b = 0^{\circ}\text{C}$  и  $-8^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха 75—78 %.

Рыба пряного посола, холодного копчения, слабо- и среднесоленая хранится при  $t_b = -2 \div -6^{\circ}\text{C}$ , икра — при температуре  $-2 \div -12^{\circ}\text{C}$ .

Яйца, упакованные в картонные коробки, хранятся при температуре воздуха  $1,5 \div -1,5^{\circ}\text{C}$  (коробки не переворачивают). При хранении яиц в деревянных ящиках, которые переворачивают во время хранения, температуру воздуха можно уменьшить до  $-2,5^{\circ}\text{C}$ .

В камерах охлаждения молока, сливок, кисломолочных продуктов, а также рябины-творожной продукции температура воздуха около  $0^{\circ}\text{C}$ , хранения творога  $= 0 \div -2^{\circ}\text{C}$ , сыров  $-4 \div 4^{\circ}\text{C}$ , охлаждения и краткосрочного хранения масла  $12 \div -15^{\circ}\text{C}$ .

В камерах хранения фруктов и овощей могут быть приняты следующие температуры хранения (в  $^{\circ}\text{C}$ ):

Яблоки, груши, виноград, капуста кочанная	0÷-1
Цитрусовые	2-6
Кориеплоды	-1÷1
Лук, чеснок	-1÷-3
Картофель	2-4

Относительная влажность воздуха в камерах хранения плодов и овощей поддерживается в пределах 85—95 %, кроме камер хранения лука и чеснока, где влажность должна быть 70—80 %.

В вспомогательных помещениях холодильников принимают следующие температуры: в экспедициях распределительных холодильников  $-10^{\circ}\text{C}$ , производственных холодильников  $12^{\circ}\text{C}$ , приемных рыбы  $0^{\circ}\text{C}$ , упаковочных (разгрузочных) рыбы до  $-5^{\circ}\text{C}$ .

Окончательный температурный и влажностный режимы в камерах устанавливают по технологическим инструкциям. Это особенно важно при определении температуры выпускаемого продукта, так как она не всегда соответствует температуре воздуха в камере.

**Предприятия торговли и общественного питания.** В стационарных камерах предприятий торговли и общественного питания продукты хранятся от 1 до 6 дней, причем поступают они на хранение в охлажденном или замороженном состоянии.

В связи с тем что хранение кратковременное, в камерах поддерживается температура более высокая, чем в распределительных холодильниках. Температура в камерах ( $^{\circ}\text{C}$ ) приведена ниже.

**Камеры хранения**

мяса	$\pm 0$
рыбы	-2
жиров, молока, молочных продуктов, яиц,	1—3
гастрономических изделий	
мясных и рыбных полуфабрикатов	$\pm 0$
овощных полуфабрикатов	2
фруктов, ягод, овощей, напитков	4—6
мороженого и замороженных продуктов	не выше -15
<b>Камера отходов (на предприятиях общественного питания)</b>	<b>2</b>
<b>Шлюз при камере отходов</b>	<b>5</b>

Относительная влажность воздуха в камерах определяется видом хранимых продуктов и характером упаковки и составляет (в %);

Для мяса охлажденного, гастрономии, кондитерских изделий	80
Для молочно-жировых продуктов, сыров, яиц, мяса мороженого	85
Для фруктов, овощей, полуфабрикатов мясных и рыбных	90

Если продукты хранятся в паронепроницаемой упаковке, то влажность воздуха в камерах не регламентируется.

Для поддержания более высокой относительной влажности воздуха рекомендуется, например, уменьшить разность температур между кипящим хладагентом (или рассолом) и воздухом в камере.

**РАСЧЕТНАЯ РАЗНОСТЬ ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ ВНУТРЕНИХ ОГРАЖДЕНИЙ**

При проектировании крупных холодильников температуру воздуха в коридорах, тамбурах, вестибюлях не определяют. Теплопритоки через стены и перегородки, отделяющие охлаждаемые помещения от неохлаждаемых тамбуров, вестибюлей и других помещений, находят по расчетной разности температур как части от разности температур для наружных стен. Указанные теплопритоки составляют 70%, если эти помещения сообщаются с наружным воздухом, и 60%, если не сообщаются.

Для предприятий торговли и общественного питания температуру смежных помещений можно принимать: для южной зоны  $28^{\circ}\text{C}$ , для средней  $24^{\circ}\text{C}$ , для северной  $20^{\circ}\text{C}$ . Для коридоров, вестибюлей, тамбуров — соответственно 14, 12 и  $10^{\circ}\text{C}$ .

## ГЛАВА 2

# ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объемно-планировочные решения холодильников должны соответствовать требованиям СНиП II-105-74 и «Нормам технологического проектирования холодильников». Принятие решения должно определяться прежде всего экономической целесообразностью его. Это значит, что при выборе конкретного решения рассматривают вопросы о применении прогрессивной технологии обработки и хранения продуктов, об использовании индустриальных методов строительства, стандартных строительных конструкций и элементов, о широком использовании средств механизации погрузочно-разгрузочных работ, поточности перемещения грузов, об удобстве обслуживания оборудования.

Холодильники могут быть многоэтажными, двухэтажными и одноэтажными. В курсовых и дипломных проектах предпочтительнее выполнение проектов одноэтажных холодильников различной емкости и различного назначения. Одноэтажные холодильники позволяют упростить схему механизации погрузочных работ, увеличить грузовой фронт, обеспечить широту маневра транспортных средств, более полно использовать грузовой объем холодильника. К недостаткам одноэтажных холодильников можно отнести относительное увеличение поверхности наружных ограждений, что в некоторой степени оказывается на величине теплопритоков и соответственно на усушке неупакованных продуктов.

Высота помещений одноэтажных холодильников емкостью 1500 т и более должна быть не менее 6 м, емкостью от 125 до 1500 т — 4,8 м, емкостью менее 125 т — 3,6 м. В многоэтажных холодильниках высота надземных этажей должна быть 4,8; 5,4 или 6 м, подвального этажа — не менее 3,6 м.

### Типы холодильников

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий холодильников определяются их назначением, причем решающее значение имеет технология производства.

**Распределительные холодильники.** Предназначены для равномерного обеспечения населения городов и рабочих поселков сезонными продуктами питания в течение всего года. Холодильная обработка грузов на таких холодильниках производится в ограниченных размерах, а потому мощность устройств для охлаждения и замораживания невелика. Основные емкости на таких холодильниках заняты под хранение мороженых грузов (до 75 %), а остальная часть холодильника — камеры с универсальным температурным режимом. На холодильниках емкостью более 5000 т предусматриваются камеры, предназначенные для хранения охлажденных грузов, причем размеры и число таких камер принимают с учетом обеспечения разделенного хранения неоднородных продуктов. Ориентировочно структуру холодильной емкости распределительных холодильников можно принимать в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Емкость холодильника, т	Структура холодильной емкости, %			Производительность морозильных камер, т/сут, или % от общей емкости
	камеры мороженых грузов	камеры охлажденных грузов	камеры с универсальным температурным режимом	
50—600	50—75	—	25—50	До 5 т/сут
1000—2000	75	—	25	» 1%
3000—5000	75	—	25	» 0,5%
Более 5000	60	20	20	» 0,5%

Структура холодильной емкости холодильника должна быть уточнена в каждом конкретном случае. В холодильниках емкостью до 400 т морозильные камеры, как правило, не предусматривают. В распределительных холодильниках следует проектировать камеры хранения охлажденного мяса для обеспечения населения обслуживаемого района из расчета трехсуточного запаса. Ориентировочно можно принять, что потребность в мясе одного человека составляет на трое суток около 0,4 кг, что в пересчете на численность населения составит примерно 15 т на 1000 т условной емкости холодильника.

Емкость холодильника определяют раздельно по камерам хранения мороженых и охлажденных грузов в кубометрах грузового объема и в тоннах хранимого груза из расчета загрузки 0,35 т/м<sup>3</sup>. В условную емкость распределительного холодильника входит также камера хранения охлажденного мяса, оборудованная подвесными путями, емкость которой определяют по норме нагрузки на 0,25 т на 1 м подвесного пути. Не включаются в условную емкость холодильника морозильная камера, иакопитель — разгрузочная при ней, экспедиции и другие помещения, не предназначенные для хранения грузов.

В настоящее время распределительные холодильники проектируют с большой высотой камер. При использовании подвесных путей для хранения охлажденного мяса объем камеры загружен не полностью: высота головки рельса подвесного пути на распределительных холодильниках от пола составляет всего 3 м. Поэтому целесообразно проработать вопрос о возможности использования для хранения и транспортировки охлажденного мяса специальных контейнеров (рис. 2.1), разработанных ВНИХИ. В одном контейнере может быть размещено 350—400 кг мяса. Устанавливаются контейнеры в два яруса.

Распределительные холодильники можно проектировать как самостоятельные предприятия или как предприятия промышленных или складских зон. Производственные цехи включают в состав распределительного холодильника на основании соответствующих технико-экономических расчетов. В качестве производств, включенных в состав распределительного холодильника, могут быть: цехи или фабрики мороженого, рыбообрабатывающие заводы, цехи фасовки продуктов, заводы по производству водного льда, заводы по производству сухого льда и жидкой углекислоты и др.

**Холодильники предприятий мясной промышленности.** Холодильники мясокомбинатов являются частью производственного предприятия. Их емкость определяется производственной мощностью мясокомбината. Камеры предназначены для холодильной обработки и для хранения мяса и мясопродуктов. Пропускная

способность каждой камеры охлаждения и замораживания должна быть не менее 80% сменной производительности комбината. Число камер зависит от времени холодильной обработки и сменности работы и определяется технологическими соображениями. На многих действующих предприятиях испытывается недостаток в камерах для замораживания мяса, так как при проектировании предусматривали одну-две камеры замораживания. Чтобы восполнить этот недостаток на ряде предприятий, часть камер хранения мороженого мяса переоборудуют под камеры замораживания. Естественно, такой метод нельзя считать правильным. При выборе числа камер охлаждения следует учесть задачу увеличения реализации охлажденного мяса до 80% от общего объема продажи. Это, очевидно, потребует и соответствующего увеличения числа камер охлаждения мяса или применения новых способов и режимов холодильной обработки мяса. Так, только переход с одностадийного метода охлаждения говядины на двухстадийный позволяет уменьшить продолжительность охлаждения на 2—4 ч при быстром способе охлаждения, в результате чего пропускная способность камер возрастает примерно на 15—25%. При сверхбыстром способе охлаждения, который применяется при двухстадийном методе, время охлаждения сокращается примерно вдвое. При использовании двухстадийного метода охлаждения потребуется некоторое увеличение площадей камер хранения, так как доохлаждение мяса проводится в камерах хранения в течение 10—12 ч.

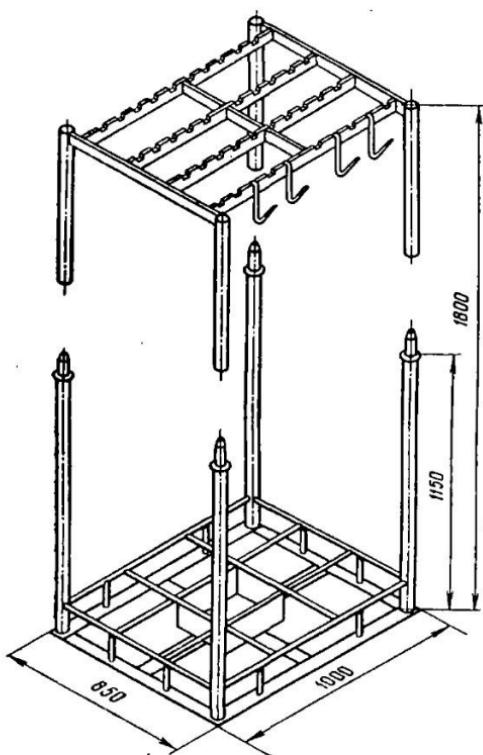


Рис. 2.1. Контейнер для хранения и транспортировки мяса в подвешенном состоянии.

Кроме того, в составе холодильника следует предусматривать камеры приема мяса и помещения для загрузки камер охлаждения и замораживания, а также разгрузочные камеры при них. На холодильнике могут быть камеры хранения и холодильной обработки субпродуктов, хранения жиров, камеры с универсальным температурным режимом, экспедиции.

Камеры хранения охлажденного мяса рассчитывают обычно на двухсуточный запас его. Камеры хранения мороженого мяса должны вмещать 60-сменный запас.

При проектировании производственных холодильников необходимо предусматривать максимальную блокировку всех входящих в их состав зданий и сооружений с учетом требований действующих норм проектирования и правил техники безопасности.

**Холодильные установки предприятий молочной промышленности.** Для длительного хранения продукции предприятий молочной промышленности строят как специализированные, так и распределительные холодильники. При городских молочных заводах предусматривают камеры для охлаждения и краткосрочного хранения выпускаемой продукции. Основная нагрузка на холодильную установку складывается из нагрузки на технологические аппараты, которая определяется по технологическому заданию для каждого конкретного предприятия.

**Холодильники для хранения фруктов и овощей.** Фрукто- и овощехранилища могут быть как самостоятельными предприятиями, так и частью плодовоовощных продовольственных баз, что позволяет более полно использовать холодильные емкости в течение года. Они могут размещаться как в районах заготовки, так и потребляющих районах.

В составе холодильников для фруктов и овощей предусматривают такие производственные помещения:

камеры хранения фруктов и овощей;

помещения товарной обработки (переборка, фасовка и упаковка);

экспедиции для приемки и отпуска продукции.

Для холодильников емкостью до 1000 т возможно совмещение помещений товарной обработки с экспедицией.

Специальные камеры предварительного охлаждения обычно проектируют только на заготовительных холодильниках, а в районах потребления их не предусматривают. На заготовительных холодильниках после окончания периода заготовки эти камеры могут быть использованы для хранения плодов, в качестве помещений для переборки и сортировки грузов перед отгрузкой.

При наличии цехов по выпуску замороженных продуктов холодильник должен иметь соответствующие камеры для замораживания и хранения замороженных продуктов.

Не допускается совместное хранение фруктов с овощами; плодов, обладающих сильным ароматом (апельсины, лимоны, мандарины, дыни), с другими плодами; лука с другими овощами; винограда с другими фруктами. В составе холодильника предусматривают камеры из условия необходимости раздельного хранения фруктов и овощей по отдельным видам и сортам или группами сортов в соответствии с их биологическими особенностями: цитрусовые; семечковые (яблоки, груши); виноград; сливы; сухофрукты; лук; чеснок.

Дальнейшим развитием способа холодильного хранения фруктов является хранение в регулируемой газовой среде. При таком способе хранения фруктов кроме определенного температурно-влажностного режима поддерживается заданная концентрация кислорода, углекислого газа и азота. Для создания в камерах определенного газового состава среды применяют специальные газогенераторные установки, в которых газовую смесь нужного состава получают за счет сжигания природного газа. Необходимый газовый режим может быть создан биологически путем за счет жизнедеятельности фруктов. При таком способе применяют скрубберные установки для поглощения избытка углекислого газа. Кратность циркуляции газовой смеси равна 20. В камерах с регулируемой газовой средой должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению достаточной герметизации.

Система охлаждения камер с регулируемой газовой средой — воздушная с бескапельным распределением воздуха. Рекомендуемый объем камер 800—1200 м<sup>3</sup>. Ориентировочный расход холода 35 Вт/м<sup>3</sup>.

**Холодильники рыбной промышленности.** В большинстве случаев холодильники рыбной промышленности являются самостоятельными предприятиями, а входят в состав промышленных комплексов, занимающихся приемом рыбы, ее обработкой и распределением.

Крупные механизированные портово-перевалочные холодильники емкостью до 20 тыс. т предназначены для приемки и хранения мороженой, средне- и мало-соленой продукции и отгрузки ее в районы потребления. В их составе предусматривают низкотемпературные камеры хранения (до 80% от общей емкости). Остальные камеры проектируют с универсальным температурным режимом.

Механизированные портово-производственные холодильники емкостью до 8—10 тыс. т блокируются с рыбобрабатывающими и консервными предприятиями и должны иметь достаточные запасы сырья для обеспечения бесперебойной работы этих предприятий. На этих холодильниках охлаждается и замораживается рыба прибрежного лова, для чего должны быть предусмотрены соответствующие устройства и камеры.

Рыбные промышленные холодильники емкостью до 1000 т должны иметь камеры хранения мороженой рыбы, а также морозильные камеры и льдозаводы, ориентированная производительность которых указана в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Условная емкость холодильника, т	Производи- тельность морозильных камер, т/сут	Емкость вку- мулятора, т	Производи- тельность льдозавода, т/сут	Емкость льдо- хранилища, т
100	10	20	5	30
200	20	40	15	80
300	30	50	20	100
750 и более	50—75	75	—	—

Примечание. Льдозаводы проектируют только для южных районов.

Если холодильник является составной частью производственного предприятия, то при проектировании холодильной установки необходимо учесть нагрузку от технологического оборудования.

**Холодильные установки предприятий торговли и общественного питания.** Стационарные холодильные камеры в магазинах, столовых, ресторанах и кафе могут располагаться в подвальных и полуподвальных этажах многоэтажных зданий или рядом с торговым залом магазина или кухонным блоком, если предприятие расположено в отдельном здании. В этих камерах хранится запас продуктов на 1—6 дней. На предприятиях общественного питания предусматривают камеру отходов, которые должны вывозиться ежедневно. Кроме стационарных камер на предприятиях торговли и общественного питания можно использовать сборные холодильные камеры, число которых определяется потребностью предприятия (дополнительно к стационарным камерам). Стационарные камеры выполняют

единным блоком, в результате чего облегчается их обслуживание, уменьшается тепловая нагрузка на оборудование, сокращается протяженность трубопроводов. Агрегаты, обслуживающие камеры, могут быть установлены в машинном отделении, но наличие такового необязательно.

Значительная часть охлаждаемого торгового оборудования устанавливается в торговых залах магазинов. Ранее применялись прилавки, витрины с индивидуальным охлаждающим устройством, что совершенно оправдано в магазинах с продавцами, где оборудование рассредоточено. Быстрое развитие новых форм торговли, появление магазинов самообслуживания, особенно магазинов «Универсам», потребовало новых технических решений для обеспечения таких магазинов охлаждаемыми прилавками и витринами. Оборудование для магазинов самообслуживания отличается от обычного большей емкостью, выполняется в виде секций, которые могут соединяться в линии различной протяженности. Прилавки могут быть средне- и низкотемпературными островными, а также пристенными. Предусматривается устройство воздушной завесы открытого проема, использование испарителей с принудительным движением воздуха и автоматическим оттайванием.

В связи с большой тепловой нагрузкой прилавков и витрин в магазинах «Универсам» более целесообразно применение централизованной системы снабжения их холодом от холодильных агрегатов на базе бессальниковых компрессоров, расположенных в обособленном машинном отделении. Такая система позволяет значительно снизить шум в торговом зале, уменьшить притоки тепла от воздушных конденсаторов непосредственно в торговый зал, как это имеет место в обычном оборудовании, применить конденсаторы водяного охлаждения с оборотным водоснабжением, и кроме того, улучшить условия технического обслуживания оборудования.

### Нормы загрузки

В одном и том же холодильнике можно хранить различное количество грузов в зависимости от характера груза, упаковки, метода штабелирования, а также от наличия подъемно-транспортных устройств и других факторов. Поэтому для сравнения холодильников по емкости введено понятие «условная емкость», под которой понимается емкость, заполненная мороженым мясом из расчета 0,35 т на 1 м<sup>3</sup> грузового объема. При хранении в данном холодильнике (или камере) другого продукта емкость холодильника может оказаться больше или меньше условной. Так, сливочного масла в камере разместится вдвое больше, чем мяса, а яиц в картонных ящиках (или мороженой баранины) — примерно на 30% меньше. Для определения действительной емкости камер существуют нормы загрузки различными продуктами 1 м<sup>3</sup> грузового объема. Чтобы облегчить пересчет условной емкости в действительную для данного продукта и обратно пользуются коэффициентами пересчета. Если известна условная емкость камеры, то для получения фактической условной емкости необходимо разделить на коэффициент пересчета. Если же известна фактическая емкость по определенному грузу, то для получения условной фактическую емкость умножают на соответствующий коэффициент.

Нормы загрузки 1 м<sup>3</sup> грузового объема продукта при обычной укладке, при укладке на поддонах и в контейнерах, а также коэффициенты пересчета на условную емкость для различных продуктов приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Продукты	Условная загрузка, т/м <sup>3</sup>	Коэффициент пересчета	Продукты	Условная загрузка, т/м <sup>3</sup>	Коэффициент пересчета
Говядина мороженая в четвертинах в полутинах в четвертинах и полу- тинах	0,40 0,30 0,35	0,88 1,17 1,00	Сыры без тары и в дере- вянных ящиках в деревянных бараба- нах	0,50 0,46	0,70 0,76
Баранина мороженая Свинина мороженая Мясо и субпродукты в блоках	0,28 0,45 0,60	1,25 0,78 0,58	Сметана в кадках Творог в кадках Сгущенное молоко в деревянных бочках в фанерных бочках	0,75 0,71 0,57 0,74	0,47 0,50 0,61 0,47
Птица мороженая в дере- вянных ящиках Колбасные изделия в де- ревянных ящиках Копчености в деревянных ящиках	0,38 0,40 0,50	0,92 0,88 0,70	Яйца в деревянных ящиках в картонных ящиках Яичные и молочные про- дукты	0,32 0,27 0,40	1,09 1,30 0,88
Рыба мороженая в дере- вянных и картонных ящи- ках, рогожных кулях Рыба мороженая осетро- вых пород без тары	0,45 0,45	0,78 0,78	Консервы в деревянных ящиках в картонных ящиках Мороженое на рейках без стеллажей	0,60 0,65	0,58 0,54
Рыбное филе мороженое в картонных ящиках Рыба соленая	0,70 0,60	0,50 0,58	в картонных коробках в контейнерах в гильзах	0,17 0,33 0,21	2,00 1,98 1,66
Масло сливочное в деревянных ящиках в картонных ящиках	0,70 0,80	0,50 0,44	Мороженое на стеллажах в картонных ящиках Яблоки и груши в дере- вянных ящиках	0,23	1,52
Масло и жиры топленые в деревянных ящиках в деревянных бочках	0,65 0,54	0,54 0,65	Цитрусовые в фанерных ящиках в картонно-деревян- ных ящиках	0,45 0,32	0,78 1,09
При укладке на поддонах					
Масло сливочное в деревянных ящиках в картонных ящиках	0,63 0,70	0,56 0,50	Жиры топленые в дере- вянных бочках	0,40	0,87
Яйца в деревянных ящиках в деревянных ящиках и картонных коробках	0,30 0,26	1,17 1,35	Рыба мороженая в деревянных ящи- ках в картонных ящиках	0,39 0,47	0,90 0,75
Консервы мясные в дере- вянных ящиках Колбасные изделия в де- ревянных ящиках	0,38 0,30	0,92 1,17	Маргарин в картонных ящиках в деревянных бочках	0,70 0,43	0,50 0,81
Сыры в деревянных ящи- ках	0,40	0,87	Консервы рыбные в дере- вянных ящиках	0,41	0,85
Сыр плавленый в дере- вянных ящиках	0,67	0,52	Яблоки и груши в дере- вянных ящиках	0,34	1,03
Птица мороженая в деревянных ящиках в картонных ящиках	0,44 0,38	0,79 0,92	Цитрусовые в фанерных ящиках в картонно-деревян- ных ящиках	0,32 0,30	1,09 1,17
Виноград и томаты в лот- ках	0,30	1,17	Лук репчатый	0,34	1,03
Маркеры					
Морковь				0,32	1,09

П р о д о л ж е н и е

Продукты	Условная загрузка, т/м <sup>3</sup>	Коэффициент пересчета	Продукты	Условная загрузка, т/м <sup>3</sup>	Коэффициент пересчета
При укладке в контейнерах					
Сметана в кадках	0,46	0,76	Капуста	0,30	1,17
Творог в кадках	0,45	0,78	Картофель	0,50	0,70
Сыры без тары	0,30	1,17	Морковь	0,36	0,97
Арбузы и дыни	0,40	0,87	Свекла	0,46	0,76
Яблоки и груши	0,45	0,78	Лук репчатый	0,38	0,92

П р и м е ч а н и е. Нормы загрузки даны для продуктов в упаковке по массе брутто, для продуктов без упаковки — по массе нетто.

Камеры хранения охлажденного мяса рассчитывают по норме нагрузки на 1 м подвесного пути, которую принимают равной 0,25 т/м. По этой же средней норме определяют размеры камер охлаждения и замораживания мяса, если холодильная обработка производится на подвесных пятах. Если обработка и хранение мяса производятся в стоечных поддонах, то нагрузку на 1 м<sup>2</sup> строительной площади можно принять 0,6—0,7 т (примерно 0,17 т/м<sup>3</sup>).

Молочная продукция поставляется и хранится в специфической таре, которая не всегда позволяет получать высокие штабеля. Поэтому на предприятиях молочной промышленности действуют несколько другие нормы загрузки 1 м<sup>3</sup> грузового объема, которые приведены в табл. 2.4 (в числителе — масса нетто, в знаменателе — масса брутто), а высоту штабеля выбирают в зависимости от способа укладки груза.

Т а б л и ц а 2.

Продукты	Норма загрузки грузового объема, т/м <sup>3</sup>	Высота штабеля, м	Нагрузка на грузо-взимаемую пло-щадь, т/м <sup>2</sup>	Коэффициент использования площа-ди	Нагрузка на строи-тельную площа-ди, т/м <sup>2</sup>	Примеча-ние
Молочные продукты в бутылках 0,5 л						
стопка 5 ящиков	0,22	1,22	0,29 0,72	0,7	0,20 0,51	—
пакет 30 ящиков	0,21	1,37	0,27 0,7	0,5	0,135 0,35	—
Молочные продукты в бумагенных пакетах 0,5 л						
стопка 5 корзин	0,435	1,03	0,45 0,61	0,75	0,34 0,45	—
пакет 40 корзин	0,30	1,18	0,35 0,49	0,55	0,20 0,27	—
Сырково-творожные про-дукты (прямоугольные брикеты 0,1 кг)						

Продолжение

Продукты	Норма загрузки грузового объема, т/м <sup>3</sup>	Высота штабели, м	Нагрузка на грузовую площадь, т/м <sup>2</sup>	Коэффициент использования площади	Нагрузка на строительную площадь, т/м <sup>2</sup>	Примечание
ящик деревянный	0,33	1,80	0,60 0,73	0,7	0,42 0,51	10 ящиков по высоте
пакет 35 ящиков	0,26	3,15	0,81 1,06	0,5	0,41 0,53	3 яруса
Сметана в кадках кадка диаметром 480, $H = 620$ мм	0,70	1,91	1,32 1,60	0,75	0,99 1,20	3 кадки по высоте
контейнер 8 кадок	0,35	4,06	1,41 1,91	0,65	0,92 1,24	3 яруса
Творог						
брюкеты 0,5 кг в картонных ящиках	0,55	2,10	1,15 1,30	0,7	0,81 0,91	10 ящиков по высоте
пакет 40 ящиков	0,47	4,8	2,25 2,63	0,7	1,57 1,84	4 яруса
брюкеты массой 0,5 кг в деревянных ящиках	0,425	2,0	0,75 0,86	0,7	0,53 0,6	8 ящиков по высоте
пакет 25 ящиков	0,416	3,45	1,48 1,80	0,7	1,04 1,26	4 яруса

На предприятиях торговли и общественного питания задают нормы загрузки холодильных камер на 1 м<sup>2</sup> площади камер (табл. 2.5). Эти нормы значительно меньше, чем для холодильников других типов.

Таблица 2.5

Продукты	Нормы загрузки, кг/м <sup>2</sup>		Продукты	Нормы загрузки, кг/м <sup>2</sup>	
	в магазинах	на предприятиях общественного питания		в магазинах	на предприятиях общественного питания
Мясо	150	125	Фрукты, овощи	100	100
Рыба	300	220	Полуфабрикаты	150	100
Молочно-жировые продукты	300	170	Кулинарные изделия	100	100
Гастрономия	150	150	Кондитерские изделия	150	150
			Пищевые отходы	—	200

### Способы укладки грузов. Механизация погрузочно-разгрузочных работ

В настоящее время на большинстве холодильников распространен пакетный метод переработки грузов, ограниченный сферой внутрискладских работ, так как пакетные перевозки в изотермических вагонах пока не применяют.

Пакетный метод основан на укрупнении партий тарных грузов, одинаковых по форме и размеру, путем формирования грузовых пакетов из отдельных ящиков и

коробок, укладываемых на плоские поддоны размером 800 × 1200 × 150 мм. При формировании пакетов стараются, чтобы вся площадь поддона была занята грузом. Допускается свисание груза за кромки поддона до 35 мм при размерах ящика до 300 мм и до 70 мм при размерах ящика более 500 мм.

Для затачивания скоропортящихся пищевых продуктов используют около 100 типоразмеров деревянной и картонной тары.

Для массовых видов продуктов можно рекомендовать схемы укладки (рис. 2.2), которые зависят от размеров тары.

При формировании пакетов в таре других размеров нужно стремиться к тому, чтобы потери пространства внутри пакетов были минимальными (не более 5—6%). Сформированный пакет должен быть устойчивым. Устойчивость характеризуется способностью пакета сохранять форму и габаритные размеры при погрузочно-разгрузочных и внутрискладских работах. Наиболее целесообразный вид укладки груза — «вперевязку» с перекрытием стыков между ящиками нижнего ряда вышележащими (см. рис. 2.2, поз. 1, 3).

В пакеты укладывают продукты только одного сорта и одного наименования. Число мест, укладываемых в пакет, должно быть постоянным, масса груза не должна превышать 1000 кг. Наиболее распространенным является стоечный поддон, состоящий из стандартного плоского деревянного поддона и разборных стоек. Длина стоек должна соответствовать высоте пакета с поддном. К стойкам привариваются косынки из листовой стали. Нижние косынки охватывают поддон и обеспечивают устойчивость системы, верхние служат для установки на них следующего пакета. Применение стоечных поддонов такого типа позволяет получать высокие штабели, так как нижние ряды не испытывают нагрузки. Стойки вместе с ящиками скрепляют металлической лентой или капроновыми ремнями.

Для уменьшения трудоемкости выгрузки тарных грузов из транспортных средств пакетирование необходимо вести одновременно с выгрузкой. На одноэтажных холодильниках применяют только горизонтальное перемещение груза

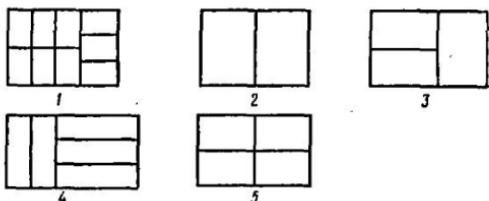


Рис. 2.2. Схемы укладки грузов на поддонах:  
1 — масло сливочное в картонной таре размером 385×  
×260×235 мм (27 или 45 мест в пакете); 2 — птица в до-  
штатой таре размером 792×590×140 мм (20 мест); 3 —  
сыр в дощатой таре размером 825×405×190 мм (15 или  
21 место); 4 — рага мороженая в картонной таре разме-  
ром 766×234×259 мм (20 или 25 мест); 5 — консервы в  
доштатой таре размером 600×400×190 мм (24 или  
28 мест); по схеме 5 пакетируют яблоки в деревянных  
ящиках размером 634×400×286 мм по 16 мест в пакете.




Рис. 2.3. Схема механизации грузовых работ:  
1 — электропогрузчик ЭП-0801; 2 — плоский четырехзаходный поддон; 3 — электропогрузчик  
ЭП-201; 4 — разгрузочные стойки; 5 — грузовая тележка ТВ-630; 6 — стол церегрузочный.

(рис.2.3), на многоэтажных — перемещение по горизонтали (в пределах одного этажа) и по вертикали с помощью грузовых лифтов грузоподъемностью 3200—5000 кг.

Для горизонтального перемещения грузов используют электропогрузчики отечественного производства и фирмы «Балканкар» (Народная Республика Болгария), электротележки отечественного производства и электротележки с низким подъемом вилок (НРБ). Последние целесообразно применять для загрузки и выгрузки автотранспорта.

Количество подъемно-транспортных средств и тары для механизации погрузочно-разгрузочных и вспомогательных работ на распределительных холодильниках зависит от их размеров. Ориентировочные данные по количеству средств механизации (по данным ВНИХИ и Гипрохолода) приведены в табл. 2.6.

Расчет количества средств механизации уточняют для каждого холодильника.

Кроме указанных в таблице подъемно-транспортных механизмов должно быть предусмотрено оборудование для зарядки аккумуляторов (преобразователи тока, выпрямители) из расчета, что на зарядке одновременно находится  $\frac{1}{3}$  всех электропогрузчиков и электротележек.

При проектировании холодильников для хранения фруктов и овощей оборудование и линии комплексной механизации подбирают для каждого технологического процесса раздельно (погрузка, выгрузка, транспортировка, товарная обработка) с учетом емкости холодильника и заданий продолжительности процесса.

В настоящее время на фруктовых холодильниках применяют способ хранения яблок без тары и упаковки. Для этой цели используют универсальные контейнеры с жесткими стенками и опорой из стандартного плоского поддона. Контейнеры могут быть неразборными и складными. Конструкции контейнеров позволяют производить их штабелирование в четыре и большие ярусы, что позволяет наиболее целесообразно использовать емкость холодильников с большой высотой камер (до 7 м).

Наружные размеры неразборного контейнера  $1200 \times 1000 \times 720$  мм, складного  $1240 \times 860 \times 920$  мм. Масса вмещаемого груза нетто для неразборного контейнера 300 кг, для складного 500 кг.

Для хранения охлажденного мяса и его замораживания в подвешенном состоянии обычно применяют монорельсовые подвесные пути, по которым мясо перемещается в пределах холодильника, а в некоторых случаях даже на платформу, что не всегда оправдано. Подвесные пути на распределительных холодильниках располагают на высоте 3,0 м, а в камерах холодильников мясокомбинатов — 3,3 м от пола до головки рельса. Расстояние между рельсами должно быть не менее 0,8 м, минимальные расстояния от крайних рельсов до стен и оборудования 0,7 м (допускаются местные сужения до 0,4 м). Мясо, выгружаемое из вагонов, укладываются на тележки, взвешиваются, а затем поднимаются на подвесные пути с помощью стационарного наклонного подъемника. На подвесных путях предусматривают участки с понижением для съема мяса, устанавливают монорельсовые весы для взвешивания мяса в подвешенном состоянии.

На одноэтажных холодильниках с большой высотой камер целесообразнее использовать стоечные поддоны ВНИХИ, позволяющие полнее загрузить камеру и облегчить работы по перемещению груза.

Мороженое мясо хранится в штабелях. Целесообразно применять пакетирование замороженных полуутуш крупного рогатого скота с помощью капроновых

Таблица 2.6

Оборудование	Назначение	Количество оборудования в зависимости от емкости холодильника тыс. т		
		1,5—5	6—10	11 и более
Электропогрузчик 4004А грузоподъемностью 0,75 т с высотой подъема вилок 2,8 м	Для транспортировки и штабелирования грузов в камерах с высотой не более 4 м	2,0—1,6	1,35—1,3	1,3—1,0
ЭП-103 грузоподъемностью 1 т с высотой подъема вилок 2,8 м	То же	2,0—1,6	1,35—1,3	1,3—1,0
ЕВ-641 грузоподъемностью 1 т с высотой подъема вилок 2,8 м	»	2,0—1,6	1,35—1,3	1,3—1,0
ЕВ-677-45 грузоподъемностью 0,8 т с высотой подъема вилок 4,5 м	То же, в камерах высотой до 6 м	2,0—1,6	1,35—1,3	1,3—1,0
4004 грузоподъемностью 0,75 т с высотой подъема вилок 1,6 м	Для транспортировки внутри вагонов и лифтов	2,0—1,35	1,2—0,9	0,9—0,7
Электротележка				
ЭКП-750 грузоподъемностью 0,75 т	Для буксировки ручных тележек с грузом	2,0—0,8	0,67—0,6	0,55—0,5
ЭКБ-Г-1000 грузоподъемностью 1 т	То же	2,0—0,8	0,67—0,6	0,55—0,5
ЕН-137 с подъемными вилами грузоподъемностью 1,25 т	Для загрузки лифтов и автотранспорта	1,35—0,8	0,67—0,6	0,55—0,5
Тележка грузовая (ручная) грузоподъемностью 800—1000 кг				
100 кг	Для транспортировки внутри холодильника	200—250	260—300	310—350
Поддон плоский двухнастильный четырехходовой	Для подсобных работ	3—4	6—8	9—11
Стойки разгрузочные к поддонам	Для пакетирования грузов	800—1000	800—1000	800—1000
Роликовая дорожка РД-50	Для предохранения грузов от раздавливания	От $\frac{1}{3}$ до $\frac{1}{2}$ от общего количества поддонон		
Весы стационарные (автомобильные) с предельной нагрузкой 30 000 кг	Для загрузки автомашин	3—4	6—8	9—11
10 000 кг				
Весы стационарные врезные с предельной нагрузкой 2000 кг	Для извещивания	1	1	1
Весы передвижные с предельной нагрузкой 1000 кг	То же	1	1	1
Кондуктор	Для извещивания на платформах	4—7	7—8	8—9
	Для извещивания в камерах	4—7	7—8	8—9
	Для пакетирования мяса	100	150	200

Примечание. Количество электропогрузчиков и плоских поддонов соответствует 1 тыс. т емкости холодильника, остального оборудования — всей емкости.

ремней на специальном станке. Транспортируются и штабелируются пакеты при помощи электропогрузчиков с удлиненными вилами. Для придания устойчивости высоким штабелям используют стойки, связанные между собой.

Для повышения маневренности погрузочно-разгрузочных и транспортных средств на холодильнике предусматривают коридоры, вестибюли, а непосредственно в камерах — грузовые проезды и площадки для маневрирования.

Для всех камер холодильников при механизированной укладке грузов ширину грузовых проездов следует принимать 1,6 м. Для холодильников малой емкости, где применение подъемно-транспортных механизмов нецелесообразно, ширину грузового проезда принимают 1,2 м.

В камерах, непосредственно за грузовой дверью, следует предусматривать площадку размером  $4 \times 4$  м для маневрирования погрузчиков. В камерах хранения пакетированного мороженого мяса размер площадки увеличивают до  $5,2 \times 5,2$  м.

При укладке пакетированных грузов целесообразно предварительно произвести разметку пола камеры для размещения пакетов. Чтобы облегчить работу погрузчиков, первоначально оставляют проезд шириной 3 м, в котором затем укладываются дополнительно еще один ряд пакетов, оставляя нормальный проезд шириной не менее 1,6 м.

Существенное значение имеют платформы холодильника, размеры которых будут указаны при рассмотрении планировок.

На автомобильной и железнодорожной платформах устанавливают стационарные весы грузоподъемностью 2000 кг.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА И РАЗМЕРОВ КАМЕР

### Распределительные и производственные холодильники

Число и размеры камер зависят от состава и емкости холодильника.

В настоящее время распределительные холодильники емкостью до 5000 т включительно проектируют в основном с камерами, рассчитанными на хранение мороженых грузов (до 75%). Остальные камеры рассчитывают на возможность хранения охлажденных грузов летом и мороженых грузов зимой, т. е. проектируют как камеры с универсальным температурным режимом. Только в холодильниках емкостью более 5000 т предусматривают несколько камер хранения охлажденных грузов (до 20% от емкости холодильника), причем число их выбирают так, чтобы обеспечивалась возможность разделенного хранения неоднородных продуктов.

Емкость отдельных камер хранения распределительных холодильников зависит от многих факторов и должна определяться в каждом случае с учетом конкретных условий эксплуатации. Так, в зарубежной практике, где хранят преимущественно затаренные грузы в мелкой расфасовке, наметилась явная тенденция к увеличению емкости и сокращению числа камер хранения; там строят очень крупные одноэтажные холодильники с большой грузовой высотой и камерами емкостью 2000—5000 т. В условиях ССР в настоящее время оптимальной для крупных холодильников является емкость камер хранения мороженых грузов 500—600 т и охлажденных грузов — от 100 до 400 т. При определении числа камер необходимо учитывать возможность совместного хранения различных грузов.

Кроме камер хранения на распределительных холодильниках предусматривают камеры хранения охлажденного мяса на подвесных путях или в стоечных подиоах, морозильные камеры, накопитель — разгрузочную камеру, экспедиционные помещения. Отказ от вспомогательных помещений затрудняет осуществление складских операций на холодильнике.

Оптимальной считается ширина камер одноэтажных и многоэтажных холодильников 18—19,5 м. Ширина морозильных камер обычно около 6 м, длина 12—13,5 м (максимальная длина 18 м); на распределительных холодильниках это камеры непроходные.

На холодильниках мясокомбинатов камеры хранения мороженого мяса должны быть больших размеров — емкостью 500—1000 т, а в отдельных случаях и больше. Число камер хранения охлажденного мяса 1—2. Число морозильных камер определяется потребной их емкостью и временем холодильной обработки. Оборачиваемость этих камер зависит как от времени, затрачиваемого непосредственно на процесс замораживания, так и от времени, необходимого для выполнения грузовых работ и подготовки камер к дальнейшей работе. Оборачиваемость морозильных камер при побудительной циркуляции воздуха и температуре в камере  $-30^{\circ}\text{C}$  составляет 36 ч, а при температуре  $-35^{\circ}\text{C}$  — 30 ч (время указано для говядины в полутишах).

Пропускная способность морозильных камер должна быть не менее 50% суточной производительности мясокомбината, причем каждую камеру рассчитывают на емкость не менее 80% сменной производительности. Камеры охлаждения принимают таких же размеров. Камеры как для замораживания, так и для охлаждения мяса выполняют проходными. Из морозильных камер выход обычно делают в разгрузочную камеру, а из камер охлаждения — непосредственно в камеры хранения, хотя не исключается вариант с разгрузочной камерой. Помещения для загрузки и разгрузки камер охлаждения и замораживания принимают без расчета в процессе конструирования. В помещениях для загрузки должно размещаться такое количество мяса, которого достаточно для загрузки одной морозильной камеры, поэтому площадь такого помещения обычно равна площади морозильной камеры. Помещение для разгрузки может быть меньших размеров, так как в нем уже проводят работы с мороженым мясом, которое сразу отправляют на хранение. В проектах холодильников при мясокомбинатах могут быть предусмотрены и другие камеры, необходимость в которых определяется технологией производства. В курсовых и дипломных проектах задание можно не усложнять.

При молочных заводах проектируют камеры хранения продукции, выпускаемой предприятием, с учетом кратковременного хранения — от 4 ч до одних суток. На маслодельных заводах, где продолжительность хранения масла достигает 15 сут, предусматривают камеру охлаждения масла. На сырodelенных заводах должны быть помещения для созревания и хранения сыра и другие помещения, потребность в которых определяется технологией изготовления сыра. В настоящее время холодильники для длительного хранения вырабатываемой продукции непосредственно при предприятиях молочной промышленности обычно не предусматривают, хотя возможно включение холодильника в состав производственного комплекса. В таком холодильнике должны быть камеры для длительного хранения и обработки всех видов продукции, характерных для данного предприятия, включая пизотемпературные камеры.

Для хранения сыров проектируют специализированные холодильники сравнительно большой емкости (до 2000 т).

При проектировании фрукто- и овощехранилищ необходимо учитывать возможность совместного хранения продуктов различных видов. Емкость отдельных камер не рекомендуется делать больше 250 т. Камеры предварительного охлаждения целесообразно предусматривать только на заготовительных холодильниках для косточковых плодов и ягод. Остальные фрукты можно обрабатывать непосредственно в камерах хранения.

Действительную емкость камер хранения холодильников для фруктов определяют графически на основании схемы размещения грузовых пакетов по площади и по высоте камер.

Площадь камер холодильника определяют по условной емкости холодильника, исходя из нормы загрузки грузового объема 0,35 т/м<sup>3</sup>, а для камер с подвесными путями — 0,25 т на 1 м подвесного пути.

Планировку холодильника наиболее рационально вести по числу полученных при расчете строительных прямоугольников, образованных сеткой колонн. При планировке может оказаться, что расчетное число прямоугольников не обеспечивает удобного расположения камер, правильного сочетания площадей, отведенных для хранения мороженых и охлажденных грузов. В таком случае при планировке возможно отступление от расчетного числа прямоугольников (расчетной площасти холодильника) в ту или другую сторону в разумных пределах.

После уточнения планировки определяют действительную условную емкость холодильника, а при необходимости — фактическую емкость каждой камеры для конкретного вида груза.

Порядок расчета следующий.

1. Рассчитывают грузовой объем камер хранения  $V_{\text{гр}}$  (в м<sup>3</sup>)

$$V_{\text{гр}} = \frac{E}{g_v} , \quad (2.1)$$

где  $E$  — условная емкость холодильника, т;

$g_v$  — норма загрузки, т/м<sup>3</sup>.

В отдельных случаях, например, при расчете камер холодильника при молочном заводе, может возникнуть необходимость вести расчет по отдельным камерам. Грузовой объем камеры рассчитывают по той же формуле, но норму загрузки принимают для конкретного вида продукции (см. табл. 2.3).

2. Определяют грузовую площадь камер  $F_{\text{гр}}$  (в м<sup>2</sup>), т. е. площадь, непосредственно занятую грузом,

$$F_{\text{гр}} = \frac{V_{\text{гр}}}{h_{\text{гр}}} , \quad (2.2)$$

где  $h_{\text{гр}}$  — грузовая высота или высота штабеля, м.

Высота штабеля определяется строительной высотой камер холодильника (до выступающих частей покрытий или перекрытий) с учетом отступов от балок, потолочных приборов охлаждения или воздуховодов, а также с учетом способов укладки груза.

Минимальные отступы от безбалочных перекрытий, балок, потолочных батарей 0,2 м, от воздушных каналов — 0,3 м.

Высоту штабеля в одноэтажных холодильниках со строительной высотой 6 м согласно СНиП II-105—74 следует принимать равной 5 м.

3. Проверяют нагрузку на 1 м<sup>2</sup> площади пола для многоэтажных холодильников и одноэтажных с подвалом. Полезная нормативная нагрузка междуэтаж-

ных перекрытий составляет 2000—4000 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от принятой высоты этажа и характера груза. Для перекрытий над помещениями с подвесными путями следует учитывать дополнительную нагрузку 500 кг/м<sup>2</sup>.

$$g_v h_{rp} < g_F \text{ доп}, \quad (2.3)$$

где  $g_F \text{ доп}$  — допустимая нагрузка на перекрытие, кг/м<sup>2</sup>.

#### 4. Определяют строительную площадь камер $F_{\text{стР}}$ (в м<sup>2</sup>)

$$F_{\text{стР}} = \frac{F_{\text{рР}}}{\beta_F}, \quad (2.4)$$

где  $\beta_F$  — коэффициент использования строительной площади камер, учитывающий проходы и проезды в камерах, отступы от стен, колонн, оборудования, расстояния между штабелями, площадь, занимаемую колоннами и оборудованием.

Значения коэффициента использования строительной площади приведены ниже в зависимости от площади камер (в м<sup>2</sup>).

До 100	0,70—0,75
От 100 до 400	0,75—0,80
Более 400	0,80—0,85

Легко установить, что проектирование большого числа камер небольшой площади приводит к значительному уменьшению емкости холодильника из-за нерационального использования площади.

#### 5. Определяют число строительных прямоугольников

$$n = \frac{F_{\text{стР}}}{f}, \quad (2.5)$$

где  $f$  — строительная площадь одного прямоугольника, определяемая выбранной сеткой колонн, м<sup>2</sup>.

6. Составляют планировку холодильника с учетом необходимой площади на вспомогательные помещения, коридоры и охлаждаемые помещения, не учтенные в расчете (например, морозильные камеры на распределительных холодильниках и др.). Как было отмечено, по условиям планировки может оказаться целесообразным изменить число прямоугольников как в сторону некоторого увеличения, так и в сторону уменьшения. В курсовых и дипломных проектах допускимо отклонение до 10—15% от рассчитанной площади.

7. Если число прямоугольников, полученное при планировании, отличается от расчетного, определяют действительную условную емкость холодильника, исходя из которой ведутся дальнейшие расчеты.

$$E_d = E \frac{n_d}{n}, \quad (2.6)$$

где  $n_d$  — принятое число строительных прямоугольников.

**Пример.** Для примера рассчитаем площадь камеры для длительного хранения творога в брикетах по 0,5 кг. Потребная площадь камеры существенно зависит от метода укладки груза (в ящиках или пакетах).

Камера расположена в одноэтажном холодильнике, высота которого до балок покрытия 6 м, сетка колонн — 6 × 12 м.

Емкость камеры 250 т продукции брутто.

**Расчет 1.** Брикеты хранятся в деревянных ящиках размером  $440 \times 310 \times 250$  мм по 8 ящиков по высоте. Высота штабеля 2,0 м. Норма загрузки  $0,425 \text{ т}/\text{м}^3$  (см. табл. 2.4). По формулам (2.1)–(2.6) имеем:

1. Грузовой объем камеры

$$V_{\text{гр}} = \frac{250}{0,425} = 590 \text{ м}^3.$$

2. Грузовая площадь камеры

$$F_{\text{гр}} = \frac{590}{2} = 295 \text{ м}^2.$$

3. Нагрузка на 1 м<sup>2</sup> площади пола камеры

$$0,425 \cdot 2 = 0,85 \text{ т}/\text{м}^2,$$

т. е. меньше допустимой.

Для одноэтажного холодильника такую проверку можно не производить.

4. Строительная площадь камеры

$$F_{\text{стр}} = \frac{295}{0,7} = 421 \text{ м}^2.$$

5. Число строительных прямоугольников

$$n = \frac{421}{72} = 5,85.$$

6. В данном случае при планировке целесообразно принять 6 прямоугольников (размеры камеры  $24 \times 18$  м). Окончательное решение по размерам камер принимают при утверждении планировки после расчета площадей всех камер хранения и вспомогательных помещений.

7. Действительная емкость камеры

$$E_d = 250 \cdot \frac{6}{5,85} = 256 \text{ т.}$$

**Расчет 2.** Ящики с брикетами сформированы в пакеты. В каждом пакете 25 ящиков. Пакеты штабелируют в 4 яруса. Высота штабеля 3,45 м. Норма загрузки  $0,416 \text{ т}/\text{м}^3$ . Коэффициент использования строительной площади камеры 0,7 (см. табл. 2.4).

По тем же формулам имеем:

1. Грузовой объем камеры

$$V_{\text{гр}} = \frac{250}{0,416} = 601 \text{ м}^3.$$

2. Грузовая площадь камеры

$$F_{\text{гр}} = \frac{601}{3,45} = 174 \text{ м}^2.$$

3. Нагрузку на пол не проверяют, так как она меньше допустимой.

4. Строительная площадь камеры

$$F_{\text{стр}} = \frac{174}{0,7} = 249 \text{ м}^2.$$

5. Число строительных прямоугольников

$$n = \frac{249}{0,7} = 3,46.$$

6. Принимаем камеру размером 4 строительных прямоугольника ( $24 \times 12$  м).  
 7. Действительная емкость камеры

$$E_d = 250 \cdot \frac{4}{3,46} = 289 \text{ т.}$$

Уравнения (2.1) — (2.4) могут быть решены совместно. Тогда строительную площадь  $F_{\text{стр}}$  (в  $\text{м}^2$ ) рассчитывают по формуле

$$F_{\text{стр}} = \frac{E}{g_v h_{\text{тр}} \beta_F}, \quad (2.7)$$

где все обозначения те же, что в формулах (2.1) — (2.4).

Емкость камер, оборудованных подвесными путями, определяют по нагрузке 0,25 т на 1 м подвесного пути.

Строительную площадь камер охлаждения и замораживания мяса (в  $\text{м}^2$ ) можно определить по формуле

$$F_{\text{стр}} = \frac{MT}{H \cdot 24} K, \quad (2.8)$$

где  $M$  — суточная производительность камер охлаждения или замораживания, т;

$T$  — время полного оборота камер, включая время на холодильную обработку, на загрузку, выгрузку камеры и оттаивание камерных приборов, ч;

$H$  — норма нагрузки на 1 м подвесного пути, т/м;

$K$  — коэффициент пересчета от нагрузки на 1 м подвесного пути к нагрузке на 1  $\text{м}^2$  строительной площади;  $K = 1,2$ .

Строительную площадь камер хранения охлажденного мяса  $F_{\text{стр}}$  (в  $\text{м}^2$ ) на подвесных путях определяют по формуле

$$F_{\text{стр}} = \frac{E}{H} K, \quad (2.9)$$

где  $E$  — емкость камер единовременного хранения груза, т;

$H$  — норма нагрузки на 1 м подвесного пути, т/м;

$K$  — коэффициент пересчета;  $K = 1,2$ .

Коэффициент пересчета от нагрузки на подвесные пути к нагрузке на 1  $\text{м}^2$  строительной площади принят по средней норме размещения 60 м подвесных путей в одном строительном прямоугольнике.

Затем определяют число строительных прямоугольников и, если оно изменилось по сравнению с расчетным, находят действительную емкость камеры по формулам (2.5) и (2.6). Следует иметь в виду, что изменение размеров камер замораживания и охлаждения нежелательно.

Пример. Определить строительную площадь камер замораживания мяса производительностью 150 т/сут.

По формуле (2.8) имеем

$$F_{\text{стр}} = \frac{150 \cdot 36}{0,25 \cdot 24} \cdot 1,2 = 1080 \text{ м}^2.$$

Число строительных прямоугольников

$$n = \frac{1080}{72} = 15.$$

Целесообразно принять 5 камер замораживания по 3 строительных прямоугольника каждого. Вместимость каждой камеры будет не 30, а 45 т, что связано с временем оборота камеры, которое при температуре воздуха в камере  $-30^{\circ}\text{C}$  и усиленной циркуляции воздуха составляет 36 ч.

Площади экспедиционно-сортировочных помещений  $F_{\text{стР}}$  (в  $\text{м}^2$ ) можно рассчитать по формуле

$$F_{\text{стР}} = \frac{0,5M_{\text{сут}}}{0,35}, \quad (2.10)$$

где  $M_{\text{сут}}$  — суточная выдача груза, т.  
0,35 — норма нагрузки на 1  $\text{м}^2$  строительной площади.

### Предприятия торговли и общественного питания

Число камер и их площадь определяются характером и величиной предприятия.

При проектировании магазина составляют техническое задание, в котором указывают число рабочих мест или количество продаваемого продукта, а также площадь торгового зала. Примерно 30% оборудования торгового зала имеет охлаждающие устройства, поэтому при определении площади охлаждаемых камер в расчет принимают 30% площади торгового зала. Норма площади охлаждаемых камер (в  $\text{м}^2$ ), отнесенная к 10  $\text{м}^2$  площади торгового зала, составляет: для камер хранения мяса — 2,8; рыбы — 2,2; гастрономии — 2,8; вин, пива, безалкогольных напитков — 1,7; фруктов — 4,4; овощей — 2,2; молочных продуктов — 2,8.

Площадь охлаждаемой камеры должна быть не менее 6  $\text{м}^2$ . Наименьший размер в плане 2,4 м.

Число камер определяется количеством отделов в магазине.

Площади охлаждаемой камеры для кондитерских изделий принимают из расчета 1  $\text{м}^2$  на 18  $\text{м}^2$  площади торгового зала, занятой для продажи кондитерских изделий с кремом, если этот отдел занимает не менее 54  $\text{м}^2$  площади торгового зала.

В магазинах предусматривают также неохлаждаемые кладовые для продуктов всех видов, кроме мяса, и помещения для подготовки товаров при камерах хранения мяса и молочных продуктов.

Нормы площадей охлаждаемых камер приведены по СНиП II—Л.7—70 «Магазины. Нормы проектирования».

На предприятиях общественного питания число и размеры камер определяются назначением предприятия и тем, что используется для приготовления блюд — сырье или полуфабрикаты, а также числом посадочных мест (табл. 2.7).

Охлаждаемые камеры рекомендуется объединять общим тамбуром глубиной 1,6 м. Размер камер в плане не менее 2,1 × 2,4 м, высота не менее 2,4 м.

Пример 1. Определить число и размеры охлаждаемых камер продовольственного магазина с торговым залом площадью 400  $\text{м}^2$ .

Площадь, занимаемую отделами, оборудованными охлаждающими устройствами, принимаем равной 30% от площади торгового зала, т. е. 120  $\text{м}^2$ .

По отделам площадь торгового зала (в  $\text{м}^2$ ) распределяется следующим образом:

Молочно-жировые продукты	40
Гастрономия	40
Мясо	25
Рыба	15

Таблица 2.7

Охлаждаемые камеры	Нормы площади (в м <sup>2</sup> ) при количестве мест в залах							
	50	100	150	200	250	300	400	500
<b>Столовые открытой сети общественного питания</b>								
Мясных и рыбных полуфабрикатов <sup>1</sup>	6	7	9	11	6	6	6	7
Овощных полуфабрикатов <sup>1</sup>	9	5	6	8	10	10	15	19
Фруктов, ягод, напитков, овощей	9	9	10	11	14	16	13	16
Молочных продуктов, жиров, гастро- номии	—	—	—	—	—	—	20	24
Мяса <sup>2</sup>	7	10	10	12	15	14	20	23
Рыбы <sup>2</sup>	—	—	8	8	5	6	6	6
Пищевых отходов <sup>3</sup>	—	—	—	8	10	10	10	10
<b>Столовые промышленных предприятий</b>								
Мясных, рыбных и овощных полу- фабрикатов <sup>1</sup>	5	6	6	8	9	9	12	—
Фруктов, ягод, напитков, овощей	8	6	6	8	10	11	9	—
Молочных продуктов, жиров, гастро- номии	—	—	—	8	8	10	13	—
Мяса, рыбы <sup>2</sup>	6	7	8	11	13	14	—	—
Пищевых отходов <sup>3</sup>	—	—	—	8	10	10	10	—
<b>Столовые высших учебных заведений</b>								
Мясных полуфабрикатов <sup>1</sup>	8	9	11	14	14	16	18	18
Рыбных полуфабрикатов <sup>1</sup>	7	8	10	12	12	13	15	16
Овощных полуфабрикатов <sup>1</sup>	5	6	7	8	10	11	12	13
Молочных продуктов, жиров, гастро- номии	5	6	8	10	12	13	15	15
Фруктов, ягод, напитков, овощей	13	15	18	21	24	26	22	23
Мяса <sup>2</sup>	8	8	8	8	10	10	6	7
Рыбы <sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—
Пищевых отходов <sup>3</sup>	—	—	—	—	—	—	10	10
<b>Рестораны</b>								
Мясных и рыбных полуфабрикатов <sup>1</sup>	5	5	5	6	6	7	9	—
Овощных полуфабрикатов <sup>1</sup>	7	8	8	9	11	15	18	—
Молочных продуктов, жиров, гастро- номии	11	13	15	18	22	27	31	—
Фруктов, ягод, напитков, овощей	9	11	13	15	18	21	27	—
Мяса <sup>2</sup>	7	10	15	18	19	19	25	—
Рыбы <sup>2</sup>	—	—	—	—	5	6	6	—
Пищевых отходов <sup>3</sup>	8	8	8	8	8	8	8	—

Охлаждаемые камеры	Нормы площади (в м <sup>2</sup> ) при количестве мест в залах							
	Кафе общего типа							
	50	75	100	150	200	250	300	400
Мясных, рыбных и овощных полуфабрикатов						5	5	5
Молочных продуктов, жиров, гастрономии	9	11	8	9	10	6	7	11
Фруктов, ягод, напитков, овощей			6	6	7	8	9	10
Пищевых отходов <sup>3</sup>	—	—	—	—	8	8	8	8

<sup>1</sup> Камеры предусматривают только на предприятиях, работающих на полупроизводствах;

<sup>2</sup> Камеры предусматривают только на предприятиях работающих на сырье;

<sup>3</sup> В площадь камер пищевых отходов включены неохлаждаемые помещения площадью 4 м<sup>2</sup>.

По норме на каждые 10 м<sup>2</sup> площади торгового зала приходится по 2,8 м<sup>2</sup> площади охлаждаемых камер для молочно-жировых продуктов, гастрономии и мяса, по 2,2 м<sup>2</sup> — для рыбы. Расчетная площадь камер (в м<sup>2</sup>) приведена ниже:

Молочно-жировые продукты	2,8×4 = 11,2
Гастрономия	2,8×4 = 11,2
Мясо	2,8×2,5 = 7
Рыба	2,2×1,5 = 3,3

Минимальная площадь камеры допускается 6 м<sup>2</sup>. Следовательно, делать отдельную камеру для рыбы нельзя, ее целесообразно объединить с камерой для мяса, что на предприятиях торговой доступно.

В магазине будет три камеры: для молочно-жировых продуктов площадью 11,2 м<sup>2</sup>, для гастрономических товаров площадью 11,2 м<sup>2</sup> и для мяса и рыбы площадью 10,3 м<sup>2</sup>.

2. Определить число и размеры камер для столовой промышленного предприятия на 400 посадочных мест.

Число и размеры охлаждаемых камер для столовой такого типа принимаем по табл. 2.7 в зависимости от того, работает столовая на сырье или на полупроизводствах.

Если столовая работает на полупроизводствах, то должны быть предусмотрены камеры хранения:

для мясных, рыбных и овощных полупроизводств площадью 9 м<sup>2</sup>,

для фруктов, ягод, напитков и овощей площадью 8 м<sup>2</sup>,

для молочных продуктов, жиров, гастрономии площадью 11 м<sup>2</sup>.

Кроме того, предусматривают камеру для хранения пищевых отходов площадью 10 м<sup>2</sup>, в том числе неохлаждаемое помещение площадью 4 м<sup>2</sup>.

Если же столовая работает на сырье, то вместо камеры для хранения мясных и рыбных полупроизводств предусматривают камеру для хранения мяса и рыбы площадью 13 м<sup>2</sup>.

## ВЫБОР ПЛАНИРОВКИ

### Требования к планировке

Под планировкой понимают размещение всех производственных и вспомогательных помещений холодильника с учетом их назначения, количества и размеров.

Чтобы обеспечить наиболее рациональную планировку, рекомендуется придерживаться следующих правил.

1. Принятая планировка должна соответствовать принятой схеме технологического процесса, т. е. обеспечивать точное и последовательное выполнение всех технологических операций. Желательное направление движения груза — в одну сторону без встречных и пересекающихся потоков. Двери камер должны выходить в коридор. Исключение составляют камеры замораживания и охлаждения, вход в которые может быть через помещения для загрузки, а также камеры хранения продуктов, подвергающихся товарной обработке как при поступлении так и при выдаче через эти помещения. Не исключается применение бескоридорных планировок, если есть возможность обеспечить последовательное перемещение груза по технологической цепочке без возврата. Последнее решение обычно возможно на холодильниках мясокомбинатов и рыбообрабатывающих предприятий.

2. Планировка должна способствовать уменьшению первоначальных затрат на строительство холодильника. Это достигается широким применением типовых строительных элементов и конструкций, использованием местных строительных материалов, сокращением площади, занимаемой вспомогательными помещениями. Однако при сокращении вспомогательных помещений нельзя забывать об удобствах обслуживания, т. е. производить сокращение в ущерб эксплуатации. В это пла не правильным примером сокращения вспомогательных помещений было применение бескоридорных планировок на некоторых производственных холодильниках, а также на ряде распределительных холодильников и фрукто- и овощехранилищ с непосредственным выходом из камер на платформы.

3. Планировка должна обеспечивать дешевую и удобную эксплуатацию холодильника.

Прежде всего должны быть правильно выбраны размеры холодильника, обеспечивающие свободу и широту маневра погрузочно-разгрузочных и транспортных средств.

Ширину здания многоэтажного холодильника, как правило, принимают более 40 м (что связано не с эксплуатацией, а с возможностью монтажа, обеспечением его удобств, но приводит к созданию платформ большой длины).

Ширину одноэтажных холодильников при центральном расположении коридора определяется модулем, равным 12 м, соответствующим длине наиболее распространенного пролета. Ширину одноэтажных холодильников принимают равной 12, 24, 36, 48, 60 и 72 м.

Длину здания холодильника выбирают так, чтобы длина железнодорожной платформы позволяла принимать пятивагонную рефрижераторную секцию.

Ширину железнодорожных платформ 6—7,5 м, автомобильных — в тех же пределах.

В некоторых случаях на холодильниках предусматривают соединительную платформу шириной 3,5 м, но чаще проектируют холодильники со сквозными грузовыми коридорами, имеющими выход на обе платформы. Ширина коридоров обычно 6 м.

Железнодорожную платформу на холодильниках емкостью до 600 т не предусматривают. Такие холодильники вообще могут иметь только одну автомобильную платформу. Железнодорожные платформы делают с уступом шириной 560 × по всей длине для обеспечения возможности разгрузки вагонов любых типов.

Для уменьшения теплопритоков в камеры их группируют в блоки с примерно одинаковым температурным режимом.

4. Планировка должна соответствовать принятой системе охлаждения. Это особенно важно учесть при проектировании одноэтажных холодильников, так как не всегда удается обеспечить слив хладагента из приборов охлаждения, что приводит к необходимости перехода на более емкие схемы с нижней подачей холодильного агента. При составлении планировки должны быть предусмотрены места для монтажа оборудования, камерных распределительных коллекторов и т.п.

5. Планировка должна соответствовать требованиям правил техники безопасности и пожарной безопасности.

6. Планировка должна предусматривать возможность расширения холодильника. Для этого оставляют свободной одну торцевую стену.

Следует иметь в виду, что составление планировки является наиболее трудным и ответственным процессом проектирования, от которого в дальнейшем зависит экономическая эффективность действующего предприятия.

### Типовые планировки холодильников различного назначения

Планировка распределительного холодильника емкостью 2000 т представлена на рис. 2.4. Холодильник предназначен для длительного хранения мяса, рыбы, масла, яиц, сыра и других скоропортящихся продуктов. Продукты поступают на холодильник по железной дороге, доставка в торговую сеть производится автотранспортом.

Структура емкости холодильника:

Камеры хранения мороженых грузов	70% (1370 т)
Камеры с универсальным температурным режимом	15% (300 т)
Камеры хранения охлажденных грузов	15% (300 т)

На холодильнике есть камера домораживания мяса производительностью 7,5 т/сут. Камера непроходная. При ней имеется загрузочно-разгрузочная камера.

Для удобства грузовых операций имеется сквозной грузовой коридор, из которого есть вход во все камеры хранения. Для облегчения перемещения грузов камеры хранения сообщаются между собой. Операции по приему, перемещению, складированию и выдаче грузов механизированы. На холодильнике применяют самоходные электропогрузчики, электротележки, напольные тележки, контейнеры.

Система охлаждения насосно-циркуляционная с непосредственным кипением амиака в приборах охлаждения. В камерах хранения охлажденных грузов и в камерах с универсальным температурным режимом охлаждение осуществляется воздухоохладителями. В камерах хранения мороженых грузов возможно использование одного из двух вариантов охлаждения: либо при помощи потолочных батарей из оребренных труб, либо при помощи потолочных и пристенных панельных батарей.

На более крупных одноэтажных холодильниках для возможности свободного доступа во все камеры и широкого маневрирования средств механизации можно предусматривать два, а иногда и три сквозных грузовых коридора, связывающих между собой железнодорожную и автомобильную платформы. Однако, прежде

чем принять такое решение, необходимо самым тщательным образом изучить все его положительные и отрицательные стороны.

На распределительных холодильниках небольшой емкости сквозные грузовые коридоры обычно не делают. Холодильник (рис. 2.5) имеет одну автомобильную платформу, с которой груз попадает в вестибюль, а оттуда в камеры хранения или в морозильную камеру.

Охлаждение камер может быть непосредственное — кипящим хладагентом — или рассольное. В последнем случае для охлаждения рассола используют комплексные холодильные машины, работающие на хладонах.

Холодильники при мясокомбинатах являются частью производственного комплекса. При проектировании таких предприятий стремятся обеспечить непосредственную связь между различными структурными подразделениями. Холодильник при мясокомбинате мощностью 100 т в смену (рис. 2.6) имеет вход из мясо-жирового корпуса. Мясо после убоя поступает в камеру приема мяса, а затем в помещение для загрузки камер охлаждения и замораживания. Далее мясо поступает на холодильную обработку (охлаждение или замораживание), разгружается после холодильной обработки и поступает в камеры хранения или через коридор направляется в экспедиционные помещения для реализации или в мясоперерабатывающий корпус для использования в качестве сырья при изготовлении продукции. Планировка не лишена недос-

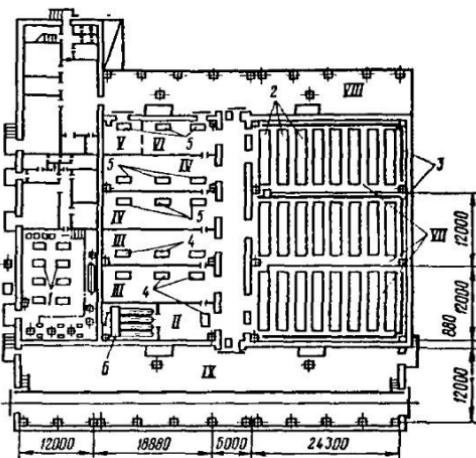


Рис. 2.4. План холодильника емкостью 2000 т и размещение основного оборудования:

камеры: I — морозильная; II — загрузочно-разгрузочная; III — универсальная; IV — хранения охлажденных грузов; V — дефектных грузов; VI — экспедиция; VII — хранения мороженых грузов; платформы: VIII — автомобильная; IX — железнодорожная;  
I — компрессоры; 2 — батареи потолочные; 3 — батареи пристенные; 4 и 5 — воздухоохладители подвесные; 6 — воздухоохладитель.

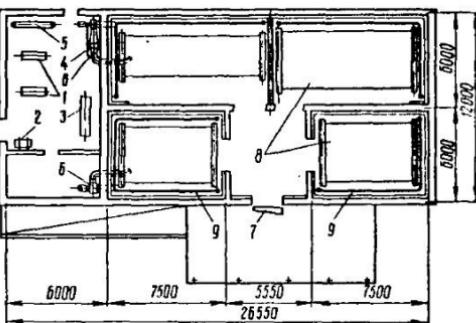


Рис. 2.5. План распределительного холодильника емкостью 125 т:

1 — компрессорно-конденсаторные агрегаты; 2 — водяной насос; 3 — распределительное устройство; 4 — ресивер дренажный; 5 — ресивер линейный; 6 — вентиляторы; 7 — воздушная завеса; 8 и 9 — батареи.

татков, к которым в первую очередь можно отнести большую площадь, занятую коридорами. Нельзя считать удачным решение внести в контур холодильника помещение трансформаторной подстанции, да и само размещение машинного отделения. Но такое размещение помещений в данном случае является вынужденным, вытекающим из объемно-планировочного решения, в основу которого положены секционность и взаимозаменяемость отдельных корпюсов, что позволяет сочетать их в требуемых вариантах различной мощности.

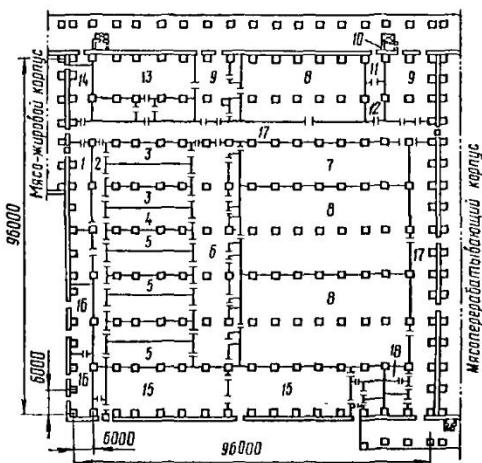


Рис. 2.6. План холодильника мясокомбината мощностью 100 т мяса в смену:

- 1 — камера приема мяса;
- 2 — помещение для загрузки камер охлаждения и замораживания;
- 3 — камеры охлаждения или хранения охлажденного мяса;
- 4 — универсальная камера охлаждения или замораживания мяса;
- 5 — камеры замораживания мяса;
- 6 — помещение для разгрузки;
- 7 — камера хранения охлажденного мяса;
- 8 — камеры хранения мороженого мяса;
- 9 — экспедиции;
- 10 — весовая;
- 11 и 12 — камеры приема и подморозки некондиционных грузов;
- 13 — отделение производства мясных и субпродуктовых блоков;
- 14 — камера комплексации жира;
- 15 — компрессорное и аппаратное отделения;
- 16 — трансформаторная подстанция;
- 17 — коридор;
- 18 — бытовые помещения.

на рис. 2.8. Характерной особенностью данной планировки является отсутствие коридоров. Производственные помещения расположены так, что обеспечивается последовательное движение продукта от приемного отделения через морозильное отделение в камеры хранения, а из них в экспедиционное помещение для реализации. Это простое решение позволяет получить холодильник с очень большим коэффициентом использования полезной площади.

Добиться улучшения использования площади камеры хранения можно в холодильниках, камеры которых не имеют в середине колонны. Примером такого планировочного решения может служить холодильник для фруктов и винограда, представленный на рис. 2.9. Холодильник предназначен для охлаждения и длительного хранения свежих фруктов, винограда, свежих овощей, ягод в районах

Холодильник (рис. 2.7) при городском молочном заводе строился в две очереди. В связи с тем что площади компрессорного цеха, запроектированного для I очереди, недостаточно для размещения оборудования, необходимого для обслуживания II очереди, под машинное отделение занимают часть площади охлаждаемого склада. Вообще принятая в проекте размещение компрессорного цеха нужно признать неудачным, так как при таком расположении затрудняется выполнение изоляционных работ (при выполнении изоляции придется обойти компрессорный цех). В настоящее время стремится проектировать охлаждаемые камеры городских молочных заводов так, чтобы они составляли естественное продолжение технологических линий с выходом на платформу через экспедицию.

Планировка промыслового рыбного холодильника емкостью 750 т представлена

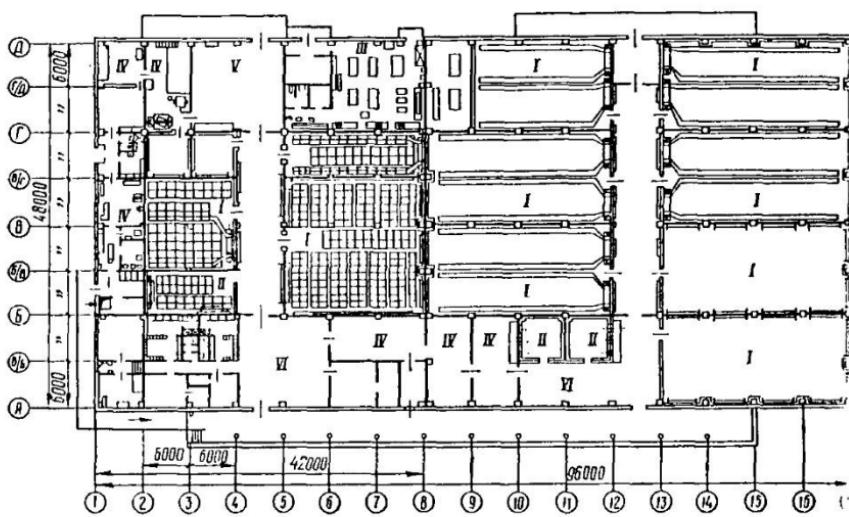


Рис. 2.7. План холодильника при городском молочном заводе:  
I — камеры хранения; II — камеры замораживания; III — компрессорная; IV — производственные помещения;  
V — приемное отделение; VI — экспедиция.

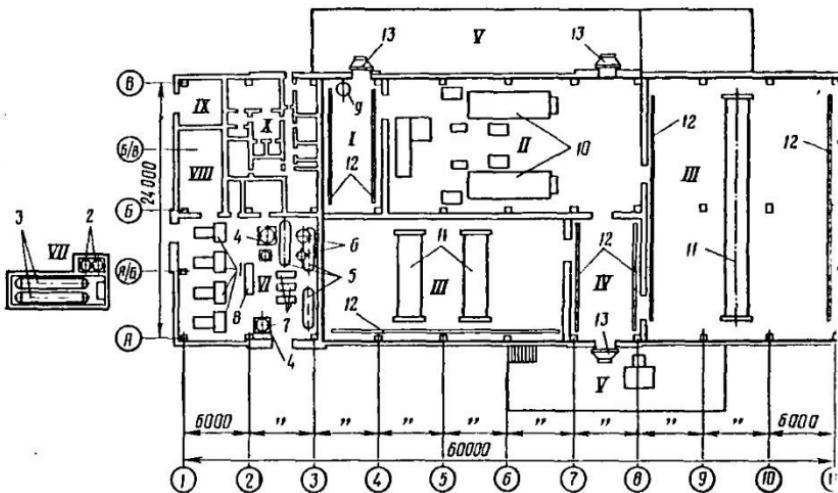


Рис. 2.8. План промыслового рыбного холодильника:  
I — приемное отделение; II — морозильное отделение; III — камеры хранения мороженой рыбы;  
IV — экспедиция; VI — платформы; VII — компрессорная; VIII — конденсаторно-расширительная группа;  
VII — цитовая; IX — распределительный щит; X — служебно-бытовые помещения; I — компрессоры;  
2 — конденсаторы; 3 — ресиверы линейные; 4 — промежуточные сосуды; 5 — ресиверы циркуляционные; 6 — отделители жидкости; 7 — насосы аммиачные; 8 — регулирующая станция; 9 — льдогенератор; 10 — скороморозильные аппараты; 11 и 12 — батареи; 13 — воздушные занавесы.

заготовок и потребления. Предполагается включение его в состав производственного предприятия по переработке плодов и овощей.

Здание холодильника одноэтажное с сеткой колонн  $6 \times 18$  м. Размер здания в плане  $60,9 \times 37,08$  м. К торцам здания примыкают крытые железнодорожная и автомобильная платформы, расположенные на высоте 200 мм от уровня головки

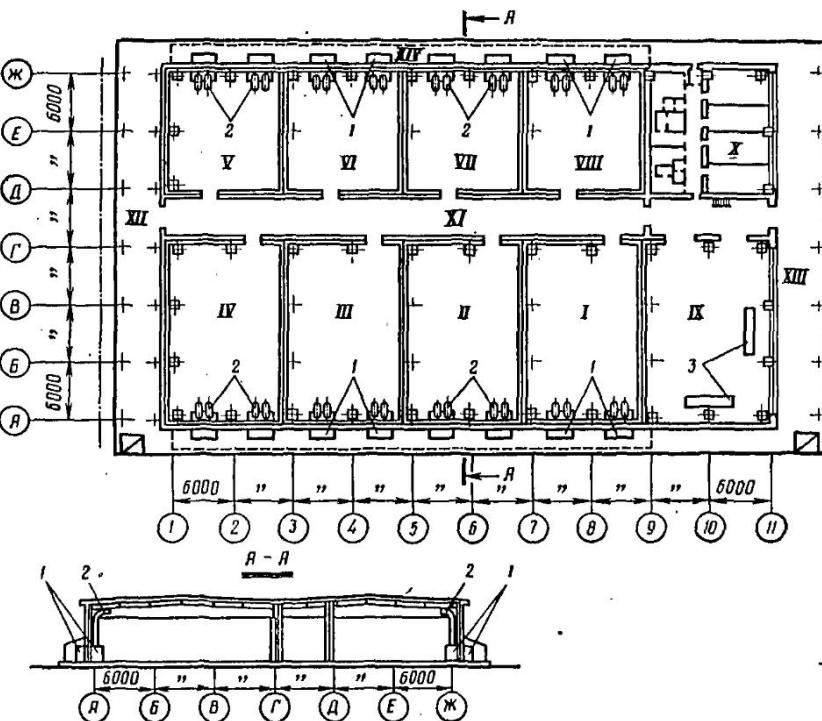


Рис. 2.9. План и разрез холодильника для фруктов и винограда с децентрализованной системой охлаждения:

I—IV — камеры хранения фруктов; V—VII — камеры хранения винограда; IX — экспедиция; X — служебно-бытовые помещения; XI — грузовой коридор; XII — железнодорожная платформа; XIII — автомобильная платформа; XIV — площадка под навесом для холодильных машин; 1 — холодильно-нагревательная машина ХМФ-16; 2 — воздуховод; 3 — инспекционный транспортер ТСИ.

рельса и поверхности автомобильной площадки. Платформы объединены грузовым коридором, в который есть выход из всех камер и экспедиционного помещения. Принятие решения о строительстве холодильника без поднятия платформ до высоты кузова автомобиля или высоты двери железнодорожного вагона оправдано: фрукты принимают и хранят в стандартных ящиках, что обеспечивает их удобное пакетирование и использование погрузочно-разгрузочных механизмов

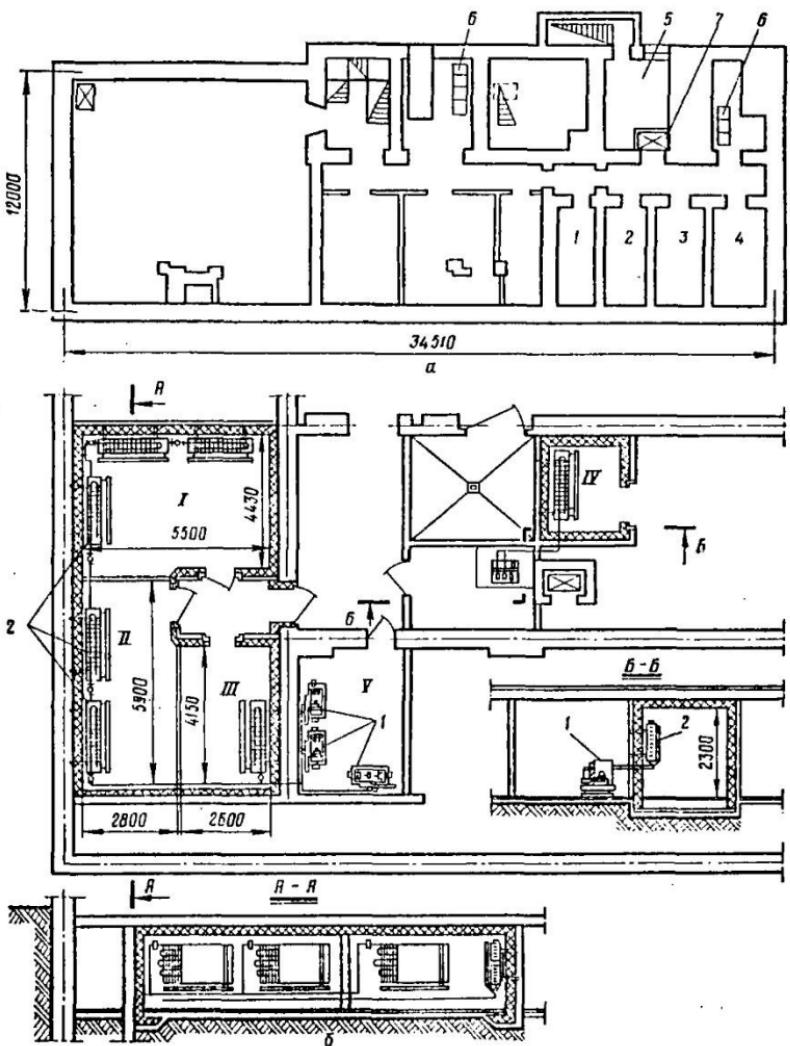


Рис. 2. 10. Размещение холодильных камер:

*a* — в магазине; *I—IV* — камеры хранения продуктов; *5* — машинное отделение холодильных камер; *6* — агрегаты, обслуживающие оборудование, расположенное в торговом зале; *7* — подъемник; *b* — в складе: камеры хранения продуктов (*I—III*), отходов (*IV*), машинное отделение (*V*); *1* — компрессорные конденсаторные агрегаты; *2* — испарители.

в полной мере. Широко внедряются транспортировка и хранение яблок в контейнерах, механизация погрузочно-разгрузочных работ с которыми обеспечивается полностью.

На холодильнике применена децентрализованная система охлаждения камер, что позволило отказаться от специального помещения для машинного отделения.

Расположение холодильных камер на предприятиях торговли и общественного питания зависит от того, где располагается само предприятие. При размещении магазина в первом этаже многоэтажного здания для холодильных камер приспособливают подвалные или полуподвальные помещения. При этом должны решаться вопросы о вертикальном перемещении грузов. Для разгрузки автотранспорта предусматривают луки и наклонные спуски, около которых должно быть место для перемещения тележек. Камеры целесообразно группировать в блоки, что позволяет уменьшить объем работ по изоляции, а также теплопритоки в камеры. Холодильные машины желательно располагать по возможности ближе к камерам, чтобы уменьшить протяженность трубопроводов. Если есть возможность, целесообразно все холодильные машины сгруппировать в общем машинном отделении.

Размещение камер может быть наиболее рациональным, если магазин расположен в отдельно стоящем здании. Тогда камеры можно разместить внутри помещения, исключив соприкосновение их с наружными стенами. При размещении камер в надземном этаже исключается также необходимость в вертикальном перемещении грузов.

В очень больших магазинах иногда целесообразно делать блоки камер по отделам, чтобы сократить транспортные связи между камерами и отделами.

Для предприятий общественного питания при планировании придерживаются тех же принципов. Исключение составляет камера для хранения пищевых отходов, которая, как правило, располагается в первом этаже здания и имеет выход через тамбур наружу и в помещение предприятия. Камера отходов обычно имеет независимую холодильную машину.

Примеры расположения холодильных камер магазина и столовой приведены на рис. 2.10.

### Требования к машинным и аппаратным отделениям

Очень важно правильно разместить оборудование в машинном отделении. Планировка машинного отделения должна быть удобной для обслуживания машин, аппаратов, распределительных устройств, позволять сократить протяженность трубопроводов, причем площадь машинного отделения должна быть минимальной, а использование объема — наиболее полным.

Основное и вспомогательное оборудование, как правило, располагается в машинном отделении в отдельном здании, примыкающем к торцевой стене холодильника и отделенном от него противопожарной стеной. Устройство аппаратного отделения необязательно. При размещении всего оборудования в одном помещении легче обеспечить найкратчайшую связь между отдельными элементами холодильной установки, что отвечает требованиям по уменьшению длины трубопроводов, соблюдению последовательности соединений машин, аппаратов и судов. При необходимости аппаратное отделение может быть запроектировано. Размещать аппаратное отделение можно как рядом с машинным на первом этаже

здания, так и в подвальном помещении. Однако следует помнить, что создание полов в проектах одноэтажных холодильников не всегда желательно.

Для более полного использования объема помещения целесообразно применять вертикальные аппараты и сосуды. Вертикальные кожухотрубные конденсаторы, испарительные конденсаторы целесообразно располагать на открытых площадках вне зданий машинных отделений. Там же размещают линейные ресиверы, на которых необходимо устраивать кавес.

Горизонтальные кожухотрубные конденсаторы можно устанавливать в машинном или аппаратном отделениях или в специальных помещениях, где размещают также линейные ресиверы, маслоотделители (при необходимости), водяные насосы системы оборотного водоснабжения и хозяйствственные водяные насосы.

Для удобства обслуживания и безопасности персонала должны быть предусмотрены проходы между оборудованием и отступы от стен.

Главный проход между компрессорами и расстояния от электрических щитов и щитов с контрольно-измерительными приборами следует принимать не менее 1,5 м, проходы между выступающими частями машин — не менее 1 м, между стеной и машиной — не менее 0,8 м, между стеной и аппаратом — не менее 0,5 м. Если аппарат не обслуживается с какой-либо стороны, то между стеной и этой стороной аппарата проход можно не предусматривать.

Распределительные устройства на одноэтажных холодильниках желательно располагать в машинном отделении на высоте, доступной для обслуживания. Маховики вентиляй должны быть расположены на высоте не более 1,8 м от пола. Не разрешается установка вентиляй маховиками вниз. Возможна установка распределительных устройств на антресолях над коридорами одноэтажных холодильников.

В многоэтажных холодильниках распределительные устройства располагают в специальных отапливаемых помещениях на каждом этаже.

В машинных отделениях в зависимости от типа устанавливаемого оборудования допускается применение верхней или нижней разводки трубопроводов. При нижней разводке должна предусматриваться возможность дренажа жидкого холодильного агента из всасывающих трубопроводов. При верхней разводке трубы проводы от компрессоров следует направлять к глухой стене, чтобы не затенять цех.

Вообще, при размещении оборудования следует стремиться ставить к свету оборудование, которое подлежит постоянному обслуживанию (компрессоры), аппараты и сосуды по возможности ставить к стенам.

Трубопроводы следует прокладывать с уклоном от компрессора, чтобы в случае образования в них жидкого хладагента обеспечивался слив его в аппараты, а не в компрессор. Величина уклонов принимать не менее 0,002 для газо- и паропроводов в направлении потока, 0,003 — для газо- и паропроводов против потока.

Машинные и аппаратные отделения холодильных установок, работающих на аммиаке, относятся к категории Б по взрыво-пожарной опасности (СНиПиМ.2-7 «Производственные здания промышленных предприятий». Нормы проектирования) и к классу В—16 взрывоопасных помещений (Правила устройства электроустановок).

В соответствии с требованиями к взрыво- и пожароопасным помещениям все электрооборудование, пусковая аппаратура и средства автоматики, применяемые на холодильных установках, работающих на аммиаке, должны быть в за-

крытом исполнении, допускающем работу во взрывоопасных помещениях соответствующего класса.

Площадь оконных проемов машинных и аппаратных отделений холодильных установок, работающих на аммиаке, следует принимать не менее  $0,03 \text{ м}^2$  на  $1 \text{ м}^3$  объема помещения, что обеспечивает выполнение требования о наличии в помещениях взрывоопасных производств легкосбрасываемых конструкций.

Машинные и аппаратные отделения холодильных установок, работающих на хладонах, по пожарной опасности относятся к категории Д.

Высота машинных отделений для установок, работающих на аммиаке, не менее 4,2 м, работающих на хладонах, не менее 3,5 м, а для малых установок — 2,6 м.

Аппаратные отделения холодильных установок, работающих на аммиаке, могут иметь высоту 3,6 м до низа выступающих конструкций перекрытия.

Машинные и аппаратные отделения должны быть оборудованы приточной и вытяжной механической вентиляцией.

Кратность обмена воздуха принимают:

для установок, работающих на аммиаке, при вентиляции приточной — 2 объема в час, вытяжной — 3 объема в час, вытяжной аварийной — 7 объемов в час (совместная работа аварийной и постоянно действующей вытяжной вентиляции должна обеспечивать десятикратный обмен воздуха в час);

для установок, работающих на хладонах, при вентиляции приточной — 3 объема в час, вытяжной — 4 объема в час.

Специальная аварийная вытяжная вентиляция на установках, работающих на хладонах, не предусматривается.

Подачу воздуха в машинные и аппаратные отделения холодильных установок, работающих на аммиаке, предусматривают в верхнюю или рабочую зону, а вытяжку — из верхней зоны, противоположной притоку. Воздух, удаляемый из помещений, допускается выбрасывать в атмосферу через выбросную трубу с высотой, не менее чем на 1,5 м превышающей высоту здания. Аварийная вентиляция должна иметь пусковые приспособления, установленные как в самом помещении, так и вне его. Следует предусматривать блокировку пусковых устройств аварийной вентиляции с газоанализаторами состава воздуха в помещении.

В машинных отделениях установок, работающих на хладонах, вытяжку предусматривают из нижней зоны. Всасывающие окна располагают у пола (на высоте не более 1 м).

Машинное отделение должно иметь два выхода, один из них — непосредственно наружу. Двери должны открываться наружу. Если имеется самостоятельное аппаратное отделение, то кроме выхода в машинное отделение, должен быть еще выход непосредственно наружу. Естественно, это требование не относится к малым машинам, работающим на хладонах, которые могут вообще устанавливаться не в машинном отделении. Следует только обеспечить свободный доступ для их обслуживания и защиту от повреждений. Нельзя располагать машины в местах большого скопления людей, в помещениях, где находятся дети и больные, на лестничных клетках и под лестницами.

## СТРОИТЕЛЬНО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Холодильники отличаются от других промышленных зданий тем, что в них постоянно поддерживается низкая температура воздуха при высокой относительной влажности. Назначение холодильников определяет выбор материалов для

строительных конструкций, которые должны быть прочными, устойчивыми к воздействию нагрузок, долговечными, огнестойкими, морозостойкими, экономичными.

В наибольшей степени этим требованиям удовлетворяет железобетон. Несущие и ограждающие конструкции из железобетона применяют при строительстве как

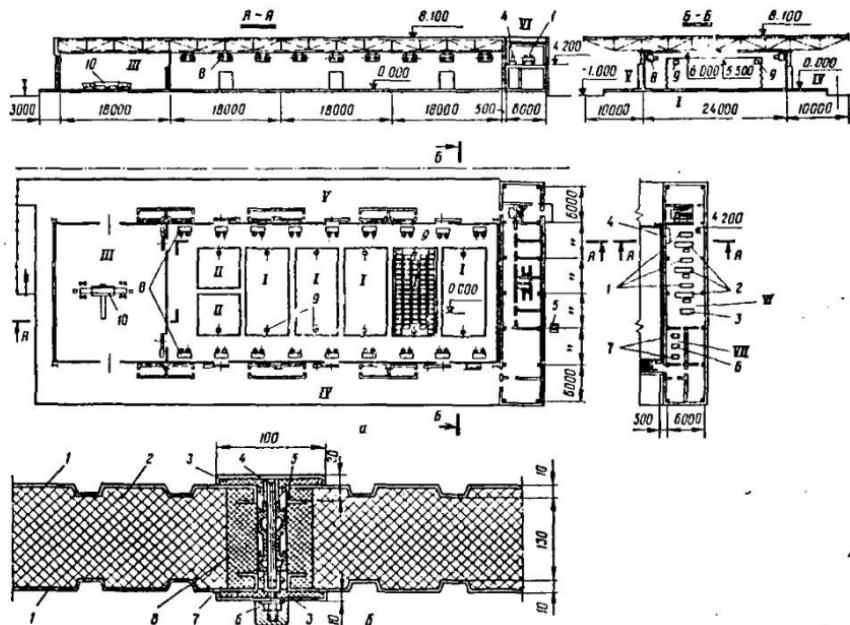


Рис. 2.11. Экспериментальный холодильник из легких ограждающих конструкций:  
а — план в разрезы холодильника: I—I — секция с регулируемой газовой средой; III — цех товарной обработки; IV—V — автомобильная и железнодорожная платформы; VI — машинное отделение; VII — помещение газогенераторной установки;  
б — деталь стыка ограждающих панелей: 1 — профилированный лист из стали или алюминия; 2 — теплоизоляция; 3 — гнутый профиль из стали или алюминия; 4 — бакелитированная фанера; 5 — уплотнительный профиль из эластичного полиполиэтилена; 6 — полистироловый колпак на эпоксидной смоле; 7 — герметизирующая мастика; 8 — участок теплоизоляции, пропитанный синтетическими смолами.

одно-, так и многоэтажных холодильников. Включение в конструкции ограждений холодильника тепловой изоляции и паронизационного слоя, которые должны быть непрерывными, определяет необходимость построения зданий из двух частей: несущего каркаса и самонесущих стен. Исключение составляют холодильники небольшой емкости, в которых стены являются несущими.

При проектировании следует стремиться к широкому применению сборных железобетонных конструкций заводского изготовления. В случае использования монолитного железобетона должно предусматриваться применение индустриали-

ных методов производства работ. Использование железобетона не исключает возможности применения других строительных материалов. Особое внимание следует обратить на применение местных строительных материалов, таких, как ракушечник, туф, с малыми коэффициентами теплопроводности.

С освоением промышленного выпуска легких металлических конструкций каркасов, покрытий и стенных ограждений для одноэтажных промышленных зданий станет возможным использовать их при проектировании одноэтажных холодильников паряду с железобетонными конструкциями заводского изготовления. План и разрез холодильника из легких сборных металлических конструкций с ограждающими панелями типа «сэндвич» представлены на рис. 2.11.

### Фундаменты и колонны

Фундаменты воспринимают всю нагрузку от строительных конструкций, груза и оборудования и передают ее на грунт. Поэтому они должны быть прочими, долговечными, устойчивыми на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы; давление, оказываемое ими на грунт, не должно превышать расчетное.

При строительстве холодильников применяют ленточные, отдельно стоящие и сплошные плитные фундаменты.

Ленточный фундамент представляет собой прямоугольник, расположенный непрерывно под всем периметром стен. Нагрузка от стен может передаваться на ленточные фундаменты и на фундаментные балки, опирающиеся на фундаменты колонн.

Под колонны закладывают отдельно стоящие ступенчатые или пирамидальные фундаменты из железобетона. В фундаментах предусматривают гнезда — стаканы для установки сборных колонн. Под средние колонны принимают фундаменты квадратного сечения, а под пристенные — правоугольного.

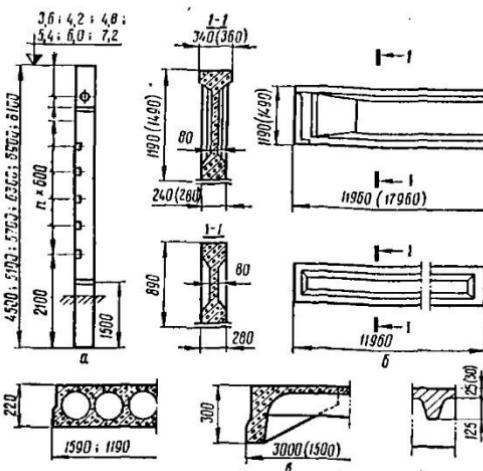


Рис. 2.12. Элементы строительных конструкций:  
а — колонна сечением 400×400 мм; б — балки покрытия;  
в — плиты покрытий и перекрытий.

На одноэтажных холодильниках применяют колонны квадратного сечения 400 × 400 мм серии 1.420-4 или КЭ-01-49 (рис. 2.12). Длину колонны подбирают в соответствии с расположением верха стакана фундамента на 250—300 мм ниже бетонной подготовки под изолированные полы, в которую укладывают стержни для электрообогрева.

В многоэтажных холодильниках применяют колонны той же серии 1.420—4, но могут быть использованы колонны круглого сечения.

## Стены и перегородки

Наружные стены зданий холодильников следует выполнять из железобетонных панелей, кирпича или естественных камней.

При использовании сборных железобетонных конструкций наружные стены следует проектировать из вертикальных или горизонтальных крупноразмерных панелей (рис. 2.13), изготавляемых из тяжелого бетона марки 200 или керамзитобетона марки 100. Стенные панели серии 1.423-4 имеют высоту 4,8; 5,2; 6,0 и 6,4 м, ширину 1,5 и 3,0 м, толщину 120 мм и применяются в основном для проектирования многоэтажных холодильников.

Можно применять горизонтальные железобетонные панели серии СТ-02-31 и горизонтальные панели из керамзитобетона (рис. 2.14). Высота таких панелей 1,2—1,8 м, длина 6 м, толщина 200 мм.

До последнего времени наиболее распространенным материалом для наружных стен одноэтажных холодильников был обыкновенный полиготельный глиняный кирпич пластического прессования. Поскольку наружные стены холодильников самонесущие, толщина кирпичной кладки обычно составляет 380 мм (полтора кирпича). Стена отстоит от внешней грани наружного ряда колонн каркаса на 250—500 мм. Для устойчивости стены крепят к колоннам с помощью анкеров в средней части колонны и вверху (там, где устанавливается балка покрытия).

В многоэтажных холодильниках наружный ряд колонн отстоит от стен 1,5—2,0 м. Стены крепятся к междуэтажным перекрытиям анкерами.

Перспективным следует считать внедрение облегченных конструкций охлаждаемых складов, наружные ограждения которых выполнены из панелей типа «сайдинг». Эти элементы выполнены из двух гофрированных стальных оцинкованных листов толщиной 0,75 мм, пространство между которыми заполнено пенополиэтиленом ПСБ-С. Толщина изоляционного слоя 130 мм (см. рис. 2.11, б). Теплоизоляционный слой может быть выполнен из заливочных композиций (пеноизолиуретан, фенольный пенопласт). Толщина его может быть различной. Для кровных слоев могут быть применены также другие, более стойкие материалы.

Выпускают панели значительной длины — до 20 м. Ширина панелей также может быть различной. Панели крепят к элементам каркаса самонарезающими болтами. Стыки герметизируют. Наиболее целесообразно применение стыков

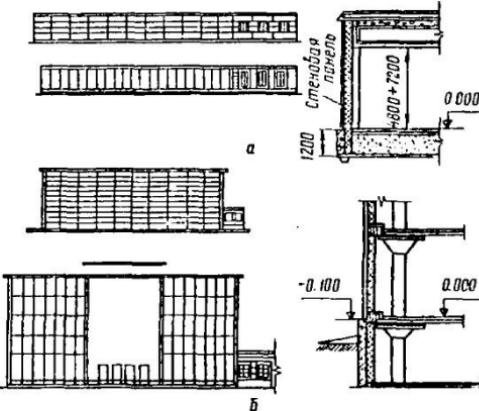


Рис. 2.13. Фасады и конструкции наружных стен из сборных горизонтальных и вертикальных панелей одноэтажных (а) и многоэтажных (б) холодильников.

заполняемых после монтажа вспененным полиуретаном, что позволяет получить сплошной теплоизоляционный слой.

Внутренние стены холодильников, отделяющие охлаждаемые помещения от коридоров, тамбуров, вестибюлей, выполняют из тех же материалов, что и наружные, только толщина кирпичной кладки может быть уменьшена до 250 мм.

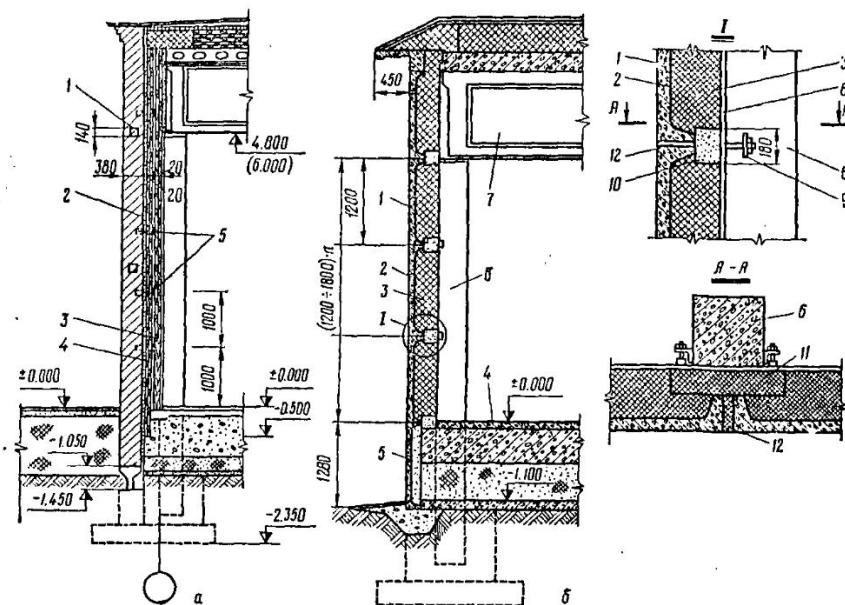


Рис. 2.14. Конструкции наружных стен холодильников:

*a* — из кирпича: 1 — железобетонный пояс; 2 — штукатурка; 3 — теплоизоляция; 4 — паронзолия; 5 — деревянные антисептированные рейки; *b* — из сборных железобетонных панелей: 1 — железобетонная панель; 2 — паронзолия; 3 — теплоизоляция; 4 — пол камеры; 5 — цокольная панель; 6 — колонна; 7 — балка покрытия; 8 — внутренняя отделка; 9 — деталь крепления; 10—11 — дополнительная изоляция; 12 — заделка стыка.

Для перегородок между камерами можно использовать те же материалы, но следует иметь в виду, что кирпичные перегородки трудоемки, тяжелы и неэкономичны. Поэтому их применяют главным образом в помещениях с повышенной влажностью и в пожароопасных местах. Толщина кирпичных перегородок 120 мм (полкирпича). Железобетонные перегородки тоже трудоемки и дороги, поэтому их применяют, как и кирпичные, только в особо тяжелых условиях. Толщина железобетонных перегородок 60—100 мм.

Значительно дешевле перегородки из ячеистых бетонов. Их делают в один или два слоя, например, из пенобетона толщиной соответственно 250 и 400 мм. Однако при выборе материала перегородок необходимо самым тщательным образом изучить условия, в которых будет находиться материал.

В некоторых случаях делают перегородки из жестких плитных изоляционных материалов на деревянном каркасе, изготовленном из антисептированных и покрытых битумом реек. Каркас устанавливают враспор между перекрытием (подкрытием) и бетонной подготовкой полов.

Перегородки могут быть установлены по осям колонн с изоляцией колонн или без нее в зависимости от температур в камерах, по граням колонн или вообще вне колонн. Если перегородка разделяет камеры с различными температурами, то лучше перегородку сдвинуть за грань колонны, что облегчит выполнение изоляционных работ и исключит тепловые мостики.

### Покрытия холодильников

Для холодильников характерны бесчердачные покрытия, которые должны быть прочными, долговечными и экономичными, а кровли — водонепроницаемыми и атмосферостойкими.

На холодильниках небольшой ширины делают односкатные крыши. В большинстве случаев применяют двухскатные крыши с уклоном около 2%. В качестве покровных материалов используют гидроизол, стеклорубероид или рубероид, которые наклеиваются в несколько слоев на битумной мастике.

Уклоны кровли обычно создаются за счет применения комбинированной теплоизоляции путем изменения подсыпки сыпучих материалов.

В одноэтажных холодильниках покрытия балочные. На колонны укладываются балки серии I.462-1, по которым настилают плиты покрытия серии I.465-7. Размер плит в плане 1,5 × 6 или 3 × 6 м. Высота плиты 300 мм, толщина полки 25—30 мм (см. рис. 2.12, б, в).

В качестве основания под кровлю принимают:

поверхность выравнивающей стяжки толщиной 40 мм из армированного цементно-песчаного раствора или бетона, если в качестве утеплителей применены минераловатные плиты, торфоплиты или сыпучие материалы;

поверхность выравнивающей стяжки толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора, если в качестве утеплителей применены искусственные камне изделия материалы (ячеистый бетон, перлитобетон и др.);

ровные поверхности плит, если применены плиты пенопластов достаточной прочности.

Для лучшего сцепления рулонного ковра с бетонным основанием на него наносят грунтовку из битумных эмульсий. Рулонные материалы послойно наклеиваются на горячем битуме марок БН-IV или БН-V или на горячих битумных мастиках. Для защиты кровли от механических повреждений и снижения влияния солнечной радиации ее защищают слоем битумной мастики толщиной 5 мм, в которую втапливают окатанный гравий светлых тонов с зерном размером 5—15 мм. После остывания поверхность кровли следует окрасить атмосфероустойчивой краской светлого тона. Для междуэтажных перекрытий и покрытий многоэтажных холодильников следует принимать элементы безбалочных перекрытий серии I.420-1.

### Полы

Полы могут располагаться на грунте или на междуэтажных перекрытиях.

Пол состоит из основания и покрытия (чистый пол). Основаниями могут служить несущие конструкции перекрытий и подготовки, укладываемые поверх более слабых материалов, например изоляции.

Полы должны иметь необходимую прочность, обеспечивающую длительную работоспособность при механических воздействиях, жесткость, должны быть безопасными для передвижения людей и транспортных средств, бесшумными, гигиеническими.

В качестве покрытия полов охлаждаемых помещений холодильников применяют бетонные или мозаичные плиты. Такие полы в наибольшей степени удовлетворяют предъявляемым требованиям.

Основание под мозаичный пол делают из бетона марки не ниже М-200, раствор

для укладки плит М-200 — М-300, сами плиты из бетона марки М-300—М-400. Размер плит  $500 \times 500 \times 40$  мм. Плиты армированы.

На участках интенсивного движения транспортных средств допускается применение металлических плит (на платформах, в коридорах, вестибюлях).

В ближайшем будущем можно ожидать применения для покрытий полов шлакоситалловых плит толщиной от 15 до 25 мм квадратной, прямоугольной и шестигранной формы.

В конструкции пола камер с низкими температурами должен быть предусмотрен слой тепловой изоляции. Для защиты от проникновения грунтовых вод имеется слой гидроизоляции по бетонной стяжке.

В охлаждаемых камерах магазинов и предприятий общественного питания можно применить такие же полы, а также полы с покрытием, рассчитанным на меньшую нагрузку. Так как полы в подвалных помещениях не изолируют, конструкция пола будет проще: чистый пол укладываются на прослойке из бетона на бетонный подстилающий слой.

В камерах с неизолированными полами по всему периметру наружных стен для уменьшения притоков тепла снаружи делают отсыпку из теплоизоляционного материала (например, из шлака).

Конструкции полов холодильников показаны на рис. 2.15.

Важной частью конструкции пола, лежащего на грунте, является обогревающее устройство, необходимое для исключения вскипания грунта при замерзании грунтовых вод. В СССР широко распространен электрообогрев грунта. Электронагреватели представляют собой стальные стержни диаметром 12—16 мм.

заложенные в бетонной подготовке по всей площади камер с минусовыми температурами. Для повышения надежности и долговечности конструкции слой теплоизоляции защищен мощным слоем гидроизоляции, расположенной ниже бетонной подготовки с электронагревателями.

Возможно применение других способов обогрева грунта. В теплой зоне целикообразию применение каналов, по которым продувается наружный воздух (если температура его достаточно высока) или подогретый калориферами воздух (при низких температурах наружного воздуха).

Применяется устройство оторванного подполья, при котором пол холодильника монтируется на кантеляхах, которые в свою очередь установлены на сборных железобетонные стойки высотой 70 см. Между полом холодильника и грунтом образуется свободное пространство, и грунт не подвергается воздействию низких температур, имеющихся в холодильнике.

В многоэтажных холодильниках, если позволяют условия, проектируют плавильные камеры с нулевыми температурами, полы которых не изолируют.

### Двери. Воздушные завесы

Для беспрепятственной загрузки и выгрузки камер, свободного перемещения транспортных средств в стенах должны быть устроены проемы соответствующих размеров, закрываемые дверьми. Двери должны легко открываться и закрываться, обеспечивая плотное прилегание к коробке по всему периметру для уменьшения потерь холода.

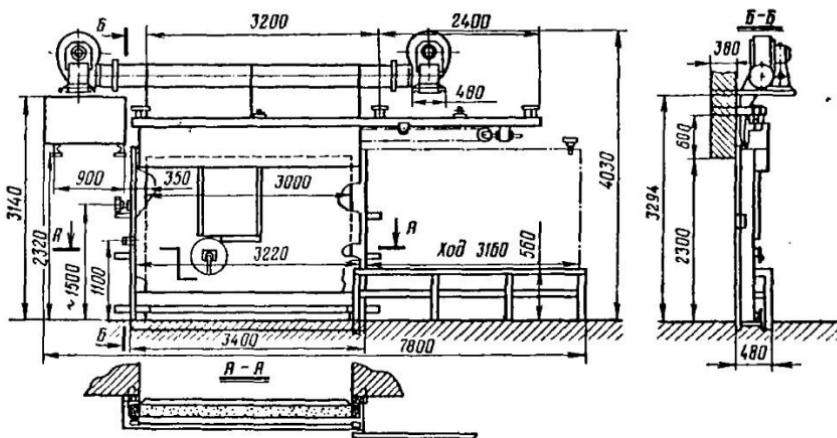


Рис. 2.16. Дверь грузовая откатная с воздушными завесами.

Изоляционные двери бывают прислонные и откатные. В отечественной практике большее распространение получили прислонные двери. Однако применение откатных дверей следует считать более перспективным, так как они обеспечивают

уменьшение площади для маневрирования погрузочно-разгрузочных и транспортных механизмов.

Прислонные двери с ручным управлением применяют трех типов: для камер хранения грузов в штабелях с проемом 2000 × 2300 мм, для камер, оборудованных подвесными путями, с проемом 2000 × 2300 мм, служебная дверь размером 1000 × 2000 мм.

Откатные двери с механизированным управлением имеют проемы: 2000 × 3100 мм, 3000 × 2300 мм и 2000 × 2300 мм (для одноэтажных и многоэтажных холодильников).

Двери имеют изоляцию толщиной 150 мм из пенопластов (предпочтение отдается пенополистиролу ПСБ-С). Защитой дверей от механических повреждений служит металлическая обшивка, которая одновременно является пароизоляцией.

Коэффициент теплопередачи изоляционной двери  $0,41 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ .

Для низкотемпературных камер рекомендуется предусматривать обогрев поверхностей контакта изоляционных дверей с дверными коробками по всему периметру. Для дверей с механическим приводом обогрев обязателен.

Для уменьшения притоков тепла в камеры у дверных проемов, выходящих непосредственно на платформы, необходимо предусматривать устройство воздушных завес, тамбуров или штор.

Откатная грузовая дверь с механизированным управлением показана на рис. 2.16. Дверь имеет две воздушные завесы.

## РАСЧЕТ ИЗОЛЯЦИИ

### Выбор тепло- и пароизоляционных материалов

Срок службы холодильника, его экономические показатели во многом определяются качеством изоляции. Правильно запроектированная и хорошо выполненная изоляция обеспечивает длительную эксплуатацию при минимальных эксплуатационных затратах.

Для тепловой изоляции ограждений холодильников следует выбирать высокоеффективные материалы, имеющие малые коэффициенты теплопроводности, не впитывающие влагу и обладающие целым рядом других качеств, которые определяются специфическими условиями работы в условиях переменных наружных температур и низких температур и повышенной влажности воздуха в камерах.

Долговечность тепловой изоляции определяется возможностью защиты от попадания в нее влаги из наружного воздуха в летнее время. Защита тепловой изоляции от увлажнения осуществляется введением в конструкцию достаточно мощного слоя пароизоляции. Для полов, лежащих на грунтах, и для кровель требуется создание еще более мощных гидроизоляционных слоев, препятствующих проникновению в конструкцию капельной влаги (грунтовых вод и атмосферных осадков).

В качестве паро- и гидроизоляционных материалов применяют битумные мастики, стеклорубероид, изол, антисептированный рубероид и другие материалы, обладающие большим сопротивлением паропроницанию. Пароизоляционный слой должен быть сплошным, без пропусков и разрывов. Располагать пароизоляционный слой следует по возможности ближе к теплой среде. В стро-

тельно-изоляционной конструкции слои материалов размещают так, чтобы паропроницаемость уменьшалась по мере продвижения от более теплого воздуха к холодному. Схема расположения пароизоляции в конструкции ограждений приведена на рис. 2.17.

Для тепловой изоляции желательно применять материалы, которые относятся к несгораемым или, по крайней мере, к трудносгораемым. Кроме того, эти материалы должны иметь малые коэффициенты теплопроводности. К сожалению, таких материалов не очень много. Основные характеристики теплоизоляционных материалов приведены в табл. 2.8.

Предпочтение нужно отдавать современным материалам с хорошими теплозолирующими свойствами, например пенопластом и пенополистирольным. Для изоляции покрытий и полов холодильников используют засыпные материалы: гравий, керамзитовый, перлит вселученный, вермикулит вселученный, шлаки.

При выполнении изоляции стен и перекрытий или покрытий из трудносгораемых или горючих материалов ее следует разделять на отсеки противопожарными поясами, выполняемыми из несгораемых материалов. Наиболее перспективным материалом для противопожарных поясов следует считать перлитогелевые плиты, имеющие коэффициент теплопроводности 0,076—0,087 Вт/(м·К).

В противопожарных поясах должен быть предусмотрен пароизоляционный слой из несгораемого материала.

Устройство противопожарного пояса показано на рис. 2.18.

В противопожарных поясах не допускается устройство отверстий и прокладка трубопроводов. Противопожарные пояса должны плотно примыкать к огнестойким конструкциям ограждений, с тем чтобы была исключена возможность проникновения огня в смежные отсеки теплоизоляции.

Площадь отсеков не должна превышать 500 м<sup>2</sup> при использовании горючих изоляционных материалов, 1000 м<sup>2</sup> — при использовании трудносгораемых изоляционных материалов.

Теплоизоляцию из горючих материалов защищают со стороны помещений штукатуркой по стальной сетке или асбестоцементными прессованными плитами толщиной не менее 8 мм.

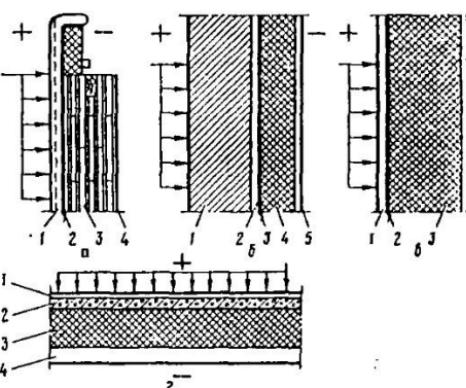


Рис. 2.17. Схема расположения пароизоляции в строительных конструкциях:

а — наружные и внутренние стены в перегородках из кирпича: 1 — кирпичная кладка; 2 — штукатурка; 3 — пароизоляция; 4 — теплоизоляция; 5 — отделочный слой;

б — наружные и внутренние стены в перегородках из блоков (пенобетон): 1 — лицевая; 2 — пароизоляция; 3 — блоки (пенобетон); 4 — отделочный слой;


в — бесчердачное покрытие: 1 — кровельный рулонный ковер (пароизоляция); 2 — защитная стяжка; 3 — теплоизоляция; 4 — железобетонная плита покрытия

Направление паропроницания показано стрелками


Таблица 2.8

Материал	Объемная масса в сухом состоянии, кг/м <sup>3</sup>	Расчетный коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)	Назначение
<b>Теплоизоляционные материалы</b>			
Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного самозатухающего ПСБ-С	25—40	0,047	
Пенопласт полиуретановый жесткий ПУ-101	100	0,041	
То же залитый ППУ-Эс	50	0,047	
Пенопласт поливинилхлоридный			
ПХВ-1	70—100	0,035	
ПХВ-2	100—130	0,047	
Пенопласт резольный фенольформальдегидный			
ФРП-1	70	0,058	
ФРП-2	100	0,058	
Плиты жесткие минераловатные на битумной связке	250—350	0,08—0,093	
Плиты торфяные теплоизоляционные	170—220	0,08—0,093	
Плиты фибролитовые на портландцементе	300—400	0,15—0,19	
Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона	400—500	0,15	
Плиты перлитогелевые	200—250	0,076—0,087	
Гравий керамзитовый	300—500	0,17—0,23	
Перлит вспученный	100—250	0,058—0,08	
Вермикулт вспученный	100—200	0,08—0,098	
Шлаки			
доменные гранулированные	500	0,19	
топливные	700	0,29	
<b>Пароизоляционные материалы</b>			
Асфальт в полах	1800—2000	0,75—0,87	
Битум нефтяной	1050	0,18	
Боруллин	700—900	0,29—0,35	
Гидронзол	700—900	0,29—0,35	
Пергамин и рубероид	600—800	0,14—0,18	


Материал	Объемная масса в сухом состоянии, кг/м <sup>3</sup>	Расчетный коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)	Назначение
<b>Строительные материалы</b>			
Асбестоцементные теплоизоляционные плиты	300—500	0,093—0,13	
Асбестоцементные листы и плитки	1900	0,35	
Бетон	2000—2200	1,0—1,4	
Железобетон	2300—2400	1,4—1,6	
Кладка			
кирпичная	1800	0,82	
бутовая	1800—2200	0,93—1,3	
Ракушечник	1000—1500	0,46—0,7	
Туф	1100—1300	0,46—0,58	
Шлакобетон	1200—1500	0,46—0,7	
Штукатурка			
цементная	1700—1800	0,88—0,93	
сухая из древесноволокнистых листов	700	0,21	
Грунт растительный	2000	1,16	
Песок	1500—1600	0,46—0,58	

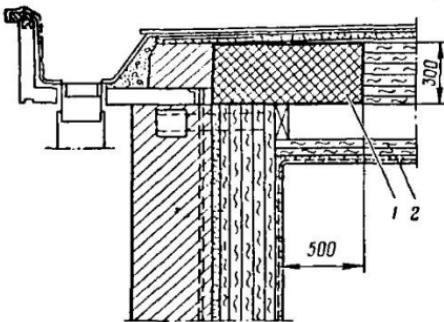

а

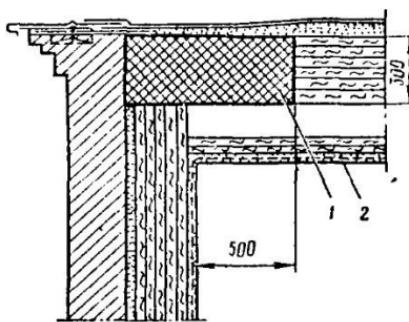

б

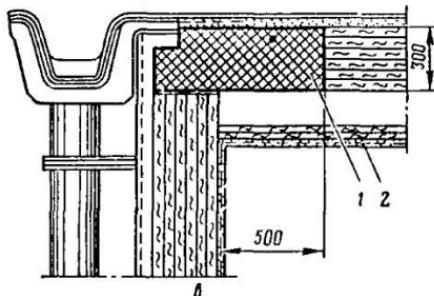

в

Рис. 2.18. Противопожарные пояса  
а и б — для покрытий холодильников  
кирпичными стенами; в — для покрытий  
холодильников со стенами из панелей  
1 — противопожарный пояс; 2 — подкладка  
плитными материалами.

## Определение толщины изоляционного слоя

Теплоизоляция конструкций зданий холодильников должна приниматься по расчету, исходя из значений коэффициентов теплопередачи, установленных СНиП II-105-74 «Холодильники. Нормы проектирования». Требуемые значения коэффициентов теплопередачи для различных ограждений установлены из условия недопущения конденсации влаги на поверхности ограждений внутри камеры. В курсовых и дипломных проектах проверку на невыпадение влаги можно не производить.

Требуемые значения коэффициентов теплопередачи для наружных стен и бесчердачных покрытий холодильников приведены в табл. 2.9. Их следует выбирать в зависимости от зоны расположения холодильника и температуры воздуха внутри камеры. Зону расположения холодильника определяют по среднегодовой температуре наружного воздуха в районе строительства в соответствии с главой 1.

Таблица 2.9

Среднегодовая температура воздуха в районе строительства, °C	Коэффициенты теплопередачи [в Вт/(м <sup>2</sup> ·K)] при внутренней температуре, °C						
	-40+-30	-25+-20	-15+-10	-4	0	4	12
0 и ниже	0,21 0,2	0,26 0,24	0,33 0,3	0,47 0,4	0,52 0,44	0,58 0,47	0,70 0,52
1-8	0,2 0,19	0,23 0,22	0,28 0,27	0,35 0,33	0,4 0,37	0,44 0,42	0,64 0,52
9 и выше	0,19 0,17	0,21 0,2	0,23 0,23	0,28 0,26	0,30 0,29	0,35 0,33	0,52 0,47

Примечание. В числителе приведено значение коэффициента теплопередачи для наружных стен, в знаменателе — для бесчердачных покрытий.

Для чердачных перекрытий коэффициенты теплопередачи следует принимать на 10% больше, чем для бесчердачных покрытий.

Если покрытия экранируются панельными батареями, коэффициент теплопередачи можно увеличить на 20%.

Коэффициенты теплопередачи внутренних стен, отделяющих камеры от исходящих коридоров, тамбуров, вестибюлей и других помещений, принимают в зависимости от температуры воздуха в камере:

Температура воздуха в охлаждаемом помещении, °C	-30	-20	-10	-4	4	12
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м <sup>2</sup> ·K)	0,27	0,28	0,33	0,35	0,52	0,64

Коэффициенты теплопередачи перегородок между камерами, а также междуэтажных перекрытий многоэтажных холодильников принимают в зависимости от характера разделемых помещений [в Вт/(м<sup>2</sup>·K)]:

Между камерами		0,23
замораживания и охлаждения		0,26
замораживания и хранения охлажденных грузов		0,47
замораживания и хранения мороженых грузов		0,28
хранения охлажденных и мороженых грузов		0,33
охлаждения и хранения мороженых грузов		0,52
охлаждения и хранения охлажденных грузов с одинаковыми температурами		0,58

Требуемые коэффициенты теплопередачи обогреваемых полов на грунтах принимают в зависимости от температуры воздуха в камере:

Температура воздуха в охлаждаемом помещении, °С	+4	-4	-10	-20	-30
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м <sup>2</sup> ·К)	0,41		0,29	0,21	

Если в таблицах не указаны коэффициенты теплопередачи для некоторых температур, то требуемые значения коэффициентов получают интерполяцией.

Необходимо обратить внимание на то, что в данном разделе не приведены коэффициенты теплопередачи для необогреваемых полов. Вопрос о том, как принимаются эти коэффициенты в расчетах теплопритоков, будет рассмотрен в главе 3 при определении теплопротоков через ограждения.

Расчет же толщины изоляционного слоя необогреваемых полов, расположенных на грунте, можно вести по коэффициентам теплопередачи для обогреваемых полов.

Толщину изоляционного слоя ограждения (в м) определяют по формуле

$$d_{iz} = \lambda_{iz} \left[ \frac{1}{k_0} - \left( \frac{1}{\alpha_B} + \sum_{i=1}^n \frac{b_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_B} \right) \right], \quad (2.11)$$

где  $\lambda_{iz}$ ,  $\lambda_i$  — коэффициенты теплопроводности изоляционного и строительных материалов, составляющих конструкцию ограждения, принимаемые по табл. 2.8, Вт/(м·К).

$k_0$  — требуемый коэффициент теплопередачи ограждения, принимаемый в зависимости от характера ограждения и температур по обе стороны от него в соответствии с указанными, приведенными в данном разделе, Вт/(м<sup>2</sup>·К);

$\alpha_B$  — коэффициент теплоотдачи с наружной или более теплой стороны ограждения, Вт/(м<sup>2</sup>·К);

$\alpha_i$  — коэффициент теплоотдачи с внутренней или более холодной стороны ограждения, Вт/(м<sup>2</sup>·К);

$b_i$  — толщина отдельных слоев конструкции ограждения, м.

Величины  $\frac{1}{\alpha}$  и  $\frac{b}{\lambda}$  называются термическими сопротивлениями, а  $\frac{1}{k}$  — общим термическим сопротивлением и имеют размерность м<sup>2</sup>·К/Вт. В таблице приводят как коэффициенты теплоотдачи, так и соответствующие термические сопротивления.

Значение коэффициента теплоотдачи зависит от характера ограждения и интенсивности движения воздуха относительно его поверхности. Более интенсивной является теплоотдача у наружных поверхностей наружных ограждений, которые подвержены воздействию солнца, ветра, атмосферных осадков. Значение коэффициентов теплоотдачи больше в камерах с усиленной циркуляцией воздуха и меньше в камерах, в которых циркуляция воздуха естественная. При расположении пола на грунте с наружной стороны конструкции нет движущейся среды и естественно, отсутствует теплоотдача (конвективный теплообмен), а потому тер-

мическое сопротивление перехода тепла от грунта к конструкции пола отсутствует  $\left(\frac{1}{\alpha_{\text{н}}} = 0\right)$ .

Значения коэффициентов теплоотдачи и соответствующие термические сопротивления приведены в табл. 2.10.

Таблица 2.10

Поверхности помещений	Коэффициент теплоотдачи $\alpha$ , $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$	Термическое сопротивление $\frac{1}{\alpha}$ , $\text{м}^2 \cdot \text{К}/\text{Вт}$
Наружные поверхности наружных стен и покрытий	23,3	0,043
Внутренние поверхности помещений без принудительной циркуляции воздуха	8	0,125
стены полы и потолки	6—7	0,167—0,143
9	0,111	
Внутренние поверхности помещений с умеренной циркуляцией воздуха (хранение охлажденных грузов)	10,5	0,095
Внутренние поверхности помещений с усиленной циркуляцией воздуха (камеры охлаждения и замораживания)		

При использовании плитных материалов после расчета толщины изоляционного слоя может оказаться, что расчетная величина не соответствует стандартной толщине выпускаемых плит. В таком случае необходимо принять толщину изоляционного слоя кратной стандартной толщине плит и определить действительное значение коэффициента теплопередачи ограждения, которое будет в дальнейшем использовано в расчетах. Округление толщины изоляционного слоя производится в сторону увеличения, с тем чтобы действительное значение коэффициента теплопередачи было не больше требуемого по таблице (в противном случае потребуется обязательная проверка на невыпадение влаги).

Действительное значение коэффициента  $[ \text{в } \text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}) ]$  определяют по формуле

$$k_d = \frac{1}{\left( \frac{1}{\alpha_{\text{н}}} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_{\text{в}}} \right) + \frac{\delta_{\text{из,д}}}{\lambda_{\text{из}}}}, \quad (2.12)$$

где  $\delta_{\text{из,д}}$  — принятая толщина изоляционного слоя, м.

Термическое сопротивление всех слоев конструкции (выражение, заключенное в круглые скобки), кроме изоляционного слоя, уже вычислено при определении толщины изоляционного слоя, и повторно считать его не следует.


### Примеры расчетов толщины изоляционного слоя

1. Определить толщину изоляционного слоя наружной стены камер хранения мороженых грузов холодильника, расположенного в г. Грозном.

Конструкция наружной стены холодильника типовая (см. рис. 2.19, а): кирпичная кладка в полтора кирпича (380 мм), покрытая с двух сторон цементной штукатуркой (по 20 мм). Парозоляционный слой состоит из двух слоев битумной мастики и одного слоя гидроизола (общая толщина 4 мм). В качестве теплоизоляции применены плиты из пенопласта полисти-

рольного по ГОСТ 15588—70. Отделочный слой — штукатурка цементно-известковая сетка (в расчете для упрощения будут приняты три слоя цементной штукатурки толщиной 20 мм каждый).

Рис. 2.19. Конструкция наружной стены и покрытия ходильника:  
 а — наружная стена: 1 — штукатурка цементная; 2 — кладка кирпичная; 3 — пароизоляция; 4 — теплоизоляция; 5 — отделочные слои;  
 б — покрытие: 1 — крепельный рулонный ковер (он же пароизоляция); 2 — бетонная стяжка; 3 — засыпка теплоизоляции; 4 — плитная теплоизоляция; 5 — железобетонная плита покрытия.

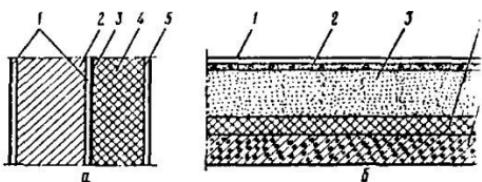

По табл. 1.1 принимаем среднегодовую температуру воздуха в г. Грозном  $10,1^{\circ}\text{C}$ . Довательно, город расположен в южной климатической зоне. Коэффициент теплопередачи камеры хранения мороженых грузов с температурой  $-20^{\circ}\text{C}$  определяем по табл  $k_0 = 0,21 \text{ Bt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ .

Коэффициенты теплопередачи и соответствующие термические сопротивления:

$$\text{для наружной поверхности } \alpha_{\text{н}} = 23,3 \text{ Bt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), \frac{1}{\alpha_{\text{н}}} = 0,043 \text{ m}^2 \cdot \text{K/Bt}.$$

$$\text{для внутренней (циркуляция воздуха в камерах естественная) } \alpha_{\text{в}} = 8 \text{ Bt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), \frac{1}{\alpha_{\text{в}}} = 0,125 \text{ m}^2 \cdot \text{K/Bt}.$$

Коэффициенты теплопроводности материалов по табл. 2.8 [в  $\text{Bt}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ] приведены в

Штукатурки цементной	0,88
Кладки кирпичной	0,82
Пароизоляции (по гидролизу)	0,3
Пенопласти полистирольного	0,047

Потребную толщину изоляционного слоя определяем по формуле (2.11):

$$\begin{aligned} \delta_{\text{из}} &\triangleq 0,047 \left[ \frac{1}{0,21} - \left( \frac{1}{23,3} + 3 \frac{0,02}{0,88} + \frac{0,38}{0,82} + \frac{0,004}{0,3} + \frac{1}{8} \right) \right] = \\ &= 0,047 [4,762 - (0,043 + 0,068 + 0,463 + 0,013 + 0,125)] = \\ &= 0,047 (4,762 - 0,712) = 0,047 \cdot 4,05 = 0,190 \text{ м.} \end{aligned}$$

Принимаем толщину изоляционного слоя 200 мм (4 слоя по 50 мм или 2 слоя по 100 мм). Действительное значение коэффициента теплопередачи рассчитываем по формуле

$$k_A = \frac{1}{\frac{0,712}{0,047} + \frac{0,2}{0,2}} = \frac{1}{0,712 + 4,255} = \frac{1}{4,967} = 0,20 \text{ Bt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}).$$

2. Определить толщину изоляционного слоя наружной стены камер хранения мороженых грузов того же ходильника.

Конструкция стены такая же, как и в первом примере.

Изменяется коэффициент теплопередачи, который для камер с температурой  $-1^{\circ}\text{C}$  принимаем  $k_0 = 0,30 \text{ Bt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , и коэффициент теплопередачи для внутренней поверхности, в связи с тем что камеры охлаждаются с помощью воздухохладителей:  $\alpha_{\text{в}} = 9 \text{ Bt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$$\left( \frac{1}{\alpha_{\text{в}}} = 0,111 \text{ m}^2 \cdot \text{K/Bt} \right).$$

Потребную толщину изоляционного слоя находим по формуле (2.11):

$$\begin{aligned} b_{\text{из}} &= 0,047 [3,333 - (0,043 + 0,068 + 0,463 + 0,013 + 0,111)] = \\ &= 0,047 (3,333 - 0,698) = 0,047 \cdot 2,635 = 0,124 \text{ м.} \end{aligned}$$

Можно принять толщину изоляционного слоя 125 мм из двух слоев плит пенополистирола по 50 мм и одного слоя 25 мм.

Так как практически толщина изоляционного слоя не изменилась, действительное значение коэффициента теплопередачи будет равно требуемому табличному.

3. Определить толщину изоляционного слоя покрытия одноэтажного холодильника в г. Грозном.

Конструкция покрытия приведена на рис. 2.19,б. Толщина и теплопроводность слоев конструкции приведены ниже.

Кровельный рулонный ковер

5 слоев гидроизола на горячей битумной мастике;  $\delta_1 = 12 \text{ мм}$ ,  $\lambda_1 = 0,3 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$

Армированная бетонная стяжка

$\delta_2 = 40 \text{ мм}$ ,  $\lambda_2 = 1,4 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$

Засыпная теплоизоляция

керамзитовый гравий по расчету:  
 $\lambda_3(\lambda_{\text{из}}) = 0,2 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$

Плитная теплоизоляция

плиты пенопласта полистирольного ПСБ-С

для камер хранения

мороженых грузов

$\delta_4 = 100 \text{ мм}$ ,  $\lambda_4 = 0,047 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$

охлажденных грузов

$\delta_4 = 50 \text{ мм}$ ,  $\lambda_4 = 0,047 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$

Железобетонная плита покрытия (для покрытия принята плита гладкая, с пустотами)

$\delta_5 = 220 \text{ мм}$ ,  $\lambda_5 = 1,5 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$

Коэффициент теплопередачи  $k_0$  [в  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ ]:

Для камер хранения мороженых грузов

0,2

Для камер хранения охлажденных грузов

0,29

Коэффициенты теплоотдачи и термические сопротивления:

для наружной поверхности  $a_{\text{н}} = 23,3 \text{ Вт}/\text{м}^2 \cdot \text{К}$

$$\frac{1}{a_{\text{н}}} = 0,043 \text{ м}^2 \cdot \text{К}/\text{Вт};$$

для внутренней поверхности камер хранения мороженых грузов

$$a_{\text{в}} = 7 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}); \quad \frac{1}{a_{\text{в}}} = 0,143 \text{ м}^2 \cdot \text{К}/\text{Вт};$$

камер хранения охлажденных грузов  $a_{\text{в}} = 9 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ ,

$$\frac{1}{a_{\text{в}}} = 0,111 \text{ м}^2 \cdot \text{К}/\text{Вт}.$$

Погребная толщина изоляционного слоя:

для камер хранения мороженых грузов

$$\begin{aligned} b_{\text{из}} &= 0,2 \left[ \frac{1}{0,2} - \left( 0,043 + \frac{0,012}{0,3} + \frac{0,04}{1,4} + \frac{0,1}{0,047} + \frac{0,22}{1,5} + 0,143 \right) \right] = \\ &= 0,2 (5 - 2,53) = 0,2 \cdot 2,47 = 0,494 \text{ м}; \end{aligned}$$

для камер хранения охлажденных грузов

$$\begin{aligned} b_{\text{из}} &= 0,2 [3,448 - (0,043 + 0,04 + 0,029 + 1,064 + 0,147 + 0,111)] = \\ &= 0,2 (3,448 - 1,434) = 0,2 \cdot 2,014 = 0,403 \text{ м}. \end{aligned}$$

Высота изоляционного слоя над камерами мороженых грузов составляет 0,494  $\Rightarrow$  0,100 = 0,594 м, над камерами охлажденных грузов 0,403  $\Rightarrow$  0,050 = 0,453 м.

Для получения плоской кровли придется пронести подсыпку над камерами хранения охлажденных грузов. Если сделать изоляцию покрытия над этими камерами без плитного

материала, то толщина засыпки будет 0,616 м, т.е. практическая над всем холодильником толщина изоляции будет одинаковой.

Коэффициент теплопередачи в данном случае остается равным табличному значению поскольку толщина изоляционного слоя не изменяется.

Во многих случаях изоляцию покрывают только из плитных материалов. Тогда после выбора толщины изоляционного слоя в соответствии со стандартной толщиной плит возможно, придется определить действительное значение коэффициента теплопередачи.

4. Определить толщину изоляционного слоя междуэтажного перекрытия многоэтажного холодильника, в котором над камерой хранения мороженых грузов расположена камера хранения охлажденных грузов.

#### Конструкция перекрытия:

Чистый пол (покрытие) из бетона	$\delta_1 = 40 \text{ мм}$	$\lambda_1 = 1,4 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$
Армобетонная стяжка	$\delta_2 = 60 \text{ мм}$	$\lambda_2 = 1,5 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$
Паронизоляция (но бигуму)	$\delta_3 = 6 \text{ мм}$	$\lambda_3 = 0,18 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$
Теплонизоляция — плиты жесткие минераловатные (применять нужно материал, применяемый для изоляции других ограждений на данном холодильнике)	(толщина по расчету)	$\lambda_{\text{из}} = 0,087 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$
Железобетонная плита перекрытия	$\delta_4 = 160 \text{ мм}$	$\lambda_4 = 1,5 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$

Коэффициент теплопередачи для междуэтажного перекрытия, разделяющего камеры хранения охлажденных и мороженых грузов, принимаем  $k_0 = 0,28 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ .

#### Термические сопротивления перехода тепла:

$$\text{Со стороны более теплого воздуха} \quad \frac{1}{\alpha_{\text{н}}} = 0,111 \text{ м}^2 \cdot \text{К}/\text{Вт}$$

$$\text{Со стороны холодного воздуха} \quad \frac{1}{\alpha_{\text{в}}} = 0,143 \text{ м}^2 \cdot \text{К}/\text{Вт}$$

Потребная толщина изоляционного слоя по формуле (2.11)

$$\delta_{\text{из}} = 0,087 [3,571 - (0,111 + 0,029 + 0,04 + 0,033 + 0,067 + 0,143)] = \\ = 0,087 (3,571 - 0,423) = 0,087 \cdot 3,148 = 0,274 \text{ м.}$$

Принимаем толщину изоляционного слоя 300 мм из шести слоев жестких минераловатных плит по 50 мм каждая.

#### Действительное значение коэффициента теплопередачи

$$k_{\text{д}} = \frac{1}{\frac{0,3}{0,426 + \frac{0,087}{0,087}}} = 0,26 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

При использовании современных материалов, например пенополистирола ПСБ-С, толщина изоляционного слоя будет 150 мм.

5. Определить толщину изоляционного слоя пола камеры замораживания мяса, расположенной в одноэтажном холодильнике (на грунте). Температура воздуха в камере  $-30^\circ \text{C}$ , циркуляция воздуха усиленная.

Конструкция пола показана на рис. 2.15, а. Толщина и теплопроводность слоев конструкции приведены ниже.

Чистый пол из мозаичных бетонных плит	$\delta_1 = 40 \text{ мм}$	$\lambda_1 = 1,4 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$
Бетонная подготовка	$\delta_2 = 100 \text{ мм}$	$\lambda_2 = 1,4 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$
Теплонизоляция — керамзитовый гравий	(толщина по расчету)	$\lambda_{\text{из}} = 0,2 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$
Бетонная подготовка с электронагревателями	$\delta_3 = 100 \text{ мм}$	—
Гидроизоляция	—	—
Бетонная подготовка по уплотненному грунту с щебнем	—	—

В расчете учитываем только слои, лежащие выше бетонной подготовки с нагревающим устройством.

Коэффициент теплопередачи пола  $k_0 = 0,21 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ .

Термическое сопротивление перехода тепла от поверхности пола к воздуху камеры

$$\frac{1}{\alpha_0} = 0,095 \text{ м}^2 \cdot \text{К/Вт.}$$

Потребная толщина изоляционного слоя

$$\delta_{из} = 0,2 \left[ \frac{1}{0,21} - \left( \frac{0,04 + 0,1}{1,4} + 0,095 \right) \right] = 0,2 (4,762 - 0,195) = \\ = 0,2 \cdot 4,567 = 0,913 \text{ м.}$$

6. Определить толщину изоляционного слоя перегородки между камерами хранения охлажденных грузов.

Поскольку перегородка разделяет камеры с одинаковыми температурно-влажностными условиями, принимаем в качестве материала пенобетон.

Коэффициент теплопередачи перегородки  $k_0 = 0,58 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ .

Термические сопротивления перехода тепла по обе стороны перегородки одинаковы:

$$\frac{1}{\alpha} = 0,111 \text{ м}^2 \cdot \text{К/Вт} \text{ (циркуляция воздуха умеренная).}$$

Коэффициент теплопроводности пенобетона  $\lambda = 0,15 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$ .

Потребная толщина изоляционного слоя

$$\delta_{из} = 0,15 (1,724 - 0,222) = 0,15 \cdot 1,502 = 0,225 \text{ м.}$$

Принимаем перегородку толщиной 250 мм в один слой.

Действительное значение коэффициента теплопередачи

$$k_d = 0,53 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

### ГЛАВА 3

## РАСЧЕТ ТЕПЛОПРИТОКОВ В КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

Сохранение высоких качеств продуктов питания может быть обеспечено только при стабильном оптимальном температурном режиме, который поддерживается в камерах холодильника. Для создания наиболее благоприятных режимов обработки и хранения продуктов необходимо правильно выбрать оборудование камер, компрессорного цеха как основное, так и вспомогательное.

Холодильное оборудование подбирают на основании теплового расчета, учитывая все виды теплопритоков, которые могут повлиять на изменение температурного режима в камерах.

Поскольку оборудование подбирают для каждой камеры в отдельности, то тепловой расчет выполняют для каждого охлаждаемого помещения. Целесообразно все расчеты сводить в таблицы произвольной формы, которые должны включать все необходимые величины.

Учитывают следующие теплопритоки:

через ограждающие конструкции помещения  $Q_1$ ;

от продуктов при их холодильной обработке  $Q_2$ ;

от наружного воздуха при вентиляции помещений  $Q_3$ ;

от различных источников при эксплуатации  $Q_4$ ;

от продуктов при «дыхании», имеющие место только на специализированных фруктовых холодильниках или в камерах хранения фруктов на распределительных холодильниках,  $Q_5$ .

Теплонприотки в камеры холодильников не являются постоянными. Они зависят от сезонности заготовки или поступления продуктов, времени года и других причин. На работе распределительных холодильников сезонность практически не оказывается. На производственно-заготовительных холодильниках, наоборот, она имеет явно выраженный характер.

Холодильное оборудование должно быть выбрано так, чтобы отвод тепла, проникающего в камеру, был обеспечен при самых неблагоприятных условиях. Основную долю теплонприотоков составляют теплонприотки через ограждающие конструкции  $Q_1$  и от продуктов при холодильной обработке  $Q_2$ .

В курсовом проекте можно допустить, что максимумы теплонприотоков ( $Q_1$ ,  $Q_2$ ) совпадают для всех видов холодильников. В дипломном проекте максимальная нагрузка может быть определена после расчета грузооборота распределительного холодильника или технромуниципала производственного холодильника, которые изучаются в курсе «Экономика, организация и планирование производства».

### ТЕПЛОНПРИОТКИ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДЕНИЯ

Теплонприоток через ограждающие конструкции определяется как сумма теплонприотоков (через стены, перегородки, перекрытия или покрытия, через заглубленные неизолированные стены подвальных помещений), вызванных изменением разности температур снаружи ограждения и внутри охлаждаемого помещения, а также теплонприотоков за счет воздействия солнечной радиации через крытия и наружные стены.

Теплонприотки через стены, перегородки, перекрытия или покрытия (в Вт) рассчитывают по формуле

$$Q_1 = k_d F (t_n - t_b),$$

где  $k_d$  — действительный коэффициент теплонпередачи ограждения, определенный при толщине изоляционного слоя по формуле (2.12),  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ ;

$F$  — площадь поверхности ограждения,  $\text{м}^2$ ;

$t_n$  — температура снаружи ограждения,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$t_b$  — температура воздуха внутри охлаждаемого помещения,  $^{\circ}\text{C}$ .

Для определения площади поверхности стен и перегородок принимают длину наружных стен:

- для неугловых помещений — между осями внутренних стен;
- для угловых помещений — от наружной поверхности наружных осей внутренних;

длину внутренних стен — между внутренней поверхностью наружных и осью внутренних;

высоту стен — от уровня чистого пола данного этажа до уровня чистого вышележащего этажа или до верха засыпки покрытия.

Площадь потолка и пола определяют как произведение длины камеры и ширины, которые измеряются между осями внутренних стен или от внутренней поверхности наружных стен до оси внутренних.

Температуру воздуха внутри охлаждаемых помещений принимают в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе I (см. с. 7).

Расчетную температуру наружного воздуха принимают по табл. 1.1. Помещение граничит с другим помещением, температура в котором известна

за температуру наружного воздуха принимают температуру данного помещения.

Для внутренних ограждений, выходящих в коридоры, вестибюли, тамбуры, наружную температуру не определяют, а разность температур для таких ограждений принимают в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе 1 (см. с. 9).

Теплоприток через пол, расположенный на грунте и имеющий обогревательные устройства,  $Q_1$  (в Вт) определяют по формуле

$$Q_1 = k_d F (t_{cp} - t_b), \quad (3.2)$$

где  $t_{cp}$  — средняя температура грунта при наличии обогрева (см. с. 6).

Если полы не имеют обогревательных устройств, то теплопритоки  $Q_1$  (в Вт) можно определить по формуле

$$Q_1 = \Sigma k_{usl} F (t_h - t_b) m, \quad (3.3)$$

где  $k_{usl}$  — условный коэффициент теплопередачи соответствующей зоны пола, Вт/( $m^2 \cdot K$ ):

$F$  — площадь соответствующей зоны пола,  $m^2$

$t_h$  — расчетная температура наружного воздуха,  $^{\circ}C$

$t_b$  — температура воздуха внутри камеры,  $^{\circ}C$

$m$  — коэффициент, учитывающий относительное возрастание термического сопротивления пола при наличии изоляции.

Для расчета теплопритоков пол камеры разбивают на зоны шириной 2 м каждая, начиная от наружной стены.

Значения условных коэффициентов теплопередачи  $k_{usl}$  [в Вт/( $m^2 \cdot K$ )] принимают:

На расстоянии

до 2 м от наружных стен 0,47

от 2 до 4 м от наружных стен 0,23

» 4 » 6 м » » 0,12

для оставшейся площади пола 0,07

Площадь пола первой двухметровой зоны, примыкающей к углу наружных стен, учитывается дважды, т. е. по направлениям обеих наружных стен, составляющих угол.

Коэффициент  $m$ , характеризующий относительное возрастание термического сопротивления пола при наличии изоляции,

$$m = \frac{1}{1 + 1,25 \left( \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \dots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} \right)}. \quad (3.4)$$

где  $\delta$  — толщины отдельных слоев конструкции пола, м.

$\lambda$  — коэффициенты теплопроводности материалов, составляющих конструкцию пола, Вт/( $m \cdot K$ ).

Для неизолированных полов, лежащих на грунте,  $m = 1$ .

Теплопритоки через заглубленные неизолированные стены подвальных помещений определяют, как для неизолированных полов, по формуле (3.3), а соответствующие зоны отсчитывают от поверхности земли вниз, причем полы подвалов учитывают как продолжение подземной части наружных стен.

Поверхность наружных стен и покрытий холодильников облучается солнцем.

Теплоприток от солнечной радиации  $Q_1$  (в Вт) определяют по формуле

$$Q_1 = k_d F \Delta t_c, \quad (3)$$

где  $k_d$  — действительный коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м<sup>2</sup> · К);

$F$  — площадь поверхности ограждения, облучаемой солнцем, м<sup>2</sup>;

$\Delta t_c$  — избыточная разность температур, характеризующая действие солнечной радиации летнее время, °С.

Количество тепла солнечной радиации зависит от зоны расположения ходильника (географической широты), характера поверхности и ориентировки по странам света.

Для плоской кровли избыточная разность температур зависит только от тона окраски и не зависит от ориентировки и широты. Для плоских кровель бок окраски (темных) избыточную разность температур принимают 17,7°C, с окраской светлых тонов 14,9°C.

Для шатровых кровель избыточную разность температур (в °С) принимают зависимости от географической широты:

Для зоны			
южной			15
средней			10
северной			5

Для наружных стен избыточную разность температур можно принять табл. 3.1.

Таблица

Стена	Избыточная разность температур (в °С) при ориентировке по странам света								
	Географическая широта								
	40°	50°	60°	от 40° до 60°					
Бетонная	5,9	8,0	9,8	8,8	10,0	9,8	11,7	5,1	5,6
Кирпичная	6,6	9,1	11,0	9,9	11,3	11,0	13,2	5,8	6,3
Побеленная известняком или штукатуренная светлой штукатуркой	3,6	4,9	6,0	5,4	6,1	6,0	7,2	3,2	3,5
Покрытая штукатуркой с окраской в темные то- на	5,1	7,1	8,5	7,7	8,8	8,5	10,2	4,5	4,9
Облицованная белыми глазурованными плитами	2,3	3,2	3,9	3,5	4,0	3,9	4,7	2,0	2,2

При расчете учитывают тепло солнечной радиации, проникающее через кирпич и одну из стен либо с наибольшей поверхностью, либо неблагоприятно ориентированную (обратите внимание: самая большая избыточная разность температур характерна для стен, обращенных на запад).

Как уже было отмечено, теплопритоки рассчитывают для каждой камеры. Но следует иметь в виду, что ограждения имеют разную конструкцию и различные коэффициенты теплопередачи, размеры, температуры снаружи ограждений. Поэтому необходимо вести расчет по каждому ограждению отдельно. Теплоприток от солнечной радиации следует учитывать отдельной строкой в таблице, которая должна содержать следующие графы:

Ограждение	$k_d$ , Вт/(м <sup>2</sup> ·К)	R, м <sup>2</sup>	$\Delta t$ , °С	$Q_1$ , Вт

По каждой камере определяют суммарный теплоприток, который затем заносят в сводную таблицу — основной документ для подбора оборудования.

При определении теплопритоков через внутренние ограждения может оказаться, что часть теплопритоков имеет отрицательное направление, т. е. тепло из рассчитываемой камеры уходит в соседнюю с более низкой температурой. Такие теплопритоки можно принимать с соответствующим знаком или не учитывать совсем.

### ТЕПЛОПРИТОКИ ОТ ГРУЗОВ ПРИ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ

Тепло отводится от продуктов при охлаждении, замораживании и домораживании.

Количество отводимого в единицу времени тепла  $Q_2$  (в Вт) можно определить для любого вида холодильной обработки по формуле

$$Q_2 = M_k \Delta i \frac{1000}{\tau \cdot 3600} \quad (3.6)$$

где  $M_k$  — суточное поступление продукта в камеру, т/сут;

$\Delta i$  — разность удельных энталпий, соответствующих начальной и конечной температурам продукта, Дж/кг;

$\tau$  — продолжительность холодильной обработки продукта, ч;

1000 — переводной коэффициент из тонн в килограммы;

3600 — переводной коэффициент из часов в секунды.

Суточное поступление продукта в камеру хранения на распределительных и производственных холодильниках составляет в среднем для камер емкостью более 200 т 6 % от емкости камеры и 8 % для камер меньшей емкости.

Для холодильников, предназначенных для хранения фруктов, суточное поступление принимают равным 10 % от емкости камер.

Для камер охлаждения и замораживания поступление продукта определяется производительностью камеры, а количество отведенного тепла — продолжительностью холодильной обработки груза.

Температура поступающего продукта зависит от технологии производства и средств доставки груза на распределительные холодильники и в торговую сеть.

Температура выходящего продукта может быть равна температуре воздуха в камере только при длительном хранении. После холодильной обработки продукт выходит обычно с более высокой температурой, чем температура воздуха в камерах охлаждения и замораживания.

Принимать температуры поступающего и выходящего продукта можно соответственно с данными, приведенными в главе I. Следует иметь в виду, что значения температур, принятые в различных проектных организациях, могут отличаться. Так, в главе I температура поступающего на замораживание мяса «Нормам технологического проектирования холодильников», разработанная Гипрохолодом, принята равной 37°C, а выходящего из камеры замораживания — 12°C. По нормам Гипромясо эти температуры соответственно равны 35 и —1°.

При проектировании холодильников для хранения фруктов температуру плодов, поступающих в неохлаждаемых вагонах или автомашине, принимают равной температуре наружного воздуха, а плодов, поступающих в рефрижераторах, 8°C.

Продолжительность холодильной обработки продуктов основных видов дана в главе I.

Удельные энталпиии продуктов в зависимости от их температуры приведены в табл. 3.2.

Большинство продуктов поступает и хранится в таре, а потому необходимо учесть тепло, вносимое в камеры с тарой.

Теплонприток от тары  $Q_2$  (в Вт) можно определить по формуле

$$Q_2 = M_t c_t (t_1 - t_2) \frac{1000}{\tau \cdot 3600},$$

где  $M_t$  — суточное поступление тары, т/сутки;

$c_t$  — удельная теплоемкость тары, Дж/(кг · К);

$t_1$  — температура тары при поступлении груза, °С;

$t_2$  — температура тары при выходе груза, °С.

Масса тары составляет от 10 до 30 % от массы груза, а для стеклянной тары 100 %. Массу деревянных ящиков для фруктов принимают равной 20 % от массы груза.

Таблица

Продукты	Удельные энталпиии продуктов (в кДж/кг) при температуре продукта, °С										
	-20	-18	-15	-12	-10	-8	-5	-3	-2	-1	0
Мясо говяжье, птица	0	4,6	13,0	22,2	30,2	39,4	57,3	75,3	98,8	185,5	232,2
Баранина	0	4,6	12,6	21,8	29,8	38,5	55,6	74,0	95,8	179,5	224,0
Свинина	0	4,6	12,2	21,4	28,9	34,8	54,4	73,3	91,6	170,0	211,8
Субпродукты мясные	0	5,0	13,8	24,4	33,2	43,1	62,8	87,9	109,6	204,0	261,0
Рыба											
гощая	0	5,0	14,3	24,8	33,6	43,5	64,0	88,4	111,6	212,2	265,8
жириная	0	5,0	14,3	24,4	32,7	42,3	62,5	85,5	106,2	199,8	249,0
Яйца в скорлупе	—	—	—	—	—	—	—	227,4	230,2	233,8	237,0
Масло сливочное	0	3,8	10,1	17,6	23,5	29,3	40,6	50,5	60,4	91,6	95,0
Молоко цельное	0	5,5	14,3	25,2	32,7	42,3	62,8	88,7	111,2	184,2	217,8
Простокваша, кефир	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Сметана	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Творог	0	9,4	26,8	41,2	53,2	63,7	85,9	103,0	—	192,6	299,1
Сыр	—	—	—	—	—	1,3	5,5	11,3	14,3	16,7	19,7
Мороженое сливочное	0	7,1	19,7	34,8	46,9	62,4	105,3	178,8	221,0	224,4	227,4
Виноград, абрикосы, вишня	0	7,5	20,6	36,5	49,8	66,5	116,0	202,2	229,0	232,6	235,8
Фрукты и плоды других видов	0	6,7	17,2	29,8	38,5	51,0	82,9	139,0	211,0	267,9	271,7

П р о д о л ж е н и е

Продукты	Удельные энталпии продуктов (в кДж/кг) при температуре продукта, °С										
	2	4	8	10	12	15	20	25	30	35	40
Мясо говяжье, птица	238,2	245,5	248,2	264,5	270,8	280,4	296,8	312,0	329,0	345,0	361,0
Баранина	230,0	236,3	249,0	255,3	261,4	271,2	286,7	301,8	314,0	334,0	349,8
Свинина	217,8	224,0	235,8	241,7	248,2	256,8	272,5	287,7	301,8	317,8	332,2
Субпродукты мясные	268,3	274,3	289,2	296,0	302,2	312,8	330,6	348,0	366,0	384,0	401,0
Рыба											
точая	272,9	280,0	293,9	301,0	308,0	314,4	336,0	353,6	371,0	388,0	406,0
жирная	256,0	262,6	277,0	283,0	290,0	300,4	317,4	334,4	351,5	369,0	385,0
Яйца в скорлупе	243,3	249,8	262,4	268,7	274,3	284,4	300,0	316,2	331,5	347,5	362,7
Масло сливочное	101,4	106,5	121,4	129,8	138,6	155,3	182,8	204,2	221,4	240,0	253,6
Молоко цельное	326,8	334,4	350,7	358,5	366,0	378,0	398,0	418,0	437,0	458,0	477,0
Простокваша, кефир	8,0	15,9	31,4	39,4	47,3	59,0	78,6	98,4	118,0	—	—
Сметана	5,9	13,0	29,3	36,8	44,4	55,2	73,7	95,8	110,6	—	—
Творог	205,5	313,0	326,9	334,0	344,3	351,5	369,4	387,2	404,7	—	—
Сыр	25,2	31,0	42,3	47,7	53,2	61,5	75,7	89,6	103,8	—	—
Мороженое сливочное	234,0	240,9	254,4	264,0	267,9	277,8	294,8	311,0	328,0	344,6	361,4
Виноград, абрикосы, вишня	242,9	250,2	264,5	271,8	278,6	289,6	307,0	325,5	343,0	360,5	378,0
Фрукты и плоды других видов	274,0	286,7	302,0	308,8	317,0	328,0	346,5	365,0	384,8	403,0	421,0

Удельную теплоемкость тары принимают по материалу, из которого она изготовлена [в Дж/(кг·К)]:

Деревянная	2500
Картонная	1460
Металлическая	460
Стеклянная	835

По формуле (3.7) можно определить приток тепла от продукта при охлаждении. В формулу подставляют суточное поступление продукта на охлаждение и его удельную теплоемкость, а также температуры поступающего и выходящего продукта. Однако более целесообразным следует считать применение формулы (3.6), пригодной для расчетов при любых видах холодильной обработки продуктов.

На предприятиях торговли и общественного питания суточное поступление продукта зависит от срока хранения и может быть принято при 1—2-дневном хранении 100%, при 3—4-дневном хранении — 50%, при более длительном хранении — 30% от емкости камер.

Температуру поступающих продуктов при доставке специальным транспортом из холодильников можно принять: охлажденных продуктов 5°C, мороженых — 6°C. При доставке продуктов, предварительно не охлажденных, их температуру можно принять на 5—8°C ниже температуры наружного воздуха.

Для предварительных расчетов по усредненным данным Гипроторга для предприятий торговли и общественного питания теплопритоки при холодильной обработке продуктов можно принимать в Вт/м³ [ккал/(м²·ч)]:

<b>Камеры хранения</b>	
мяса	23,5(20)
молочно-жировых про- дуктов, гастрономии,	41(35)
рыбы, овощей	
кулинарных и кондитер- ских изделий, полуфаб- рикатов, напитков,	58 (50)
фруктов, пищевых от- ходов	

Эти данные не могут служить основанием для окончательного выбора оборудования, а используются для проверки порядка полученных величин при расчете по приведенным выше формулам.

### ТЕПЛОПРИТОКИ ПРИ ВЕНТИЛИАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ

Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции следует учитывать только для специализированных холодильников и камер для хранения фруктов.

Теплоприток  $Q_3$  (в Вт) рассчитывают по формуле

$$Q_3 = M_v (i_n - i_v), \quad (1)$$

где  $M_v$  — расход вентиляционного воздуха, кг/с

$i_n$  — удельная энталпия наружного воздуха, Дж/кг;

$i_v$  — удельная энталпия воздуха в камере, Дж/кг.

Расход вентиляционного воздуха  $M_v$  (в кг/с) определяют, исходя из необходимости обеспечения кратности воздухообмена до 3 объемов в сутки:

$$M_v = \frac{V a p_v}{24 \cdot 3600}, \quad (2)$$

где  $V$  — объем вентилируемого помещения, м<sup>3</sup>;

$a$  — кратность воздухообмена;

$p_v$  — плотность воздуха при температуре и относительной влажности воздуха в камере, кг/м<sup>3</sup>.

На предприятиях торговли и общественного питания вентилируются камеры хранения фруктов и овощей и пищевых отходов.

Камеры хранения фруктов и овощей оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей кратность воздухообмена 4 объема в сутки.

Камера пищевых отходов должна иметь вытяжную вентиляцию, обеспечивающую кратность воздухообмена 10 объемов в час.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТЕПЛОПРИТОКИ

Эти теплопритоки возникают вследствие освещения камер, пребывания в людях, работы электродвигателей, открывания дверей. Теплопритоки определены каждой статье отдельно.

Теплоприток от освещения

Расчет теплопритока  $q_1$  (в Вт) ведется по формуле

$$q_1 = A F_s$$

где  $A$  — количество тепла, выделяемого освещением в единицу времени на 1 м<sup>2</sup> площади пола, Вт/м<sup>2</sup>;  
 $F$  — площадь камеры, м<sup>2</sup>.

Количество тепла, выделяемого на 1 м<sup>2</sup> площади пола, с учетом коэффициента одновременности включения можно принимать для складских помещений (камер хранения) 1,2 Вт/м<sup>2</sup>, для производственных 4,5 Вт/м<sup>2</sup>.

**Теплоприток от пребывания людей**

Расчет теплопритока  $q_2$  (в Вт) ведется по формуле

$$q_2 = 350n, \quad (3.10)$$

где 350 — тепловыделение одного человека при тяжелой физической работе, Вт;  
 $n$  — число людей, работающих в данном помещении.

Число людей, работающих в помещении, принимают в зависимости от площади камеры: при площади камеры до 200 м<sup>2</sup> — 2—3 человека, при площади камеры больше 200 м<sup>2</sup> — 3—4 человека.

**Теплоприток от работающих электродвигателей**

При расположении электродвигателей в охлаждаемом помещении теплоприток  $q_3$  (в Вт) определяют по формуле

$$q_3 = 1000N_g, \quad (3.11)$$

где  $N_g$  — мощность электродвигателя, кВт.

В предварительных расчетах мощность устанавливаемых электродвигателей (в кВт) можно ориентировочно принимать:

Камеры	
хранения охлажденных гру- зов	1—4
охлаждения замораживания	3—8
	8—16

Чем больше камера, тем больше мощность установленных электродвигателей.

При расположении электродвигателей вне охлаждаемого помещения следует учесть К.П.Д. электродвигателя:

$$q_3 = 1000N_g\eta_g. \quad (3.11a)$$

**Теплоприток при открывании дверей**

Для расчета теплопритока при открывании дверей  $q_4$  (в Вт) пользуются формулой

$$q_4 = BF, \quad (3.12)$$

где  $B$  — удельный приток тепла от открывания дверей, Вт/м<sup>2</sup>;  
 $F$  — площадь камеры, м<sup>2</sup>.

Удельный приток тепла  $B$  следует принимать по табл. 3.3.

Таблица

Помещения	Теплоприток (в Вт/м <sup>2</sup> ) при высоте камер 6 м и площасти, м <sup>2</sup>		
	до 50	50—150	более 150
Камеры охлаждения, аккумуляторы и камеры хранения охлажденной рыбы	23	12	10
Камеры хранения охлажденных продуктов	29	15	12
Камеры замораживания	32	15	12
Камеры хранения мороженых продуктов	22	12	8
Экспедиции и приемные	78	38	20

Удельные притоки тепла при открывании дверей указаны при высоте камеры 6 м. При другой высоте камер значение теплопритока следует изменить пропорционально высоте.

Теплоприток при открывании дверей зависит не только от характера и размеров камеры, но и от культуры эксплуатации, которая зависит от уровня ведения соответствующей работы по повышению профессиональной подготовки обслуживающего персонала.

Эксплуатационные теплопритоки определяются как сумма теплопритоков (в Вт) отдельных видов:

$$Q_4 = q_1 + q_2 + q_3 + q_4. \quad (3)$$

Для предприятий торговли и общественного питания эксплуатационные теплопритоки можно принимать:

в камерах хранения мяса, птицы, гастрономии, молочно-жировых товаров, овощей, рыбы, фруктов, и напитков, пищевых отходов — 11,6 Вт/м<sup>2</sup> [10 ккал/(м<sup>2</sup>·ч)];

в камерах хранения полуфабрикатов, кулинарии, кондитерских изделий — 29 Вт/м<sup>2</sup> [25 ккал/(м<sup>2</sup>·ч)].

В некоторых случаях для этих предприятий принимают эксплуатационные теплопритоки в размере от 10 до 40% от теплопритоков через ограждения  $Q_1$  наружного воздуха при вентиляции  $Q_3$ .

$$Q_4 = (0,1 \div 0,4) (Q_1 + Q_3). \quad (3)$$

#### ТЕПЛОПРИТОКИ ОТ ФРУКТОВ ПРИ «ДЫХАНИИ»

Этот вид теплопритоков учитывают только на специализированных холодильниках для хранения фруктов и овощей и в таких же камерах распределителей холодильников.

Теплоприток  $Q_5$  (в Вт) можно определить по формуле

$$Q_5 = E_H (0,1 q_u + 0,9 q_{xp}),$$

где  $E_H$  — емкость камеры, т;

$q_u$ ,  $q_{xp}$  — тепловыделения плодов при температурах поступления в хранение, определяемые по табл. 3.4, Вт/т.

Таблица 3.4

Фрукты и овощи	Количество выделяемого тепла (в Вт/т) при температуре, °С				
	0	2	5	15	20
Абрикосы	18	27	50	154	199
Смородина черная	33	54	71	350	560
Лимоны	9	13	20	46	58
Апельсины	11	13	19	56	69
Персик	19	22	41	131	181
Груши					
ранние	20	27	46	161	278
поздние	11	22	41	126	218
Яблоки					
ранние	19	21	31	92	121
поздние	11	14	21	58	73
Сливы	21	35	65	184	232
Виноград	9	17	24	49	78
Лук	20	21	26	31	58
Капуста белокочанная	33	36	51	121	195
Картофель	20	22	24	36	44
Морковь	28	34	38	87	135
Огурцы	20	24	34	121	175
Салат	38	44	51	188	340
Свекла	20	28	34	116	214
Шпинат	83	119	199	524	900

Теплопритоки этого вида рассчитывают на всю емкость камеры.

#### СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕПЛОПРИТОКОВ

Результаты теплового расчета сводят в таблицу, форма которой приведена ниже.

Помещение	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$	$Q_4$	$Q_5$	$Q_6$	$1Q$
	камерное обрудование	компрессор	камерное обрудование	компрессор	камерное обрудование	компрессор	камерное обрудование

Рассчитанные теплопритоки вносятся в графу «камерное оборудование». Графа «компрессор», определяющая нагрузку на компрессоры, заполняется по указаниям, данным в следующем разделе.

Желательно камеры с примерно одинаковым температурным режимом сгруппировать, чтобы облегчить в дальнейшем определение нагрузки на компрессоры, работающие на одну испарительную систему (имеющие одну температуру кипения). В таблицу после графы «Помещение» может быть введена графа «Температура воздуха в камере, °С».

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА КАМЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПРЕССОРЫ

Нагрузку на камерное оборудование определяют как сумму всех теплотоков  $\Sigma Q$  (в Вт) в данную камеру. Все виды теплонпритоков учитывают полностью, так как оборудование должно обеспечить отвод тепла при самых неблагоприятных условиях.

$$\Sigma Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5. \quad (1)$$

Естественно, что теплонпритоки  $Q_3$  и  $Q_5$  учитывают только при расчете холодильников для хранения фруктов или специализированных камер хранения фруктов на распределительных холодильниках.

На предприятиях торговли и общественного питания  $Q_3$  также учитывается только в камерах, имеющих приточную вентиляцию.

Компрессоры подбирают на группу камер, имеющих примерно одинаковую температуру (не исключается возможность использования одного компрессора, работающего на камеры с сильно различающимися температурами, но это требует применения специальных приборов и должно быть экономически оправдано).

Нагрузка на компрессор складывается из всех видов теплонпритоков, но учитывать их можно не полностью, а частично, в зависимости от типа и назначения холодильника.

Теплонпритоки через ограждающие конструкции  $Q_1$  следует учитывать полностью для распределительных холодильников и холодильников для хранения фруктов.

Для холодильников мясо- и рыбокомбинатов этот вид теплонпритоков по «Нормам технологического проектирования холодильников» следует принимать в зависимости от значений температур воздуха в охлаждаемых помещениях в размере 80 % от максимальной величины при  $-20^{\circ}\text{C}$  и 60 % — при  $0^{\circ}\text{C}$ .

Фактически в проектах Гипромяса для всех камер независимо от температуры в них приток тепла через ограждения  $Q_1$  принимают равным примерно 85—90 % максимальных значений в одноэтажных холодильниках и от 75 до 90 % — в многоэтажных.

Для холодильников рыбной промышленности фактические данные также несколько отличаются от рекомендованных «Нормами технологического проектирования холодильников» и составляют для портово-перевалочных холодильников 100 %, для производственных — 85 % от максимальных значений  $Q_1$ .

В курсовых и дипломных проектах следует придерживаться «Норм технологического проектирования холодильников».

Теплонпритоки от продуктов при холодильной обработке рассчитывают каждую охлаждающей системы отдельно по формуле (3.6).

Суточное поступление продукта в камеру принимают в зависимости от грузооборота распределительного холодильника с учетом неравномерности поступления продуктов на холодильник, кроме поступления продукта в морозильные камеры. Суточное поступление груза в которые равно их производительности.

Суточное поступление грузов на холодильник  $M_x$  (в т/сут) можно определить по формуле

$$M_x = \frac{u\Delta\varphi}{365} E, \quad (1)$$

где  $u$  — кратность грузооборота данного распределительного холодильника;

$\delta$  — коэффициент неравномерности поступления груза в камеры;

$\varphi$  — доля продуктов, поступающих непосредственно в камеры хранения без предварительной холодильной обработки;

$E$  — емкость камер хранения, т.

Расчет ведется отдельно для грузов, поступающих в камеры хранения охлажденных продуктов, и для грузов, поступающих в камеры хранения мороженых грузов.

Для предварительных расчетов можно принять:

Кратность грузооборота распределительного холодильника и	5—6
Коэффициент неравномерности поступления продуктов в камеры хранения грузов $\delta$	
охлажденных	1,5
мороженых	2,5
Доля продуктов, поступающих непосредственно в камеры хранения грузов, $\varphi$	
охлажденных	1,0
мороженых	0,65—0,85

Емкость камер хранения охлажденных  $E_o$  и мороженых  $E_m$  грузов принимают по проекту.

После расчетов получаем:

суточное поступление продуктов в камеры хранения охлажденных грузов

$$M_o = 0,025E_o;$$

суточное поступление продуктов в камеры хранения мороженых грузов

$$M_m = (0,027 \div 0,035) E_m.$$

Сравнив суточное поступление грузов на распределительный холодильник (охлажденные грузы 2,5%, мороженые — 2,7—3,5%) с суточным поступлением продуктов в камеры хранения (в % от емкости камер), легко установить, что для охлажденных грузов оно составляет несколько более 40%, а для мороженых — 45—60%.

Следовательно, нагрузку на компрессоры, вызванную теплопритоками при холодильной обработке грузов, на распределительных холодильниках можно принимать (в % от максимальной):

Морозильные камеры	100
Камеры хранения охлажденных грузов	50
Камеры хранения мороженых грузов	50—60

На холодильниках мясо- и рыбокомбинатов нагрузку на компрессоры, вызванную теплопритоками от грузов при холодильной обработке, принимают равной 100%.

На холодильниках для фруктов следует учесть, что нагрузка в период сбора фруктов, связанная с их охлаждением, значительно больше, чем при длительном хранении. Практически при длительном хранении на холодильниках для фруктов  $Q_2 = 0$ .

Теплоприток от воздуха при вентиляции  $Q_3$  и теплоприток от фруктов при «дыхании»  $Q_5$ , характерные для фруктохранилищ и специализированных камер.

распределительных холодильников, при определении нагрузки на компрессоры учитывают полностью.

Нагрузку на компрессоры от эксплуатационных теплопритоков учитывают в размере 50–75% от максимальных значений.

Рассчитанные таким образом нагрузки на компрессоры заносят в таблицу и суммируют по температурам кипения.

При определении холодод производительности компрессора должны быть учтены время работы оборудования и потери в аппаратах и трубопроводах холодной установки, вызванные разностью температур между окружающим воздухом и хладагентом (или рассолом).

Холодод производительность компрессоров (на каждую температуру кипения отдельно) определяют по формуле

$$Q_0 = \frac{k \sum Q_{\text{км}}}{b},$$

где  $k$  — коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах и аппаратах холодильной установки;

$\sum Q_{\text{км}}$  — суммарная нагрузка на компрессоры для данной температуры кипения, принятой в сплошной таблице теплопритоков;

$b$  — коэффициент рабочего времени.

Коэффициенты, учитывающие потери в трубопроводах и аппаратах, принятые при непосредственном охлаждении в зависимости от температуры кипения дагента:

$t_0, ^\circ\text{C}$	-40	-30	-10
$k$	1,1	1,07	1,05

При рассольном охлаждении  $k = 1,12$ .

Коэффициент рабочего времени на крупных холодильниках  $b = 0,9$  (рабочее время работы 22 ч в сутки).

Нагрузку на компрессоры на предприятиях торговли и общественного питания принимают по всем видам теплопритоков полностью.

Коэффициент рабочего времени малых холодильных установок не должен быть выше 0,7.

Для ориентировочных расчетов потребной холодод производительности прессоров на предприятиях торговли и общественного питания при температуре воздуха в камерах от 4 до  $-2^\circ\text{C}$  могут быть приняты такие удельные нормы хода холода: для камер, расположенных в подвалах,  $90-100 \text{ Вт}/\text{м}^2$  [1]; 2000 ккал/( $\text{м}^2 \cdot \text{сут}$ ), для камер, расположенных в надземных этажах,  $120 \text{ Вт}/\text{м}^2$  [2300–2500 ккал/( $\text{м}^2 \cdot \text{сут}$ )].

## ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

I. Определить теплопритоки в камеру хранения мороженых грузов распределительного холодильника. Выбрана угловая камера распределительного холодильника емкостью 100 м<sup>3</sup>, одна стена которой выходит на автомобильную платформу (см. рис. 2.4).

Площадь камеры 302 м<sup>2</sup> ( $24,4 \times 12,4$  м), высота до балок покрытия 6 м. Высота учетом изоляции около 7,7 м. Длина наружных стен 24,88 м и 12,88 м. Условная емкость камеры  $E = 470$  т.

Температура воздуха в камере  $t_b = -20^\circ\text{C}$ . Циркуляция воздуха естественная, охлаждение при помощи потолочных и пристенных батарей.

Холодильник расположен в средней зоне. Для расчета принимаем данные по Курской области: среднегодовая температура  $5,4^{\circ}\text{C}$ , расчетная наружная температура летнего периода  $30^{\circ}\text{C}$ .

В связи с тем, что в данном примере расчет изоляции не производился, коэффициенты теплопередачи ограждений принимаем по табл. 2.9 для наружных ограждений и в соответствии с данными (см. с. 52—53) для внутренних стен и перегородок ( $\text{Bt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ )

Наружные стены	0,23
Покрытия	0,22
Внутренние стены	0,28
Перегородки	0,58
Пол с обогревом	0,21

Теплопритоки через ограждающие конструкции камеры холодильника рассчитываем по формулам (3.1), (3.2), (3.5).

Для расчета теплопритоков от солнечной радиации через стены принимаем ориентацию холодильника автомобильной платформой на север. Тогда будет учтен теплоприток от солнечной радиации, через покрытие и стену, ориентированную на восток. Принимаем, что кровля темная ( $\Delta t_c = 17,7^{\circ}\text{C}$ ), а стена оштукатурена светлой штукатуркой ( $\Delta t_c = 6,0^{\circ}\text{C}$ ).

Результаты расчета сводим в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Ограждение	$k, \text{Bt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	$F, \text{m}^2$	$\Delta t, ^\circ\text{C}$	$Q_1, \text{Bt}$
Стена наружная северная	0,23	192	50	2210
Стена наружная восточная	0,23	100	50/6*	1150/140*
Перегородка с камерой ( $t=20^{\circ}\text{C}$ )	0,58	188	0	0
Внутренняя стена в коридор	0,28	96	35	940
Покрытие	0,22	302	50/17,7*	3320/1180*
Пол	0,21	302	21	1330
<b>Итого по камере</b>				<b>10270</b>

\* В знаменателе приведены соответственно разность температур и теплоприток от солнечной радиации.

Теплопритоки от груза рассчитываем по формуле (3.6).

Суточное поступление груза в камеру хранения в соответствии с данными главы 3 (см. с. 62) составляет 6% от емкости камеры:  $M = 0,06 \cdot 470 = 28,2 \text{ т}$ .

Температура поступающего продукта  $-8^{\circ}\text{C}$ , выходящего  $-20^{\circ}\text{C}$ . Удельные энталпии продукта, соответствующие этим температурам, принимаем по мясу говяжьему:  $i_p = 39,4 \text{ кДж/кг}$ ,  $i_k = 0$  (см. табл. 3.2).

Продолжительность холодильной обработки  $\tau = 24 \text{ ч}$ .

Теплоприток от продукта при холодильной обработке

$$Q_2 = \frac{28,2 \cdot 39,4 \cdot 1000 \cdot 1000}{24 \cdot 3600} = 12860 \text{ Bt.}$$

При расчете обратите внимание на размерности входящих в формулу величин.

Теплоприток от вентиляционного воздуха  $Q_3 = 0$ , так как камеры хранения мороженых грузов не вентилируются.

Эксплуатационные теплопритоки рассчитываем по формулам (3.9)—(3.13).

Удобнее всего расчеты свести в таблицу, форма которой дана ниже.

Помещение	$q_1 = AF$	$q_2 = 350n$	$q_3 = 1000N_3$	$q_4 = BF$	$Q_1, \text{Bt}$
Камера №	360	1400	0	2420	4180

При расчете приняты: количество тепла, выделяемого освещением,  $A = 1,2 \text{ Вт}/\text{м}^2$ , до людей, работающих в камере,  $n_4 = 4$ , удельный приток тепла от открывания дверей  $= 8 \text{ Вт}/\text{м}^2$ .

Камера охлаждается потолочными и пристеночными батареями, электродвигатели в камере не установлены, следовательно,  $q_3 = 0$ .

Полученные в результате расчетов притоки тепла заносим в следующую таблицу как изображено на оборудование данной камеры.

Нагрузка на компрессор составит: от теплопротоков через ограждения — 100%; теплопротоков от продукта при термообработке — 60%; от эксплуатационных теплопротоков — 75%.

2. Определить теплопротоки от продукта в камере хранения фруктов. Емкость камеры следует уточнить графически. Для расчета принимаем емкость камеры 240 т брутто, фруктов 200 т, деревянной тары 40 т.

Температура поступающих продуктов на холодильниках для хранения фруктов зависит от времени сбора плодов и ягод. Для яблок зимних сортов, закладываемых на длительное хранение, температура поступающего продукта может быть принята 20—25° С.

Суточное поступление продукта в камеру составляет 10% от емкости камеры (см. с. 3). Температура воздуха в камере 0° С.

По температуре поступающего продукта 20° С определяем начальную удельную энталпию  $i_n = 346,5 \text{ кДж}/\text{кг}$ , энталпию конца процесса холодильной обработки принятую  $i_k = 271,7 \text{ кДж}/\text{кг}$  по температуре 0° С (см. табл. 3.2).

$$Q_1 = \frac{20 (346,5 - 271,7) 1000 \cdot 1000}{24 \cdot 3600} = 17300 \text{ Вт.}$$

Продукт поступает в деревянной таре, поэтому следует учесть тепло, вносимое тарой по формуле (3.7).

Теплоемкость тары 2500 Дж/кг·К.

$$Q_{2T} = \frac{4 \cdot 2500 (20 - 0) 1000}{24 \cdot 3600} = 2300 \text{ Вт.}$$

Всего теплопротоки от продукта и тары составляют 19 600 Вт.

Фрукты выделяют тепло при дыхании. В данном случае необходимо учесть тепло, выделяемое фруктами, как вновь поступившими, так и уже хранившимися на холодильнике.

Поступление фруктов составляет 10% от емкости. Тепло, выделяемое при температуре поступления, составляет 73 Вт/т. Тепло, выделяемое при температуре хранения, составляет 11 Вт/т (см. табл. 3.4).

Всего при дыхании будет выделено тепло

$$Q_3 = 200 (0,1 \cdot 73 + 0,9 \cdot 11) = 3500 \text{ Вт.}$$

В режиме длительного хранения теплопроток при дыхании составит

$$Q_3 = 200 \cdot 11 = 2200 \text{ Вт.}$$

3. Определить теплопроток при вентиляции камеры хранения фруктов, строительные размеры которой: длина 18,4 м, ширина 12,4 м, высота (с учетом балки покрытия) 7 м.

Холодильник расположен в Крымской области. Расчетная температура наружного воздуха 33° С, относительная влажность 56% (данные приняты по г. Ялте). Температура воздуха в камере 0° С, относительная влажность 90%.

По  $d-i$ -диаграмме для влажного воздуха определяем удельные энталпии наружного воздуха и воздуха в камере:

$$i_n = 78 \text{ кДж}/\text{кг}, \quad i_b = 8,5 \text{ кДж}/\text{кг}$$

Плотность воздуха при параметрах воздуха в камере  $\rho_b = 1,29 \text{ м}^3/\text{кг}$  (определяем по  $d-i$ -диаграмме  $d-i$  или по таблицам для влажного воздуха).

Кратность воздухообмена  $a = 3$ .

Объем вентилируемого помещения

$$V = 18,4 \cdot 12,4 \cdot 7,2 = 1643 \text{ м}^3.$$

По формуле (3.8а) расход вентиляционного воздуха

$$M = \frac{1643 \cdot 3 \cdot 1,29}{24 \cdot 3600} = 0,0735 \text{ м}^3/\text{с}.$$

Теплоприток от воздуха при вентиляции определяем по формуле (3.8):

$$Q_3 = 0,0735 (78 - 8,5) 1000 = 5110 \text{ Вт.}$$

4. Определить теплопритоки через неизолированные полы в камере хранения охлажденных продуктов.

Камера угловая. Размеры: длина 24 м, ширина 12 м.

Глощадь пола первой двухметровой зоны, примыкающей к углу наружных стен, учитываем дважды, т. е. по направлению обеих наружных стен, составляющих угол.

Площадь 1-й зоны  $24 \cdot 2 + 12 \cdot 2 = 72 \text{ м}^2$ , площадь 2-й зоны  $22 \cdot 2 = 44 \text{ м}^2$ , площадь 3-й зоны  $44 \text{ м}^2$ , остальная площадь  $22 \cdot 6 = 132 \text{ м}^2$ .

Условные коэффициенты теплопередачи соответственно: 0,47; 0,23; 0,12 и 0,07 Вт/(м<sup>2</sup> · К) (см. с. 60).

Температурные условия такие же, как в предыдущей задаче.

По формуле (3.3) имеем

$$Q_1 = (0,47 \cdot 72 + 0,23 \cdot 44 + 0,12 \cdot 14 + 0,07 \cdot 132) (33 - 0) = 1930 \text{ Вт.}$$

## ГЛАВА 4

# ВЫБОР СПОСОБА ОХЛАЖДЕНИЯ И СХЕМЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

### Способы охлаждения

Для охлаждения камер холодильников применяют:

батарейное (или тихое) охлаждение, при котором в камере возникает естественная циркуляция воздуха;

охлаждение воздухоохладителями (воздушное охлаждение), при котором в камере создается принудительная циркуляция воздуха под воздействием вентиляторов воздухоохладителей;

смешанное охлаждение, при котором в камере устанавливают как батареи, так и воздухоохладители.

Для камер хранения мороженых грузов в СССР чаще всего применяют батарейное охлаждение. Используют потолочные и пристенные батареи из гладких или оребренных труб, а в последнее время — панельные батареи. При батарейном охлаждении отсутствуют работающие механизмы, которые являются дополнительными источниками тепла. Потери от усушки продукта при тихом охлаждении значительно меньше, чем при охлаждении воздухоохладителями.

Основными недостатками батарейного охлаждения являются неравномерность распределения температур по объему камер и трудность оттаивания слоя илея, особенно с оребренных батарей. Поэтому более целесообразно использовать в камерах хранения мороженых грузов гладкотрубные потолочные батареи, хотя это связано со значительным расходом дефицитных труб и некоторым увеличением стоимости оборудования. В камерах длительного хранения мороженых грузов рекомендуется применять пристенные оребренные батареи, так как из-за недостатка места (малых отступов от стен) оттаивание слоя илея затруднено.

Тем не менее из экономических соображений приходится применять оребренные трубы, чтобы уменьшить расход цельнотянутых труб. В настоящее время существует ГОСТ на секции стальные оребренные охлаждающих батарей.

Охлаждающие батареи из оребренных труб не могут обеспечить равномерное распределение температур по всему объему охлаждаемого помещения, так как этого требуется, чтобы потолочные батареи покрывали большую часть потолка при использовании батареи из оребренных труб это достигается не всегда.

Одним из способов достижения равномерного распределения температур в мерах, а также уменьшения потерь от усушки продукта можно считать применение панельного охлаждения камер хранения мороженых грузов, при которой наружные ограждения камеры экраинируются пристенными и потолочными батареями представляющими собой трубчатую конструкцию с приваренным к ней листом.

Потолочные панельные батареи образуют подвесной потолок, отстоящий плит покрытия в холодильниках с большой высотой до 1,5 м, что должно обеспечить удобство обслуживания. Пристенные панельные батареи монтируют с шагом от наружных стен 150—200 мм. Воздушные продухи между батареями и ограждающими конструкциями отделяются от грузового помещения камерой из ткани или тканевым материалом.

Панельное охлаждение по замыслу авторов конструкции должно обеспечить внекамерное поглощение наружных теплопритоков, значительное увеличение тенсивности теплообмена батареи и достижение более низких температур воздуха в камерах при прочих равных условиях, равномерное распределение температуры по всему объему камер как в одноэтажных, так и в многоэтажных холодильниках независимо от размещения камер по этажам, а также повышение относительной влажности воздуха камер без дополнительных мероприятий по искусственному увлажнению и возможность продолжительной работы батареи без очистки от инея.

На основании практики эксплуатации панельных систем охлаждения нет еще сделать окончательные выводы о целесообразности ее использования. Следует иметь в виду, что очистка панельных батареи от инея затруднена. Металлическость панельных батареи пока больше, чем батареи из оребренных труб. Отсюда строго обоснованная методика расчета установившейся температуры кипения хладагента.

При воздушном охлаждении значительно увеличиваются скорость движения воздуха относительно трубной системы аппарата и соответственно коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха, а в конечном счете — коэффициент теплоотдачи аппарата.

Применение компактных аппаратов интенсивного действия — воздухоохладителей — можно считать наиболее перспективным для камер хранения, охлаждаемых, так и мороженых грузов. Для камер хранения мороженых грузов внедрение воздушного охлаждения будет, очевидно, связано с понижением температуры хранения до  $-28 \div -30^{\circ}\text{C}$ . При хранении продуктов в мелкой распаковке, упакованных в паронепроницаемые материалы, возможно применение воздушного охлаждения в камерах хранения любых грузов.

При воздушном охлаждении камеру оборудуют несколькими воздухоохладителями, что позволяет регулировать площадь поверхности теплообмена и кратность циркуляции воздуха в соответствии с теплопритоками в камеру.

В настоящее время выпускают довольно большую номенклатуру воздухоохладителей подвесного типа, позволяющих получать различные скорости воздуха в камерах.

Увеличение скорости воздуха в камере позволяет ускорить процесс отвода тепла от продукта, что важно при охлаждении и замораживании, причем современная техника позволяет получать оптимальные скорости воздуха (с учетом скорости и продолжительности обработки продукта, а также потерь от усушки).

Следует иметь в виду, что при увеличении скорости движения воздуха в камере изменяется не только его температура, но и влажность, что значительно усложняет проведение процесса охлаждения и оказывает влияние, иногда решающее, на выбор тех или иных приборов охлаждения.

При воздушном охлаждении существенное значение имеет правильный выбор системы воздухораспределения, который зависит от назначения и размеров камеры, вида груза, конструкции потолка и других факторов.

Смешанное охлаждение, при котором применяют как батареи, так и воздухоохладители, довольно широко применялось ранее в камерах хранения охлажденных грузов и на специализированных холодильниках для хранения лиц, фруктов и некоторых других продуктов. В настоящее время применение смешанного охлаждения ограничено. Батареями и воздухоохладителями оборудуют камеры с универсальным температурным режимом. При низких температурах в камере используют потолочные и пристенные (или только потолочные) батареи, при нулевых температурах (в случае хранения охлажденных грузов) — только воздухоохладители, хотя не исключается возможность использования и пристенных батарей. Естественно, что батареи, работающие на различные температуры, подключаются к соответствующим испарительным системам.

На предприятиях торговли и общественного питания применяют как тихое, так и воздушное охлаждение. На этих предприятиях преимущества и недостатки обоих методов сказываются значительно меньше, так как груз хранится ограниченное время в камерах небольших размеров, неравномерность распределения температур в которых не так заметна.

В курсовых и дипломных проектах при выборе способа и приборов охлаждения можно предусматривать:

в камерах охлаждения и замораживания продуктов — воздушное охлаждение с использованием воздухоохладителей, обеспечивающих интенсивную циркуляцию воздуха;

в камерах хранения мороженых грузов без упаковки — батарейное (тихое) охлаждение с использованием потолочных батарей из оребренных труб или панельных потолочных и пристенных батарей;

в камерах хранения мороженых грузов, защищенных от усушки, — воздушное охлаждение с помощью воздухоохладителей, обеспечивающих умеренную циркуляцию воздуха;

в камерах хранения охлажденных грузов всех видов — воздушное охлаждение с использованием воздухоохладителей, обеспечивающих умеренную циркуляцию воздуха;

в камерах с универсальным температурным режимом — тихое охлаждение с использованием потолочных батарей для низкотемпературного режима и воздушное (или смешанное) охлаждение с использованием воздухоохладителей, обеспечивающих умеренную циркуляцию воздуха, для режима хранения охлажденных продуктов;

в камерах предприятий торговли и общественного питания — батарейное (тихое) или воздушное охлаждение с использованием соответственно батарей или воздухоохладителей в зависимости от комплектной поставки оборудования.

## Размещение камерного оборудования и систем воздухораспределения

Правильно разместить камерные приборы охлаждения очень важно для ния и поддержания заданного температурно-влажностного режима в

Из теплониток через ограждения одноэтажных холодильников наибо- является теплоприток через покрытие. Поэтому возникает необходимость ! можности полнее экранировать поверхность потолка камеры. В то же врем- дует продумать вопрос об оттаивании иnea с поверхности батарей (в перву редь с потолочных). Сравнительно просто этот вопрос решается при разме- потолочных батарей над грузовым проездом, но решение его затрудняется батареи расположены над штабелями. Применение панельных потолочных рея, экранирующих всю поверхность потолка, может упростить задачу снеговой шубы, но, как уже было сказано ранее, в этом случае возникают трудности (см. с. 75)

Пристенные батареи (если они необходимы для отвода теплопритоком) рекомендуется размещать на наружных стенах по возможности выше, чем делать их следует однорядными с небольшим числом труб по высоте. Б размещают равномерно по потолку и стенам камер на расстоянии 120—150 плоскости ограждений. Пристенные однорядные батареи выполняют в один с верхним питанием и с промежуточным отсосом паров. Длина шланга до Потолочные гладкотрубные батареи устанавливают в одноэтажных холодил и верхних этажах многоэтажных. Выполняют их в виде коллекторных б с подводом жидкости снизу коллектора и отсосом паров сверху. При лельном включении нескольких потолочных батарей диаметр подающей костного трубопровода в зоне расположения батарей принимают в два раз- ше диаметров патрубков, соединяющих его с батареями. При верхнем ш батарей необходимо обратить внимание на горизонтальность шлангов: откл от горизонтали не должно превышать 0,3 диаметра трубы на всей длине б.

При воздушном охлаждении камер применяют бесканальную, одноканальную или двухканальную систему воздухораспределения.

Бесканальную систему воздухораспределения используют в камерах ния охлажденных грузов, оборудованных извесными (потолочными) возду- дителями, обслуживающими отдельные зоны камеры (в случае распределен- духа при помощи направляющих), или в небольших камерах хранения. Во- охладитель обслуживает зону длиной 7,5 м.

В камерах замораживания и охлаждения для выравнивания скорости духа по объему камеры делают ложные потолки. Они могут быть выполнены из металла в виде корыта. Интересное решение найдено в Гипромясо: между ними рельсами подвесного пути устанавливают алюминиевые листы, раз- торых несколько большие расстояния между рельсами. Лист в изогнутом нии удерживается между рельсами за счет собственной упругости.

Одноканальную систему воздухораспределения применяют в камера требуется поддерживать высокую относительную влажность и обеспечи- номерное распределение температуры по объему. Нагнетательный канал ра- гается над грузовым проездом, а всасывающее окно воздухохладителя возможностями ближе к нему при наличии в качестве естественного всасыва канала пространства между штабелями грузов.

Двухканальную систему воздухораспределения используют в камерах шой площади при отсутствии специальных требований. Всасывающие каналы

полагают у внутренних, а нагнетательные у наружных стен охлаждаемого помещения. Во всасывающих каналах окна делают сбоку, в нагнетательных — снизу или сбоку. В очень больших камерах всасывающий канал может быть размещен между нагнетательными. Минимальное расстояние между каналами должно быть 4—5 м, максимальное 11 м.

### Интенсификация замораживания продуктов. Скороморозильные аппараты

Интенсификация холодильной обработки продуктов приобретает очень важное значение в современных условиях, особенно в связи с развитием производства быстрозамороженных блюд, готовых к употреблению. Быстрое замораживание продукта при низких температурах позволяет сохранить все питательные качества продукта и его товарный вид. Для некоторых продуктов это единственная возможность обеспечить длительное хранение их. Для интенсификации замораживания продуктов применяют скороморозильные аппараты ГКА-4 и АРСА. Скороморозильные аппараты можно устанавливать непосредственно в технологических цехах или в специальных помещениях холодильника с температурой от 0 до 5°C.

Гравитационный конвейерный скороморозильный аппарат ГКА-4 предназначен для замораживания в потоке холодного воздуха широкого ассортимента пищевых продуктов: мяса и субпродуктов в блоках, рыбы в блоках и штучно, творога в пачках и блоках, пельменей, готовых кулинарных изделий в блоках и отдельными порциями, зеленого горошка и ягод в коробках и россыпью и т. д. Аппарат полностью механизирован и автоматизирован.

Аппарат представляет собой морозильную камеру непрерывного действия, в верхней части которой расположены грузовой отсек и вентилятор, в нижней — охлаждающие батареи. По обе стороны грузового отсека в четырнадцать рядов по вертикали размещены направляющие полки. По полкам перемещаются каретки, в которые вставлены противни с продуктом.

#### Техническая характеристика аппарата ГКА-4

Производительность при замораживании, т/сут	
рыбы или мяса при толщине блока 50—70 мм	25
пельменей на листах	25
зеленого горошка и ягод в коробках, томатов, кукурузы в почтаках и других овощей россыпью, слив, абрикосов и других фруктов россыпью	12
	15
Производительность при замораживании блюд, готовых кулинарных изделий, тыс. порций в смену	12—15
Температура, °С	
кипения аммиака	-42
воздуха в аппарате	-35
Мощность электродвигателя вентилятора, кВт	22
Габаритные размеры аппарата (ширина, длина, высота), мм	3500×8200×3250
Продолжительность цикла замораживания, ч	0,8—5,5

На базе существующих морозильных агрегатов типов МАР и АРСА разработан универсальный роторный морозильный агрегат УРМА для замораживания различных пищевых продуктов в блоках.

Агрегат УРМА состоит из ротора с морозильными трехплиточными секциями и поворотным устройством, механизма для раскрытия морозильных секций, грузочно-разгрузочного устройства, устройства для предварительной подсушки продукта. Агрегат укомплектован насосной станцией, пультом управления гидравлической и электрической системами и приборами автоматики.

#### Техническая характеристика агрегата УРМА

Расчетная производительность при толщине блока 60—75 мм, т/сут	15
Размеры блока, мм	500×800
Температура кипения хладагента, °С	-40
Начальная температура рыбы	15
мяса	4
Конечная температура рыбы	-23
мяса	-12
Габаритные размеры агрегата (длина, ширина, высота), мм	4775×4000×2400

Имеется возможность получать блоки меньших размеров, кратных основному

#### Системы охлаждения и схемы холодильных установок

На холодильниках применяют две системы охлаждения: систему непосредственного охлаждения, при которой хладагент кипит в приборах охлаждения расположенных в камере или рядом с ней (батареи и воздухоохладители непосредственного охлаждения), и систему с промежуточным хладоносителем (сольная система).

Выбор системы охлаждения следует производить с учетом конкретных требований, предъявляемых к холодильнику в части поддержания устойчивого тературного режима для всех потребителей холода (например, технологических отделений, морозильных камер, камер хранения мороженых и охлажденных грузов) при переменных тепловых нагрузках.

При этом необходимо обеспечить:

автоматическое регулирование заполнения приборов охлаждения хладагентом или питание хладоносителем;

защиту компрессоров от влажного хода;

соответствие холодопроизводительности компрессоров переменным нагрузкам испарительных систем;

надежное улавливание масла, уносимого из компрессоров, и по возможности исключение замасливания теплообменных аппаратов и улавливающих сосудов простоту, надежность и безопасность работы системы.

По способу размещения основного оборудования системы охлаждения можно подразделить на централизованные и децентрализованные.

При использовании централизованных систем охлаждения создают общее шинное отделение, в котором размещают компрессоры или компрессорные агрегаты, работающие на различные температуры кипения, а также другое оборудование, являющееся общим для всех испарительных систем или используемое только для отдельных таких систем. Концентрация оборудования в общем зале облегчает надзор за ним в течение рабочего дня, если наблюдение требуется постоянно.

Децентрализованное холоснабжение целесообразно применять там, где есть возможность установить для каждого охлаждаемого объекта автономную, полностью автоматизированную холодильную машину с полной заводской готовностью. На предприятиях торговли и общественного питания применяют холодильные машины, укомплектованные батареями или воздухоохладителями. На холодильниках для хранения фруктов более рационально применять специализированные холодильные машины, укомплектованные воздухоохладителями.

В настоящее время имеется целый ряд специальных холодильных машин, предполагающих применение децентрализованного охлаждения (охлаждение молока, кондиционирование воздуха в камерах созревания сыра и т. д.).

На крупных холодильниках, а в последнее время и для охлаждения крупных торговых точек типа «Универсам» применяют охлаждение с помощью холодильных установок, сосредоточенных в общем машинном отделении и обеспечивающих обслуживание нескольких объектов одновременно.

На крупных холодильниках предусматривают несколько испарительных систем, каждая из которых обслуживает определенную группу камер.

При проектировании систем охлаждения могут быть использованы различные схемы:

- безнасосные с непосредственным охлаждением,
- насосно-циркуляционные с непосредственным охлаждением,
- с промежуточным хладоносителем,
- децентрализованного холоснабжения.

### Безнасосные схемы непосредственного охлаждения

#### Холодильные установки, работающие на хладонах

В малых холодильных установках применяют комплексные холодильные машины. Подбор их производится по холодопроизводительности, а схема распределения холодильного агента по охлаждающим приборам определяется заводскими условиями. Схемы малых холодильных машин, применяемых на предприятиях торговли и общественного питания, описаны в главе 6.

Холодильная машина может быть выбрана для охлаждения одного или нескольких объектов. Если несколько охлаждаемых объектов обслуживается одним агрегатом, то возможны два варианта регулирования: с общим и раздельным регулированием.

В централизованных установках, обслуживающих несколько камер с примерно одинаковыми температурами и тепловыми нагрузками, предусматривать раздельное регулирование температуры в каждой камере не имеет смысла.

Если же централизованная установка обслуживает объекты с различными температурами (разница до 10°C) или с существенно отличающейся нагрузкой, то следует применять раздельное регулирование температуры в каждом объекте. Для этого в каждом объекте устанавливают камерное реле температуры и соленоидный вентиль. Остается компрессор при размыкании контактов последнего реле температуры, т. е. тогда, когда достигнута заданная температура во всех камерах. Включается компрессор при замыкании контактов любого реле температуры одновременно с открытием соответствующего соленоидного вентиля на подаче хладагента в камере. Применение централизованных установок целесообразно в крупных магазинах типа «Универсам».

## Холодильные установки, работающие на аммиаке

На холодильниках применяют безнасосные схемы с нижней подачей аммиака в приборы охлаждения.

Применение безнасосных схем ограничено; их следует использовать для холодильников емкостью до 600 т. На более крупных холодильниках затруднительнее

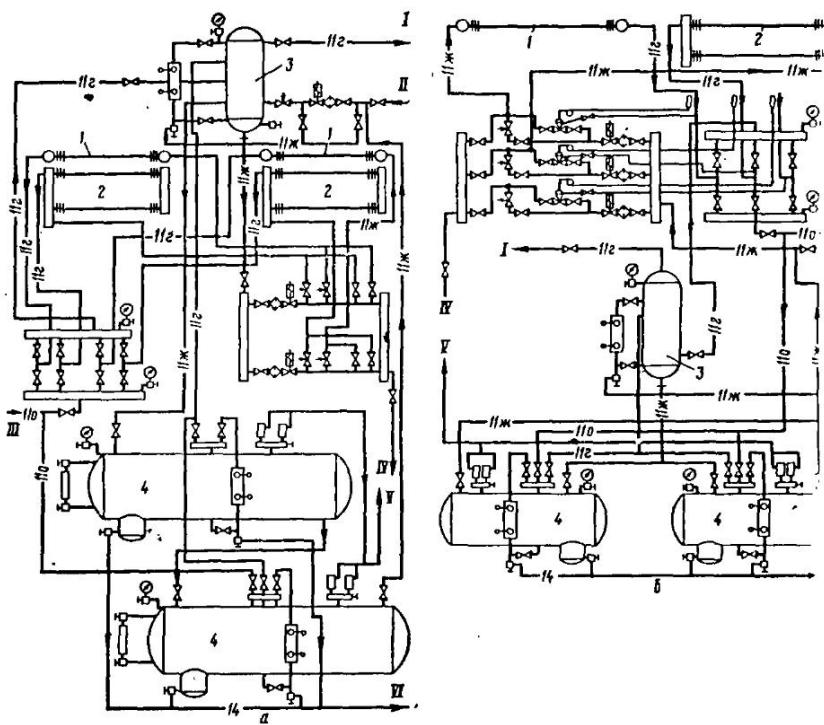


Рис. 4.1. Безнасосные схемы холодильных установок, работающих на аммиаке:  
а — с верхним расположением отделителя жидкости; б — с нижним расположением отделителя жидкости;  
I — потоловочная батарея; 2 — пристенная батарея; 3 — отделитель жидкости; 4 — защитный ресивер-трубопроводы; I — к компрессору; II — от конденсатора; III — горячего вала от маслоотделителя дренажный; V — выпуска аммиака из предохранительных клапанов; VI — выпуска масла

равномерное распределение аммиака по охлаждающим приборам при раздельной подаче аммиака в эти приборы. Могут быть использованы два вида схем:

с верхним расположением отделителя жидкости, в которых заполняются охлаждающие приборы аммиаком обеспечивается за счет столба жидкости (рис. 4.1, а);

с нижним расположением отделителя жидкости, в которых заполнение охлаждающих приборов аммиаком обеспечивается за счет разности давлений конденсации и кипения (рис. 4.1, б).

В схемах с верхним расположением отделителя жидкости питание охлаждающих приборов ведется через отделитель жидкости. Подача аммиака в отделитель жидкости должна быть автоматизирована, чтобы исключить переполнение сосуда. В целях безопасности в схему рекомендуется включать защитные ресиверы, устанавливаемые на разной высоте: для перелива аммиака из отделителя жидкости в верхний защитный ресивер, а при переполнении последнего — из него в нижний.

Основным недостатком этой схемы является необходимость установки отделителя жидкости на довольно большой высоте, выше всех охлаждающих приборов.

В схемах с нижним расположением отделителя жидкости заполнение охлаждающих приборов регулируется по перегреву нара на выходе из них. Отделитель жидкости в этой схеме выполняет только защитные функции. Расположение отделителя жидкости не имеет значения, но, как показывает практика, надежность приборов автоматики недостаточно высока, а потому в схему дополнительно включают два защитных ресивера, расположенных на одной высоте (но ниже отделителя жидкости).

В схеме следует предусмотреть линию передавливания аммиака из защитных ресиверов в испарительную систему.

Беснасосные схемы можно применять как в одноступенчатых, так и в двухступенчатых установках. При этом следует иметь в виду, что при понижении давления в системе сильнее сказываются ее недостатки: трудность равномерного распределения хладагента по охлаждающим приборам, достижение заданных температур в охлаждаемых объектах.

### Насосно-циркуляционные схемы непосредственного охлаждения

В настоящее время преимущественно распространены аммиачные насосно-циркуляционные схемы.

Насосно-циркуляционные схемы проектируют как с верхней, так и с нижней подачей (рис. 4.2). В современных условиях обе схемы можно считать равноправными.

Если выбрана схема с верхней подачей, следует проработать вопрос о возможности слива хладагента в циркуляционный ресивер из батарей при остановке (не рекрытии подачи хладагента в данную батарею). Это особенно важно на одноэтажных холодильниках, если аппаратное отделение находится на 1-м этаже и аппараты расположены примерно на одной высоте с охлаждающими приборами.

Вообще следует иметь в виду, что в подвальных этажах многоэтажных холодильников не удается применить схему с верхней подачей из-за отсутствия разности высот между батареями и циркуляционным ресивером.

В соответствии с «Нормами технологического проектирования холодильников» верхнюю подачу рекомендуется применять в случае использования гладкотрубных пристенных батарей с большим числом труб по высоте при одношланговом движении жидкости (однорядные змеевиковые батареи) (рис. 4.3). В этом случае устраняется влияние столба жидкости на температуру кипения, упрощается система распределения жидкого хладагента по батареям.

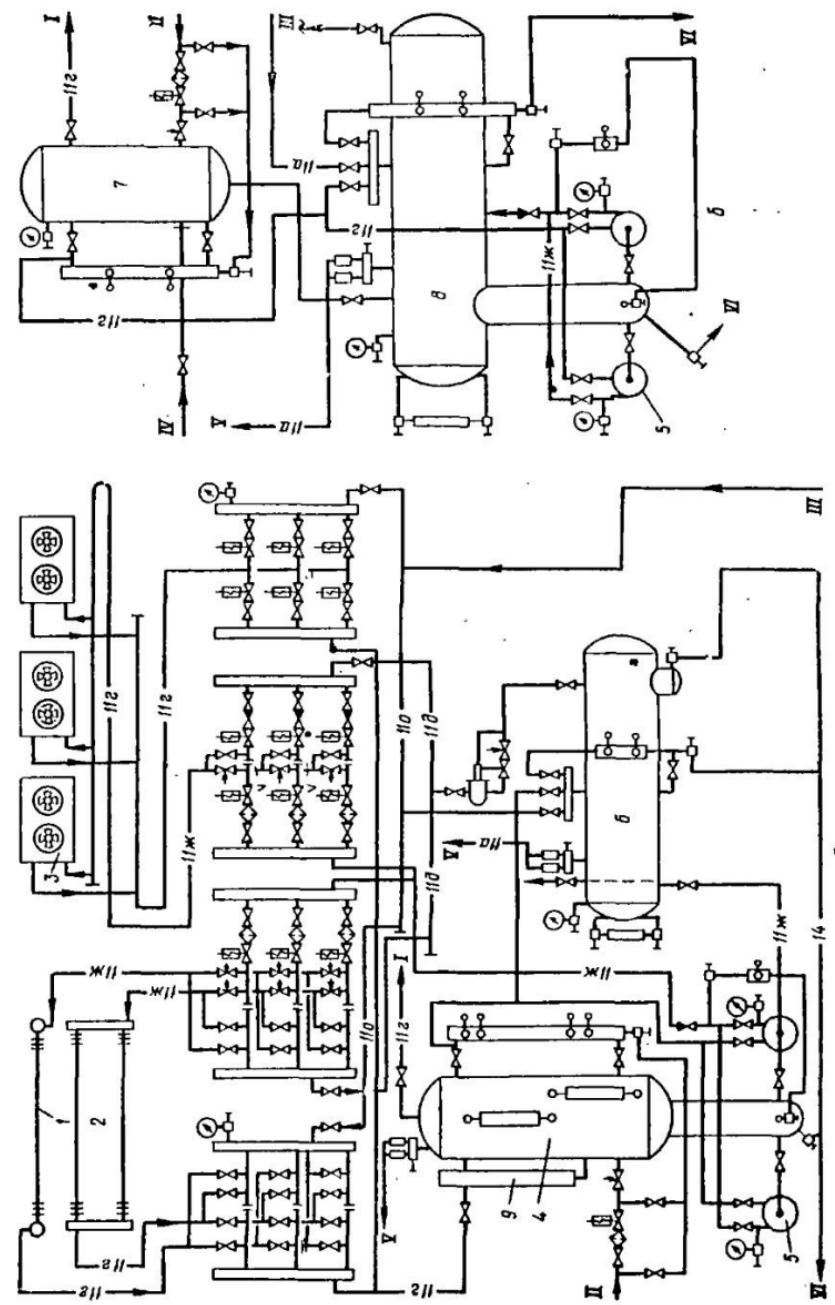


Рис. 4.2. Насосно-циркуляционная схема холодильной установки с нижней подачей аммиака в приборы охлаждения:  
 1 — прямоточная; 2 — противоточная; 3 — компрессор; 4 — испаритель; 5 — насос; 6 — теплообменник; 7 — ресивер; 8 — кипятильник; 9 — сепаратор; 10 — конденсатор; 11 — вентилятор; 12 — теплоизолированный участок; 13 — теплоизолированная батарея; 14 — теплоизолированная батарея.

В насосно-циркуляционных схемах предпочтительнее применение вертикальных циркуляционных ресиверов (рис. 4.3, а), хотя не следует исключать возможность использования горизонтальных (рис. 4.3, б). Последние работают в паре с отделителями жидкости, установленными над ними.

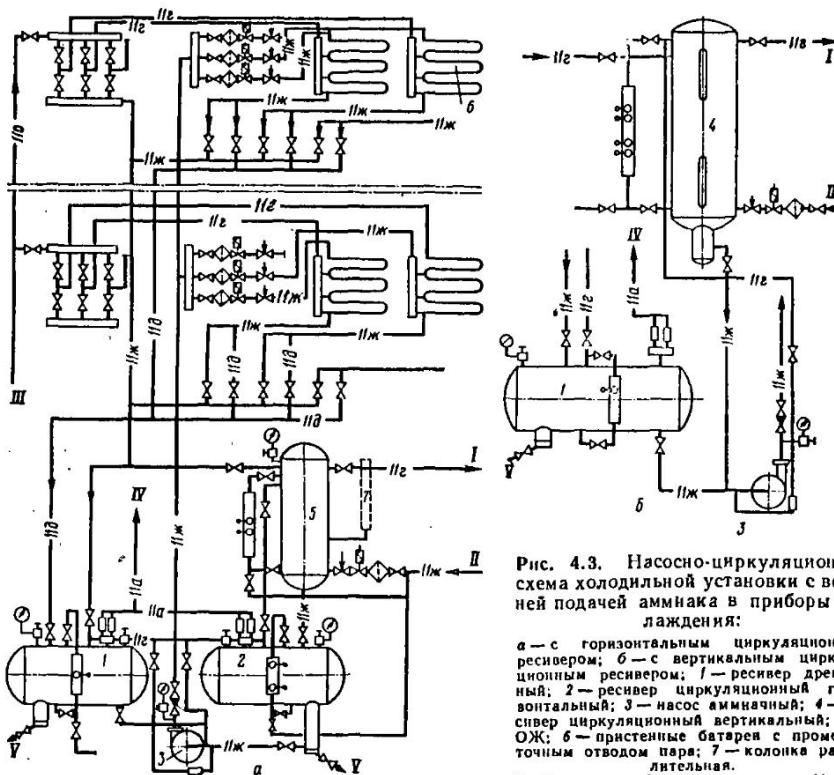


Рис. 4.3. Насосно-циркуляционная схема холодильной установки с верхней подачей аммиака в приборы охлаждения:

а — с горизонтальным циркуляционным ресивером; б — с вертикальным циркуляционным ресивером; 1 — ресивер дренажный; 2 — ресивер циркуляционный горизонтальный; 3 — насос аммиачный; 4 — ресивер циркуляционный вертикальный; 5 — ОЖ; 6 — пристенные батареи с промежуточным отводом пара; 7 — колонка разделительная.

Трубопроводы: I — к компрессору; II — от конденсатора; III — горячего пара от маслоотделителя; IV — выпуск аммиака из предохранительных клапанов; V — выпуска масла.

Очень важно правильно расположить аммиачные насосы по отношению к циркуляционным ресиверам. Рабочий уровень жидкости в циркуляционном ресивере должен быть выше всасывающего патрубка на 1,5–3 м в зависимости от температуры кипения: чем ниже температура кипения, тем большее разница в уровнях.

В насосных схемах в приборы охлаждения подается больше жидкого хладагента, чем это требуется для отвода тепла (отношение количества подаваемой

жидкости к количеству образовавшегося пара называют кратностью циркуляции).

Для насосно-циркуляционных схем с нижней подачей принимают насосную подачей, в 5—6 раз превышающей расчетный расход аммиака.

Для схем с верхней подачей аммиака кратность циркуляции следует принять в зависимости от длины шланга:

Длина шланга, м	60	100	160	200	260
Кратность циркуляции	15	9	7	5	2

При проектировании схем необходимо учесть, что жидкостные трубопроводы от циркуляционного ресивера до насоса должны иметь минимальные сопротивления. На пагнетательной линии после насосов следует устанавливать обратные клапаны и предусматривать трубопроводы для возврата жидкого аммиака в циркуляционный ресивер. В схему следует включать дренажный ресивер, соединенный с системой специальными трубопроводами.

Насосно-циркуляционные схемы непосредственного охлаждения могут использоваться как в одноступенчатых, так и в двухступенчатых установках. Применение насосно-циркуляционных схем понижение давления в низкотемпературных установках не оказывается на равномерности распределения хладагента приборам охлаждения, так как подача обеспечивается циркуляционным насосом.

### Схемы с промежуточным хладоносителем (рассольные схемы)

В настоящее время установки рассольного охлаждения применяют на морозильниках емкостью 12, 25 и 50 т, на некоторых холодильниках для хранения фруктов, особенно в сельской местности.

Применение установок с использованием промежуточного хладоносителя должно быть в каждом конкретном случае оправдано технологически или соображениями безопасности.

Для охлаждения хладоносителя в испарителе используют холодильные машины, работающие на аммиаке или на хладонах.

В качестве хладоносителей применяют воду, водные растворы хлористого кальция и реже хлористого натрия.

Для длительной бесперебойной работы важно правильно выбрать концепцию рассола: так, чтобы исключалось замерзание рассола в трубах кожухового испарителя. Температуру замерзания рассола принимают на 8—10°C выше температуры кипения хладагента. В испарителях открытого типа замерзание приводит к разрушению аппарата, а потому можно уменьшить эту разницу до 5°C.

В настоящее время наиболее распространенным хладоносителем для испарения температур ниже 0°C является водный раствор хлористого кальция, основные физические свойства которого приведены в табл. 4.1.

Рассолы вызывают усиленную коррозию, что приводит к необходимости той замены труб. С целью увеличения срока службы охлаждающих приборов предполагается применять менее коррозионно-активные вещества, например во-

Таблица 4.1

Плотность при 15°C, кг/л	Содержание соли в растворе, %	Температура замерзания, °C	Удельная теплоемкость [в кДж/(кг·К)] при t, °C				
			0	-10	-20	-30	-40
1,00	0,1	0	4,2	—	—	—	—
1,05	5,9	-3,0	3,83	—	—	—	—
1,10	11,5	-7,1	3,5	—	—	—	—
1,15	16,8	-12,7	3,22	3,2	—	—	—
1,16	17,8	-14,2	3,17	3,15	—	—	—
1,17	18,9	-15,7	3,13	3,11	—	—	—
1,18	19,9	-17,4	3,09	3,06	—	—	—
1,19	20,9	-19,2	3,04	3,02	—	—	—
1,20	21,9	-21,2	3,0	2,98	2,95	—	—
1,21	22,8	-23,3	2,96	2,94	2,91	—	—
1,22	23,8	-25,7	2,93	2,91	2,88	—	—
1,23	24,7	-28,3	2,9	2,87	2,85	—	—
1,24	25,7	-31,2	2,87	2,84	2,82	2,79	—
1,25	26,6	-34,6	2,84	2,81	2,79	2,76	—
1,26	27,5	-38,6	2,81	2,78	2,76	2,73	—
1,27	28,4	-43,6	2,78	2,76	2,73	2,71	2,68
1,28	29,4	-50,1	2,76	2,73	2,71	2,68	2,65
1,286	29,9	-55,0	2,73	2,71	2,69	2,66	2,64

раствор этиленгликоля. Температура замерзания водного раствора этиленгликоля в зависимости от концентрации приведена ниже.

Содержание этиленгликоля, %	30	40	50	60	70
Температура замерзания, °C	-16	-25,5	-37,2	-51	-67,2

Кроме усиленной коррозии, характерной для рассольных схем, у них есть еще один крупный недостаток, связанный с необходимостью работать при пониженных температурах кипения, а следовательно, с большой затратой энергии.

Для небольших холодильных установок допускается применение двухтрубной закрытой и открытой систем, для крупных — трехтрубной закрытой системы.

## ГЛАВА 5

### РАСЧЕТ И ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

#### ВЫБОР РАСЧЕТНОГО РАБОЧЕГО РЕЖИМА

Рабочий режим холодильной установки характеризуется температурами кипения  $t_0$ , конденсации  $t_k$ , переохлаждения (жидкого хладагента перед регулирующим вентилем)  $t_{\text{р}}$ , всасывания (пара на входе в компрессор)  $t_{\text{вс}}$ .

Температуру кипения хладагента принимают в зависимости от температуры воздуха в охлаждаемом объекте. При непосредственном охлаждении температура кипения обычно на 7 — 10° С ниже температуры воздуха в камере;

$$t_0 = t_{\text{в}} - (7 \div 10)^\circ \text{C}.$$

Чтобы не вводить дополнительную температуру кипения, для отдельных камер увеличивают перепад температур до 12°C, а иногда, наоборот, уменьшают 5—6°C. Такие перепады рекомендуется принимать при температурах кипения ниже —25°C, а также для специализированных камер хранения яиц и фруктов, чтобы исключить подмораживание. При длительном хранении фруктов температур может быть прият 3—4°C.

Для предприятий торговли и общественного питания ранее рекомендовалось увеличивать перепад температур до 15—19°C, что было связано с малой испарительной способностью и низкими значениями коэффициентов теплоотдачи. В настоящее время оптимальными считаются перепады температур 8—13°C.

Температура конденсации в конденсаторах, охлаждаемых водой, зависит от температуры и количества подаваемой воды.

Оптимальной можно считать температуру конденсации, которая на 2—3°C выше температуры воды, отходящей с конденсатора,

$$t_k = t_{\text{вд.}} + (3 \div 5)^\circ\text{C}.$$

В некоторых случаях температуру конденсации связывают со средней температурой воды, устанавливая разность температур 4—6°C.

Выбор разности температур должен быть экономически обоснован, чтобы затраты были минимальными. При этом учитывают такие факторы, как стоимость аппаратов, количество часов работы в год, стоимость электроэнергии и др. Высокой стоимости электроэнергии при продолжительной работе установки можно уменьшить разность температур до 2°C, при низкой — увеличить, особенно больше 5°C.

Для машин, работающих на хладонах, средние разности температур хладагентом и водой примерно вдвое больше, чем для машин, работающих на аммиаке.

Нагрев воды на конденсаторах (от 2 до 6°C) зависит от типа конденсатора. В установках торгового типа с прямоточным водоснабжением его можно считать до 8—10°C.

$$t_{\text{вд.}} = t_{\text{н.д.}} + (2 \div 5)^\circ\text{C}.$$

Температура воды, поступающей на конденсатор, зависит от внешних условий: температура оборотной воды на 3—4°C выше температуры по мокрому термометру, температура воды в реках и озерах на 6—8°C ниже температуры наружного воздуха (точные данные можно получить по климатологическим справочникам).

Для конденсаторов воздушного охлаждения среднюю разность температур между конденсирующимся хладагентом и воздухом принимают 8—10°C. Для воздуха в конденсаторах крупных установок, работающих на аммиаке, могут быть 6—9°C, а для малых установок, работающих на хладонах, 3—4°C.

В испарительных конденсаторах вода не нагревается, и ее температура должна быть равной температуре оборотной воды. Температуру конденсации использования испарительных конденсаторов устанавливают в зависимости от наружных условий и тепловой нагрузки. Для курсовых и дипломных проектов достаточною точностью можно считать, что температура конденсации в них 11°C выше температуры воды при тепловом потоке  $q_F = 1750 \div 2000 \text{ Bt/m}^2$ .

$$t_k = t_{\text{вд.}} + (8 \div 11)^\circ\text{C}.$$

Выбирают температуру конденсации и удельный тепловой поток для испарительных конденсаторов по графику (рис. 5.1).

Температура переохлаждения хладагента перед регулирующим вентилем выше температуры подаваемой в перегреватель воды на 3—5°C:

$$t_{\text{в}} = t_{\text{вд}} + (3 \div 5)^\circ\text{C}$$

Свежая вода подается на перегреватель, а затем добавляется к оборотной воде, поступающей в конденсатор.

В настоящее время проектные организации не включают в схему холодильных установок, работающих на аммиаке, водяные испарители вследствие их малой эффективности. В курсовых и дипломных проектах в схеме предусматривают аппарат для переохлаждения аммиака перед регулирующим вентилем.

В холодильных машинах, работающих на хладонах, переохлаждение жидкого хладагента достигается в теплообменниках. Температуру переохлаждения устанавливают из уравнения теплового баланса теплообменника по удельной энтальпии жидкого хладагента. Как определяют удельную энтальпию и температуру переохлажденной жидкости, будет показано в примере определения параметров точек цикла холодильной машины, работающей на хладоне.

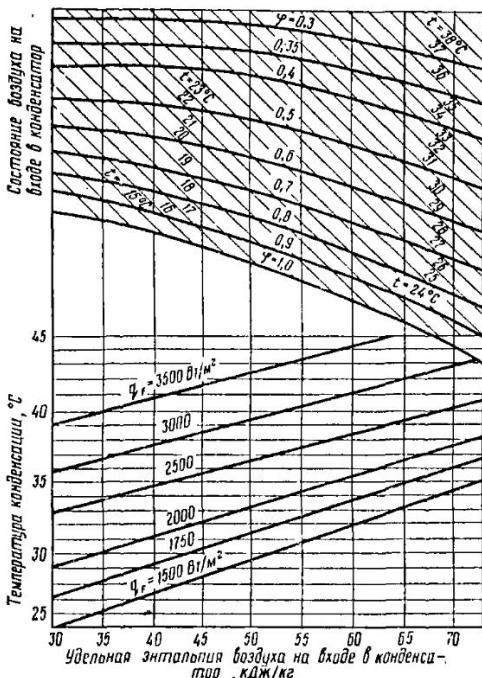


Рис. 5.1. График для определения удельной тепловой нагрузки испарительных конденсаторов.

Следует иметь в виду, что переохлаждение жидкого хладагента может быть получено непосредственно в некоторых типах конденсаторов.

Для исключения влажного хода компрессора пар перед компрессором перегревается. В машинах, работающих на аммиаке, перегрев может быть получен либо непосредственно в испарителе, если его заполнение регулируется по перегреву пара, либо в трубопроводе на пути к компрессору в результате притока тепла от внешней среды. Для машин, работающих на аммиаке, безопасность работы обеспечивается при перегреве пара на 5—15°C.

$$t_{\text{вс}} = t_0 + (5 \div 15)^\circ\text{C}$$

В машинах, работающих на хладоне-12 перегрев пара на всасывании позволяет, кроме того, улучшить объемные коэффициенты компрессора. Для таких машин

нормальным считается перегрев пара на всасывании в компрессор  $30^{\circ}\text{C}$ . Для машин, работающих на хладоне-22, влияние перегрева несколько меньше, чем для машин, работающих на хладоне-12, а при низких температурах кипения хладона-22 большие перегревы могут привести к нежелательным последствиям.

В компрессорах со встроеннымми электродвигателями, которые охлаждают всасываемый хладагентом, перегрев осуществляется частично за счет тепла, выделяемого электродвигателем. В данной книге в расчет принимаем только перегрев пара в теплообменнике.

В рассольных схемах температуру кипения хладагента принимают на  $5\text{--}6$  ниже температуры рассола, которую в свою очередь принимают на  $8\text{--}10^{\circ}\text{C}$  и температуры воздуха в камере. Остальные температуры выбирают так же, как и для системы непосредственного охлаждения.

## ПОСТРОЕНИЕ ЦИКЛА ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ХЛАДАГЕНТА

После выбора рабочего режима определяют параметры хладагента. В курсовых и дипломных проектах следует определять все параметры всех точек цикла — узловых, так и промежуточных, что позволит легко проконтролировать выполнение протекающих процессов и правильность определения параметров, нужных для расчета.

### Построение цикла одноступенчатой холодильной машины

Прежде всего нужно изобразить цикл холодильной машины в одной из термодинамических диаграмм состояния. Построение цикла производится в следующей последовательности:

1. На диаграмму  $i - l_{gp}$  или  $s - T$  наносят изотермы, определяющие работу установки;  $t_0$ ,  $t_k$ ,  $t_u$ ,  $t_{vc}$ .
2. По температурам  $t_0$  и  $t_k$  находят соответствующие изобары  $p_0$  и в области перегретого пара и переохлажденной жидкости (на диаграмму  $s$  изобары в области переохлажденной жидкости не наносят).
3. В результате построения на диаграмме получены опорные точки:  
 $1'$  — на пересечении изотермы  $t_0$  с линией сухого насыщенного пара;  
 $2'$  — на пересечении изотермы  $t_k$  с линией сухого насыщенного пара;  
 $3'$  — на пересечении изотермы  $t_u$  с линией жидкости;  
 $3$  — на пересечении изотермы  $t_{vc}$  с изобарой  $p_u$  в области переохлажденной жидкости (в  $s - T$ -диаграмме точку  $3$  условно наносят на линию жидкости при температуре  $t_{vc}$ ).
4. На пересечении линий  $t_{vc}$  и  $p_0$  в области перегретого пара находят точку  $1$ , определяющую состояние пара, всасываемого компрессором.
5. Через точку  $1$  проводят линию постоянной энтропии (адиабату) до пересечения с изобарой  $p_k$  в точке  $2$ , которая определяет состояние пара в компрессоре.
6. Остается получить точку  $4$ , которая находится на пересечении линии постоянной энталпии, проходящей через точку  $3$ , с изотермой  $t_0$  и изобарой  $p_u$  в области влажного пара. Точка  $4$  характеризует состояние хладагента после десорбции в регулирующем вентиле.

Изображение цикла одноступенчатого сжатия в диаграммах  $i-lgp$  и  $s-T$  показано на рис. 5.2, а, б.

Процессы, изображенные в диаграмме:

4—1' — кипение в испарителе при  $t_0$  и  $p_0$ . Принято, что из испарителя выходит сухой насыщенный пар:

1'—1 — перегрев пара на всасывании от  $t_0$  до  $t_{bc}$  при постоянном давлении  $p_0$ ;

1—2 — адиабатное сжатие в компрессоре;

2—3' — процесс отвода тепла в конденсаторе, который можно разделить на два процесса: 2—2' — охлаждение пара до состояния насыщения (сбив перегрева) при постоянном давлении  $p_k$  и 2'—3' — конденсация хладагента при  $t_k$  и  $p_k$ .



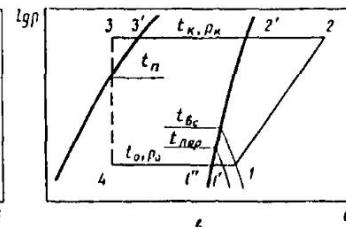




Рис. 5.2. Изображения циклов одно- и двухступенчатого сжатия в диаграммах:

а — одноступенчатого сжатия в  $i-lgp$ -диagramme; б — одноступенчатого сжатия в  $s-T$ -диаграмме; в — одноступенчатого сжатия с регулированием по перегреву пара в  $i-lgp$ -диаграмме; г — двухступенчатого сжатия в  $i-lgp$ -диаграмме; д — двухступенчатого сжатия в  $s-T$ -диаграмме.

3'—3 — переохлаждение жидкого хладагента в конденсаторе, переохлаждение или теплообменнике от  $t_k$  до  $t_b$  при давлении  $p_k$ .

3—4 — дросселирование хладагента в регулирующем вентиле от  $p_k$  до  $p_0$  по линии постоянной антальпии.

В случае, если заполнение испарителя регулируется по перегреву пара, точка 1', характеризующая состояние пара, выходящего из испарителя, переместится в область перегретого пара и будет находиться на пересечении линий  $p_0$  и температуры перегрева, установленной при помощи регулятора (см. рис. 5.2, в). Обычно перегрев пара в таком случае составляет 3—7°C. Для характеристики точки, определяющей состояние хладагента в конце процесса кипения, введем обозначение 1''. Эта точка находится на линии сухого насыщенного пара при температуре  $t_0$ .

Определить параметры хладагента можно по таблицам насыщенных паров и диаграммам состояния.

По таблицам насыщенных паров определяют параметры точек, находящихся на пограничных кривых (для сухого насыщенного пара и для насыщенной жидкости) и в области переохлажденной жидкости:

$I'$  — для сухого насыщенного пара при  $t_0$ ;

$2'$  — для сухого насыщенного пара при  $t_u$ ;

$3'$  — для жидкости при  $t_u$ .

3 — для жидкости по  $t_u$ , кроме давления, которое в процессе переохлаждения не изменяется, а потому в данной точке равно давлению конденсации  $p_k$  (следует помнить, что точка 3 в диаграмме  $s-T$  нанесена на пограничной кривой с некоторым приближением: она должна быть на пересечении линии давления  $p_k$  с линией температуры  $t_u$ ).

Параметры точек 1, 2 и 4 определяют по диаграммам согласно построению:

1 — в области перегретого пара на пересечении линий  $p_0$  и  $t_{bd}$ ;

2 — в области перегретого пара на пересечении линий  $s_1 = \text{const}$  и  $p_k$ ;

4 — в области влажного пара на пересечении линий  $i_3 = \text{const}$  и  $t_0, p_0$ .

В случае выхода из испарителя перегретого пара точку  $I'$  находят по диаграммам в области перегретого пара на пересечении линий  $p_0$  и температуры установленного регулятором перегрева, а точку  $I''$  — по таблицам для сухого насыщенного пара при  $t_0$ .

Параметры должны быть измерены в одной системе единиц.

Пример 1. Выбрать рабочий режим для холодильной установки, обслуживающей меры двухстадийного охлаждения мяса на холодильнике мясокомбината, расположенного в Волгоградской области.

Исходные данные.

Расчетные параметры наружного воздуха для Волгоградской области:  $t_b = 35^\circ\text{C}$ ,  $= 33\%$ . По  $d-i$ -диаграмме для влажного воздуха определяем температуру мокрого термометра  $t_{m-t} = 22^\circ\text{C}$ . Температура обратной воды будет  $t_{bd} = 26^\circ\text{C}$ . Конденсатор — испарительный.

Для первой стадии охлаждения температура воздуха в камере  $t_b = -12^\circ\text{C}$ .

Определяем режим работы.

Принимаем температуру кипения хладагента (аммиак) на  $10^\circ\text{C}$  ниже температуры духа в камере:

$$t_0 = -12 - 10 = -22^\circ\text{C}.$$

Температуру всасываемого пара принимаем на  $7^\circ\text{C}$  выше температуры кипения:

$$t_{bd} = -22 + 7 = -15^\circ\text{C}.$$

Температуру конденсации для испарительного конденсатора принимаем по графику (см. рис. 5.1). Исходя из наружных условий, определяем температуру конденсации тепловом потоке  $q_F = 2000 \text{ Вт}/\text{м}^2$ :  $t_u = 36^\circ\text{C}$ .

Температуру переохлаждения жидкого хладагента принимаем на  $5^\circ\text{C}$  выше температуры обратной воды ( $t_u = 31^\circ\text{C}$ ), хотя обычно в схему с испарительным конденсатором предполагают ее не включают.

2. Определим параметры хладагента для всех точек цикла, характеризуемого темперами  $t_0 = -22^\circ\text{C}$ ,  $t_k = 36^\circ\text{C}$ ,  $t_u = 31^\circ\text{C}$ ,  $t_{bd} = -15^\circ\text{C}$ . Хладагент — аммиак.

По указанным температурам строим цикл в одной из термодинамических диаграмм состояния и определяем параметры хладагента, которые приведены в табл. 5.1.

3. Определим параметры всех точек цикла холодильной машины, работающей на доне-12, основные температуры  $t_0 = -14^\circ\text{C}$ ,  $t_u = 32^\circ\text{C}$ ,  $t_{bd} = 16^\circ\text{C}$ , перегрев в испарителе  $5^\circ\text{C}$  ( $t_1' = -9^\circ\text{C}$ ).

В данном случае задачу решаем в таком порядке.

Для определения параметров переохлажденной жидкости, выходящей из теплообменника, предварительно находим параметры (удельные энталпии) точек  $I'$ ,  $I$  и  $3'$ .

Удельную энталпию точки 3 определяем из уравнения теплового баланса теплоника

$$t_3 - t_3 = (i_1 - i_1') 0.8.$$





5—6 — дросселирование части жидкости до промежуточного давления в регулирующем вентиле;

7—8 — дросселирование жидкого хладагента до давления кипения в основном регулирующем вентиле;

9—3 — кипение аммиака в промежуточном сосуде за счет тепла, вносимого паром из с.и.д. и жидкостью, проходящей по змеевику.

Определяют параметры согласно построению. Параметры точек 1', 3, 4', 5', 5, 7, 9 находят по таблицам насыщенных паров. Следует помнить, что давление в точках 5 и 7 остается равным давлению конденсации, а остальные параметры соответствуют температуре, при которой они определяются.

Параметры точек 1, 2, 4, 6 и 8 находят по диаграммам.

Пример Определить параметры хладагента для всех точек цикла двухступенчатого сжатия, характеризуемого температурами  $t_0 = -40^\circ\text{C}$ ,  $t_1 = 35^\circ\text{C}$ ,  $t_n = 30^\circ\text{C}$ ,  $t_{nc} = -30^\circ\text{C}$ . Промежуточное охлаждение полное, промежуточный сосуд со змеевиком, хладагент — аммиак.

По таблицам насыщенных паров определяем давления: кипения  $p_0 = 0,072 \text{ МПа}$ ; конденсации  $p_n = 1,35 \text{ МПа}$ .

Промежуточное давление

$$p_{np} = \sqrt{0,072 \cdot 1,35} = 0,31 \text{ МПа.}$$

Этому давлению соответствует температура  $t_{np} = -8^\circ\text{C}$ .

Температура на выходе аммиака из змеевика промежуточного сосуда  $t_7 = -5^\circ\text{C}$ . Строим цикл в диаграмме, определяем параметры хладагента и заносим их в табл. 5.3.

Таблица 5.3

Номер точки	$t, ^\circ\text{C}$	$p, \text{ МПа}$	$\varrho, \text{ м}^3/\text{кг}$	$h, \text{ кДж}/\text{кг}$	$s, \text{ кДж}/(\text{кг}\cdot\text{К})$	Состояние
1'	-40	0,072	1,55	1626	9,44	Сухой насыщенный пар
1	-30	0,072	1,62	1650	9,5	Перегретый пар
2	70	0,31	0,53	1860	9,5	То же
3	-8	0,31	0,39	1673	8,92	Сухой насыщенный пар
4	100	1,35	0,13	1890	8,92	Перегретый пар
4'	35	1,35	0,96	1709	8,4	Сухой насыщенный пар
5'	35	1,35	0,0017	583	4,75	Насыщенная жидкость
5	30	1,35	0,00168	560	4,68	Переохлажденная жидкость
6	-8	0,31	0,055	560	4,74	( $x=0,14$ )
7	-5	1,35	0,00155	396	4,1	Переохлажденная жидкость
8	-40	0,072	0,18	396	4,2	( $x=0,12$ )
9	-8	0,31	0,00154	382	4,05	Насыщенная жидкость

## ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ОДНОСТУПЕНЧАТОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ И ПОДБОР КОМПРЕССОРОВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРОВ

Исходными данными для теплового расчета холодильной машины являются нагрузка на компрессор, определенная при расчете теплопритоков с учетом потерь в системе (см. главу 3); температурный режим работы (см. главу 5), вид хладагента.

В настоящее время наиболее распространенным хладагентом для холодильных установок распределительных и производственных холодильников является аммиак. Применение хладонов сдерживалось многими причинами, среди которых основными можно считать высокую текучесть хладагента (а потому трудности связанные с обеспечением плотности системы) и высокую стоимость. По мере развития техники можно ожидать более широкого применения холодильных машин работающих на хладонах, на распределительных и производственных холодильниках, что будет связано с общим ростом культуры эксплуатации.

В процессе расчета следует определить;

1) описываемый объем, по которому выбирается один или несколько компрессоров;

2) эффективную мощность на валу компрессора для проверки пригодности электродвигателя, поставляемого в комплекте с компрессором;

3) тепловой поток в конденсаторе (для расчета и подбора его).

Одноступенчатый компрессор можно применять в довольно широком диапазоне рабочих условий. Ограничивают возможность применения одноступенчатого компрессора температура нагнетания, которая не должна превышать 160°С и разность давлений  $p_k - p_o$ , которая для современных поршневых компрессоров не должна превышать 1,7 МПа. В машинах предыдущих серий разность давлений ограничивалась величиной 1,2 МПа, а степень сжатия  $p_k/p_o = 9$ .

По заданному температурному режиму строится цикл в диаграмме и определяются параметры хладагента, необходимые для последующих расчетов.

Расчет производится в следующей последовательности.

1. Определяют холодод производительность  $q_0$  (в кДж/кг) 1 кг хладагента

$$q_0 = i_1 - i_4. \quad (5.1)$$

В холодильных машинах, работающих на аммиаке, принимают, что из испарителя выходит сухой насыщенный пар (перегрев пара при использовании регуляторов перегрева не оказывает существенного влияния на расчет, но может быть при необходимости учтен). В холодильных машинах, работающих на хладонах, перегрев пара на выходе из испарителя учитывают обязательно.

2. Рассчитывают массовый расход пара — массовую подачу компрессора (в кг/с)

$$M = \frac{Q_0}{q_0}, \quad (5.2)$$

где  $Q_0$  — нагрузка на компрессор с учетом потерь, кВт.

3. Определяют объемный расход пара — объемную подачу компрессора (м<sup>3</sup>/с)

$$V_d = M v_1, \quad (5.3)$$

где  $v_1$  — удельный объем всасываемого пара, м<sup>3</sup>/кг.

4. По графику (см. рис. 5.5) находят коэффициент подачи компрессора в зависимости от степени сжатия  $p_2/p_1$ , типа компрессора и хладагента, на котором будет работать компрессор.

5. Определяют описываемый объем компрессора  $V$  (в  $\text{м}^3/\text{с}$ )

$$V = \frac{V_A}{\lambda}. \quad (5.4)$$

По этому объему подбирают один или несколько компрессоров соответствующего размера. Количество компрессоров должно быть согласовано с характером работы установки, степенью неравномерности нагрузки: при постоянных нагрузках лучше иметь небольшое количество компрессоров большого размера, при переменных — несколько компрессоров меньшего размера, что позволит получить более точное соответствие холодопроизводительности тепловой нагрузке.

6. Вычисляют теоретическую (адиабатную) мощность  $N_t$  (в кВт) компрессора

$$N_t = M (I_2 - I_1). \quad (5.5)$$

7. Определяют действительную (индикаторную) мощность  $N_i$  (в кВт) компрессора

$$N_i = \frac{N_t}{\eta_i}, \quad (5.6)$$

где  $\eta_i$  — индикаторный к.п.д.

Для бескрайцкопных компрессоров индикаторный к.п.д. можно принимать 0,79—0,84. Большие значения коэффициента относятся к более крупным компрессорам.

Для малых и средних компрессоров, работающих на хладонах, индикаторный к.п.д. можно принимать в пределах от 0,65 до 0,8.

8. Рассчитывают эффективную мощность  $N_e$  (в кВт) на валу компрессора

$$N_e = \frac{N_i}{\eta_m}. \quad (5.7)$$

где  $\eta_m$  — механический к.п.д., учитывающий потери на трение.

Для крупных бескрайцкопных компрессоров механический к.п.д. можно принимать от 0,82 до 0,92; для малых и средних компрессоров, работающих на хладонах, — от 0,84 до 0,97, причем большие значения коэффициентов относятся к большим по размерам компрессорам.

По эффективной мощности подбирают электродвигатель компрессора с запасом мощности 10—15 %. Это указание не относится к встроенным электродвигателям, мощность которых может быть значительно меньше мощности, необходимой для привода открытого компрессора.

9. Определяют тепловой поток  $Q_k$  (в кВт) в конденсаторе:

а) действительный с учетом потерь в процессе сжатия

$$Q_k = Q_0 + N_i \quad (5.8)$$

или

б) теоретический по разности удельных энталпий в теоретическом цикле с учетом переохлаждения в конденсаторе

$$Q_k = M (I_2 - I_3). \quad (5.8a)$$

## без учета переохлаждения в конденсаторе

$$Q_K = M (t_2 - t_3'). \quad (5)$$

Тепловой поток в конденсаторе, определенный по формулам (5.8а) и (5.8), будет несколько меньше, чем рассчитанный по формуле (5.8) с учетом потерь в процессе сжатия. В курсовых и дипломных проектах рекомендуется производить расчет по формуле (5.8).

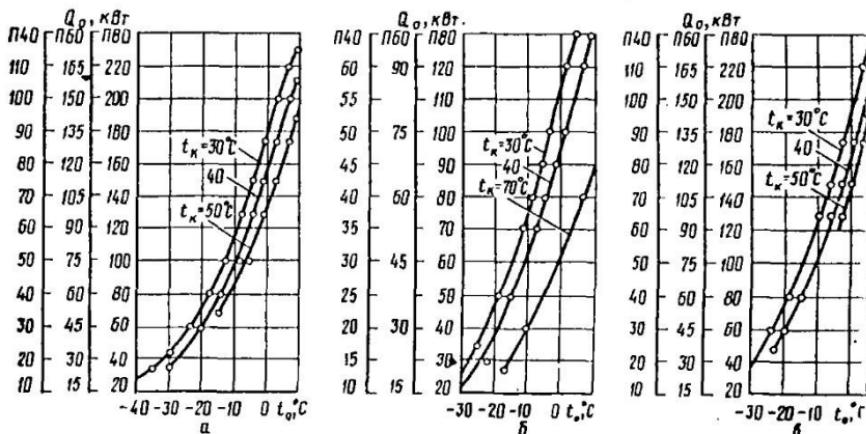


Рис. 5.3. Зависимость холодопроизводительности средних компрессоров от температуры конденсации при работе на хладоне-22 (а), хладоне-12 (б) и аммиаке (в).

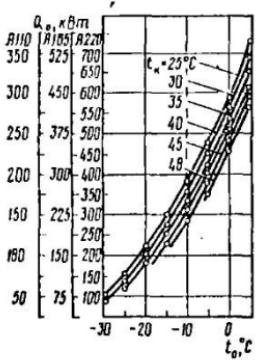


Рис. 5.4. Зависимость холодопроизводительности крупных компрессоров от температуры конденсации.

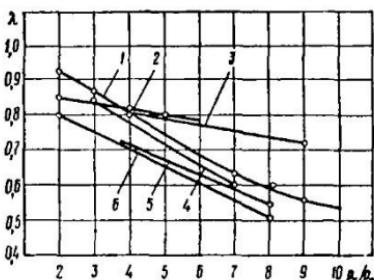


Рис. 5.5. Коеффициенты подачи компрессоров:  
 1 — современных бескрайковых; 2 — винтовых бустер-компрессоров; 3 — винтовых; 4 — работающих на хладоне-22; 5 — ротационных; 6 — малых, работающих на хладоне-12.

По приведенной методике могут производиться тепловой расчет и подбор компрессоров для установок любой производительности.

Одноступенчатый компрессор можно выбрать также по стандартной холодопроизводительности, которая указана в технических характеристиках компрессоров. Для этого пересчитывают холодопроизводительность из рабочих условий в стандартные. Можно выбрать компрессор, определив его пригодность по графику зависимости холодопроизводительности от температуры кипения. Такие графики (рис. 5.3 и 5.4) являются составной частью технической характеристики компрессоров. Эти методики универсальны.

На предприятиях торговли и общественного питания часто применяют другую методику подбора компрессора, заключающуюся в проверке режима работы, который устанавливается в камерах, обслуживаемых выбранной холодильной машиной (см. с. 134—144).

Характеристики поршневых компрессоров приведены в табл. 5.4 и 5.5.

Пример расчета одноступенчатого компрессора. Провести тепловой расчет холодильной машины и подобрать компрессор, если заданы холодопроизводительность  $Q_0 = 200 \text{ кВт}$ , температурный режим ( $t_0 = -22^\circ\text{C}$ ,  $t_k = 30^\circ\text{C}$ ,  $t_n = 31^\circ\text{C}$ ,  $t_{vc} = -15^\circ\text{C}$ ), хладагент — амиак.

Параметры хладагента для этого температурного режима определены ранее (см. табл. 5.1). Цикл изображен на рис. 5.2 а, б.

Расчет компрессора производим по формулам (5.1) — (5.8).

1. Холодопроизводительность 1 кг агента

$$q_0 = 1654 - 564 = 1090 \text{ кДж/кг.} \quad (5.9)$$

2. Расход пара

$$M = \frac{200}{1090} = 0,183 \text{ кг/с.} \quad (5.10)$$

3. Объемный расход пара

$$V_d = 0,183 \cdot 0,7 = 0,128 \text{ м}^3/\text{с.} \quad (5.11)$$

4. Коэффициент подачи компрессора определяем по графику (рис. 5.5) для бескрайцкопфных компрессоров новой градации в зависимости от степени сжатия:

$$\frac{\rho_k}{\rho_0} = \frac{1,39}{0,17} = 8,2. \quad (5.12)$$

$$\lambda = 0,58.$$

5. Описываемый объем

$$V = \frac{0,128}{0,58} = 0,22 \text{ м}^3/\text{с.} \quad (5.13)$$

По этому объему в табл. 5.5 подбираем три компрессорных агрегата А110-7-2 (рис. 5.6), с объемом, описываемым поршнем,  $V = 0,0836 \text{ м}^3/\text{с}$  при частоте вращения вала  $24,5 \text{ с}^{-1}$ . Суммарный объем, описываемый поршнями трех компрессоров, составляет  $0,25 \text{ м}^3/\text{с}$ . Таким образом три однотипных компрессора с объемом, несколько большим, чем это требуется по расчету. В данном случае такое решение можно считать оправданным.

6. Теоретическая мощность компрессора

$$N_t = 0,183 (1985 - 1670) = 57,7 \text{ кВт.}$$

7. Действительная мощность компрессора

$$N_l = \frac{57,7}{0,82} = 70,3 \text{ кВт.}$$

Таблица 5.4

Показатели	Бесфрикционные компрессоры						Компрессоры с внешним приводом												
	П1640	П1660	П1680	П160	П140	П160	R-22	R-12	R-22	R-12	R-22	R-12	NH <sub>3</sub>	R-22	R-12	NH <sub>3</sub>	R-22	R-12	NH <sub>3</sub>
Хладагент	R-22	R-12	R-22	R-12	R-22	R-12	R-22	R-12	R-22	R-12	R-22	R-12	NH <sub>3</sub>	R-22	R-12	NH <sub>3</sub>	R-22	R-12	NH <sub>3</sub>
Холодопронизводительность при $t_0 = 15^\circ\text{C}$ , $t_{\text{у}} = 30^\circ\text{C}$	42,5	27,3	62,8	40,7	84,9	54,7	44,2	29,0	45,4	66,3	43,6	68,0	88,4	58,2	90,7				
кВт	36,5	23,5	54,0	35,5	73,0	47,0	38,0	25,0	39,0	57,0	37,5	58,5	76,0	50,0	78,0				
Потребляемая мощность, кВт	13,8	9,0	20,7	13,5	27,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
электрическая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
эффективная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отываемый объем	0,029	0,043	0,058	0,043	0,058	0,029	0,043	0,058	0,043	0,058	0,029	0,043	0,058	0,043	0,058	0,043	0,058	0,043	0,058
м <sup>3</sup> /q	104	156	208	156	208	104	156	208	156	208	104	156	208	156	208	104	156	208	156
Диаметр присоединительного штуцера, мм																			
на всасывание	50	70	80	50	70	80	50	70	80	50	70	80	50	70	80	50	70	80	50
на нагнетания	50	50	70	50	70	50	50	70	50	70	50	70	50	70	50	50	70	50	70

Таблица 5.5

Показатели агрегатов	A110-7-0	A110-7-2	I A110-7-2	A165-7-0	A165-7-2	A220-7-0	A220-7-2
<b>Холодопроизводительность</b>							
при $t_0 = -15^{\circ}\text{C}$ , $t_k = 30^{\circ}\text{C}$ кВт	—	140 120	93 80	—	180 155	—	267 230
Масса/ч при $t_0=5^{\circ}\text{C}$ , $t_k = 35^{\circ}\text{C}$ кВт	325 280	—	—	440 380	— 75	663 570	— 78
Эффективная мощность, кВт	53	39	26	75	52	112	0,167
Описываемый объем $\text{м}^3/\text{с}$	0,0836 301	0,0836 301	0,056 0,20	0,125 0,450	0,125 0,07	602 1,0	0,167 0,085
Расход смазки, кг/ч	0,06 0,5	0,06 0,5	0,06 0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Расход воды, $\text{м}^3/\text{ч}$	—	—	—	—	—	—	—
Электродвигатель наработка	AOP2-91-4 75	AOP2-82-4 55	AOP2-82-6 40	AOP2-92-4 100	AOP2-91-4 75	AOP2-92-4 132	AOP2-92-4 100
мощность, кВт	24,7 1480	21,5 1470	16,3 980	24,7 1480	24,7 1480	24,5 1470	24,7 1480
частота вращения $\text{с}^{-1}$	—	—	—	—	—	—	—
Габаритные размеры агрегата, мм	2275 1215 1370 2910	2200 1215 1370 2835	2200 1215 1370 3000	2320 1215 1300 3010	2330 1215 1300 3010	2365 1215 1300 3075	2390 1215 1300 3100
Длина трубы проводов, мм	—	—	—	—	—	—	—
Монтажная длина, мм всасывающего нагнетательного	100 65	100 65	100 65	100 100	100 100	125 100	125 100

При мечани я 1. В таблице приведены характеристики агрегатов на базе компрессоров П110, П165, П220, предназна-  
ченных для работы на аммиаке.

2. Обозначение агрегатов, предназначенных для работы на хладоне-22, А110-2-0, А110-2-2; А220-2-0, А220-2-2. При ра-  
боте на хладоне-22 холодопроизводительность агрегатов составляет около 90% от указанной в таблице, а эффективная мощ-  
ность — 95%.

3. Диаметр цилиндров 115 мм, ход поршня — 82 мм.

4. Число цилиндров компрессоров: П110 — четыре; П165 — шесть; П220 — восемь.  
5. Описываемый объем указан при частоте вращения вала 24,5  $\text{s}^{-1}$  (1470 об/мин), кроме агрегата 1А110-7-2.

Индикаторный к. п. д. принят по среднему значению.  
8. Эффективная мощность

$$N_e = \frac{70,3}{0,87} = 80,8 \text{ кВт.}$$

Механический к. п. д. также принят по среднему значению.

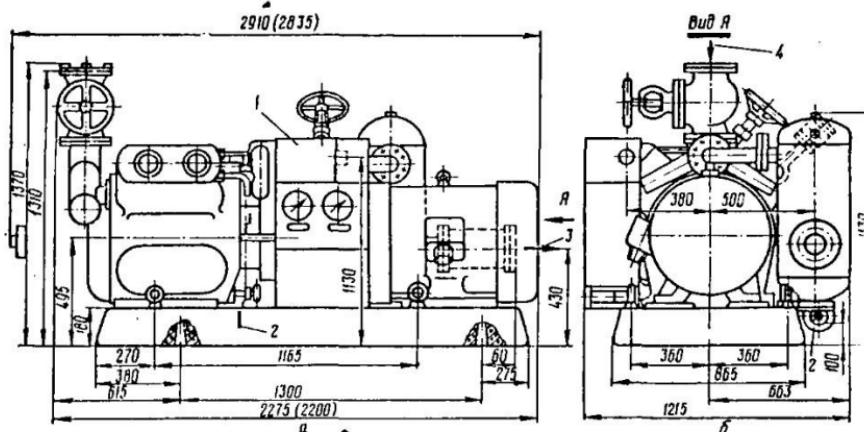


Рис. 5.6. Установочные размеры компрессорного агрегата А110-7-0 (в скобках указаны рабочие агрегаты А110-7-2 и А110-7-2):  
1 — блок приборов; 2 — вентиль для заправки масла; 3 — линия нагнетания  $D_{1/2} 65$ ; 4 — линия всасывания  $D_1 100$ .

Мощность электродвигателя, комплектующего каждый агрегат, составляет 55 к. п. д., т. е. имеется запас мощности, так как на каждый агрегат при заданных условиях требуется двигатель мощностью 30—32 кВт.

#### 9. Тепловой поток в конденсаторе

$$Q_h = 200 + 70,3 = 270,3 \text{ кВт.}$$

На этом расчет можно закончить. Для сравнения определим тепловой поток в конденсаторе по формулам (5.8а) и (5.8б).

Если хладагент переохлаждается в конденсаторе, то тепловой поток

$$Q_h = 0,183 (1985 - 564) = 260 \text{ кВт.}$$

если хладагент не переохлаждается в конденсаторе, то

$$Q_h = 0,183 (1985 - 588) = 255,7 \text{ кВт.}$$

Легко установить, что тепловой поток, определенный с учетом потерь в действительном процессе сжатия, будет больше, чем рассчитанный по другим формулам.

## ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО СЖАТИЯ И ПОДБОР КОМПРЕССОРОВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРОВ

Чтобы получить низкую температуру в охлаждаемых объектах, понижают температуру и давление кипения хладагента. При этом уменьшается коэффициент лодачи и холодопроизводительность компрессора, возрастают нагрузки на механизм движения, повышается температура в конце процесса сжатия, что может привести к нарушению работы системы смазки и другим нежелательным последствиям. Поэтому параметром, ограничивающим возможность одноступенчатого сжатия, является температура нагнетания, которая в современных компрессорах не должна превышать 160°C. Если температура в конце процесса сжатия окажется выше указанной, переходят на двухступенчатое сжатие.

В двухступенчатых установках хладагент последовательно сжимается вначале в ступени низкого давления (с.н.д.) от давления кипения  $p_0$  до промежуточного  $p_{np}$ , а затем после охлаждения — в ступени высокого давления (с.в.д.) от промежуточного до давления конденсации  $p_n$ . В холодильных машинах, работающих на аммиаке, полное промежуточное охлаждение пара после с.н.д. осуществляется в промежуточном сосуде аммиаком, кипящим при промежуточной температуре. Этот же аммиак охлаждает змеевик промежуточного сосуда, по которому проходит жидкий аммиак от конденсатора к регулирующему вентилю. В результате теплообмена жидкий аммиак перед регулирующим вентилем переохлаждается.

Исходные данные для расчета холодильной машины двухступенчатого сжатия такие же, как и для одноступенчатой машины;

нагрузка на компрессор;

температурный режим работы:

вид хладагента.

Требуется определить описываемые объемы каждой ступени, эффективную мощность на валу компрессора каждой ступени и тепловой поток в конденсаторе.

Прежде всего, устанавливают необходимость перехода на двухступенчатое сжатие. Для этого на диаграмме наносят точки начала и конца процесса сжатия в цикле одноступенчатого сжатия (процесс 1—2, см. рис. 5.2, а, б) и определяют температуру в точке 2. Если эта температура превышает 160°C, переходят на двухступенчатое сжатие. Определяют промежуточное давление и температуру, а также температуру на выходе из змеевика промежуточного сосуда, а затем строят цикл в диаграмме и определяют параметры хладагента во всех точках цикла, которые заносят в таблицу (см. с. 92—94).

Расчет двухступенчатого компрессора ведется для каждой ступени в определенной последовательности.

1. Рассчитывают холодопроизводительность 1 кг хладагента  $q_0$  (в кДж/кг)

$$q_0 = t_1 - t_0. \quad (5.14)$$

2. Определяют расход пара в с.н.д.  $M_1$  (в кг/с)

$$M_1 = \frac{Q_0}{q_0}. \quad (5.15)$$

3. Находят расход пара в с.в.д.  $M$  (в кг/с)

$$M = M_1 \frac{t_2 - t_1}{(t_3 - t_0)(1 - x_0)} \cdot l. \quad (5.16)$$

Следует иметь в виду, что  $(i_3 - i_0) (1 - x_0) = i_3 - i_0$ .  
 4. Определяют объемный расход пара (в м<sup>3</sup>/с);  
 в с.п.д.

$$V_{\text{д.п.д}} = M_1 v_1;$$

в с.в.д.

$$V_{\text{д.в.д}} = M v_3,$$

где  $v_1$  и  $v_3$  — удельный объем пара, всасываемого соответственно с.в.д. и с.в.д., м<sup>3</sup>/кг

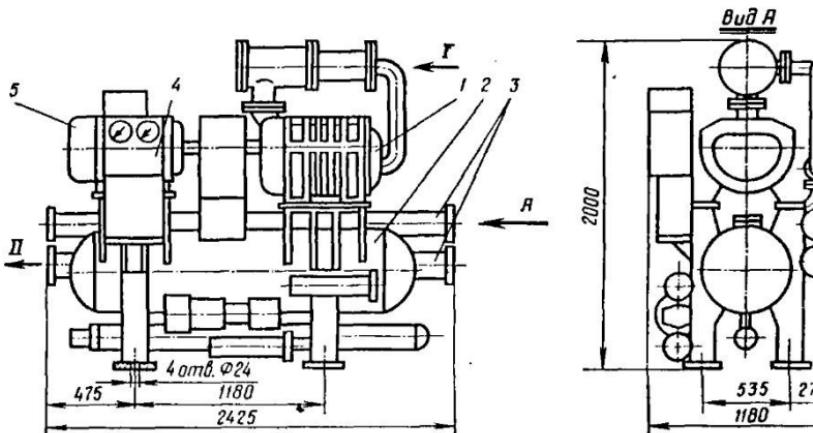


Рис. 5.7. Установочные размеры компрессорного агрегата BX130-7-6 (AH130-7  
автоматическим компрессором:

1 — компрессор; 2 — маслоотделитель; 3 — маслоохладители; 4 — блок приборов; 5 — электродвигатель; I — линия всасывания D<sub>125</sub>; II — линия нагнетания D<sub>100</sub>.

5. По графику (см. рис. 5.5) определяют коэффициенты подачи для к ступени в зависимости от степени сжатия; для с.н.д.  $\frac{P_{\text{пп}}}{P_0}$ , для с.в.д.  $\frac{P_{\text{пп}}}{P_0}$

При определении коэффициента подачи необходимо учесть тип компрессора.

6. Рассчитывают описываемый объем (в м<sup>3</sup>/с):

с.п.д.

$$V_{\text{н.п.д}} = \frac{V_{\text{д.п.д}}}{\lambda_{\text{н.п.д}}};$$

с.в.д.

$$V_{\text{в.д}} = \frac{V_{\text{д.в.д}}}{\lambda_{\text{в.д}}}.$$

По вычисленным объемам подбирают двухступенчатый компрессор. Конструктивное выполнение компрессора может быть различным; это может быть ком-

сор с общим блок-картером, в котором объединены ступени низкого и высокого давления, или компрессор с общей рамой, к которой крепятся цилиндры различного диаметра (для с.н.д. и с.в.д.), или система из двух компрессоров одноступенчатого сжатия, в которой компрессор большего размера является ступенью низкого, а компрессор меньшего размера — ступенью высокого давления. В некоторых случаях для с.н.д. используют поршневые компрессоры с увеличенными диаметрами цилиндров, не рассчитанные на высокие степени сжатия.

В настоящее время промышленностью выпускаются агрегаты двухступенчатого сжатия,

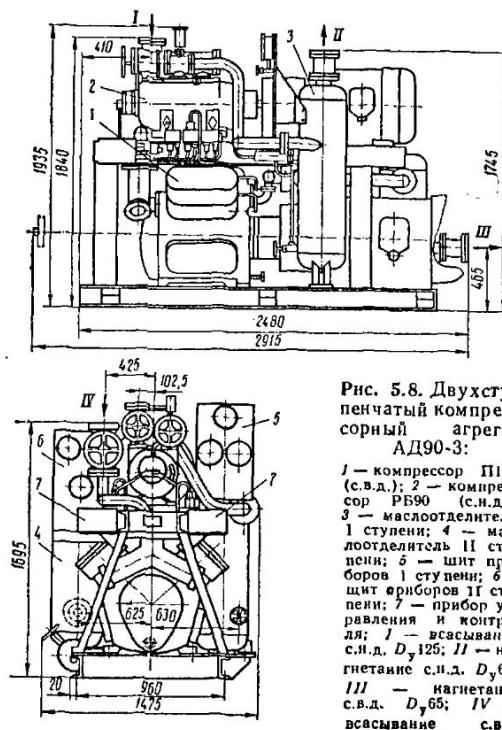


Рис. 5.8. Двухступенчатый компрессорный агрегат АД90-3:

1 — компрессор П110 (с.в.д.); 2 — компрессор РБ90 (с.н.д.); 3 — маслоотделитель I ступени; 4 — маслоотделитель II ступени; 5 — шланг приводов I ступени; 6 — шланг приборов II ступени; 7 — прибор управления и контроля; I — всасывание с.н.д.  $D_y 125$ ; II — нагнетание с.н.д.  $D_y 65$ ; III — нагнетание с.в.д.  $D_y 65$ ; IV — всасывание с.в.д.  $D_y 66$ .

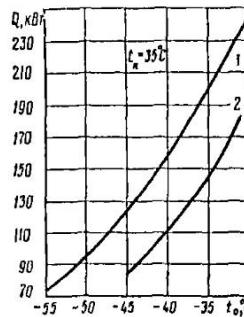


Рис. 5.9. Зависимость холодопроизводительности агрегатов двухступенчатого сжатия от температуры кипения:

1 — АД 130-7-4;  
2 — АД 90-3.

включающие компрессор низкой ступени, компрессор высокой ступени, промежуточный сосуд, пусковую и регулирующую аппаратуру и другое оборудование.

В качестве с.н.д. применяют винтовые и ротационные компрессоры, в качестве с.в.д. — поршневые компрессоры П110.

В агрегатах двухступенчатого сжатия АД130-7-4 в качестве ступени низкого давления использован компрессорный агрегат с винтовым компрессором ВХ130-7-6 (АН130-7-6) (рис. 5.7). Ступенью высокого давления служит компрессорный агрегат А110-1 с компрессором П110. В комплект поставки входит промежуточный сосуд СПА 600 (см. рис. 5.13).

В двухступенчатом агрегате АД90-3 (рис. 5.8) на общей раме смонтированы ротационный компрессор ступени низкого давления РБ90 с электродвигателем,

поршневой компрессор ступени высокого давления П110 с электродвигателем, два маслоотделителя, щиты приборов каждой ступени и другое оборудование. С агрегатом поставляется промежуточный сосуд СПА 600.

Характеристики двухступенчатых агрегатов АД130-7-4 и АД90-3 представлены в табл. 5.6, а зависимость холодопроизводительности от температурыния — на рис. 5.9.

Таблица

Показатели	АД130-7-4		АД90-3	
	с. н. д.	с. в. д.	с. н. д.	с. в. д.
Холодопроизводительность при спецификационном режиме: $t_0 = -40^\circ\text{C}$ , $t_K = 35^\circ\text{C}$				
кВт	157		110	
Мкал/ч	135		95	
Суммарная эффективная мощность при этих условиях, кВт	90		65,5	
Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт	135		115	
Марки агрегатов (компрессоров)	Агрегат АД130-7-6	Агрегат АД10-1	Компрессор ротационный РБ90	Компрессор поршневой П110
Описываемый объем				
м <sup>3</sup> /с	0,236	0,0836	0,179	0,0836
м <sup>3</sup> /ч	850	301	645	301
Частота вращения синхронная				
с <sup>-1</sup>	50	25	25	25
об/мин	3000	1500	1500	1500
Расход масла ХА-30 или ХА-23, кг/ч	0,1	0,06	0,3	0,0
Расход воды на охлаждение компрессоров, м <sup>3</sup> /ч	8,0	1,0	1,5	1,0

Примечания: 1. Агрегаты двухступенчатого сжатия комплектуются промежуточным СПА 600 со щитом автоматики.

2. Ротационный компрессор рассчитан на работу при разности давлений нагнетания не более 0,3 МПа (3 кгс/см<sup>2</sup>) и степень сжатия не более 6.

Если не удается выбрать компрессоры с расчетными описанными объемами в промежуточном сосуде установится давление, отличное от расчетного. Стационарные рабочие параметры можно определить при необходимости ручным расчетом, исходя из реального соотношения объемов.

7. Определяют теоретическую мощность компрессора (в кВт);

с.н.д.

$$N_{\text{т.н.д.}} = M_1 (l_2 - l_1).$$

с.в.д.

$$N_{\text{т.в.д.}} = M (l_4 - l_3).$$

8. Рассчитывают действительную мощность компрессора (в кВт);  
с.н.д.

$$N_{t \text{ н.д.}} = \frac{N_{t \text{ н.д.}}}{\eta_{t \text{ н.д.}}} ; \quad (5.23)$$

с.в.д.

$$N_{t \text{ в.д.}} = \frac{N_{t \text{ в.д.}}}{\eta_{t \text{ в.д.}}} . \quad (5.24)$$

В курсовых и дипломных проектах энергетические коэффициенты ротационных и винтовых компрессоров допустимо принимать, как для поршневых.

9. Определяют эффективную мощность (в кВт);

с.н.д.

$$N_{e \text{ н.д.}} = \frac{N_{t \text{ н.д.}}}{\eta_{M \cdot B \cdot D}} ; \quad (5.25)$$

с.в.д.

$$N_{e \text{ в.д.}} = \frac{N_{t \text{ в.д.}}}{\eta_{M \cdot B \cdot D}} . \quad (5.26)$$

По этим мощностям устанавливают пригодность электродвигателя, поставляемого в комплекте с агрегатом высокой и низкой ступеней.

10. Вычисляют тепловой поток в конденсаторе (в кВт).

$$Q_K = Q_0 + (N_{t \text{ н.д.}} + N_{t \text{ в.д.}}) . \quad (5.27)$$

Теоретический тепловой поток в конденсаторе можно определить по разности удельных энталпий;

при наличии переохлаждения в конденсаторе

$$Q_K = M (i_4 - i_b) \quad (5.27a)$$

или, если хладагент не переохлаждается в конденсаторе,

$$Q_K = M (i_4 - i_{n_0}) . \quad (5.27b)$$

Тепловой поток в конденсаторе, определенный по формулам (5.27a) и (5.27b), будет меньше рассчитанного по формуле (5.27).

Пример. Произвести тепловой расчет холодильной машины и подобрать компрессор, если заданы холодопроизводительность  $Q_0 = 290$  кВт, температурный режим  $i_0 = -40^\circ\text{C}$ ,  $i_K = 35^\circ\text{C}$ ,  $i_n = 30^\circ\text{C}$ ,  $i_{n_0} = -30^\circ\text{C}$ , хладагент-аммиак.

По диаграммам устанавливаем, что при одноступенчатом сжатии температур нагнетания превысит  $160^\circ\text{C}$ , в потому принимаем двухступенчатое сжатие.

Определяем промежуточные параметры, температуру жидкого аммиака на выходе из змеевика промежуточного сосуда, затем строим цикл в диаграмме и находим параметры хладагента во всех точках цикла. Параметры сводим в таблицу. Для данного примера параметры определены ранее (см. табл. 5.3).

Расчет производим по формулам (5.14)–(5.27).

1. Холодопроизводительность 1 кг хладагента

$$q_0 = 1626 - 396 = 1230 \text{ кДж/кг.}$$

2. Расход пара в с. н. д.

$$M_1 = \frac{290}{1230} = 0,236 \text{ кг/с.}$$

3. Расход пара в с. в. д.

$$M = 0,236 \cdot \frac{1860 - 396}{(1673 - 382)(1 - 0,14)} = 0,311 \text{ кг/с.}$$

4. Объемный расход пара:

в с. н. д.

$$V_{\text{д.н.д.}} = 0,236 \cdot 1,62 = 0,382 \text{ м}^3/\text{с.}$$

в с. в. д.

$$V_{\text{д.в.д.}} = 0,311 \cdot 0,39 = 0,121 \text{ м}^3/\text{с.}$$

5. Коэффициенты подачи компрессоров определяем по графику (см. рис. 5.5) в зависимости от степени сжатия в каждой ступени:

для с. н. д. в случае использования винтового компрессора при степени сжатия  $\frac{P_{\text{пр}}}{P_0} = 4,3$ , коэффициент подачи  $\lambda_{\text{н.д.}} = 0,81$ ;

для с. в. д. в случае использования бескрайцкопфного поршневого компрессора при степени сжатия  $\frac{P_{\text{пр}}}{P_{\text{изр}}} = 4,3$  коэффициент подачи  $\lambda_{\text{в.д.}} = 0,78$ .

6. Описываемые объемы:  
с. н. д.

$$V_{\text{н.д.}} = \frac{0,382}{0,81} = 0,472 \text{ м}^3/\text{с.}$$

с. в. д.

$$V_{\text{в.д.}} = \frac{0,121}{0,78} = 0,155 \text{ м}^3/\text{с.}$$

По этим объемам подбираем два двухступенчатых агрегата АД130-7-4. Описываемый объем каждого агрегата:

с. н. д.

$$V_{\text{н.д.}} = 0,236 \text{ м}^3/\text{с.}$$

с. в. д.

$$V_{\text{в.д.}} = 0,0836 \text{ м}^3/\text{с.}$$

Расчетное отношение объемов

$$\frac{V_{\text{в.д.}}}{V_{\text{н.д.}}} = \frac{0,155}{0,472} = 0,33;$$

фактическое отношение объемов  $\frac{0,167}{0,472} = 0,35$ .

Промежуточные параметры существенно не изменяются.

В курсовом и дипломном проектах следует выписать полную характеристику выбранного оборудования.

7. Теоретическая мощность компрессора:

с. н. д.

$$N_{\text{т.н.д.}} = 0,236 (1860 - 1650) = 49,6 \text{ кВт};$$

с. в. д.

$$N_{т.в.д} = 0,311 (1890 - 1673) = 67,5 \text{ кВт.}$$

8. Действительная мощность компрессора:

с. и. д.

$$N_{и.и.д} = \frac{49,6}{0,8} = 62 \text{ кВт;}$$

с. в. д.

$$N_{и.в.д} = \frac{67,5}{0,8} = 84,4 \text{ кВт.}$$

9. Эффективная мощность:

с. и. д.

$$N_{е.п.п} = \frac{62}{0,85} = 72,9 \text{ кВт;}$$

с. в. д.

$$N_{е.в.д} = \frac{84,4}{0,85} = 99,3 \text{ кВт.}$$

Суммарная установленная мощность электродвигателей на каждый агрегат составляет 135 кВт, что значительно превышает потребную.

10. Тепловой поток в конденсаторе

$$Q_к = 290 + (62 + 84,4) = 436,4 \text{ кВт.}$$

Для сравнения определим тепловой поток в конденсаторе по формулам (5.27а) и (5.27б): с учетом переохлаждения

$$Q_к = 0,311 (1890 - 560) = 413,6 \text{ кВт;}$$

без учета переохлаждения

$$Q_к = 0,311 (1890 - 583) = 406,5 \text{ кВт.}$$

В курсовых и дипломных проектах тепловой поток в конденсаторе определяют по одной из приведенных формул, желательно по формуле (5.27).

## РАСЧЕТ И ПОДБОР ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

### Конденсаторы

Конденсаторы следует подбирать по действительному тепловому потоку, определенному при тепловом расчете компрессора (см. с. 96 и 106).

Тип конденсатора выбирают в зависимости от назначения установки, условий водоснабжения и качества воды с учетом климатологических данных.

В большинстве случаев для крупных и средних установок, работающих на различных хладагентах, применяют конденсаторы с водяным охлаждением — горизонтальные кожухотрубные. Использовать такие конденсаторы целесообразно при наличии оборотного водоснабжения.

В случае прямоточной системы водоснабжения из естественных водоемов на крупных холодильных установках, работающих на аммиаке, используют вертикальные кожухотрубные конденсаторы.

Для районов с низкой относительной влажностью воздуха рекомендуется применять испарительные конденсаторы.

Значительное количество малых и средних холодильных машин, работающих на хладонах, комплектуется конденсаторами с воздушным охлаждением. В связи с ограниченностью запасов воды конденсаторы с воздушным охлаждением должны найти широкое применение на установках любой холодопроизводительности работающих на различных хладагентах, в том числе на аммиаке. Воздушные конденсаторы можно рекомендовать для установок, расположенных в районах максимальной расчетной температуры воздуха не выше 30°C.

Технические характеристики горизонтальных кожухотрубных конденсаторов представлены в табл. 5.7, вертикальных кожухотрубных — в табл. 5 горизонтальных кожухотрубных с наружным обребением труб для машин, работающих на хладонах, — в табл. 5.9, 5.10, воздушных для машин, работающих на аммиаке, — в табл. 5.11.

Таблица

Конденсаторы	Площадь поверхности, м <sup>2</sup>	Габаритные размеры				Число труб	Условные проходы, мм			Объем между трубами, м <sup>3</sup>	Масса, кг/парта
		диаметр D	длина L	ширина B	высота H		пара d	жидкости d <sub>1</sub>	воды d <sub>2</sub>		
КТГ-10	9	408	1880	535	760	99	50	10	11/4 тр	0,16	5
КТГ-20	20	500	2930	810	910	144	50	20	70	0,32	11
КТГ-25	25	500	3430	810	910	144	50	20	70	0,39	14
КТГ-32	32	500	4430	810	910	144	50	20	70	0,52	14
КТГ-40	40	600	3520	910	1000	216	70	25	80	0,53	15
КТГ-50	50	600	4520	910	1000	216	70	25	80	0,7	15
КТГ-65	65	600	5520	910	1000	216	80	25	100	0,885	21
КТГ-90	90	800	4640	1110	1230	386	80	32	125	1,26	3
КТГ-110	110	800	5640	1110	1230	386	80	32	125	1,58	4
КТГ-140	140	1000	4750	1330	1670	614	100	40	200	2,0	5
КТГ-180	180	1000	5750	1330	1670	614	100	40	200	2,5	6
КТГ-250	250	1200	5845	1520	1940	870	125	50	250	3,5	9
КТГ-300	300	1200	6845	1520	1940	870	125	50	250	4,1	10

Примечания: 1. Трубы в конденсаторах диаметром 25×2,5 мм из стали 10.

2. Число ходов во всех конденсаторах 8, кроме КТГ-10, в котором 10 ходов.

3. Предохранительные клапаны для конденсаторов до КТГ-65 включительно имеют давленный проход D<sub>y</sub>15, для остальных D<sub>y</sub>25.

Испарительный конденсатор ИК-125 конструкции Гипрохолода представляет собой теплообменный аппарат с водно-воздушным охлаждением. Он состоит из теплообменной батареи вертикально-змеевикового типа из стальных гладких трубы с площадью поверхности 130 м<sup>2</sup>, форконденсатора коллекторного типа с площадью поверхности 32 м<sup>2</sup> из обребленных труб, двух вентиляторов с общим расходом воздуха 7,92 м<sup>3</sup>/с (28500 м<sup>3</sup>/ч), деталей крепления. Для интенсификации процесса охлаждения воды между рядами труб охлаждающего змеевика установлены теплообменные поверхности из дерева, пластмассы или других материалов, используемых в качестве заполнителей водоохлаждающих дрен.

Таблица 5.8

Конденсаторы	Площадь поверхности, м <sup>2</sup>	Габаритные размеры			Число труб	Диаметр прохода, мм		Объем межтрубного пространства, м <sup>3</sup>	Масса аппарата, кг
		диаметр D	ширина В	высота H		пара	жидкости		
50 КВ	50	700	920	5500	64	70	32	1,12	2490
75 КВ	75	800	1020	5500	96	70	32	1,27	3350
100 КВ	100	1000	1220	5000	150	80	40	1,8	4650
125 КВ	125	1000	1220	6000	150	80	40	2,2	5590
150 КВ	150	1200	1450	5000	210	100	50	2,64	6625
250 КВ	250	1400	1650	5500	312	125	50	3,64	10605

Примечания: 1. Трубы диаметром 57×3,5 мм выполнены из стали 10 спокойной плавки.

2. Предохранительные клапаны для 50 КВ имеют условный проход  $D_y 15$ , для остальных марок  $D_y 25$ .

Таблица 5.9

Конденсаторы	Площадь наружной поверхности, м <sup>2</sup>	Диаметр обечайки, мм	Длина труб, м	Число труб	Максимальная нагрузка, кВт	Число ходов
KTP-4	4,8	194	1,0	23	15,4	4;2
KTP-6	6,8	219	1,5	29	21,5	4;2
KTP-12	12,8	377; 325	1,0; 1,2	86	43,3	4;2
KTP-18	18	377; 325	1,8	86	62,8	4;2
KTP-25	30	404	1,5	135	105	4
KTP-35	40	404	2,0	135	140	4
KTP-50	49,6	404	2,5	135	178	4
KTP-65	62	500	2,0	210	216	4;2
KTP-85	92,5	500	3,0	210	322	4;2
KTP-110	107	600	2,5	293	373	4
KTP-150	150	600	3,5	293	523	2
KTP-200	200	800	3,0	455	698	4;2
KTP-260	260	800	4,0	455	1360	2

Примечание. В конденсаторах применены медные накатные трубы диаметром 20×3 мм.

Для уменьшения уноса воды над батареей по ходу воздуха установлены элиминаторы (водоотделители).

Общий тепловой поток конденсаторов 315 кВт при удельном тепловом потоке  $q_f = 2300$  Вт/м<sup>2</sup>. Расход циркулирующей воды 0,00833 м<sup>3</sup>/с (30 м<sup>3</sup>/ч). Расход испаряющейся воды 0,6 м<sup>3</sup>/ч. Габаритные размеры конденсатора: длина — 4830 мм, ширина — 4560 мм, высота с вентиляторами — 5720 мм. Масса 6970 кг.

При централизованной системе охлаждения подбирают общий конденсатор на всю холодильную установку. При децентрализованной системе охлаждения

Таблица 5.10

Конденсаторы	Площадь наружной поверхности, м <sup>2</sup>	Диаметр аппарата, мм	Длина труб, мм	Число труб	Условные проходы, мм			Габаритные размеры, мм			Объем межтрубного пространства, м <sup>3</sup>
					пара	жидкости	воды	длина	ширина	высота	
МКТНР-10	10	325	1500	60	25	20	50	1850	530	665	0,0895
МКТНР-16	16	325	1500	90	40	20	65	1850	530	665	0,0795
МКТНР-25	25	377	2000	110	40	32	65	2450	600	700	0,142
МКТНР-40	40	426	2000	174	50	40	100	2500	640	790	0,185
МКТНР-50	50	426	2500	174	50	40	125	3000	640	790	0,2325
МКТНР-63	63	426	2500	218	65	50	125	3000	535	790	0,2125
МКТНР-80	80	530	2000	358	65	50	150	2530	700	930	0,265
МКТНР-100	100	530	2500	358	80	65	150	3050	700	930	0,335
МКТНР-125	125	530	3000	358	80	65	200	3550	700	930	0,411
МКТНР-160	160	600	2500	530	100	80	200	3150	800	1020	0,430
МКТНР-200	200	600	3000	530	100	80	200	3650	800	1020	0,520
МКТНР-250	250	700	3000	730	125	100	250	3650	870	1155	0,850
МКТНР-315	315	700	3500	730	125	100	250	4150	870	1155	0,990

Приложение. В конденсаторах применены трубы с накатными ребрами особого типа. Конденсаторы предназначены преимущественно для судовых установок.

наиболее рационально применение компрессорно-конденсаторных агрегатов. В последнем случае производится не подбор, а поверочный расчет конденсатора, входящего в комплект агрегата.

Расчет конденсатора сводится к определению площади теплопередающей поверхности, по которой подбирают один или несколько конденсаторов с суммой площадью поверхности, равной расчетной.

Рассчитывают расход воды или воздуха и производят подбор насосов или вентиляторов или поверочный расчет оборудования, поставляемого в комплекте.

Площадь теплопередающей поверхности конденсатора  $F$  (в  $\text{м}^2$ ) определяют по формуле

$$F = \frac{Q_k \cdot 1000}{k \theta_{cp}} ,$$

где  $Q_k$  — суммарный тепловой поток в конденсаторе от всех групп компрессоров, определенный при тепловом расчете компрессора, кВт;

$k$  — коэффициент теплопередачи конденсатора (зависит от типа аппарата)  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$   
 $\theta_{cp}$  — средняя разность температур между конденсирующимся хладагентом и охлаждаемой средой, К.

Коэффициенты теплопередачи конденсаторов  $k$  [в  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$ ] различного приведены ниже.

Кожухотрубные	
горизонтальные для аммиака	700—1000
вертикальные , ,	800
горизонтальные для хладонов	700
Оросительные	700—930
Воздушного охлаждения	

Таблица 5.11

Длина труб, м	Число рядов труб	Общее количество труб	Площадь наружной поверхности, м <sup>2</sup>	Примерная производительность вентилятора, м <sup>3</sup> /с	Количество вентиляторов
<b>Аппараты воздушного охлаждения малопоточного типа (АВМ)</b>					
1,5	4	94	105	7	1
3	4	94	220	14	2
1,5	6	141	160	6	1
3	6	141	325	12	2
1,5	8	188	210	5,5	1
3	8	188	440	11	2
<b>Аппараты воздушного охлаждения горизонтального типа (АВГ)</b>					
4	4	282	875	39 или 75	1
8	4	282	1770		2
4	6	423	1320	33 или 70	1
8	6	423	2640		2
4	8	564	1740	28 или 67	1
8	8	564	3500		2
<b>Аппараты воздушного охлаждения зигзагообразного типа</b>					
6	4	564	2650	180—220	—
6	6	846	4000		—
6	8	1126	5300		—

Примечания: 1. В таблице указаны площади поверхности аппаратов с коэффициентом обребения 9.

2. Аппараты малопоточного типа выпускают как с горизонтальным, так и с вертикальным расположением труб.

3. В аппаратах АВМ и АВГ с удвоенной длиной труб установлено два вентилятора.

4. Документация на аппараты разработана ВНИИнефтемаш.

При расчете площади теплопередающей поверхности можно воспользоваться формулой для определения удельного теплового потока (в Вт/м<sup>2</sup>)

$$q_F = k\theta_{cp}.$$

Для испарительных конденсаторов удельный тепловой поток  $q_F = 1750 \div 2300 \text{ Вт}/\text{м}^2$ .

Среднюю разность температур можно определить как логарифмическую, если отношение разностей температур потоков в начале и конце процесса больше 2, или как арифметическую, если отношение этих разностей температур меньше 2.

Средняя логарифмическая разность температур определяется по формуле

$$\theta_{cp} = \frac{\theta_b - \theta_m}{2,3 \lg \frac{\theta_b}{\theta_m}}, \quad (5.29)$$

где  $\theta_0$  — разность температур в начале теплопередающей поверхности (большая разность температур);  
 $\theta_m$  — разность температур в конце теплопередающей поверхности (меньшая разность температур).

Средняя арифметическая разность температур рассчитывается по формуле

$$\Delta t = t_k - \frac{t_1 + t_2}{2}, \quad (5.2)$$

где  $t_k$  — температура конденсации;  
 $t_1$  и  $t_2$  — температура охлаждающей среды, поступающей в конденсатор и отходящей с конденсатора.

По рассчитанной площади поверхности подбирают конденсатор соответствующего типа (следует выписать полную характеристику аппарата).

Расход охлаждающей воды, поступающей в конденсатор,  $V_{bd}$  (в  $m^3/c$ ) находится по формуле

$$V_{bd} = \frac{Q_k}{c_p \Delta t_{bd}}, \quad (5.3)$$

где  $Q_k$  — суммарный тепловой поток в конденсаторе, кВт;  
 $c$  — удельная теплоемкость воды [ $c = 4,19 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{К)}$ ];  
 $\rho$  — плотность воды ( $\rho = 1000 \text{ кг}/m^3$ );  
 $\Delta t_{bd}$  — подогрев воды в конденсаторе, К.

По расходу воды с учетом необходимого напора подбирают насос или несколько насосов необходимой производительности. Обязательно предусматривают резервный насос.

По той же формуле (5.30) можно определить расход воздуха для конденсатора воздушного охлаждения, только в формулу подставляют соответственно значения удельной теплоемкости и плотности воздуха и разность температур между входящим и выходящим воздухом на конденсаторе.

Удельная теплоемкость воздуха  $c = 1 \text{ кДж}/(кг} \cdot \text{К})$ , плотность воздуха и температуре  $20\text{--}35^\circ\text{C}$   $\rho = 1,2\text{--}1,15 \text{ кг}/m^3$ .

В курсовых и дипломных проектах следует определять тепловой поток и площадь теплопередающей поверхности конденсатора при наиболее тяжелых условиях работы.

**Примеры расчета конденсаторов.** 1. Подобрать испарительный конденсатор для холодильной машины, работающей на аммиаке, холодопроизводительностью  $Q_0 = 200 \text{ кВт}$   $t_0 = -22^\circ\text{C}$ ,  $t_k = 36^\circ\text{C}$ ,  $t_{\pi} = 31^\circ\text{C}$ ,  $t_{bo} = -15^\circ\text{C}$ . Тепловой поток в конденсаторе  $Q = 270,3 \text{ кВт}\cdot\text{см}$ . пример расчета одноступенчатого компрессора (с. 101).

При расчете параметров был принят испарительный конденсатор с удельным теплогенератором  $q_F = 2000 \text{ Вт}/m^2$ .

Потребная площадь теплопередающей поверхности конденсатора

$$F = \frac{Q_k}{q_F} = \frac{270,3 \cdot 1000}{2000} = 135,2 \text{ м}^2.$$

Принимаем испарительный конденсатор ИК-125 с площадью поверхности теплообмена  $130 \text{ м}^2$ . Уменьшение поверхности против расчетной приведет к некоторому повышению температуры конденсации (в данном случае до  $36,5^\circ\text{C}$ ).

Расход воды на восполнение потерь составляет  $0,6 \text{ м}^3/\text{ч}$  ( $0,00017 \text{ м}^3/\text{с}$ ).

2. Определить площадь теплопередающей поверхности и подобрать конденсатор холодильной машины, работающей на хладоне-12 при  $t_0 = -14^\circ\text{C}$ ,  $t_k = 32^\circ\text{C}$ ,  $t_b = 19^\circ\text{C}$ .

$t_{\text{вх}} = 16^{\circ}\text{C}$ . Холодопроизводительность машины  $Q_0 = 100 \text{ кВт}$ . Параметры определены в примере 3.

Для расчета принимаем: температура воды, поступающей на конденсатор,  $t_{\text{вод}} = 22^{\circ}\text{C}$ , температура воды, отходящей с конденсатора,  $t_{\text{вых}} = 27^{\circ}\text{C}$ . Конденсатор горизонтальный кожухотрубный с наружным оребрением труб типа КТР. Коэффициент теплопередачи  $k = 700 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ .

Для расчета конденсатора определяем:

а) расход агента по формуле (5.2)

$$M = \frac{100}{549 - 418,3} = 0,765 \text{ кг/с};$$

б) тепловой поток в конденсаторе по формуле (5.8б)

$$Q_K = 0,765 (595 - 431,1) = 125,4 \text{ кВт};$$

в) среднюю логарифмическую разность температур по формуле (5.29)

$$\theta_{\text{ср}} = \frac{10 - 5}{2,3 \lg \frac{10}{5}} = 7,25^{\circ}\text{C}.$$

Площадь теплопередающей поверхности конденсатора определяем по формуле (5.28)

$$F = \frac{125,4 \cdot 1000}{700 \cdot 7,25} = 24,7 \text{ м}^2.$$

По табл. 5.9 можно выбрать конденсатор КТР-25 с площадью поверхности теплообмена  $30 \text{ м}^2$ . Если конденсатор входит в комплект поставки компрессорно-конденсаторного агрегата, то следует установить, достаточна ли его площадь поверхности для заданного режима работы.

Расход воды на охлаждение конденсатора рассчитываем по формуле (5.30)

$$V_{\text{вод}} = \frac{125,4}{4,19 \cdot 1000,5} = 0,006 \text{ м}^3/\text{с}.$$

По расходу воды подбираем насос марки 2К-6б производительностью  $6,9 \text{ л/с}$ .

3. Определить площадь теплопередающей поверхности и подобрать конденсатор для холодильной машины, работающей на аммиаке при  $t_0 = -40^{\circ}\text{C}$ ,  $t_{\text{н}} = 35^{\circ}\text{C}$ ,  $t_{\text{п}} = 30^{\circ}\text{C}$ ,  $t_{\text{вх}} = -30^{\circ}\text{C}$ . Холодопроизводительность машины  $Q_0 = 290 \text{ кВт}$ , тепловой поток в конденсаторе  $Q_K = 436,4 \text{ кВт}$ . Определение параметров и тепловой расчет машины произведены ранее (см. с. 108).

Произведем подбор двух вариантов конденсаторов (с водяным и воздушным охлаждением), условно приняв температуру конденсации одинаковой в обоих случаях (в действительности при водяном охлаждении температура конденсации будет ниже).

а) Вариант с горизонтальным кожухотрубным конденсатором.

Температура воды, поступающей в конденсатор,  $t_{\text{вод}} = 25^{\circ}\text{C}$ , отходящей с конденсатора,  $t_{\text{вых}} = 30^{\circ}\text{C}$ .

Средняя разность температур  $\theta_{\text{ср}} = 7,25^{\circ}\text{C}$  (расчет такой же, как в предыдущем примере).

Коэффициент теплопередачи конденсатора  $k = 800 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ .

Площадь теплопередающей поверхности конденсатора

$$F = \frac{436,4 \cdot 1000}{800 \cdot 7,25} = 75,2 \text{ м}^2.$$

По табл. 5.7 принимаем конденсатор КТГ-90 или два конденсатора КТГ-40. Решение зависит от равномерности нагрузки в других факторах, которые необходимо учесть при выборе оборудования.

### Расход воды на охлаждение конденсатора

$$V_{\text{вд}} = \frac{436,4}{4,19 \cdot 1000 \cdot 5} = 0,021 \text{ м}^3/\text{с.}$$

Принимаем три насоса марки ЗК-9а производительностью 11,1 л/с каждый (один насос резервный).

6) Вариант с конденсатором воздушного охлаждения.

Температура входящего воздуха  $t_{\text{в}} = 26^\circ\text{C}$ , выходящего  $t_{\text{в}} = 32^\circ\text{C}$ .

Средняя разность температур

$$\theta_{\text{ср}} = \frac{9 - 3}{2,3 \lg \frac{9}{3}} = 5,5^\circ\text{C.}$$

Коэффициент теплопередачи конденсатора  $k = 30 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$ . Площадь теплопередающей поверхности конденсатора

$$F = \frac{436,4 \cdot 1000}{30 \cdot 5,5} = 2645 \text{ м}^2.$$

По табл. 5.11 выбираем аппарат воздушного охлаждения горизонтального типа АВГ с площадью поверхности охлаждения 2640 м<sup>2</sup>, длиной труб 8 м (число рядов труб 6).

Расход воздуха

$$V_{\text{в}} = \frac{436,4}{1 \cdot 1,2 \cdot 6} = 60,6 \text{ м}^3/\text{с.}$$

Аппараты с удвоенной длиной труб обслуживаются двумя вентиляторами. На данном аппарате установлены вентиляторы производительностью 33 м<sup>3</sup>/с каждый.

### Испарители рассольные

Выбор рассольных испарителей определяется принятой системой охлаждения: при закрытой системе охлаждения принимают кожухотрубные испарители, при открытой — панельные.

Площадь теплопередающей поверхности испарителя  $F$  (в м<sup>2</sup>) определяют по формуле

$$F = \frac{Q_{\text{н}}}{k \Delta t}, \quad (5.31)$$

где  $Q_{\text{н}}$  — тепловой поток в испарителе, определенный тепловым расчетом, Вт.

$k$  — коэффициент теплопередачи испарителя [зависит от типа испарителя, (Вт/(м<sup>2</sup> · K))].

$\Delta t$  — средняя разность температур между хладоносителем и кипящим хладагентом.

Средняя разность температур для машин, работающих на аммиаке, 5—6°C. для машин, работающих на хладонах, в аппаратах затопленного типа 6—8°C. в аппаратах с кипением хладагента внутри труб 8—10°C. Соответственно удельный тепловой поток  $q_F = k \Delta t$  для ориентировочных расчетов можно принять (Вт/м<sup>2</sup>):

Испарители для аммиака		
кожухотрубный ИКТ	3500	
панельный ИП	2300—3500	
Испарители для хладона-22		
кожухотрубный с трубами		
накатными медными	4700—6400	
гладкими стальными	2300—4700	
с кипением хладагента внутри	2300—11000	
труб ИТВР		

Для испарителей, работающих на хладоне-12, коэффициенты теплопередачи и удельный тепловой поток примерно на 10% меньше, чем для испарителей, работающих на хладоне-22.

Расход хладоносителя  $V_p$  (в м<sup>3</sup>/с), необходимый для отвода теплопритоков в охлаждаемом объекте, можно определить по формуле

$$V_p = \frac{Q_u}{c_p p_p \Delta t_p}, \quad (5.32)$$

где  $V_p$  — расход хладоносителя, м<sup>3</sup>/с;

$Q_u$  — тепловой поток в испарителе, кВт;

$c_p$  — удельная теплоемкость хладоносителя при средней рабочей температуре, кДж/(кг·К);

$p_p$  — плотность рассола, кг/м<sup>3</sup>;

$\Delta t_p$  — разность температур рассола на входе в испаритель и на выходе из него, К.

Разность температур рассола на входе и выходе из испарителя (в °С) принимают в зависимости от вида охлаждаемых аппаратов:

Батареи и воздухоохладители	2—3
Технологические аппараты	4—6
Мембранные скроморозильные аппараты	1

По расходу хладоносителя подбирают насос с учетом необходимого напора (см. с. 173—175).

В проектных организациях тепловой поток в испарителе определяют в зависимости от общего расхода хладоносителя.

В установках с рассольным охлаждением, предназначенных для предприятий торговли и общественного питания, определяют действительный коэффициент рабочего времени и количество циркулирующего рассола. Холодильную машину выбирают по холодоизвлечению брутто с учетом потерь в трубопроводах и аппаратах, пользуясь графиками зависимости холодоизвлечения от температуры кипения хладагента с учетом температуры конденсации.

Технические характеристики испарителей приведены в таблицах: панельных — в табл. 5.12, горизонтальных кожухотрубных для работы на аммиаке и хладонах типа ИКТ — в табл. 5.13, с внутритрубным кипением хладонов типа ИТВР — в табл. 5.14.

**Пример расчета рассольного испарителя.** Установить режим работы, выбрать концентрацию рассола и подобрать испаритель для охлаждения камер холодильника для хранения фруктов. Температура воздуха в камерах —0,5°C. Тепловой поток в испарителе, определенный тепловым расчетом с учетом потерь,  $Q_u = 250$  кВт.

Для камер хранения фруктов целесообразно принять перепад температур между воздухом камеры и рассолом 5—6°C.

Таблица 5.12

Испарители	Площадь поверхности, м <sup>2</sup>	Количество секций	Габаритные размеры, мм			Вместимость по аммиаку, м <sup>3</sup>
			длина	ширина	высота	
30ИП	30	6×5	3470	575	1050	0,169
40ИП	40	8×5	3470	735	1050	0,223
60ИП	60	12×5	3670	1060	1050	0,332
90ИП	90	18×5	3670	1045	1050	0,497
120ИП	120	12×10	6100	1115	1200	0,501
180ИП	180	18×10	6100	1625	1200	0,744
240ИП	240	24×10	6100	2135	1200	1,008
320ИП	320	32×10	6100	2815	1200	1,34

Таблица 5.13

Испарители	Площадь поверхности, м <sup>2</sup>	Габаритные размеры, мм				Число труб	Объем межтрубного пространства, м <sup>3</sup>
		диаметр	длина	ширина	высота		
ИКТ-40	40,7	600×8	3580	1075	1590	216	0,52
ИКТ-50	54	600×8	4580	1075	1590	216	0,7
ИКТ-65	67,8	600×8	5580	1075	1590	216	0,885
ИКТ-90	96,8	800×8	4670	1310	1950	386	1,14
ИКТ-110	121	800×8	5670	1310	1950	386	1,58
ИКТ-140	154	1000×10	4800	1493	2270	616	2,1
ИКТ-180	193	1000×10	5800	1493	2270	616	2,64
ИКТ-250	273	1200×12	5920	1788	2670	870	3,8
ИКТ-300	327	1200×12	6920	1788	2670	870	4,5

Примечание. Число ходов в ИКТ-250 и ИКТ-300 — 4, а остальных — 8.

Таблица 5.

Испарители	Площадь поверхности, м <sup>2</sup>	Диаметр аппарата, мм	Длина аппарата, мм	Число труб	Число ходов	Вместимость по хладагу, т, м <sup>3</sup>
ИТВР-5	5	273	1500	64	26	0,0054
ИТВР-6,3	6,3	273	2000	64	28	0,0072
ИТВР-8	8	325	1500	98	20	0,0087
ИТВР-10	10	325	2000	98	22	0,0116
ИТВР-12,5	12,5	325	2500	98	20	0,0145
ИТВР-16	16	325	3000	98	22	0,0175
ИТВР-20	20	426	2000	184	14	0,0216
ИТВР-25	25	426	2500	184	14	0,027
ИТВР-31,5	31,5	426	3000	184	14	0,032
ИТВР-40	40	530	2500	282	12	0,041
ИТВР-50	50	530	3000	282	10	0,049
ИТВР-63	63	600	2500	416	10	0,061
ИТВР-80	80	600	3000	416	8	0,072
ИТВР-100	100	700	3000	568	6	0,1
ИТВР-125	125	700	3500	568	6	0,117
ИТВР-160	160	800	3500	750	6	0,154
ИТВР-200	200	800	4000	750	6	0,176

Примечание. Испарители ИТВР-5 — ИТВР-16 имеют одну трубную решетку и разные трубы, остальные испарители имеют две трубные решетки.

Принимаем температуру рассола, выходящего из испарителя и подаваемого в воздухоохладители камер,  $t_{p_1} = -7^{\circ}\text{C}$ , подогрев рассола в воздухоохладителе  $2^{\circ}\text{C}$  (температура рассола, поступающего в испаритель,  $t_{p_1} = -5^{\circ}\text{C}$ ).

Температуру кипения аммиака принимаем на  $5^{\circ}\text{C}$  ниже температуры рассола, выходящего из испарителя,

$$t_0 = -7 - 5 = -12^{\circ}\text{C}.$$

Для открытой системы охлаждения температура замерзания рассола должна быть на  $8-10^{\circ}\text{C}$  ниже температуры кипения. По табл. 4.1 принимаем раствор хлористого кальция с температурой замерзания  $-21,2^{\circ}\text{C}$ . Содержание соли в растворе 21,9%, плотность рассола при  $15^{\circ}\text{C}$   $\rho_p = 1,2 \text{ кг}/\text{л} = 1200 \text{ кг}/\text{м}^3$ . Удельная теплоемкость рассола при средней температуре рассола  $-6^{\circ}\text{C}$   $c_p = 2,99 \text{ кДж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$ .

Средняя разность температур между рассолом и кипящим хладагентом

$$\Delta t = \frac{-7 - 5}{2} = (-12) = 6^{\circ}\text{C}.$$

При такой разности температур удельный тепловой поток для кожухотрубных испарителей, работающих на аммиаке, может быть принят  $q_F = 3500 \text{ Вт}/\text{м}^2$ .

Площадь тепlopерающей поверхности испарителя

$$F = \frac{250000}{3500} = 71,4 \text{ м}^2.$$

Принимаем два кожухотрубных испарителя марки ИКТ-40 с площадью поверхности охлаждения  $40,7 \text{ м}^2$  каждый.

Расход теплоносителя определяем по формуле (5.32)

$$V_p = \frac{250}{2,99 \cdot 1200 \cdot 2} = 0,0348 \text{ м}^3/\text{с}.$$

По этому расходу целесообразно выбрать два рабочих насоса половинной производительности каждый и один резервный.

Принимаем всего три центробежных насоса ЗК-ба производительностью  $18 \text{ л}/\text{с}$  каждый. Насосы должны быть включены параллельно.

### Камерное оборудование

Камерное оборудование подбирают в соответствии с принятым способом охлаждения.

На предприятиях торговли и общественного питания при непосредственным охлаждении камер используют батареи, входящие в комплект поставки принятой машины. При рассольном охлаждении поверхность батарей из оребреных или гладких труб определяется расчетом в зависимости от теплоизделий в камеру.

На крупных холодильниках в камерах хранения неупакованных мороженых грузов применяют потолочные и пристенные батареи из гладких или оребреных труб, а также панельные батареи.

Гладкотрубные батареи изготавливают из труб диаметром  $57 \times 3,5 \text{ мм}$  с шагом от  $180$  до  $300 \text{ мм}$ .

Батареи из оребреных труб следует проектировать из секций по ГОСТ 17645—78 «Секции стальные оребреные охлаждающих батарей холодильных установок». Секции изготавливают из труб диаметром  $38 \times 2,5 \text{ мм}$ . Наружное оребрение труб производится путем поперечно-спиральной навивки на трубы стальной ленты толщиной  $0,8-1,0 \text{ мм}$ . Ширина ленты  $45 \text{ мм}$ . Шаг оребрения  $20 \text{ мм}$  для

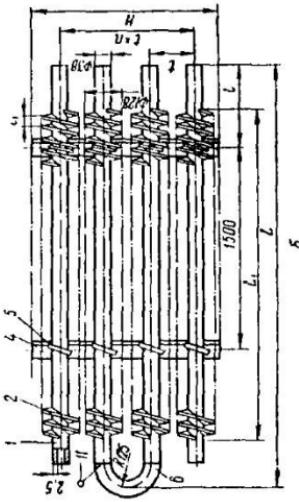
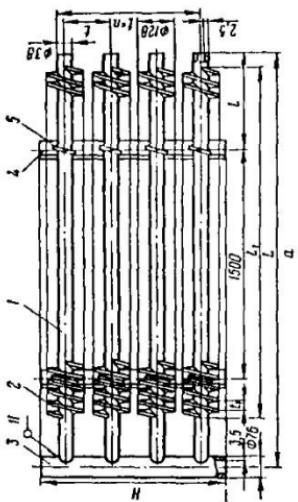
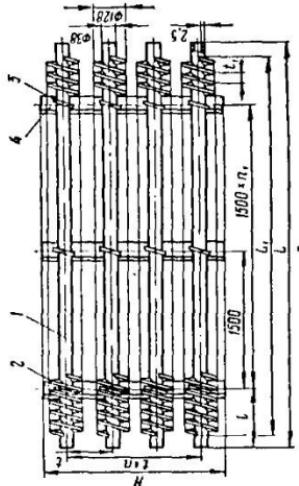
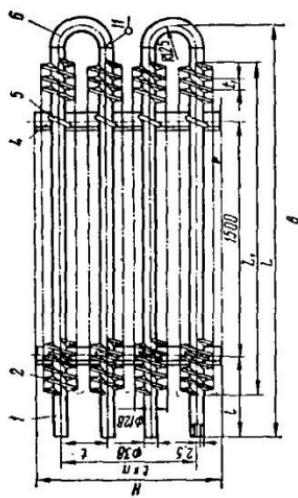


Рис. 5.10. Секции стальных обребренных охлаждающих батарей по ГОСТ 17645—78:  
 а — одноколлекторная типа СК; б — трехфазовая головая типа СЗГ; в — средняя типа ССХ;  
 г — средняя типа СС; 1 — труба; 2 — уголок; 3 — коллектор; 4 — лента; 5 — изоляция; 6 — хомут.

холодильных камер с упакованными продуктами и 30 мм для холодильных камер с неупакованными продуктами.

Секции охлаждающих батарей изготавливают шести типов: СК — стальные оребренные одноколлекторные; СЗГ — змеевиковые головные; СЗХ — змеевиковые хвостовые; СС — средние; СЗ — змеевиковые; С2К — двухколлекторные.

Конструкции секций представлены на рис. 5.10, а основные размеры — в табл. 5.15.

Таблица 5.15

Тип секций	<i>L</i>	<i>L<sub>1</sub></i>	<i>t</i>	<i>H</i>	<i>n</i>	<i>a<sub>1</sub></i>	Площадь поверхности охлаждения, м <sup>2</sup>		Масса, кг	
							<i>t<sub>1</sub></i> = 20	<i>t<sub>1</sub></i> = 30	<i>t<sub>1</sub></i> = 20	<i>t<sub>1</sub></i> = 30
СК	2750	2600	750	1000	3	—	20,7	14,3	108,9	83,9
				1500	5	—	31,0	21,5	163,6	126,1
СЗГ	2750	2525	750	1000	3	—	19,9	13,7	104,4	80,4
				1500	5	—	29,8	20,5	157,5	120,5
СЗХ	2750	2525	750	1000	3	—	19,9	13,7	105,2	81,2
				1500	5	—	29,8	20,5	158,3	121,3
СС	3000	2900	750	1000	3	1	22,8	15,7	117,1	90,0
				1500	5	1	34,2	23,6	176,7	134,9
				1000	3	2	34,5	23,8	178,2	135,7
СС	4500	4400	750	1500	5	2	51,8	35,7	267,2	203,7
				1000	3	3	46,3	31,9	238,3	181,7
СС	6000	5900	750	1500	5	3	69,5	47,9	357,4	272,4

Примечания: 1. Расстояние между трубами для всех секций 250 мм.

2. Секции змеевиковые СЗ и двухколлекторные С2К выпускаются длиной 2000 и 4500 мм.

Из секций можно получить батареи практически любой длины и поверхности Площадь теплообменной поверхности батарей *F* (в м<sup>2</sup>) определяют по формуле

$$F = \frac{Q_{\text{обер}}}{k\Delta t}, \quad (5.33)$$

где *Q<sub>обер</sub>* — суммарная нагрузка на камерное оборудование, определенная тепловым расчетом (см. с. 69), Вт;

*k* — коэффициент теплопередачи прибора охлаждения, Вт/(м<sup>2</sup> · К),

*Δt* — разность температур между воздухом в камере и кипящим хладагентом при непосредственном охлаждении или средней температурой хладоносителя при радиальном охлаждении.

Коэффициенты теплопередачи [в Вт/(м<sup>2</sup> · К)] для гладкотрубных батарей приведены ниже.

	Температура воздуха в камере, °C	
	0	-20
Гладкотрубные батареи		
потолочные	9,8	7
пристенные	9,8-14	7-9,9

Коэффициенты теплопередачи [в Вт/(м<sup>2</sup> · К)] батарей из оребренных труб диаметром 38 × 2,5 мм следующие.

	Температура воздуха в камере, °C	
	0	-20
Оребренные батареи		
потолочные		
однорядные	5,9-5,1	4,7-4,2
двухрядные	5,6-4,8	4,4-4,0
пристенные		
4 трубы по высоте	4,7-4,1	3,6-3,3
8 труб по высоте	4,3-3,7	3,4-3,0

Большие значения коэффициентов относятся к батареям с шагом ребер 30 мм, меньшие — с шагом ребер 20 мм. При изготовлении батарей из труб диаметром 57 × 3,5 мм с шагом ребер 35,7 мм коэффициент теплопередачи следует принимать, как для батарей с шагом ребер 30 мм.

Коэффициенты теплопередачи для батарей с верхней подачей следует принимать на 10% меньше приведенных значений.

Батареи из секций составляют так, чтобы они свободно размещались на потолке или стенах.

Минимальное количество секций — две: головная и хвостовая, если батарея змеевиковая, или обе коллекторные. Между этими секциями могут быть вварены средние секции, количество которых зависит от длины камеры. Нужно, чтобы батарея имела отступы от торцевых стен не менее 1 м. Каждая такая батарея имеет определенную площадь теплопередающей поверхности.

В первую очередь размещают батареи на потолке камеры и определяют тепловой поток, который может быть отведен ими. Если потолочных батарей будет недостаточно, то применяют пристенные батареи, которые практически имеют же размеры и площадь поверхности, и производят определение теплового потока отведенного ими.

Панельные батареи можно применять в камерах длительного хранения неукрашенных продуктов, чтобы уменьшить потери от усушки. Панельные батареи проектируют из элементов, выполненных из труб диаметром 38 × 3 мм, прикрепленных к стальному листу толщиной 1,6 мм, с шагом 300 мм. Рекомендуем ширину элемента 900 мм. Длина элемента определяется условиями монтажа, зависит от наличия подъемно-транспортных средств.

Панельными батареями покрывают всю поверхность потолка в камерах одинаковых этажных и верхних этажей многоэтажных холодильников. Площадь теплопередающей поверхности панельных батарей определяют с учетом того, что поверхность батареи, обращенная к наружным ограждениям, поглощает только теп-

которое проникает через них. Следовательно, рассчитывают площадь поверхности (в м<sup>2</sup>), обращенной в камеру:

$$F_n + F_c = \frac{Q_{\text{обор}} - Q_i^n - Q_i^o}{k \Delta t}, \quad (5.34)$$

где  $F_n$  — площадь поверхности потолочных батарей, обращенной в камеру, м<sup>2</sup>;

$F_c$  — площадь поверхности пристенных батарей, обращенной в камеру, м<sup>2</sup>;

$Q_{\text{обор}}$  — общее количество теплопритоков в камеру, определенное тепловым расчетом, Вт;

$Q_i^n$  — теплопритоки через покрытие с учетом действия солнечной радиации, Вт;

$Q_i^o$  — теплопритоки через наружные стены с учетом действия солнечной радиации, Вт;

$k \Delta t$  — удельный тепловой поток, Вт/м<sup>2</sup>.

Удельный тепловой поток следует принимать не более 47 Вт/м<sup>2</sup>.

Если поверхности панельных батарей, расположенных у наружных ограждений, окажется недостаточно, то устанавливают дополнительно панельные батареи на внутренних стенах. В этом случае воздушный продукт за батареями не герметизируют, а поверхность теплообмена учитывают полностью, включая поверхность, обращенную к стене.

Воздухоохладители устанавливают как непосредственно в камерах, так и вне их. В настоящее время все более широкое распространение получают подвесные воздухоохладители, не занимающие полезной площади камеры. Из воздухоохладителей такого типа наиболее пригодными являются аппараты с пластинчатым обребением марок ВОП и ВОГ, характеристики которых приведены в табл. 5.16.

Таблица 5.16

Воздухоохладители	Площадь поверхности, м <sup>2</sup>	Тепловой поток при $\Delta t = 10^\circ\text{C}$ , Вт	Шаг ребер	Вентиляторы					Мощность электропривода, кВт	Вместимость по амману, л
				Количество	диаметр, мм	частота вращения, об/с	мощность, кВт	расход воздуха, м <sup>3</sup> /с		
ВОП-50	50	6000	13,4	2	400	16,7	0,4	0,67	8,68	22
ВОП-75	75	9000	8,6	2	400	25	0,6	0,95		
ВОП-100	100	12000	17,5	2	600	16,7	0,4	0,67	8,68	22
ВОП-150	150	18000	11,3	2	600	25	0,6	0,95		
ВОГ-100	100	12000	17,5	2	600	16,7	1,1	1,38	12	30
ВОГ-230	230	27000	17,5 13,4	1	800	25	1,5	2,07	12	30
						16,7	1,1	1,38		
						25	1,5	2,07		
						16,7	1,1	1,82		
						25	1,5	2,72		
						25	4,0	4,7	25	60

В воздухоохладителях ВОП-50, ВОП-75, ВОГ-100 и ВОГ-230 (рис. 5.11) воздух перемещается горизонтально, в воздухоохладителях ВОП-100 и ВОП-150 воздух всасывается снизу, а затем распределяется в горизонтальном направлении.

Воздухоохладители ВОП-50 и ВОП-75 различаются между собой только шагом ребер, так же как и воздухоохладители ВОП-100 и ВОП-150 (рис. 5.11, а, б).

Воздухоохладитель ВОГ-230 (рис. 5.11, в) предназначен для создания поддержания температурного режима в камерах замораживания или охлаждения мяса. В отличие от других воздухоохладителей с одинаковым шагом ребра во всех секциях, в воздухоохладителе ВОГ-230 батареи, установленные на входе воздуха, имеют большие расстояния между ребрами.

Во всех воздухоохладителях использованы трубы диаметром  $25 \times 2,5$ , или  $25 \times 2$  мм.

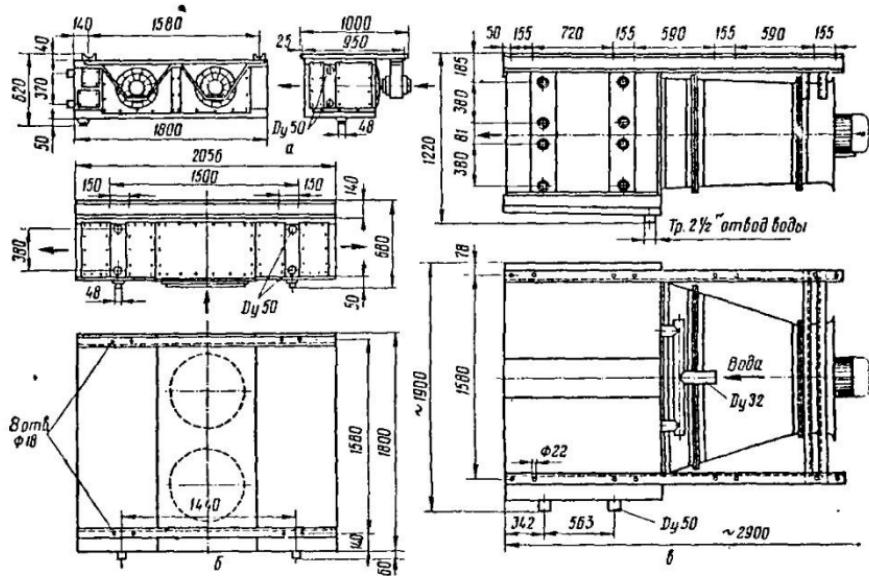


Рис. 5.11. Воздухоохладители подвесного типа:  
а — ВОП-50 (ВОП-75); б — ВОП-100 (ВОП-150); в — ВОГ-230 для камер охлаждения и замораживания.

Оттаивание слоя илея с воздухоохладителем в камерах с температурой  $-2^{\circ}\text{C}$  производится воздухом, в камерах с более низкой температурой оттаивание комбинированное: горячими парами аммиака с одновременным подогревом электронагревателями. В воздухоохладителе ВОГ-230 оттаивание снеговой илея производится нагревом электронагревателями с одновременным орошением верхности водой или горячими парами аммиака и орошением поверхности во-

Возможна применение воздухоохладителей со спирально-павивными ребрами поверхностями. В соответствии с ГОСТ 18983—73 «Воздухоохладители стальные с поперечно-спиральным оребрением» изготавливают воздухоохладители трех типов: НВОЛ-1 — навесные для камер хранения продуктов; НВОЛ-2 — навесные для камер охлаждения или замораживания; ПВОЛ — постаментные камеры хранения продуктов.

Воздухоохладители навесные имеют площадь поверхности охлаждения до  $250 \text{ м}^2$ . Для изготовления их используют трубы диаметром  $25 \times 2,5$ ,

стальную ленту  $20 \times 0,6$  мм. Шаг навивки для НВОЛ-1 10 мм, для НВОЛ-2 — 16 мм.

Воздухоохладители постаментные изготавливают из труб диаметром  $38 \times 3$  мм и стальной ленты  $30 \times 0,8$  мм, навиваемой с шагом 13,3 мм. Площадь воздухоохладителей ПВОЛ 100; 160 и  $250 \text{ м}^2$ .

Воздухоохладители типов НВОЛ и ПВОЛ могут быть включены как в схемы непосредственного кипения аммиака, так и в схемы с хладоносителем.

На практике встречаются воздухоохладители со спирально-навивными ребристыми поверхностями с шагом 20 и 30 мм и площадью поверхности от 60 до  $600 \text{ м}^2$ , изготавливаемые по чертежам проектных организаций как нестандартное оборудование.

Для установок, работающих на хладонах, воздухоохладители изготавливают из медных труб диаметром от 10 до 18 мм, с толщиной стенки от 0,5 до 1,5 мм. Ребра пластиначатые из алюминия толщиной 0,3 мм.

Воздухоохладители небольшой производительности, предназначенные для предприятий торговли и общественного питания, выпускают двух типов: с электронагревателями для камер с температурой ниже  $2^\circ\text{C}$  и без электронагревателей. Некоторые данные о воздухоохладителях ЗВО приведены в табл. 5.17.

Таблица 5.17

Воздухоохладители	Площадь поверхности, $\text{м}^2$	Генераторный поток при $\Delta t = 10^\circ\text{C}$ , Вт	Количество вентиляторов	Мощность электродвигателей, Вт	Габаритные размеры, мм		
					высота	длина	ширина
ЗВО7	6,5	815	1	50	465	555	445
ЗВО9	9,6	1160	1	50	465	530	445
ЗВО14	13,6	1630	2	100	465	555	765
ЗВО20	20	2320	2	100	465	630	765

Примечание. Воздухоохладители для камер с температурой ниже  $2^\circ\text{C}$  имеют электронагреватели; в обозначение воздухоохладителей с нагревателями входит индекс I (например, ЗВО9-I).

Для крупных холодильных машин разработан ряд воздухоохладителей, которые могут выпускаться левой и правой моделяй. Раздача хладагента производится с помощью распределителя в 18 параллельно работающих шлангов. Все воздухоохладители имеют одинаковые габаритные размеры  $1960 \times 970$  (975)  $\times 320$  (400) мм. Размеры в скобках относятся к аппаратам, трубная решетка которых собрана из коробочек. Площадь наружной поверхности аппарата изменяется за счет шага ребер (табл. 5.18).

Таблица 5.18

Воздухоохладители	Площадь наружной поверхности, $\text{м}^2$	Шаг ребер, мм	Воздухоохладители	Площадь наружной поверхности, $\text{м}^2$	Шаг ребер, мм
ВО-80	82	10	ВО-150	155	5
ВО-100	105	7,5	ВО-300	301	2,5

Площадь теплопередающей поверхности воздухоохладителя рассчитывают по формуле (5.34), подставив в нее значение коэффициента теплопередачи воздухоохладителя.

Для воздухоохладителей с оребренной наружной поверхностью коэффициент теплопередачи можно принять в зависимости от температуры кипения аммиака (или хладоносителя):

$t, {}^{\circ}\text{C}$	-40	-20	-15	0 и выше
$k, \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$	11,6	12,8	14,0	17,5

Для гладкотрубных аммиачных воздухоохладителей  $k = 35 \div 43 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ .

Для воздухоохладителей, работающих на хладонах, при температурном поре  $0 = 10^{\circ}\text{C}$  коэффициент теплопередачи  $k = 12 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ . При увеличении температурного напора коэффициент теплопередачи увеличивается.

Разность температур между воздухом в камере и кипящим хладагентом может приниматься в соответствии с рекомендациями, приведенными ранее (см. с. 81-87).

По рассчитанной площади поверхности подбирают один или несколько воздухоохладителей с таким расчетом, чтобы распределение температур по всему объему помещения было равномерным. При этом нужно следить, чтобы скорость движения воздуха в камере не превышала допустимую.

После выбора воздухоохладителей следует проверить, достаточна ли объемная подача  $V_b$  (в  $\text{м}^3/\text{с}$ ) установленных вентиляторов:

$$V_b = \frac{Q_{\text{обор}}}{\rho_b (i_1 - i_2)}, \quad (5)$$

где  $Q_{\text{обор}}$  — тепловая нагрузка на оборудование, Вт (кВт);

$\rho_b$  — плотность воздуха, выходящего из воздухоохладителя,  $\text{кг}/\text{м}^3$ ;

$i_1 - i_2$  — разность энталпий входящего и выходящего воздуха в воздухоохладителе,  $\text{Дж}/\text{кг}, (\text{kДж}/\text{кг})$ .

Плотность воздуха и энталпии воздуха на входе и выходе определяют  $d-i$ -диаграмме для влажного воздуха.

Степень охлаждения воздуха в аппарате зависит от назначения камеры и хранимого или обрабатываемого продукта. Принимают, что в воздухоохладителях камер хранения воздух охлаждается на  $2 \div 3^{\circ}\text{C}$ , камер холодильной обработки — на  $5 \div 10^{\circ}\text{C}$ , а в некоторых случаях на  $15^{\circ}\text{C}$ .

При подстановке данных в формулу следите за размерностью величин.

Для рассольных воздухоохладителей следует определить расход рассола, лагая, что он нагревается на  $2 \div 3^{\circ}\text{C}$ .

При выборе камерных приборов охлаждения для камер охлаждения или мораживания продуктов необходимо учесть, что в первый период после загрузки продуктов нагрузка на оборудование очень большая (так называемая «пиковая»). Для снятия «пиковых» нагрузок целесообразно увеличить поверхность охлаждающих приборов (обычно воздухоохладителей) на 30% против расчетной.

**Примеры расчета камерного оборудования.** 1. Определить площадь теплопередачи поверхности батарей камеры хранения мороженых грузов с температурой воздуха  $t_b = -10^{\circ}\text{C}$ .

Тепловая нагрузка на оборудование  $Q_{\text{обор}} = 28180 \text{ Вт}$  (см. пример 1 в главе 3). Размеры камеры  $24 \times 12 \text{ м}$ .

Потолочные батареи удобнее всего размещать между балками. Следовательно, длины батарей может быть не более 10 м, так как должны быть оставлены отступы от стоеч по 1

Батареи изготавливают из стандартных секций (см. табл. 5.15). Принимаем батарею, состоящую из двух коллекторных секций СК из 6 труб и одной средней секции СС. Длина секции СК 2750 мм, секции СС 4500 мм. Общая длина батареи  $l_6 = 2 \cdot 2750 + 4500 = 10000$  мм. Ширина батареи из 6 труб 1500 мм.

Площадь поверхности батареи при шаге наивыкни ребер 30 мм (для неупакованных гру-  
зов)

$$F_6 = 2 \cdot 21,5 + 35,7 = 78,7 \text{ м}^2.$$

Потребную площадь поверхности батарей определяем по формуле (5.33)

$$F = \frac{28180}{4,7 \cdot 10} = 600 \text{ м}^2,$$

где коэффициент теплопередачи потолочной однорядной батареи из оребренных труб с шагом 30 мм  $k = 4,7 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ . Разность температур между воздухом камеры и кипящим хладаген-  
том  $\Delta t = 10^\circ\text{C}$ .

В камере необходимо разместить

$$n = \frac{600}{78,7} = 7,6,$$

Принимаем 8 батарей. В каждом пролете устанавливаем по две батареи.

2. Определить площадь теплопередающей поверхности воздухоохладителей, установленных в камере хранения фруктов с температурой воздуха  $t_1 = 0^\circ\text{C}$ .

Тепловая нагрузка на оборудование  $Q_{\text{обор}} = 23100 \text{ Вт}$  (см. пример 2 в главе 3).

Принимаем, что охлаждение непосредственное. Температура кипения аммиака  $t_0 = -5^\circ\text{C}$ . Коэффициент теплопередачи воздухоохладителя  $k = 16 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ .

Температура воздуха, входящего в воздухоохладитель,  $t_1 = 1^\circ\text{C}$ , удельная вентильная  $t_1 = 10000 \text{ Дж}/\text{кг}$ , температура выходящего воздуха  $t_2 = -1^\circ\text{C}$ , удельная вентильная  $t_2 = 6900 \text{ Дж}/\text{кг}$ , плотность воздуха  $\rho_v = 1,29 \text{ кг}/\text{м}^3$ .

Потребная площадь поверхности воздухоохладителя

$$F = \frac{23100}{16 \cdot 5} = 289 \text{ м}^2.$$

Принимаем три воздухоохладителя марки ВОП-100 (см. табл. 5.13). Расход воздуха

$$V_v = \frac{23100}{1,29 \cdot 3100} = 5,78 \text{ м}^3/\text{с}.$$

Воздухоохладители укомплектованы вентиляторами, обеспечивающими необходимый расход воздуха.

## Переохладители

Для уменьшения потерь при дросселировании жидкого хладагента необходимо понизить температуру его перед регулирующим вентилем. Для этого используют водяные противоточные переохладители, включаемые в схему после линейного ресивера. Переохладители следует включать в схему, когда температура воды, поступающей на восполнение потерь в оборотной системе водоснабжения, ниже температуры воды, поступающей в конденсатор. В схемах с испарительным и воздушным конденсатором переохладитель не предусматривают.

Расчет переохладителя сводится к определению потребной площади теплопередающей поверхности  $F$  (в  $\text{м}^2$ ) по формуле

$$F = \frac{Q_{\text{пo}}}{k \Delta t}, \quad (5.36)$$

где  $Q_{\text{но}}$  — тепловой поток в переохладителе, Вт;

$k$  — коэффициент теплопередачи переохладителя, Вт/(м<sup>2</sup> · К);  $k = 465 \div 700$  Вт/(м<sup>2</sup> · К);

$\Delta t$  — средняя арифметическая разность температур между хладагентом и водой, °С.

Тепловой поток в переохладителе (в Вт) рассчитывают по формулам:  
для одноступенчатой машины

$$Q_{\text{но}} = M(t_3' - t_3); \quad (5.37)$$

для двухступенчатой машины

$$Q_{\text{но}} = M(t_5' - t_5). \quad (5.38)$$

Переохладитель подбирают по суммарному тепловому потоку для всех машин, включенных в схему.

Расход воды на переохладитель  $V_{\text{в}}$  (в м<sup>3</sup>) определяют в зависимости от теплового потока и нагрева воды:

$$V_{\text{в}} = \frac{Q_{\text{но}}}{c_p \Delta t_{\text{в,но}}}, \quad (5.39)$$

где  $\Delta t_{\text{в,но}}$  — нагрев воды на переохладителе.

Расход воды обычно небольшой. Свежая вода подается на переохладитель, а затем добавляется к оборотной или используется для охлаждения других объектов (конденсатор, компрессор).

Техническая характеристика противоточных переохладителей дана в табл. 5.19.

Таблица 5.19

Переохладители	Площадь поверхности охлаждения, м <sup>2</sup>	Число секций	Число труб в секции	Размеры, мм		
				высота	общая длина	длина между крайними трубами
6ГП	5,85	1	12	1380	5200	803
8ГП	7,8	1	16	1690	5200	1095
12ГП	11,7	2	12	1700	5350	803
16ГП	15,6	2	16	2010	5350	1095

## ПОДБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

### Ресиверы

В схему холодильной установки в зависимости от выбранной системы охлаждения могут быть включены циркуляционные, линейные, дренажные и защитные ресиверы. Правильный выбор вместимости аппаратов обеспечивает безопасность работы системы. В соответствии с правилами техники безопасности на аммиачных холодильных установках вместимость ресиверов следует определять, исходя из следующих соображений.

Линейные ресиверы должны вмещать аммиака не менее 30% объема батарей воздухоохладителей в автоматизированных насосно-циркуляционных системах верхней подачей аммиака и 60% объема батарей и воздухоохладителей в автомати-

зированых насосно-циркуляционных системах с нижней подачей аммиака в приборы охлаждения. При наличии на всасывающих трубопроводах приборов охлаждения соленоидных вентилей вместимость ресивера можно уменьшить до 30% объема батарей и воздухохладителей.

В автоматизированных безнасосных системах вместимость линейных ресиверов определяют так же, как в насосно-циркуляционных системах с нижней подачей аммиака в приборы охлаждения.

*Циркуляционные ресиверы* должны быть рассчитаны на прием сверх рабочего заполнения жидкого аммиака, сливаемого из приборов охлаждения. Это количество жидкого хладагента составляет не менее 30% от общего количества хладагента в испарительной системе.

*Дренажные ресиверы* должны обеспечивать возможность слива аммиака из приборов охлаждения самой крупной камеры хранения или замораживания.

*Заданные ресиверы* в безнасосных системах должны вмещать не менее 30% жидкости, которая содержится в приборах охлаждения, в случае выброса ее из батарей при повышенных тепловых нагрузках. В схемах с регулированием заполнения охлаждающих приборов по перегреву пара можно устанавливать один защитный ресивер. Если обеспечить выход перегретого пара из охлаждающих приборов не удается, то следует включать два ресивера, которые будут работать поочередно (см. с. 82).

При определении расчетного объема ресиверов всех типов следует учитывать, что заполнение их при любых обстоятельствах не должно превышать 80% объема. Поэтому в соответствии с требованиями правил техники безопасности расчетный объем всех типов ресиверов увеличиваются на 20%.

Рабочее заполнение ресиверов: линейных — 50%, циркуляционных — 30%.

При нормальной работе дренажные и защитные ресиверы не заполнены жидким аммиаком.

Определить вместимость разных видов ресиверов можно по формулам:

### 1. Линейные ресиверы.

а) в насосно-циркуляционных системах с верхней подачей аммиака в приборы охлаждения объем линейного ресивера  $V_{л.р}$

$$V_{л.р} = \frac{0,3 V_{исп}}{0,5} \cdot 1,2 \text{ м}^3 = 0,7 V_{исп}, \quad (5.40)$$

где  $V_{исп}$  — вместимость испарительной системы,  $\text{м}^3$ ,

0,5 — коэффициент, учитывающий норму заполнения ресивера при эксплуатации (50% от объема).

б) в насосно-циркуляционных системах с нижней подачей аммиака и в безнасосных системах при отсутствии соленоидных вентилей на всасывающих трубопроводах батарей

$$V_{л.р} = \frac{0,6 V_{исп}}{0,5} \cdot 1,2 \text{ м}^3 = 1,45 V_{исп}, \quad (5.41)$$

а при наличии соленоидных вентилей объем линейного ресивера определяют так же, как для систем с верхней подачей аммиака в приборы охлаждения.

### 2. Циркуляционные ресиверы в насосно-циркуляционных системах:

$$V_{ц.р} = (V_0 K_1 + V_{воз} K_2) K_3 K_4 K_5 K_6 K, \text{ м}^3. \quad (5.42)$$

Значения коэффициентов приведены в табл. 5.20.

3. Дренажный ресивер рассчитывают по формуле

$$V_{\text{др}} = \frac{V_6 + V_{\text{возд}}}{0,8} \cdot 1,2 = 1,5 (V_6 + V_{\text{возд}}), \quad (5.43)$$

где  $V_6$  — вместимость батарей самой крупной камеры, м<sup>3</sup>;

$V_{\text{возд}}$  — вместимость воздухоохладителей данной камеры, м<sup>3</sup>;

0,8 — норма заполнения дренажного ресивера при сливе в него жидкого аммиака при оттаивании снеговой шубы (80% от объема);

1,2 — коэффициент запаса.

В насосно-циркуляционных системах вместимость дренажного ресивера может быть принята по вместимости наибольшего циркуляционного ресивера.

4. Вместимость защитного ресивера рассчитывают по формуле (5.42). Значения коэффициентов для безнасосных схем приведены в табл. 5.20.

Таблица 5.20

Коэффициент	Что учитывается	В насосно-циркуляционных схемах		В безнасосных схемах
		при нижней подаче	при верхней подаче	
$K_1$	Заполнение труб батарей	0,7	0,25	0,7
$K_2$	Заполнение труб воздухоохладителей	0,7	0,5	0,7
$K_3$	Количество аммиака, выбрасываемого из приборов охлаждения	0,3	—	0,3
$K_4$	Вместимость коллекторов и трубопроводов	1,2	1,2	1,1
$K_5$	Рабочее заполнение ресиверов для обеспечения устойчивой работы насосов горизонтальных	1,25	1,25	1,05
	вертикальных	1,55	1,55	1,2
$K_6$	Допустимое заполнение ресиверов горизонтальных	1,25	1,25	1,25
	вертикальных	1,45	1,45	1,45
$K_7$	Запас вместимости	1,2	1,2	1,2

Вместимость испарительной системы складывается из вместимости батарей воздухоохладителей и сливных трубопроводов (в безнасосных системах, где гидравлическое сопротивление заполнения батарей и воздухоохладителей производится по перегородкам на выходе из охлаждающих приборов, во всасывающем трубопроводе жидкого аммиака отсутствует).

Вместимость батарей  $V_6$  (в м<sup>3</sup>) или воздухоохладителя рассчитывают в зависимости от длины труб батареи и вместимости 1 м трубы:

$$V_6 = Lv, \quad (5.44)$$

где  $L$  — длина труб батареи или воздухоохладителя, м;

$v$  — вместимость 1 м трубы, м<sup>3</sup>/м.

Все ресиверы снабжаются предохранительными клапанами, манометрами мановакуумметрами, запорными вентилями и указателями уровня.

На линейных ресиверах кроме указанной арматуры должны быть установлены сигнализаторы максимального (80%) и минимально допустимого (20%) положения уровня. Дренажные и защитные ресиверы необходимо обеспечить сигнализаторами предельного положения уровня жидкости.

Циркуляционные ресиверы, выполняющие одновременно функции отделителя жидкости, должны иметь приборы, регулирующие поступление жидкого хладагента в сосуд; приборы, отключающие компрессор при опасном повышении уровня, и ламповые сигнализаторы предельного и опасного положения уровня жидкости. Если циркуляционные ресиверы не выполняют функций отделителя жидкости, то на них устанавливают приборы, регулирующие поступление жидкости в сосуд, и ламповые сигнализаторы предельного уровня.

При расположении линейного ресивера ниже конденсатора должна быть предусмотрена газовая уравнительная линия.

В качестве линейных ресиверов используют горизонтальные цилиндрические сосуды. Ресиверы марки РВ могут быть использованы при рабочем давлении до 1,8 МПа (18 кгс/см<sup>2</sup>) в диапазоне температур от +47 до -15° С. Ресиверы марки РВ снабжены двухтрубными воздухоотделителями для удаления из системы неконденсирующихся газов.

Характеристика линейных ресиверов марки РВ дана в табл. 5.21.

Таблица 5.21

Ресивер	Размеры, мм			Масса, кг	Ресивер	Размеры, мм			Масса, кг
	D×S	L	H			D×S	L	H	
0,4РВ	426×10	3620	570	410	2,5РВ	800×8	5790	810	1035
0,75РВ	600×8	3190	500	430	3,5РВ	1000×10	4890	950	1455
1,5РВ	800×8	3790	810	700	5РВ	1200×12	5480	950	2225

Вместимость ресивера (в м<sup>3</sup>) соответствует цифре в марке аппарата. Обечайка ресивера 0,4 РВ выполнена из трубы диаметром 426 × 10 мм; у остальных сосудов — обечайки сварные. Предохранительные клапаны на ресиверах 3,5РВ и 5РВ имеют условный проход D<sub>y</sub> 25 мм; на остальных аппаратах D<sub>y</sub> 15 мм.

Ресиверы марки РД, представляющие собой также горизонтальный сварной цилиндрический сосуд, могут быть использованы в качестве циркуляционных, защитных или дренажных. Используют горизонтальные циркуляционные и защитные ресиверы совместно с отделителем жидкости, с которым их соединяют уравнительной линией. Рабочее давление ресиверов до 1,5 МПа (15 кгс/см<sup>2</sup>), диапазон температур +40÷-50° С.

Характеристика дренажных (дренажно-циркуляционных) ресиверов марки РД дана в табл. 5.22.

На крупных холодильных установках целесообразно применение аппаратов, выполняющих одновременно функции циркуляционных ресиверов и отделителей жидкости. Для этого предназначены ресиверы дренажные вертикальные циркуляционные марки РДВ. Эти же аппараты можно использовать в качестве защитных ресиверов в безнасосных схемах.

Таблица 5.22

Ресиверы	Размеры, мм.			Масса, кг
	DxS	L	H	
0,75РД	600×8	3000	500	430
1,5РД	800×8	3600	810	700
2,5РД	800×8	5730	810	1030
3,5РД	1000×10	4825	950	1450
5РД	1200×12	5340	950	2220

Аппарат предназначен для работы при давлении не более 1,5 МПа (15 кгс/см<sup>2</sup>) в диапазоне температур +40°—50° С.

Предохранительный клапан на ресивере 1,5 РДВ имеет условный проход D<sub>y</sub> 15 мм, на остальных аппаратах D<sub>y</sub> 25 мм.

Характеристика дренажных вертикальных циркуляционных ресиверов модели РДВ дана в табл. 5.23.

Таблица 5.23

Ресиверы	Размеры, мм			Емкость, м <sup>3</sup>	Масса, кг	Ресиверы	Размеры, мм			Емкость, м <sup>3</sup>	Масса, кг
	DxS	H	B				DxS	H	B		
1,5РДВ	800×8	3880	1116	1,68	785	3,5РДВ	1200×12	3565	1524	3,41	16
2,5РДВ	1000×10	3990	1320	2,70	1285	5РДВ	1200×12	4560	1524	4,55	20

### Отделители жидкости

Отделители жидкости включают в схему для защиты компрессоров от попадания в них жидкого хладагента и, следовательно, от гидравлического удара. В современных схемах отделители жидкости снабжены автоматическими приборами,ключающими компрессор при опасном изменении уровня жидкости в сосуде. В насосно-циркуляционных схемах и безнасосных схемах при регулировании заполнения приборов охлаждения по перегреву пара при нормальной эксплуатации в сосуде не должно быть жидкости (вся жидкость, поступающая в сосуд, сливается в ресивер).

Подбирают отделители жидкости по диаметру всасывающего патрубка компрессора. На каждую температуру кипения подбирают отдельный сосуд, обслуживающий всю испарительную систему.

Жидкость отделяется от пара вследствие резкого изменения скорости и направления движения хладагента. Скорость пара в сосуде должна быть не более 0,5 м/с.

Отделитель жидкости представляет собой сварной вертикальный цилиндрический сосуд, имеющий патрубки и штуцера для присоединения жидкостной паровых линий амиака, уравнительной линии, автоматических приборов и т. п. нометра.

Отделители жидкости рассчитаны на рабочее давление не более 1,5 МПа (15 кгс/см<sup>2</sup>). Рабочий диапазон температур +40°—50° С.

Характеристика отделителей жидкости дана в табл. 5.24.

Таблица 5.24

Отделители жидкости	Размеры, мм				Масса, кг
	D×S	d	B	H	
70 ОЖГ	426×10	70	890	1750	201
100 ОЖГ	500×8	100	980	2060	244
125 ОЖГ	600×8	125	1080	2100	313
150 ОЖГ	800×8	150	1280	2710	543
200 ОЖГ	1000×10	200	1490	2815	946
250 ОЖГ	1000×10	250	1564	2870	926
300 ОЖГ	1200×12	300	1772	2975	137

### Промежуточные сосуды

Полное промежуточное охлаждение пара после ступени низкого давления в двухступенчатой холодильной машине достигается в промежуточном сосуде в результате кипения в нем жидкости при промежуточном давлении. Вследствие кипения той же жидкости переохлаждается проходящий по змеевику хладагент перед регулирующим вентилем. Промежуточные сосуды со змеевиком (теплообменником) применяют в схемах двухступенчатого сжатия с полным промежуточным охлаждением и одноступенчатым дросселированием. Уровень жидкости в сосуде поддерживается регулятором уровня. На сосуде устанавливают также приборы автоматической защиты компрессора от гидравлического удара.

Промежуточные сосуды подбирают по диаметру всасывающего патрубка ступени высокого давления. При этом скорость пара в сечении сосуда должна быть не более 0,5 м/с. Скорость жидкого агента в змеевике 0,4—0,7 м/с. Коэффициент теплопередачи змеевика 580—700 Вт/(м<sup>2</sup>·К).

Промежуточные сосуды марки ПС<sub>3</sub> представляют собой сварной вертикальный цилиндрический сосуд со штуцерами и патрубками для подвода и отвода хладагента, присоединения уравнительных линий и приборов автоматики, предохранительного клапана, манометра.

Рабочее давление до 1,5 МПа (15 кгс/см<sup>2</sup>), температура в корпусе от +40 до —30° С, температура в змеевике от +47 до —30° С.

Все промежуточные сосуды снабжены предохранительным клапаном с условным проходом D<sub>y</sub> 25 мм.

Характеристика промежуточных сосудов ПС<sub>3</sub> приведена в табл. 5.25.

Таблица 5.25

Промежуточные сосуды	Размеры, мм			Площадь поверхности змеевника, м <sup>2</sup>	Объем аппа- рата, м <sup>3</sup>	Масса, кг
	D×S	d	H			
40ПС <sub>3</sub>	426×10	70	2390	1,75	0,22	330
60ПС <sub>3</sub>	600×8	150	2800	4,3	0,67	570
80ПС <sub>3</sub>	800×8	150	2920	6,3	1,15	800
100ПС <sub>3</sub>	1000×10	200	2940	8,6	1,85	1230
120ПС <sub>3</sub>	1200×12	300	3640	10	3,3	1973

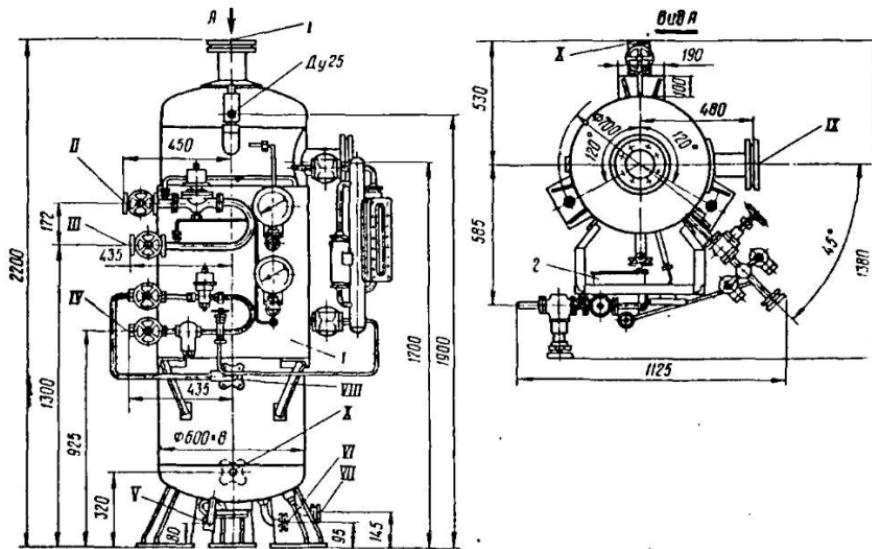


Рис. 5.12. Промежуточный сосуд СПА600:

I — щит приборов; 2 — соединительная коробка; I — патрубок входа газообразного аммиака и с.и.д.  $D_y100$ ; II — патрубок к всасывающему трубопроводу с.в.д.  $D_y25$ ; III — патрубок к всасывающему трубопроводу с. и. д.  $D_y25$ ; IV — патрубок входа жидкого аммиака  $D_y16$ ; V — патрубок слива жидкого аммиака  $D_y20$ ; VI — патрубок входа жидкого аммиака в змеевик  $D_y25$ ; VII — патрубок выхода жидкого аммиака из змеевика  $D_y25$ ; VIII — патрубок входа жидкого аммиака  $D_y20$ ; IX — патрубок выхода газообразного аммиака к.с.в.д.  $D_y100$ ; X — патрубок слива масла  $D_y25$ .

Агрегаты двухступенчатого сжатия АД130-7-4 и АД90-3 комплектуются промежуточным сосудом марки СПА600 (рис. 5.12).

Основные размеры промежуточного сосуда марки СПА600:  $D \times S = 60 \times 8$  мм,  $H = 2200$  мм.

### Маслоотделители

Маслоотделители предназначены для отделения масла, уносимого из прессора вместе с парами хладагента. Наиболее полно отделяется масло от хладагента в аппаратах с охлаждением. Охлаждение может осуществляться в аппаратах марки МОВ или аммиаком (барботажные аппараты марки ОД).

Наиболее современными являются маслоотделители циклонного типа, обеспечивающие высокую степень отделения масла.

Подбор маслоотделителей производится по диаметру нагнетательного патрубка компрессора. В настоящее время все агрегаты как одноступенчатого, так и двухступенчатого сжатия, работающие на аммиаке, включают маслоотделители.

Маслоотделители циклонного типа выпускают марок 65МО и 100МО; барботажного типа — марок 50ОММ, 80ОММ, 100ОММ, 125ОММ, 150ОММ, 200ОММ, 300ОММ; с водяным охлаждением марок МОВ-32М, МОВ-40Б, МОВ-50. Цифра обозначения соответствует диаметру нагнетательного патрубка.

## Маслособиратели

Маслособиратели предназначены для перепуска в них масла из аппаратов и последующего удаления его из системы при изом давлении. Они позволяют уменьшить потери аммиака и обеспечить безопасность обслуживания. Перед выпуском масла аппарат отключают от линии высокого давления и подключают к всасывающей линии перед отделителем жидкости. Маслособиратель представляет собой сварной вертикальный цилиндрический сосуд, предназначенный для работы при давлении не более 1,8 МПа (18 кгс/см<sup>2</sup>), в диапазоне температур  $-40 \div +150^\circ\text{C}$ .

Таблица 5.26

Маслособиратели	Размеры, мм			Объем, м <sup>3</sup>	Масса, кг
	D×S	B	H		
150СМ	159×4,5	600	770	0,008	18,5
300СМ	325×9	765	1270	0,07	92
500СМ	516×8	960	1870	—	—

Количество маслособирателей, включенных в схему, определяется числом и размерами обслуживаемых аппаратов. На крупных установках целесообразно иметь один маслособиратель на каждую испарительную систему.

Характеристика маслособирателей марки СМ дана в табл. 5.26.

## Обратные клапаны

В автоматизированных холодильных установках согласно правилам техники безопасности на нагнетательном трубопроводе каждого компрессора должен быть установлен обратный клапан, предотвращающий возможность движения обратного потока аммиака из конденсатора в случае остановки или аварии компрессора. Кроме клапанов, установленных на нагнетательном трубопроводе каждого компрессора, перед конденсатором устанавливают общий обратный клапан.

Правилами техники безопасности рекомендуется применение бесшумных обратных клапанов. Обратные клапаны с демпферным устройством ОКД, разработанные во ВНИИХИ, бывают угловые и прямоточные с условным проходом 70 и 100 мм. Завод «Компрессор» выпускает невозвратные клапаны марки КН с условным проходом 100, 125, 150 и 200 мм. Клапаны КН предназначены для работы при давлении до 1,8 МПа (18 кгс/см<sup>2</sup>).

## ПОДБОР ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И АГРЕГАТОВ С ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ КОМПРЕССОРОМ

Для охлаждения стационарных камер на предприятиях торговли и общественного питания, в распределительных холодильниках малой емкости, для централизованного охлаждения отдельных камер или групп камер, а также для охлаждения воды в системах кондиционирования воздуха широкое распространение получили холодильные компрессорно-конденсаторные агрегаты и комплексные холодильные машины с высокой степенью заводской готовности.

Подбор компрессорно-конденсаторного агрегата или холодильной машины производят одним из трех методов:

по описанному объему компрессора, входящего в состав компрессорно-конденсаторного агрегата (машины);

по графикам холодопроизводительности компрессорно-конденсаторного агрегата (машины);

по табличным значениям холодопроизводительности компрессорно-конденсаторного агрегата (машины), приводимым в технической характеристике машины.

Первый метод аналогичен тому, которым пользуются для расчета одноступенчатого компрессора: определяют требуемый объем, описанный поршнями компрессора по соответствующей формуле, а затем по таблицам технических характеристик подбирают агрегат или несколько агрегатов (машин) таким образом, чтобы фактическое значение объема, описанного поршнями (или сумма объемов для нескольких агрегатов), было на 20–30% больше полученного расчетом.

Подбор компрессорно-конденсаторного агрегата (машины) вторым методом производят по графикам, на которых даны холодопроизводительность и потребляемая мощность в функции от температур кипения  $t_b$  и конденсации  $t_n$  либо (холодильных машин) от температуры хладоносителя на выходе из испарителя  $t_{p2}$  и температуры охлаждающей воды на входе в конденсатор  $t_{w1}$ . Такие графики получают в результате заводских или лабораторных испытаний холодильных машин и агрегатов.

Для агрегатов с воздушным охлаждением конденсатора характеристики при дены в зависимости от температуры воздуха, поступающего в конденсатор.

При подборе компрессорно-конденсаторного агрегата холодильной машины третьим методом необходимо предварительно холодопроизводительность, рассчитанную для рабочих условий, привести к условиям, при которых она дана в таблице характеристик.

Указанный способ можно использовать для подбора компрессорных агрегатов, для которых холодопроизводительность дается в зависимости от температур кипения и конденсации  $t_b$  и  $t_n$ . Холодопроизводительность приводят к стандартным условиям ( $t_b = -15^\circ\text{C}$ ,  $t_n = 30^\circ\text{C}$ ) по формуле

$$Q_{ct} = Q_{rab} \frac{\lambda_{ct} q_{V_{ct}}}{\lambda_{rab} q_{V_{rab}}} , \quad (5)$$

где  $Q_{раб}$ ,  $Q_{ст}$  — холодопроизводительность компрессорно-конденсаторного агрегата при рабочих и стандартных условиях;  $Q_{раб}$  принимают равной суммарному теплотоку в камерах;

$\lambda_{раб}$  и  $\lambda_{ст}$  — коэффициенты подачи при рабочих и стандартных условиях;  $q_{V_{раб}}$  и  $q_{V_{ст}}$  — объемная холодопроизводительность при рабочих и стандартных

Объемную холодопроизводительность подсчитывают по формуле

$$q_V = \frac{i'_1 - i_4}{v_1} ,$$

где  $q_V$  — объемная холодопроизводительность;

$i'_1$ ,  $i_4$  — энтальпия холодильного агента в точках 1 и 4 (см. рис. 5.2).

$v_1$  — объемная масса всасываемого пара в точке 1.

Для холодильных машин, холодопроизводительность которых дается в зависимости от температур  $t_{\text{р2}}$  и  $t_{\text{хд1}}$ , произвести пересчет очень трудно. В связи с этим рекомендуется пользоваться таблицами и графиками.

Некоторые особенности подбора холодильных машин различного типа рассмотрены ниже.

### Подбор малых холодильных машин

Для подбора малых холодильных машин прежде всего определяют холодопроизводительность компрессора

$$Q_{\text{км}} = \Sigma Q,$$

где  $\Sigma Q$  — суммарный теплоприток в камеру или в несколько камер, обслуживаемых одной холодильной машиной.

Для обеспечения цикличной работы компрессор выбирают с запасом по производительности 25—30 %.

Если холодильник состоит из нескольких камер, то при определении  $\Sigma Q$  для каждой холодильной машины необходимо сначала решить, сколько камер будет обслуживаться одной машиной. Обычно объединяют по две камеры с одинаковыми или близкими между собой температурами. В тех же случаях, когда камеры с одинаковыми температурами расположены далеко одна от другой, лучше избегать длинных коммуникаций и объединять в одну систему испарители соседних камер.

Для охлаждения камер с примерно одинаковыми температурами применяют холодильные машины ИФ-49, АК-ФВ4М, ИФ-56М, АК-ФВ6. Эти машины называют однотемпературными, поскольку они не имеют приборов для точного регулирования температуры в каждой камере. При обслуживании какой-либо из этих машин двух камер и более температура в каждой из них устанавливается в зависимости от соотношения теплопритоков и холодопроизводительности испарительных батарей. Поэтому объединять между собой три или четыре камеры нежелательно. Кроме того, такому объединению может препятствовать ограниченное количество испарителей и терморегулирующих вентилей, поставляемых с каждой машиной.

Техническая характеристика однотемпературных малых холодильных машин приведена в табл. 5.27 и на рис. 5.13 и 5.14.

Если холодильник состоит из трех или четырех холодильных камер общей площадью 30—50 м<sup>2</sup>, в каждой из которых необходимо точно поддерживать заданную температуру воздуха, применяют холодильные машины ХМ1-6, ХМВ1-6, ХМ1-9, ХМВ1-9. Эти машины называют многотемпературными, так как они имеют приборы автоматики для поддержания заданной температуры в каждой камере. При достижении заданной температуры закрывается соленоидный вентиль на арматурном щите и прекращается подача хладона в данную камеру. Для поддержания в оптимальных пределах давления всасывания при достижении необходимой температуры отключается только половина испарительных батарей. Защита от понижения давления всасывания ниже допустимого в этих машинах осуществляется при помощи реле давления. Преимуществом многотемпературных машин является экономия площади для размещения холодильного агрегата. Например, вместо трех агрегатов марки ИФ-49 можно установить один агрегат

Таблица 5.27

Показатели холостых машин	ИФ-49М	ИФ-56М	АК-ФБ4М	АК-ФБ6	ХМ1-6	ХМВ1-6	ХМ1-9	ХМВ1-9
Габаритные размеры, мм	1100×450× ×700 170	920×670× ×625 185	1200×430× ×690 175	1200×430× ×755 210	1265×485× ×747 252	865×920× ×860 256	1420×665× ×1015 445	1630×1055× ×860 420
Масса, кг								
Компрессор								
Марка	ФВ4	ФВ4	ФВ6	ФВ6	2ФВБС6	2ФВБС6	2ФУБС9	2ФУБС9
Число цилиндров	2	2	2	2	2	2	4	4
Диаметр цилиндра, мм	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
ход поршня, мм								
Частота вращения, с <sup>-1</sup> (об./мин.)	50 10,8 (65,0) 3,83·10 <sup>-3</sup>	50 10,8 (65,0) 3,83·10 <sup>-3</sup>	50 16 (860) 5,75·10 <sup>-3</sup>	50 24 (1440) 8,61·10 <sup>-3</sup>	50 24 (1440) 8,61·10 <sup>-3</sup>	50 16 (1440) 8,61·10 <sup>-3</sup>	50 16 (960) 11,5·10 <sup>-3</sup>	50 16 (960) 11,5·10 <sup>-3</sup>
объем, определенный объемом, определенный поршнями, м <sup>3</sup> /с								
Мощность встроенного электродвигателя, кВт	—	—	—	—	—	3,1	3,1	5,0
Конденсатор охлаждение наружной поверхности теплопоглощения, м <sup>2</sup>								
Марка								
Количество								
Площадь наружной поверхности теплопоглощения, м <sup>2</sup>								
Испаритель	ИРСН-10	ИРСН-10	ИРСН-12,5	ИРСН-12,5	ИРСН-12,5	ИРСН-12,5	ИРСН-12,5	ИРСН-12,5
Марка	4	4	4	6	12	12	20	20
Площадь наружной поверхности теплопоглощения, м <sup>2</sup>	10	10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Количество								
Масса, кг								
Габаритные размеры, м	1670×160× ×450 29	1670×160× ×450 29	2040×160× ×450 2	2040×160× ×450 2	2040×160× ×450 2	2040×160× ×450 6	2040×160× ×450 6	2040×160× ×450 10
Количество ГРВ-2								

АК1-9. Недостатками этих машин являются их меньшая надежность (большая вероятность выхода из строя вследствие значительного количества приборов матики), а также высокая стоимость.

После того как выбрана необходимая марка холодильной машины, из технической характеристики или каталога выписывают, сколько испарителей или воздухохладителей поставляют с данной холодильной машины и какова плотность теплонаправляющей поверхности. Затем распределяют испарители по камкам соответственно тепловым нагрузкам.

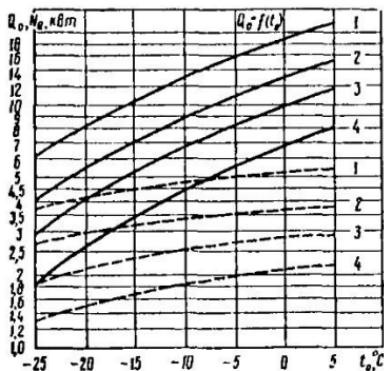


Рис. 5.13. Характеристики малых холодильных агрегатов с водяным охлаждением конденсатора:  
1 — АКФУ-8; 2 — АКФВ-6; 3 — АКФВМ;  
4 — ИФ49.

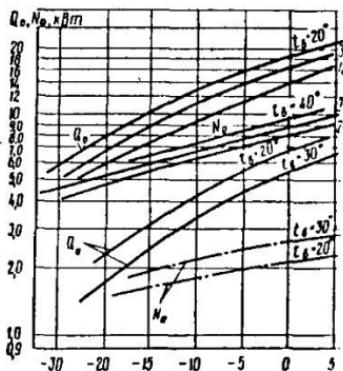


Рис. 5.14. Характеристики малых холодильных агрегатов с воздушным охлаждением конденсатора:  
1 — АКФВ-6; 2 — ИФ-56М..

Потребную площадь теплонаправляющей поверхности  $F_u$  ( $\text{м}^2$ ) определяют формуле

$$F_u = \frac{Q_{\text{обор}}}{k_u \theta},$$

где  $Q_{\text{обор}}$  — нагрузка на оборудование, равная теплопритоку в данную камеру, Вт;  
 $k_u$  — расчетный коэффициент теплопередачи камериального оборудования,  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$ ;  
 $\theta$  — расчетная разность температур между воздухом и холодильным агентом,  ${}^\circ\text{C}$ .

Расчетный коэффициент принимают равным для испарительных ребер батарей 1,5—2,5  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$  [1,3—2,2  $\text{ккал}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot {}^\circ\text{C})$ ]; для воздухохладителей 12—14  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$  [10—12  $\text{ккал}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot {}^\circ\text{C})$ ].

Расчетная разность температур составляет для ребристых испарителей  $16 {}^\circ\text{C}$ , для воздухохладителей  $9$ — $11 {}^\circ\text{C}$ .

При распределении комплекта испарителей по камерам могут встретитьсяности из-за несоответствия расчетной и действительной площади поверхности испарителя.

Если холодильник состоит из одной камеры, весь комплект поставляем испарителей размещают в этой камере.

Значительно чаще один холодильный агрегат устанавливают для охлаждения двух камер. При этом может оказаться, что для одной камеры требуется поверхность большая, чем по расчету, а для другой — меньшая.

Например, при определении площади поверхности испарителей для холодильника, состоящего из двух камер, может оказаться, что для одной камеры необходим испаритель площадью  $15 \text{ м}^2$ , а для другой  $25 \text{ м}^2$ , а в результате расчета для охлаждения этих камер подобран холодильный агрегат ИФ-49М.

Однако, как видно из табл. 5.27, он комплектуется четырьмя батареями ИРСН-10 с площадью теплопередающей поверхности  $10 \text{ м}^2$  каждая.

Поэтому возможны два варианта размещения испарителей:

один испаритель в меньшую камеру и три испарителя в большую;  
по два испарителя в каждую камеру.

При обоих вариантах в какой-то камере площадь испарителей превышает требуемую, а в какой-то ее не хватает.

В этом случае необходимо произвести поверочный расчет холодильной установки при первом и втором вариантах размещения испарителей и остановиться на том из них, при котором коэффициент рабочего времени холодильного агрегата будет наименьшим (при расчетных температурах воздуха в камерах).

### Поверочный расчет холодильной установки

Поскольку холодопроизводительность выбранного агрегата и площадь теплопередающей поверхности установленных испарителей, как правило, отличаются от расчетных, после подбора холодильного агрегата и распределения батарей по камерам необходимо произвести поверочный расчет, цель которого:

определить температуры, которые устанавливаются в камерах при непрерывной работе холодильного агрегата (коэффициент рабочего времени  $b = 1$ ); этим самым выявляются предельные возможности выбранной холодильной установки;

определить коэффициент рабочего времени и температуры кипения, при которых должен работать холодильный агрегат, для достижения заданной температуры в той камере, где площадь поверхности установленных испарителей меньше расчетной.

Рассмотрим сначала случай, когда холодильная машина работает на один охлаждаемый объект (одну камеру).

Известны:

1. Наружная температура  $t_n$ , теплоприток в холодильную камеру  $Q$ , который в основном состоит из теплопритоков через ограждения  $Q_1$  и от поступления продуктов  $Q_2$ .

2. Теплопроходимость ограждающих конструкций ( $k_{\text{ог}} F_{\text{ог}}$ ).

3. Теплопроходимость испарителя ( $k_{\text{и}} F_{\text{и}}$ ).

4. Характеристика компрессора, т. е. зависимость холодопроизводительности компрессора  $Q_{\text{км}}$  от температуры кипения  $t_0$ :

$$Q_{\text{км}} = f(t_0).$$

Требуется определить установленную температуру  $t_n$  в охлажденном объекте (камере) при непрерывной работе компрессора ( $b = 1$ ).

Аналитически эту температуру можно найти из теплового баланса камеры:

a)  $Q_{\text{кам}} = Q_{\text{и}} : k_{\text{ог}} F_{\text{ог}} (t_{\text{и}} - t_n) + M_{\text{рп}} c_{\text{рп}} (t_{\text{рп}} - t_n) = k_{\text{и}} F_{\text{и}} (t_n - t_0);$

$$6) Q_{\text{н}} = Q_{\text{км}}; \quad k_{\text{н}} F_{\text{н}} (t_{\text{в}} - t_0) = f(t_0).$$

где  $M_{\text{гр}}$  — поступление грузов, кг/с;

$c_{\text{гр}}$  — средняя удельная теплоемкость грузов, кДж/(кг · К);

$t_{\text{гр}}$  — температура поступающих грузов, °С.

Однако для решения этих уравнений необходимо знать зависимость  $Q_{\text{км}} = f(t_0)$ , которая обычно задана в виде графика, поэтому и решить эти уравнения проще графическим способом, например способом, разработанным В.И. Кановичем.

В координатах  $Q - t_{\text{в}}$  строим зависимость теплопритоков от температур камере:

$$Q_{\text{кам}} = k_{\text{ор}} F_{\text{ор}} (t_{\text{н}} - t_{\text{в}}) + M_{\text{гр}} c_{\text{гр}} (t_{\text{гр}} - t_{\text{в}}) = (k_{\text{ор}} F_{\text{ор}} t_{\text{н}} + M_{\text{гр}} c_{\text{гр}} t_{\text{гр}}) - (k_{\text{ор}} F_{\text{ор}} + M_{\text{гр}} c_{\text{гр}}) t_{\text{в}}. \quad (5)$$

При заданных  $t_{\text{н}}$  и  $t_{\text{гр}}$  величины, заключенные в скобках, являются постоянными. Следовательно, эта зависимость изображается прямой линией, которую можно построить по двум точкам, вычислив, например,  $Q_{\text{кам}}$  при  $t_{\text{в}} = t_{\text{н}}$  и  $Q$  или  $t_{\text{в}} = 0^{\circ}\text{C}$  (рис. 5.15, а).

На этом же графике строим характеристику испарителя при различных температурах кипения (например, при  $t_0 = -30$  и  $0^{\circ}\text{C}$ ) по уравнению

$$Q_{\text{н}} = k_{\text{н}} F_{\text{н}} (t_{\text{в}} - t_0). \quad (6)$$

Если в камере установлено несколько испарителей, то  $F_{\text{н}}$  — площадь их марией поверхности.

Для каждого значения  $t_0$  на пересечении линий  $Q_{\text{кам}}$  и  $Q_{\text{н}}$  находим теплопотоки в камере  $Q_{\text{кам}}$  и по полученным данным строим зависимость теплопритока от температуры кипения  $Q_{\text{нам}} = f(t_0)$  (рис. 5.15, б).

Наносим на этот же график характеристику компрессора или компрессорно-конденсаторного агрегата  $Q_{\text{км}} = f(t_0)$  или  $Q_{x,a} = f(t_0)$  при расчетном значении температуры конденсации.

На пересечении характеристики компрессора и нагрузки (точка  $B'$  на рис. 5.15, б) получим установившиеся значения температуры кипения и теплопритока в камере.

Далее возвращаемся к рис. 5.15, а. Из точки на оси абсцисс, соответствующей найденному значению температуры, проводим линию, параллельную характеристикам испарителя  $Q_{\text{н}}$ . Пересечение этой линии с линией теплопритоков дает точку (точка  $B$ ), двигаясь из которой вертикально вниз, находим на оси абсцисс температуру в камере в установившемся режиме (при  $b = 1$ ).

Пользуясь рис. 5.15, можно также ответить на вопрос, с каким коэффициентом рабочего времени должен работать компрессор для поддержания в камере заданной температуры  $t_{\text{в}}$ . Для этого на рис. 5.15, а проводим вертикальную

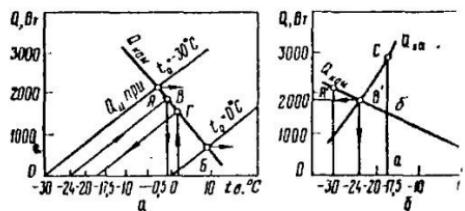


Рис. 5.15. Графическое определение температуры в объекте при заданных нагрузке и характеристике холодильного агрегата.

нию из точки на оси абсцисс, соответствующей  $t_b$ , до пересечения с линией  $Q_{\text{кам}}$  в точке  $\Gamma$ . Из точки пересечения проводим линию, параллельную  $Q_u$ , и узнаем, какая для этого должна поддерживаться средняя температура кипения  $t_0$ .

Затем на рис. 5.15, б проводим вертикаль из найденного значения  $t_0$  (точка  $a$ ). Эта линия пересечет характеристики теплонпритоков и компрессора (холодильного агрегата) в точках  $b$  и  $c$ , характеризующих соответственно теплонприток в камеру и холодопроизводительность компрессора (агрегата). Отношение отрезков  $ac$  и  $ab$ , как известно, есть искомый коэффициент рабочего времени.

**Пример.** Холодильная машина ИФ-49М охлаждает камеру хранения гастрономических товаров площадью  $20 \text{ м}^2$ .

Теплоизменность ограждающих конструкций  $k_{\text{ор}} F_{\text{ор}} = 50 \text{ Вт/К}$ , масса поступающих грузов  $M_{\text{гр}} = 1,5 \text{ т/сут}$ , их средняя удельная теплоемкость  $c_{\text{гр}} = 4 \text{ кДж/(кг·К)}$ , температура наружного воздуха  $28^\circ\text{C}$ .

Определить температуру в камере при непрерывной работе холодильной машины, а также коэффициент рабочего времени для поддержания температуры в камере  $2^\circ\text{C}$ .

В координатах  $Q-t$  строим графическую зависимость теплонпритоков от температуры в камере.

Поступление грузов:

$$M_{\text{гр}} = \frac{1,5 \cdot 1000}{24 \cdot 3600} = 0,0173 \text{ кг/с.}$$

Температуру поступающих грузов принимаем  $5^\circ\text{C}$ .

Так как холодильная машина комплектуется четырьмя испарителями с площадью теплопередающей поверхности по  $10 \text{ м}^2$  каждый,

$$k_u F_u = 2 \cdot 4 \cdot 10 = 80 \text{ Вт/м}^2;$$

$$Q_{\text{кам}} = (50 \cdot 28 + 0,0173 \cdot 4000 \cdot 5) - (50 + 0,0173 \cdot 4000) t_b = 1746 - 119 t_b.$$

Характеристику теплонпоступления  $Q_{\text{кам}}$  проводим на рис. 5.15, а по двум точкам:

$$\text{при } t_b = -10^\circ\text{C} \quad Q_{\text{кам}} = 1746 + 119 \cdot 10 = 2936 \text{ Вт};$$

$$\text{при } t_b = 10^\circ\text{C} \quad Q_{\text{кам}} = 1746 - 119 \cdot 10 = 556 \text{ Вт.}$$

Наносим на график рис. 5.15, а характеристики испарителей.

Характеристику испарителя при  $t_0 = -30^\circ\text{C}$  строим по двум точкам:

$$\text{при } t_b = -30^\circ\text{C} \quad Q_u = 0;$$

$$\text{при } t_b = 0^\circ\text{C} \quad Q_u = 80(t_b - t_0) = 80 \cdot 30 = 2400 \text{ Вт.}$$

Характеристику испарителя при  $t_0 = 0^\circ\text{C}$  проводим из точки  $t_b = 0^\circ\text{C}$ , лежащей на оси абсциссе, параллельно характеристике при  $t_0 = -30^\circ\text{C}$ .

Для получения характеристики нагрузки в координатах  $t_0-Q_0$  переносим точки  $A$  и  $B$  на график 5.15, б и через полученные точки  $A'$  и  $B'$  проводим прямую линию, которая пересекается с характеристикой холодильного агрегата в точке  $B'$ . Двигаясь из этой точки вертикально вниз, находим температуру кипения при непрерывной работе холодильного агрегата ( $t_0 = -24^\circ\text{C}$ ).

Чтобы найти установленную температуру в камере, возвращаемся к рис. 5.15, а. Из точки  $t_b = -24^\circ\text{C}$  проводим характеристику испарителя до пересечения с линией  $Q_{\text{кам}}$  в точке  $B$ , которой соответствует температура  $t_b = -0,5^\circ\text{C}$ .

Чтобы найти коэффициент рабочего времени для поддержания в камере  $t_b = 2^\circ\text{C}$ , проводим на рис. 5.15, а вертикаль из точки на оси абсцисс  $t_b = 2^\circ\text{C}$  до пересечения с линией  $Q_{\text{кам}}$  в точке  $\Gamma$ . Этой точке соответствует температура кипения  $t_0 = -17,5^\circ\text{C}$ . Затем на рис. 5.15, б проводим вертикаль через точку на оси абсцисс  $t_b = -17,5^\circ\text{C}$  (точка  $a$ ), пересекающую обе характеристики в точках  $b$  и  $c$ . Коэффициент рабочего времени равен

$$\frac{ab}{ac} = \frac{1500}{2900} = 0,52.$$

Если один холодильный агрегат работает на две или несколько камер, то устанавливающуюся температуру в каждой из них можно определить тем же графическим методом. При этом нужно иметь в виду, что рабочая точка в координатах  $t_b - Q$  лежит на пересечении характеристики холодильного агрегата и суммарного теплопритока в камеры.

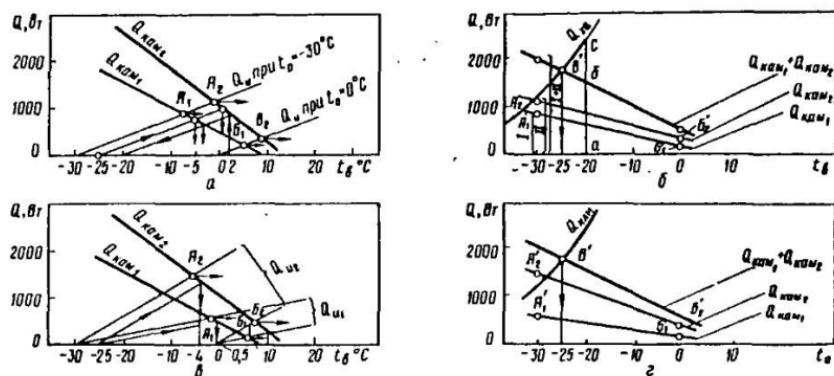


Рис. 5.16. Графическое определение температур в двух объектах при заданной нагрузке и характеристике холодильного агрегата.

Рассмотрим последовательность выполнения поверочного расчета также конкретном примере.

Пример. Определить установившиеся температуры в камерах хранения рыбы площа 7 м<sup>2</sup>, гастрономических товаров — площадью 12 м<sup>2</sup>, охлаждаемых одним холодильным агрегатом 11Ф-49М. Выбрать оптимальный вариант распределения испарителей по камере.

Известно:  $k_{or_1} F_{or_1} = 20 \text{ Вт/К}$ ,  $k_{or_2} F_{or_2} = 30 \text{ Вт/К}$ ,  $t_{bi} = -2^\circ\text{C}$ ;  $t_{bi} = M_1 = 700 \text{ кг/сут}$ ;  $M_2 = 1000 \text{ кг/сут}$ , удельная теплоемкость продуктов  $c = 4 \text{ кДж/кг}\cdot\text{град}$ .

Начальная температура грузов  $t_{rp} = -2^\circ\text{C}$ ,  $t_{rp} = 5^\circ\text{C}$ . Температура наружного воздуха  $t_n = 28^\circ\text{C}$ .

1. В координатах  $Q - t_b$  строим характеристики теплопритоков в камеры (рис. 5.17).

$$Q_{kam_1} = \left[ 20 \cdot 28 + \frac{700}{24 \cdot 3600} \cdot 4000(-2) \right] - \left[ 20 + \frac{700}{24 \cdot 3600} \cdot 4000 \right] t_{b_1} = 495 - 52t_{b_1},$$

$$\text{при } t_{b_1} = -20^\circ\text{C} \quad Q_{kam_1} = 1535 \text{ Вт};$$

$$\text{при } t_{b_1} = -2^\circ\text{C} \quad Q_{kam_1} = 600 \text{ Вт}.$$

По найденным значениям строим характеристику для  $Q_{kam_2}$ .

$$Q_{kam_2} = \left( 30 \cdot 28 + \frac{1000}{24 \cdot 3600} \cdot 4000 \cdot 5 \right) - \left( 30 + \frac{1000}{24 \cdot 3600} \cdot 4000 \right) t_{b_2} = 1072 - 76t_{b_2},$$

при  $t_{b_1} = -20^\circ\text{C}$   $Q_{\text{кам}_1} = 2592 \text{ Вт};$

при  $t_{b_1} = 0^\circ\text{C}$   $Q_{\text{кам}_1} = 1072 \text{ Вт}.$

По найденным значениям определяем характеристику  $Q_{\text{кам}_1}$ .

2. Рассмотрим сначала вариант, когда в обеих камерах установлено по два испарителя. В этом случае характеристики будут одинаковыми:

$$k_h F_h = 2 \cdot 2 \cdot 10 = 40 \text{ Вт/К},$$

где  $F_h = 10 \text{ м}^2$  — поверхности одного испарителя;

$k_h = 2 \text{ Вт/}(м^2 \cdot \text{К})$  — коэффициент теплопередачи испарителя.

Строим характеристики испарителей для  $t_0$ , например, равной  $-30$  и  $0^\circ\text{C}$ ,

при  $t_0 = -30^\circ\text{C}$   $Q_h = 2 \cdot 2 \cdot 10 (t_b + 30)$ . Эту линию проводим через две точки:

при  $t_b = -30^\circ\text{C}$   $Q_h = 0$ ; при  $t_b = 0^\circ\text{C}$   $Q_h = 1200 \text{ Вт}.$

При  $t_0 = 0^\circ\text{C}$  характеристику можно либо провести через 2 точки (например, при  $t_b = 0^\circ\text{C}$  и при  $t_b = 20^\circ\text{C}$ ), либо провести из точки на оси абсцисс  $t_b = 0^\circ\text{C}$  параллельно первой линии.

Линия теплопритоков в первую камеру пересеклась с характеристикой испарителей в точке  $A_1$ , которой соответствует  $Q = 900 \text{ Вт}$  при  $t_b = -30^\circ\text{C}$ , и в точке  $B_1$ , которой соответствует  $Q = 200 \text{ Вт}$  при  $t_b = 0^\circ\text{C}$  (рис. 5.16). По этим точкам перестраиваем характеристику  $Q_{\text{кам}_1}$  из координат  $t_b - Q$  в координаты  $t_0 - Q$  (точки  $A'_1$  и  $B'_1$  на рис. 5.16, б).

Аналогично по точкам  $A_2$  и  $B_2$  перестраиваем линию теплопритоков  $Q_{\text{кам}_2}$ . Поскольку нагрузка на холодильный агрегат равна сумме теплопритоков в первую и вторую камеры, для ее получения в координатах  $t_0 - Q$  складываем ординаты построенных характеристик  $Q_{\text{кам}_1}$  и  $Q_{\text{кам}_2}$ .

Наносим на рис. 5.16, б характеристику агрегата ИФ-49М.

Она пересекается с линией  $Q_{\text{кам}_1} + Q_{\text{кам}_2}$  в точке  $B'$ , которой соответствует температура кипения  $t_0 = 25^\circ\text{C}$ . Возвращаясь к рис. 5.16, а из точки на оси абсцисс  $t_b = -25^\circ\text{C}$  проводим линию, параллельную характеристикам испарителей.

На пересечении этой линии с  $Q_{\text{кам}_1}$  и  $Q_{\text{кам}_2}$  получаем точки, которые показывают, что в первой камере установится температура  $t_{b_1} = -5^\circ\text{C}$ , а во второй  $t_{b_2} = 1^\circ\text{C}$ .

Чтобы поддержать во второй камере расчетную температуру  $2^\circ\text{C}$ , температура кипения должна быть  $t_0 = -20^\circ\text{C}$  (построение на рис. 5.16, а). Для этого холодильный агрегат должен работать с коэффициентом рабочего времени

$$b = \frac{ab}{ac} = \frac{1500}{2400} = 0,63 \quad (\text{см. рис. 5.16, б}).$$

При этом температура в первой камере станет равной  $t_{b_1} = -3,5^\circ\text{C}$  (точка пересечения характеристики испарителей при  $t_0 = -20^\circ\text{C}$  с характеристикой  $Q_{\text{кам}_1}$ ), что допустимо.

Рассмотрим теперь второй вариант размещения испарителей: в первой камере один испаритель, а во второй — три.

Характеристики теплопритоков в каждую камеру остаются прежними, а характеристики испарителей становятся различными, так как теплопроходимость испарителя первой камеры  $k_h F_h = 2 \cdot 10 = 20 \text{ Вт/К}$ , а второй  $k_h \cdot 3 F_h = 2 \cdot 3 \cdot 10 = 60 \text{ Вт/К}$ .

Поэтому точки  $A_1$  и  $B_1$  будут лежать на пересечении характеристики теплопритоков в первую камеру  $Q_{\text{кам}_1}$  с характеристиками испарителя  $Q_{h_1}$ , а точки  $A_2$  и  $B_2$  — на пересечении  $Q_{\text{кам}_2}$  с  $Q_{h_2}$ . Производим перестроение теплопритоков из координат  $t_b - Q$  (рис. 5.16, б) в координаты  $t_0 - Q$  (рис. 5.16, г) и на пересечении характеристик суммарных теплопритоков с характеристикой агрегата  $Q_{\text{х}}$  находим рабочую точку  $B'$ , которой соответствует температура кипения  $t_0 = -25^\circ\text{C}$ .

Возвращаясь к рис. 5.16, а и проводя из точки  $t_b = -25^\circ\text{C}$  прямые, параллельные  $Q_{\text{кам}_1}$  и  $Q_{\text{кам}_2}$ , видим, что хотя температура кипения не изменилась, температура в камерах стала соответственно  $t_{b_1} = -5^\circ\text{C}$  (вместо  $-2^\circ\text{C}$  по нормам), а во второй камере  $-4^\circ\text{C}$ . Поскольку эти температуры соответствуют  $b = 1$ , ясно, что второй вариант размещения испарителей неприемлем.

## Подбор средних и крупных холодильных машин и агрегатов

В холодильниках емкостью 12—125 т применяют холодильные машины и агрегаты средней производительности.

В холодильниках с системой непосредственного охлаждения применяют миачные компрессорно-конденсаторные агрегаты АК-АВ22/А2, АК-АВ22/АК-АУ45/А2, АК-АУ45/А1, АК-АУУ90/А2 и АК-АУУ90/А1. Эти агрегаты включают в себя компрессор с электроприводом, конденсатор, маслоотделитель, приборы и щит управления. Их характеристика приведена в табл. 5.28. По требованию заказчика поставляют конденсатор, рассчитанный на обратное или проточное водоснабжение.

Таблица 5.28

Показатель	Аммиачные компрессорно-конденсаторные агрегаты					
	ХМ-АВ 22/А2	ХМ-АВ 22/А1	ХМ-АУ 45/А2	ХМ-АУ 45/А1	ХМ-АУУ 90/А2	ХМ-АУУ 90/А1
Холодопроизводительность при $t_0 = -15^{\circ}\text{C}$ и $t_{\text{взл}} = 22^{\circ}\text{C}$ , кВт (тыс. ккал/ч)	22,2 (19)	30,8 (26,5)	44,2 (38)	61,7 (53)	88,5 (76)	121 (104)
Потребляемая (электрическая) мощность при тех же условиях, кВт	6,3	9,8	12,6	19,6	25,2	39,1
Марка компрессора	АВ22	АВ22	АУ45	АУ45	АУУ90	АУ
Описываемый объем компрессора						
$10^3 \text{ м}^3/\text{с}$	11,8	17,8	23,6	35,6	47,2	71,1
$\text{м}^3/\text{ч}$	42,5	64	85	128	170	256
Мощность электродвигателя компрессора, кВт	10	13	22	30	40	55
Площадь наружной поверхности теплообмена конденсатора, $\text{м}^2$	7	7	14	14	26	26
Расход воды для охлаждения конденсатора						
проточной						
$10^3 \text{ м}^3/\text{с}$	1,39	1,95	2,78	4	5,56	7,
$\text{м}^3/\text{ч}$	5	7	10	14	20	28
обратной						
$10^6 \text{ м}^3/\text{с}$	2,78	4	5,56	7,8	11,1	15,
$\text{м}^3/\text{ч}$	10	14	20	28	40	56
Габаритные размеры, мм	2750× ×840× ×1140	2750× ×840× ×1140	2750× ×870× ×1250	2750× ×840× ×1140	2750× ×1030× ×1425	2750× ×1030× ×1425
Масса (без хладагента и масла), кг	940	940	1155	1155	2060	20

Эти же агрегаты входят в состав комплексных холодильных аммиачных машин, предназначенных для охлаждения рассола: ХМ-АВ22/А2, ХМ-АВ22/АК-АУ45/А2, ХМ-АУ45/А1, ХМ-АУУ90/А2 и ХМ-АУУ90/А1.

Однако для охлаждения рассола большее применение находят холодильные машины, работающие на хладоне-22. Это холодильные машины марок ФМ45 и ФМ90, предназначенные для получения хладоносителя с температурой от 10 до  $-35^{\circ}\text{C}$ . Каждая машина состоит из компрессорно-конденсаторного агрегата, кожухотрубного испарителя с приборами, регулирующими подачу хладагента, фильтра, теплообменника. Компрессорно-конденсаторный агрегат включает

Таблица 5.29

Показатели	Хладоновые ( $R=22$ ) холодильные машины		
	ФМ22	ФМ45	ФМ90
Холодопроизводительность* при $t_{p_3} = 10$ и $t_{v41} = 22^\circ\text{C}$			
кВт	47,7 48,3 41	95,4 90,5 82	191 193 164
Мкал/ч	41,5	83	166
при $t_{p_3} = 10$ и $t_{v41} = 28^\circ\text{C}$			
кВт	44,8 46,5 38,5	89,6 93,1 77	179 186 154
Мкал/ч	40	80	160
Потребляемая (электрическая) мощность при тех же условиях, кВт*	11,6 11,8	23,2 23,6	46,4 47,2
Расход охлаждающей воды			
проточной			
$10^3 \text{ м}^3/\text{с}$	1,94	3,88	7,76
$\text{м}^3/\text{ч}$	7	14	28
обратной			
$10^3 \text{ м}^3/\text{с}$	3,88	7,76	15,5
$\text{м}^3/\text{ч}$	14	28	56
Расход хладоносителя			
$10^3 \text{ м}^3/\text{с}$	2,78	5,56	11,1
$\text{м}^3/\text{ч}$	10	20	40
Масса, кг			
заряжаемого хладона	140—170	300—340	500—540
масла	5	5	10
Габаритные размеры, мм	2750×900×1715	2850×965×1910	2850×1190×2485
Масса машины без хладагента и масла, кг	1470	2160	3680
Компрессорно-конденсаторный агрегат			
Холодопроизводительность при $t_0 = -15^\circ\text{C}$ и $t_{v41} = 22^\circ\text{C}$			
кВт	27,9	55,8	11,6
мкал/ч	24000	48000	96000
Потребляемая мощность при тех же условиях, кВт	9,2	18,4	36,8
Марка компрессора	22ФВ22	22ФУ45	22ФУУ90
Описываемый объем			
$10^3 \text{ м}^3/\text{с}$	17,8	35,5	71,0
$\text{м}^3/\text{ч}$	64,0	128,0	256,0
Мощность электродвигателя, кВт	13	30	55
Площадь внутренней поверхности теплообмена конденсатора, $\text{м}^2$	6,65	14,05	26,0
Габаритные размеры, мм	2750×820×1140	2750×900×1185	2750×870×1425
Масса, кг	940	1150	2060
Площадь внутренней поверхности теплообмена испарителя, $\text{м}^2$	9	20	38

\* В числителе — для проточного водоснабжения, в знаменателе — для обратного.

в себя компрессор с электродвигателем, кожухотрубный конденсатор, рассчитанный на обратное и на проточное водоснабжение, щит приборов контроля и автоматической защиты, пульт управления. Заданная температура хладоносителя выходе из испарителя поддерживается двухпозиционно включением и выключением компрессора. Техническая характеристика этих холодильных машин приведена в табл. 5.29.

Для охлаждения камер на крупных холодильниках применяют холодильные агрегаты и комплексные холодильные машины, выпускаемые московским заводом «Компрессор» на базе поршневых компрессоров П110 и П220. В качестве хладагента применяют аммиак или хладон-22.

Таблица 5.29

Показатели	Агрегаты компрессорно-конденсаторные				Агрегаты компрессорно-испарительные	
	АК-110-7-2	АК-200-7-2, АК-200-7-3	АК-110-2-2, АК-110-2-3	АК-220-2-2, АК-220-2-3	АТ-110-2-1	АТ-220-2-1 АТ-220-2-2
Хладагент	Аммиак	Аммиак	Хладон-22	Хладон-22	Хладон-22	Хладон-22
Температура на спецификационном режиме, °С						
хладоносителя на выходе из испарителя	—	—	—	—	6	6
охлаждающей воды на входе в конденсатор	25	25	25	25	—	—
кипения конденсации	—15	—15	—15	—15	—40	—40
Расход						
хладоносителя $10^3 \text{ м}^3/\text{с}$	—	—	—	—	13,9	29,2
$\text{м}^3/\text{ч}$					60	105
охлаждающей воды $10^3 \text{ м}^3/\text{с}$	5,94	13,9	13,9	25	—	—
$\text{м}^3/\text{ч}$	25	60	60	90	—	—
Холодопроизводительность на спецификационном режиме						
кВт	125	250	99	198	201	402
Мкал/ч	108	215	85	170	173	346
Потребляемая мощность на спецификационном режиме, кВт	46	91,5	43	86	57,2	114,5
Диапазон температур, °С						
кипения	—12 + —30	—15 + —30	—15 + —40	—15 + —40	—	—
охлаждающей воды (не выше)	32	32	30	30	—	—
хладоносителя — воды	—	—	—	—	2—10	2—10
хладоносителя — рас- соль	—	—	—	—	—9 + —10	—9 + —10
Марка компрессора	П110	П220	П110	П220	П110	П220
Электродвигатель						
типа	АОП2-82-4	АОП2-92-4	АОП2-82-4	АОП2-92-4	АОП2-91-4	АЗ-315-1-
мощность, кВт	55	100	55	100	75	132
напряжение, В	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	380/660
частота вращения ротора, с <sup>-1</sup>	24,5	24,6	24,5	24,6	24,6	24,5
об/мин	1470	1480	1470	1480	1480	1470
Площадь паружной тепlop передающей поверхности, м <sup>2</sup>						
испарителя	—	—	—	—	30,6	22,2
конденсатора	40	60	42,9	56	—	—
Масса, кг заряженного хладагента	—	—	—	—	—	—
заряженного масла (масны)	18	20	18	20	18	20
Масса агрегата (масны) без хладагента и масла, кг	3000	4200	2400	3200	3360	5170

Показатели	Холодильные машины					
	МКТ10- -7-2, МКТ10-7-3	МКТ220- -7-2, МКТ220-7-3	МКТ100-2-1	МКТ220-2-0, МКТ220-2-1	МКТ10-2-2	МКТ220-2-2, МКТ220-2-3
Хладагент Гемпература на спецификационном режиме, °С						
хладоносителя на выходе из испарителя	-11	-11	6	6	-10	-10
хладоносителя на выходе из испарителя охлаждающей воды из входе в конденсатор кипения конденсации	25	25	25	25	25	25
Расход хладоносителя						
10 <sup>3</sup> м <sup>3</sup> /с	9,73	19,5	13,9	29,2	11,1	22,2
м <sup>3</sup> /ч	35	70	50	105	40	80
охлаждающей воды						
10 <sup>3</sup> м <sup>3</sup> /о	5,94	13,9	12,5	25	5,56	12,5
и <sup>3</sup> /ч	25	50	45	90	20	45
Холодоизвлечительность на спецификационном режиме						
кВт	123	246	215	430	109	219
Мкал/ч	106	212	185	370	94	188
Потребляемая мощность на спецификационном режиме, кВт	45,8	91,2	48,7	97,4	40,5	81
Диапазоны температур, °С						
кипения	—	—	—	—	—	—
охлаждающей воды (не выше)	32	32	30	30	30	30
хладоносителя—воды хладоносителя — рас- сола	-27 + -11	-27 + -11	-9 + -10	-9 + -10	-34 + 9	-34 + 9
Марка компрессора	П110	П220	П110	П220	П110	П220
Электродвигатель	АОП2-82-4	АОП2-92-4	АОП2-91-4	АЗ-315-4	АОП2-82-4	АОП2-92-4
мощность, кВт	55	100	75	132	55	100
напряжение, В	220/380	220/380	220/380	380/600	220/380	220/380
частота вращения ротора, с <sup>-1</sup>	24,5	24,6	24,6	24,6	24,5	24,6
об/мин	1470	1480	1480	1470	1470	1480
Площадь наружной тепlopредающей поверхности, м <sup>2</sup>						
испарителя	60	90	30,6	64,4	22,2	30,6
конденсатора	40	60	56	113	42,9	56
Масса, кг						
заряжаемого хладагента	—	—	80	140	60	90
заряжаемого масла	18	20	18	20	18	20
Масса агрегата (машин)	4500	6800	4845	7030	4380	6150
без хладагента и масла, кг						

Аммиачные компрессорно-конденсаторные агрегаты АК110-7-2, АК220-7-2, АК220-7-3 и хладоновые АК110-2-2, АК110-2-3, АК220-2-2, АК220-2-3 применяют в составе холодильных установок с непосредственным охлаждением. В состав компрессорно-конденсаторных агрегатов входят: компрессор, электродвигатель, конденсатор, система автоматики. Аммиачные агрегаты, кроме того, комплектуют маслодетителем. Конденсатор агрегатов кожухотрубный горизонтальный с конденсацией хладагента в межтрубном пространстве. В аммиачных конденсаторах трубы гладкие стальные, а в хладоновых — медные с наружным накатным обрением. Основные технические характеристики компрессорно-конденсатор-

ных агрегатов приведены в табл. 5.30 и на рис. 5.17, а их габаритные и присоединительные размеры — на рис. 5.18.

Компрессорно-испарительные агрегаты АТ110-2-1, АТ220-2-0, АТ220-2-1 применяют для работы в составе холодильных установок с воздушными конденсаторами, предназначенными для охлаждения хладоносителя. В их состав входят компрессор, электродвигатель, испаритель с теплообменником и система автоматики. Характеристики этих агрегатов приведены в табл. 5.30.

Для охлаждения рассола и воды завод «Компрессор» выпускает комплексные холодильные машины, работающие на аммиаке (МКТ110-7-2, МКТ110-7-3, МКТ220-7-2, МКТ220-7-3) и хладоне-22 (МКТ110-2-1, МКТ110-2-2, МКТ220-2-0, МКТ220-2-1, МКТ220-2-2; МКТ220-2-3).

В состав этих машин, помимо упомянутых выше компрессорно-конденсаторных агрегатов, входят горизонтальные ко-

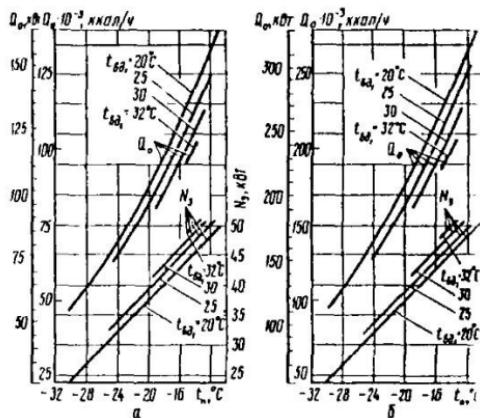


Рис. 5.17. Зависимость холодопроизводительности  $Q_0$  и потребляемой мощности  $N_3$  от температуры кипения  $t_0$  и охлаждающей воды  $t_{wd}$  для аммиачных компрессорно-конденсаторных агрегатов:

а — типа АК110; б — типа АК220.

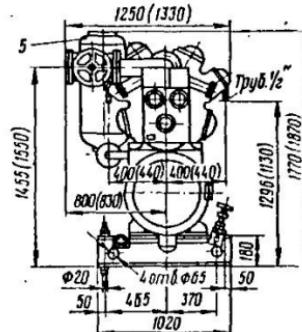
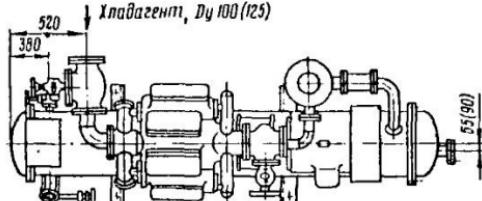
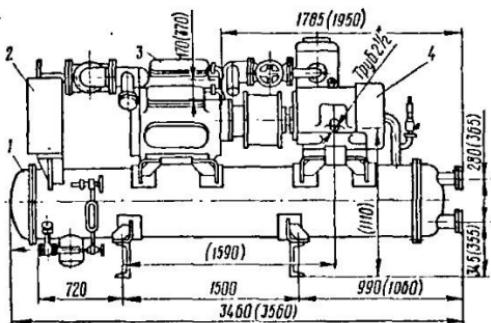


Рис. 5.18. Габаритные и присоединительные размеры аммиачных компрессорно-конденсаторных агрегатов типов АК110 и АК220 (размеры в скобках для агрегатов типа АК2)

1 — конденсатор; 2 — щит приборов; 3 — компрессор; 4 — электродвигатель; 5 — маслоотделитель.

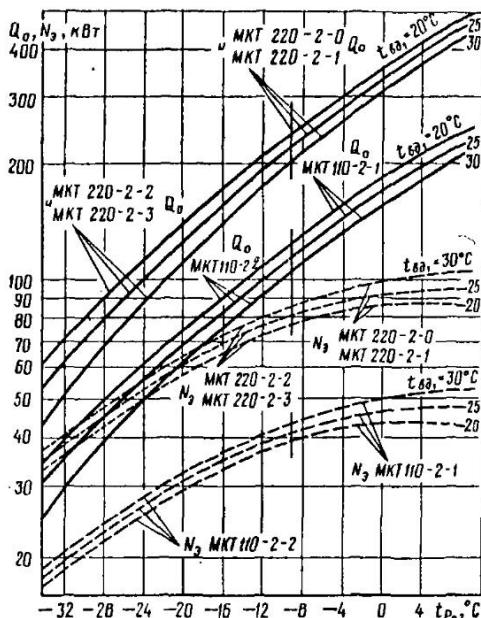
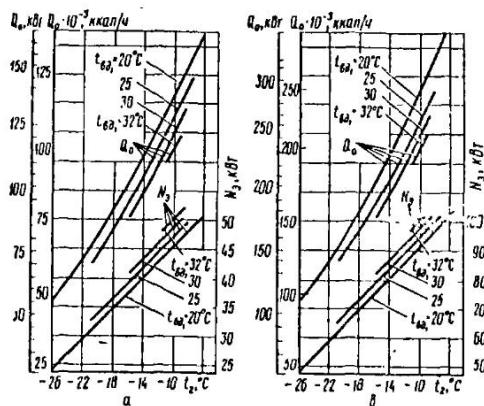


Рис. 5.19. Зависимость холодопроизводительности  $Q_0$  и потребляемой мощности  $N_3$  от температур хладоносителя  $t_p$  и охлаждающей воды  $t_{vap}$ , вверху для аммиачных холодильных машин; (а — типа MKT110; б — типа MKT220.) внизу для хладоновых холодильных машин типов MKT110 и MKT220.

жухотрубные испарители. В аммиачных испарителях трубы гладкие стальные, хладагент кипит в межтрубном пространстве. В хладоновых испарителях применяют медные трубы с алюминиевым ребристым сердечником, в межтрубном пространстве движется охлаждаемый хладоноситель, а хладагент кипит внутри труб. Это предохраняет испаритель от размораживания и позволяет получить более холодную воду, чем это возможно в испарителях с кипением в межтрубном пространстве.

Технические характеристики холодильных машин приведены в табл. 5.30 и на рис. 5.19, а габаритные и присоединительные размеры — на рис. 5.20, 5.21 и в табл. 5.31.

Все холодильные агрегаты и машины, в обозначении которых последняя цифра 0 или 2, имеют двухпозиционное регулирование холодопроизводительности пуском и остановкой компрессора. Если в обозначении последняя цифра 1 или 3, то агрегат или машина имеют ступенчатое регулирование (25, 50, 75 и 100 %) путем электромагнитного отжига всасывающих клапанов.

Для охлаждения воды в системах кондиционирования воздуха можно использовать те же, указанные выше холодильные машины. Кроме того, в этих целях широко применяют холодильные машины ХМ-ФУ40/1, ХМ-ФУ40/1РЭ, ХМ-ФУ40/11, ХМ-ФУ80/1, ХМ-ФУ80/11, работающие на хладоне-12, а также специальные водоохлаждающие машины. Характеристики этих машин приведены в каталогах и справочниках.

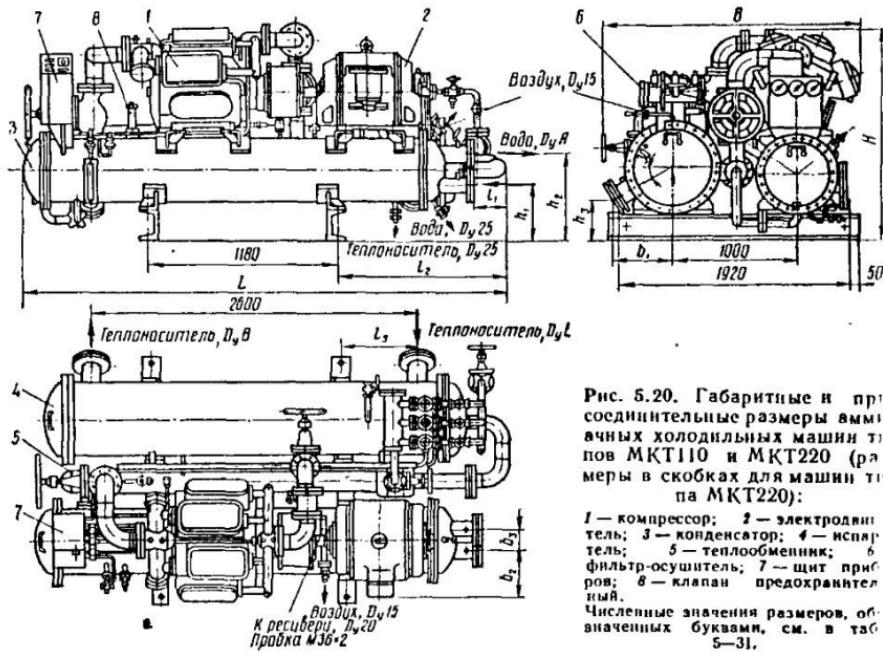


Рис. 5.20. Габаритные и присоединительные размеры аммиачных холодильных машин типов МКТ110 и МКТ220 (размеры в скобках для машин типа МКТ220):

1 — компрессор; 2 — электродвигатель; 3 — конденсатор; 4 — испаритель; 5 — теплообменник; 6 — фильтр-осушитель; 7 — щит приборов; 8 — клапан предохранительный.

Числовые значения размеров, обозначенных буквами, см. в табл. 5—31.

Таблица

Размеры, мм	MKT220-2-1	MKT110-2-2	MKT220-2-0, MKT220-2-1	MKT220-2-2, MKT220-2-3	Размеры, мм	MKT220-2-1	MKT110-2-2	MKT220-2-0, MKT220-2-1	MKT220-2-2
<i>L</i>	3725	3700	3870	3845	<i>b</i> <sub>2</sub>	415	415	390	41
<i>B</i>	2020	2020	2060	2035	<i>b</i> <sub>3</sub>	190	190	240	1'
<i>H</i>	1585	1585	1735	1645	<i>h</i> <sub>1</sub>	370	370	415	3'
<i>l</i> <sub>1</sub>	260	250	290	345	<i>h</i> <sub>2</sub>	490	490	575	5
<i>l</i> <sub>2</sub>	1445	1435	1545	1545	<i>h</i> <sub>3</sub>	290	275	330	2
<i>l</i> <sub>3</sub>	770	770	785	785	<i>D</i> <sub>yA</sub>	100	100	125	1'
<i>b</i> <sub>1</sub>	380	360	475	445	<i>D</i> <sub>yB</sub>	100	100	150	1

Подбор средних и крупных холодильных машин производится одним из указанных выше способов. После выбора марки холодильной машины необходимо проверить, достаточна ли площадь теплопередающей поверхности испарителя и конденсатора. Если указанная в технической характеристике площадь теплопередающей поверхности аппаратов равна расчетной или несколько больше ее,

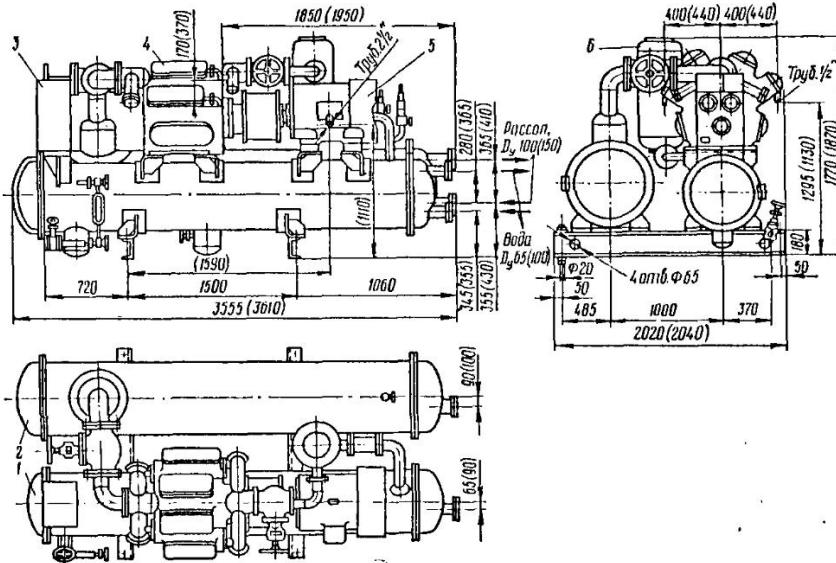


Рис. 5.21. Габаритные и присоединительные размеры хладоновых холодильных машин типов МКТ110 и МКТ220:  
 1 — конденсатор; 2 — испаритель; 3 — щит приборов; 4 — компрессор; 5 — электродвигатель; 6 — маслоотделитель.

шина подобрана правильно. Если же, например, площадь поверхности испарителя оказалась меньше расчетной, необходимо задаться новым значением температурного напора (более низкой температурой кипения), после чего проверить, достаточно ли производительность компрессора при новом значении температуры кипения.

## ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Выбор градирни

Схема оборотного водоснабжения с применением вентиляторной градирни приведена на рис. 5.22. При открытых вентилях 1, 2 и 3 и закрытых вентилях 5 и 6 вода из поддона градирни 1 забирается циркуляционным насосом III, проходит через конденсатор II, где нагревается с  $t_{\text{вд}1}$  до  $t_{\text{вд}2}$  и под остаточным напором направляется в градирню. Там тепло конденсации  $Q_1$  отдается воздуху, проходящему через градирню (большая часть — за счет испарения воды, а меньшая — вследствие разности температур между водой и воздухом). В результате теплообмена с разбрызгиваемой водой удельная энталпия воздуха увеличивается с  $i_{\text{в1}}$  до  $i_{\text{в2}}$ . Таким образом, уравнение теплового баланса имеет вид

$$Q_K = G_{\text{вд}} (t_{\text{вд}2} - t_{\text{вд}1}) \cdot c_{\text{вд}} p_{\text{вд}} \Rightarrow L_{\text{град}} p_{\text{в}} (i_{\text{в2}} - i_{\text{в1}}), \quad (5.50)$$

где  $Q_k$  — тепло конденсации, кВт;  
 $G_{\text{вд}}$  — количество циркулирующей воды, м<sup>3</sup>/с;  
 $t_{\text{вд}}$  и  $t'_{\text{вд}}$  — температура воды на входе и выходе из градирни (на выходе и входе в конденсатор), °С;  
 $c_{\text{вд}}$  — удельная теплоемкость воды, кДж/кг.  
 $L_{\text{град}}$  — производительность вентилятора градирни, м<sup>3</sup>/с;  
 $\rho_{\text{вд}}$  и  $\rho_{\text{в}}$  — плотность воды и плотность воздуха, кг/м<sup>3</sup>.  
 $i_{\text{вд}}$  и  $i'_{\text{вд}}$  — удельная энталпия воздуха на входе и выходе из градирни, кДж/кг.

В формуле (5.50) не учтено тепло, уносимое из градирни с испарившейся водой и мелкими каплями. Унос воды из градирни небольшой (3—10% от количества воды, циркулирующей в системе), однако в проекте следует предусмотреть подпитку градирни от сети водопровода для компенсации этого уноса.

Присоединение к сети водопровода и канализации предусматривают также для заполнения и опорожнения оборотной системы, а в установках малой и средней производительности — для охлаждения конденсаторов водопроводной водой, в случае если обратная система вышла из строя. В последнем случае вентили 5 и 6 открыты, а вентили 1, 2, 3 закрыты. Вентили 4, и 8 служат для спуска воды из системы.

Количество циркулирующей воды  $V_{\text{вд}}$  (в м<sup>3</sup>/с) определяют по формуле

$$V_{\text{вд}} = \frac{Q_k}{c_{\text{вд}} \rho_{\text{вд}} \Delta t_{\text{вд}}} = \frac{Q_k}{4190 (t'_{\text{вд}} - t_{\text{вд}})} . \quad (5)$$

Охлаждение воды в вентиляторных градирнях обычно лежит в пределах  $\Delta t_{\text{вл}} = 3,5 \div 4,5^\circ\text{C}$ .

При определении параметров воздуха и воды температуру воды на выходе градирни  $t_{\text{вд}}$  нельзя принимать произвольно. Она зависит прежде всего от совершенства конструкции градирни как теплообменного аппарата. Самая низкая температура воды  $t_{\text{вд}}$ , которую можно получить в градирне с бесконечно большой поверхностью теплообмена, равна температуре воздуха по мокрому термометру. Однако, в реальной градирне поверхность не может быть развита бесконечно, поэтому вода охладится до температуры немногого более высокой (на 3—4°С, чем температура мокрого термометра).

Отношение действительного охлаждения воды к теоретически возможному называют коэффициентом эффективности градирни  $\eta$ :

$$\eta = \frac{t_{\text{вд}} - t'_{\text{вд}}}{t_{\text{вд}} - t_{\text{вд},\text{м}}} . \quad (6)$$

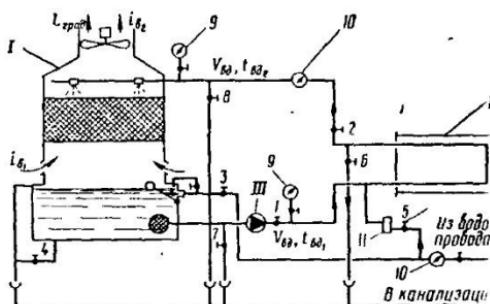


Рис. 5.22. Схема обратного водоснабжения с применением градирни:

I — градирня; II — конденсатор холодильной машины;  
III — центробежный насос; 1—8 — запорные вентили;  
9 — манометр; 10 — расходомер; 11 — водорегулирующий вентиль.

Ориентировочные значения этого коэффициента для охладителей различного типа приведены в табл. 5.32.

Таблица 5.32

Тип охладителя	Удельная тепловая нагрузка $q_F$ , кВт/м <sup>2</sup>	Удельная гидравлическая нагрузка, 10 <sup>3</sup> Нм <sup>2</sup> /(м <sup>2</sup> ·с)	Коэффициент эффективности $\eta$
Брызгальный бассейн	2,5—6,5	0,2—0,3	0,35—0,40
Градирня			
открытая брызгальная	8,0—20	0,7—1,0	0,45—0,55
открытая капельная	10—30	0,8—1,4	0,60—0,75
вентиляторная	40—50	1,5—2,5	0,75—0,85

Задаваясь величиной охлаждения воды в градирне и ее эффективностью, можно вычислить температуру воды на выходе из градирни и на входе в нее

$$t_{\text{вд}_2} = t_{\text{в.м}} + \Delta t_{\text{вд}} \frac{1}{\eta}; \quad (5.53)$$

$$t_{\text{вд}_1} = t_{\text{вд}_2} - \Delta t_{\text{вд}}. \quad (5.54)$$

Как видно из табл. 5.32, наиболее эффективными являются вентиляторные градирни.

Техническая характеристика вентиляторных градирен конструкции ВНИИХИ приведена в табл. 5.33.

Выбор градирни обычно производят по требуемой площади поперечного сечения  $F_{\text{п.сеч}}$  (в м<sup>2</sup>), которую в свою очередь определяют по формуле

$$F_{\text{п.сеч}} = \frac{Q_K}{q_F}, \quad (5.55)$$

где  $q_F$  — удельная тепловая нагрузка (см. табл. 5.32).

Пример. Рассчитать вентиляторную градирню для холодильной установки, если  $Q_K = 30$  кВт, расчетные параметры наружного воздуха  $t_{\text{в.м}} = 28^\circ\text{C}$ ,  $\varphi = 40\%$ .

Находим по диаграмме температуру воздуха по мокрому термометру. При указанных расчетных параметрах  $t_{\text{в.м}} = 19,5^\circ\text{C}$ . Задаемся охлаждением воды в градирне  $\Delta t_{\text{вд}} = 4^\circ\text{C}$  и коэффициентом эффективности градирни  $\eta = 0,8$ . Тогда температура воды на выходе из градирни

$$t_{\text{вд}_2} = t_{\text{в.м}} + \Delta t_{\text{вд}} \frac{1}{\eta} = 19,5 + 4 \frac{1}{0,8} = 24,5^\circ\text{C}.$$

Количество воды, циркулирующей через градирню,

$$V_{\text{вд}} = \frac{Q_K}{4190 \Delta t_{\text{вд}}} = \frac{30}{4190 \cdot 4,0} = 0,0018 \text{ м}^3/\text{с} = 1,8 \text{ л/с}.$$

Таблица

Технические данные	Марки градирни				
	ГПВ-20М	ГПВ-40М	ГПВ-80	ГПВ-160	ГПВ-320
Количество циркулирующей воды <sup>1</sup> , 10 м <sup>3</sup> /с	1,11	2,22	4,44	8,88	17,76
Охлаждение воды, °С	5	5	5	5	5
Производительность по воздуху, м <sup>3</sup> /с	1,11	2,22	4,44	8,88	17,76
Диаметр крыльчатки осевого вентилятора 06—300, мм	630	800	100	1250	1250 (2)
Частота вращения, с <sup>-1</sup>	23,3	15,9	15,9	12,0	12,0
Площадь поперечного сечения градирни, м <sup>2</sup>	0,44	0,96	1,88	3,92	6,50
Размеры градирни в плане, мм					
основание	848×848	1178×1178	1580×1580	2212×2244	2212×3
корпус	660×736	990×1066	1320×1420	2080×2080	2080×3
Высота градирни	1600	1780	2200	2520	2485
Масса, кг	232	328	689	1264	2006
Стоимость, руб. (1977 г.)	620	880	1320	2090	5100

<sup>1</sup> Расход свежей воды составляет 10% от количества циркулирующей воды.

Площадь поперечного сечения градирни

$$F_{\text{п.сеч}} = \frac{Q_n}{q_F} = \frac{30}{45} = 0,65 \text{ м}^2.$$

По табл. 5.33 для установки выбираем градирню марки ГПВ = 40.

#### Определение площади брызгального бассейна

Расчет брызгального бассейна не отличается от расчета градирни. Количества воды, подаваемой в бассейн, определяют по формуле (5.51), при этом охлаждающие воды принимают  $\Delta t_{\text{вд}} = 2 \div 4^\circ\text{C}$ .

Площадь бассейна определяют по формуле (5.55), а удельную тепловую нагрузку принимают по табл. 5.32.

Количество форсунок можно определить по формуле

$$n = \frac{V_{\text{вд}}}{g_F},$$

где  $g_F$  — производительность одной форсунки, которая зависит от диаметра отверстия ления воды перед форсункой.

Ориентировочно можно принимать

$$g_F = (1,4 \div 1,7) 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с}.$$

Температуру воды, уходящей из бассейна,  $t_{\text{вд}}$  можно вычислить по формуле (5.54).

## ГЛАВА 6

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

##### Схемы малых холодильных установок

Малые холодильные установки имеют следующие особенности, которые влияют на выбор схемы:

количество приборов охлаждения и протяженность трубопроводов сравнительно невелики;

в качестве хладагента применяют хладон-12, что повышает безопасность работы установки, позволяет размещать регулирующие приборы непосредственно в камерах, делает ненужным применение сложных схем защиты компрессора от влажного хода, но зато требует принятия мер по возврату масла в компрессор;

малые холодильные машины поставляют только комплектно, монтируют их по определенной заводской схеме. Однако при разработке дипломных проектов допускается введение в эти схемы определенных усовершенствований, особенно в схемы присоединения испарителей.

Схема, по которой монтируют малые холодильные машины производительностью 3—5 кВт (например, ИФ-49 ХМФВ-4), приведена на рис. 6.1. Жидкий фреон, пройдя теплообменник, под разницей давлений конденсации и испарения поступает в камеры к терморегулирующим вентилям, где дросселируется, и направляется в испарительные батареи. Наиболее часто встречается такое распределение нагрузки, при котором в каждой камере размещают по две батареи, соединенные последовательно. Чувствительный патрон ТРВ укрепляют на выходе

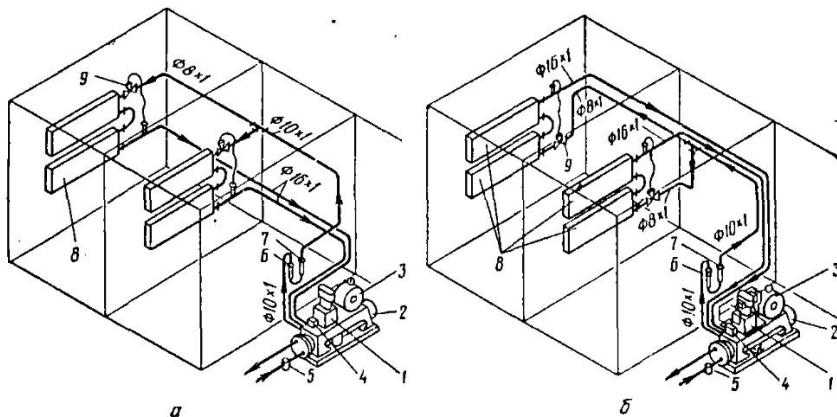


Рис. 6.1. Схема малой холодильной установки производительностью 3—5 кВт с верхней (а) и нижней (б) подачей хладагента в батареи:

1 — компрессор; 2 — конденсатор; 3 — электродвигатель; 4 — реле давления; 5 — водорегулирующий вентиль; 6 — осушитель; 7 — фильтр; 8 — испарительная батарея; 9 — терморегулирующий вентиль.

из второй батареи. Газообразный хладагент от каждой пары батарей возвращается к компрессорно-конденсаторному агрегату по отдельному трубопроводу. Для облегчения возврата масла в компрессор применяют преимущественно схемы верхней подачей хладагента в батареи (рис. 6.1, а), причем всасывающий трубопровод монтируют с уклоном к компрессору без петель и вертикальных подъемов. Недостатком такой схемы является стекание жидкого хладагента из батарей при остановке компрессора.

Для устранения этого недостатка на выходе из батарей предусматривают вертикальный стояк с маслоподъемной петлей, после которого трубопровод монтируют с уклоном к компрессору. При нижней подаче жидкости (рис. 6.1, б) батареи работают более эффективно, однако при недостаточном заполнении батареи возврат масла затрудняется.

В случае присоединения к одному ТРВ трех батарей (например, в холодильной машине АКФВ-6) применяют смешанную схему подвода жидкости, при которой ТРВ присоединяют к нижней батарее, а отвод газообразного хладагента осуществляют через нижний штуцер в верхней батарее (рис. 6.2).

Средняя температура в камерах поддерживается пуском и остановкой компрессора от блока низкого давления реле давления РД (прессостата). Давление компенсации поддерживается автоматически водорегулирующим вентилем, установленным на входе воды в конденсатор. Защита от высокого давления осуществляется блоком высокого давления РД (маноконтроллером).

В малых холодильных машинах производительностью 10—14 кВт, предназначенных для охлаждения четырех камер на предприятиях торговли, применяют схему с раздельным регулированием температуры в каждой камере (рис. 6.3). В этом случае в каждую камеру от арматурного щитка прокладывают самос纠结ные жидкостный и всасывающий трубопроводы, причем на жидкостной линии устанавливают соленоидный вентиль, управляемый камерным термореле. При снижении температуры в какой-либо камере до заданного значения соленоидный вентиль прекращает подачу жидкого хладагента в эту камеру, а при повышении — возобновляет подачу. Когда заданная температура будет достигнута в всех камерах, с закрытием последнего соленоидного вентиля выключится компрессор.

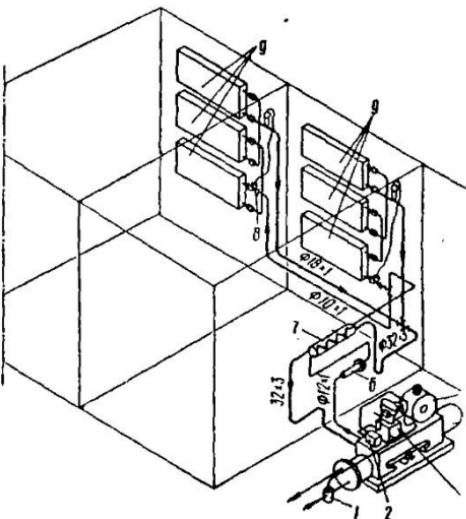


Рис. 6.2. Схема холодильной установки АКФВ-6:

1 — водорегулирующий вентиль; 2 — реле давления; 3 — компрессор; 4 — конденсатор; 5 — электродвигатель; 6 — фильтр-осушитель; 7 — регенеративный теплообменник; 8 — терморегулирующий вентиль; 9 — испаритель батарея.

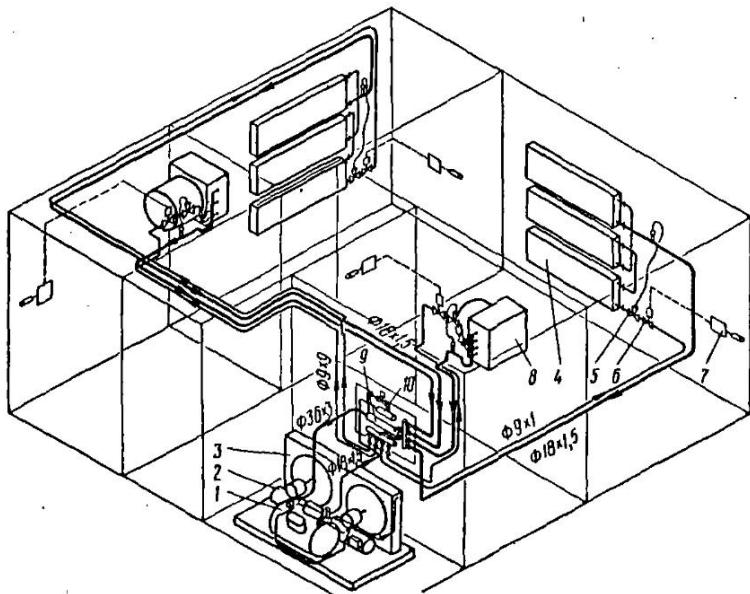


Рис. 6.3. Схема многотемпературной холодильной установки:

1 — компрессор; 2 — ресивер; 3 — конденсатор воздушный; 4 — испарительная батарея; 5 — терморегулирующий вентиль; 6 — соленоидный вентиль; 7 — регулятор температуры; 8 — воздухоохладитель; 9 — регенеративный теплообменник; 10 — фильтр-осушитель.

#### Схемы средних холодильных установок

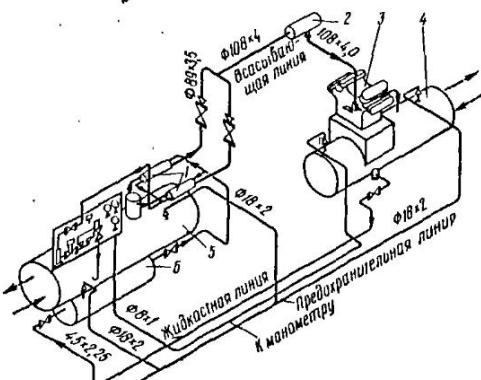


Рис. 6.4. Схема трубопроводов холодильной машины:

1 — теплообменник; 2 — фильтр; 3 — компрессор; 4 — конденсатор; 5 — испаритель; 6 — ресивер.

Средние холодильные установки, работающие на хладонах, используют для охлаждения промежуточного хладоносителя — расцела или воды.

На рис. 6.4 в качестве примера приведена схема холодильной машины ХМФУУ-80/1. Жидкий хладагент из конденсатора поступает в ресивер, затем проходит два параллельно включенных регенеративных теплообменника, где перекохлаждается, и направляется к станции регулирования. На щитке станции установлены фильтр-осушитель, соленоидный вентиль и два параллельно включенных ТРВ. Чувствительные патроны ТРВ укреплены на выходе пара из

теплообменников. Установка двух параллельно работающих теплообменников и ТРВ вызвана тем, что один теплообменник или один ТРВ такой производительности будут иметь слишком большие размеры.

Пройдя ТРВ, хладон дросселируется и поступает в кожухотрубный испаритель. Холодные пары проходят регенеративный теплообменник, где перегревают затем сжимаются в компрессоре и нагнетаются в конденсатор, где сжижаются.

Конденсатор кожухотрубного типа охлаждается водой из оборотной системы.

Заданная температура воды или рассола поддерживается двухпозиционным включением и выключением компрессора от термореле, чувствительный патрона которого укреплен на выходе хладоносителя из испарителя.

Защита компрессора от пониженного и повышенного давления в холодильной системе осуществляется с помощью реле давления. Давление масла в компрессоре контролируется с помощью реле контроля смазки. Защита испарителя от замерзания хладоносителя осуществляется термореле, датчик которого установлен на выходе хладоносителя из испарителя.

### Схемы крупных холодильных установок


Безнасосная автоматизированная схема. В беснасосной схеме холодильной установки (рис. 6.5) три компрессора одноступенчатого сжатия работают на одну испарительную систему.

Хладагент за счет разности давлений конденсации и кипения подается в борты непосредственного охлаждения 1 (пристенные и потолочные батареи воздухоохладители). Регулирование температуры воздуха в объекте и заполнение приборов охлаждения жидким хладагентом осуществляется двухпозиционным регулятором, состоящим из комбинированного реле температуры 2 и магнитного вентиля 3. Жидкость подается в испарительную систему только в случае, когда температура воздуха в охлаждаемом объекте, измеряемая термометром сопротивления 4, и перегрев пара на выходе из испарителя, измеряется термометрами сопротивления 5 и 6, достигнут верхнего заданного предела. Временно с открытием соленоидного вентиля 3 на трубопроводе подачи жидкости открывается соленоидный вентиль 7 на всасывающем коллекторе. Регулирование заполнения испарителей по перегреву пара обеспечивает безопасную работу прессоров.

Регулятор может состоять из раздельных реле: дифференциального реле температуры, измеряющего перегрев пара на всасывании, и реле температуры, измеряющего температуру воздуха в камере, действующих на один исполнительный механизм — соленоидный вентиль (СВ), установленный на трубопроводе подачи жидкости в охлаждающие приборы.

Для регулирования заполнения аппаратов хладагентом можно применять пропорциональный регулятор перегрева — терморегулирующий вентиль, но в этом случае необходимо наличие двухпозиционного регулятора температуры воздуха, состоящего из реле температуры и СВ, поскольку ТРВ не обеспечивает полного закрытия клапана.

Для того чтобы исключить возможность попадания жидкого хладагента в компрессор при неисправности соленоидного вентиля, в схему включают отде литель жидкости 8, соединенный с защитным ресивером 9. На отде лителе жидкости и защитном ресивере установлены полупроводниковые реле уровня, счи-

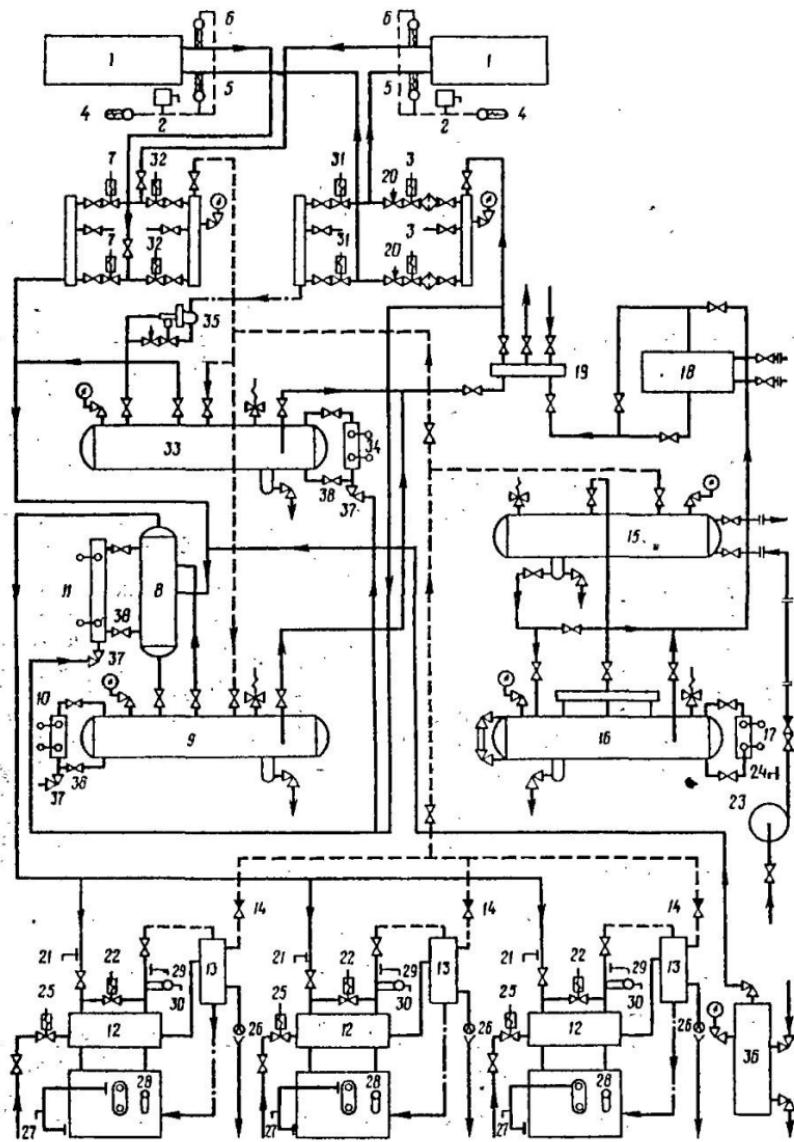

зирующие о попадании жидкого хладагента в защитный ресивер 10 и отключающие компрессоры 11 при появлении жидкости в ОЖ.

При использовании других способов для регулирования заполнения испарителей не предотвращается попадание жидкости в защитный ресивер. Тогда в схему включают два защитных ресивера и предусматривают автоматическое переключение их при заполнении до определенного уровня и пережимание жидкого хладагента из заполненного ресивера к распределительному коллектору.

Перегретый пар через отделитель жидкости 8 отсасывается компрессорами 12, сжимается и нагнетается через маслоделители 13 и обратные демпферные клапаны 14, установленные на каждом компрессоре, в конденсатор 15, где конденсируется пар в результате теплообмена с водой. Маслоделитель снабжен поплавковым регулятором уровня, обеспечивающим перепуск масла в картер компрессора. Из конденсатора жидкий хладагент сливается в линейный ресивер 16, имеющий сигнализаторы максимального и минимального уровня жидкости 17. Жидкий хладагент из линейного ресивера через переохладитель 18 (или минуя его, если переохлаждение в конденсаторе достаточное) подается к жидкостному распределительному коллектору 19, откуда через соленоидные вентили 3 и ручные регулирующие вентили 20 (или другие дроссельные устройства) поступает в камерные приборы охлаждения 1. Количество приборов охлаждения и размеры их для каждой камеры определяются расчетом. В схеме на рис. 6.5 условно показаны два прибора.

При изменении теплопритоков в камеры необходимо соответственно изменить холодопроизводительность компрессоров. В данной схеме компрессоры в определенной последовательности отключаются с помощью реле низкого давления 21 со смещеными пределами настройки для каждого компрессора. Можно применять и другие датчики, воздействующие на пусковые устройства компрессоров.

Разгрузка компрессоров при пуске обеспечивается соленоидными вентилями 22, управляемыми реле времени. Пуск компрессора в данной схеме производится одновременно с включением насоса 23 подачи воды в конденсатор и охлаждающие рубашки компрессоров. Работа водяного насоса контролируется реле давления 24. Соленоидный вентиль 25 на входе воды в охлаждающую рубашку компрессора открывается в момент пуска; контакты мембранных реле протока 26 на выходе воды из рубашки на время пуска блокированы. Если спустя некоторое время водяной насос не создает давления или проток воды через охлаждающие рубашки компрессоров не обеспечен, произойдет аварийное отключение компрессоров и включится звуковой сигнал. Электрическая схема автоматизации в данной книге не рассматривается.

В приведенной схеме каждый компрессор снабжен своим маслоделителем с водяным охлаждением. Вода поступает в маслоделитель после компрессора, поэтому реле протока устанавливают на сливе воды не из компрессора, а из маслоделителя.

Автоматическую защиту компрессоров обеспечивают реле защиты:  
от гидравлического удара — реле уровня 11, установленные на отделителе жидкости (защита общая для всех компрессоров);  
от нагрева цилиндров при отсутствии воды в охлаждающих рубашках компрессоров — реле протока 26;

от нарушения режима смазки (работа масляного насоса) — реле контроля смазки 27;

от повышения температуры движущихся частей — реле температуры 28; от повышения давления нагнетания — реле высокого давления 29; от повышения температуры нагнетания — реле температуры 30.

Марки приборов и их характеристики определяют в зависимости от условий работы.

Для оттаивания слоя инея в приборы охлаждения подают горячие пары аммиака, отбираемые за маслоотделителем. Чтобы получить в процессе оттаивания пары с более высокой температурой, в схему можно включить специальный маслоотделитель.

Оттаивание можно производить в каждой камере в отдельности независимо от остальных охлаждающих приборов. Для этого переключают камеру с рабочего режима на режим оттаивания. Соленоидные вентили 3 на трубопроводе подачи жидкости и 7 на всасывающей линии закрываются, а соленоидные вентили 31 из линиях слива жидкости и 32 на линиях подачи горячего пара открываются. Сливается образовавшийся конденсат в дренажный ресивер 39, на котором установлены сигнализаторы уровня 34. На сливе установлен регулятор уровня высокого давления ПРУДВ 35. После окончания оттаивания камера включается на рабочий режим. Хладагент отстает в дренажном ресивере, масло выпускается в маслособиратель 36, а жидкий хладагент выжимается парами высокого давления в распределительный коллектор 19.

В схеме можно предусмотреть автоматическое подключение и отключение дренажного ресивера.

На аппаратах и сосудах установлены предохранительные клапаны, манометры, указатели уровня.

Работоспособность реле уровня 10, 11 и 34 на отделителе жидкости, защитном и дренажном ресиверах проверяют, подавая жидкий холодильный агент в коллектор через вентиль 37 при закрытом вентиле 38.

Безопасные схемы применяют как в одноступенчатых, так и в двухступенчатых установках.

**Насосно-циркуляционная схема с совмещенным сливом и отсосом.** В схеме двухступенчатого сжатия (рис. 6.6) для повышения безопасности работы применен разделительный сосуд, включенный на участке трубопровода до слива жидкости в циркуляционный ресивер. При использовании вертикальных циркуляционных ресиверов избыток жидкости может сливаться непосредственно в этот ресивер, а дополнительный отделитель жидкости в таком случае устанавливают на всасывающем трубопроводе выше допустимого уровня жидкости в ресивере.

Работает схема следующим образом.

Из циркуляционного ресивера 1 пар отсасывается винтовым компрессором ступени низкого давления (с.н.д.) 2, сжимается до промежуточного давления и через трехсекционный маслоотделитель 3 нагнетается в промежуточный сосуд 4, где охлаждается до состояния насыщения кипящим аммиаком, барботируя через него. На всасывании в винтовой компрессор и за маслоотделителем установлены обратные клапаны. Винтовой компрессор имеет обособленную масляную систему, включающую фильтры, маслоохладитель, подогреватель масла, соединенные трубопроводами.

Из промежуточного сосуда пар отсасывается компрессором ступени высокого давления (с.в.д.) 5, сжимается до давления конденсации и через циклонный маслоотделитель 6 и обратный демпферный клапан 7 нагнетается в конденсатор 8, где

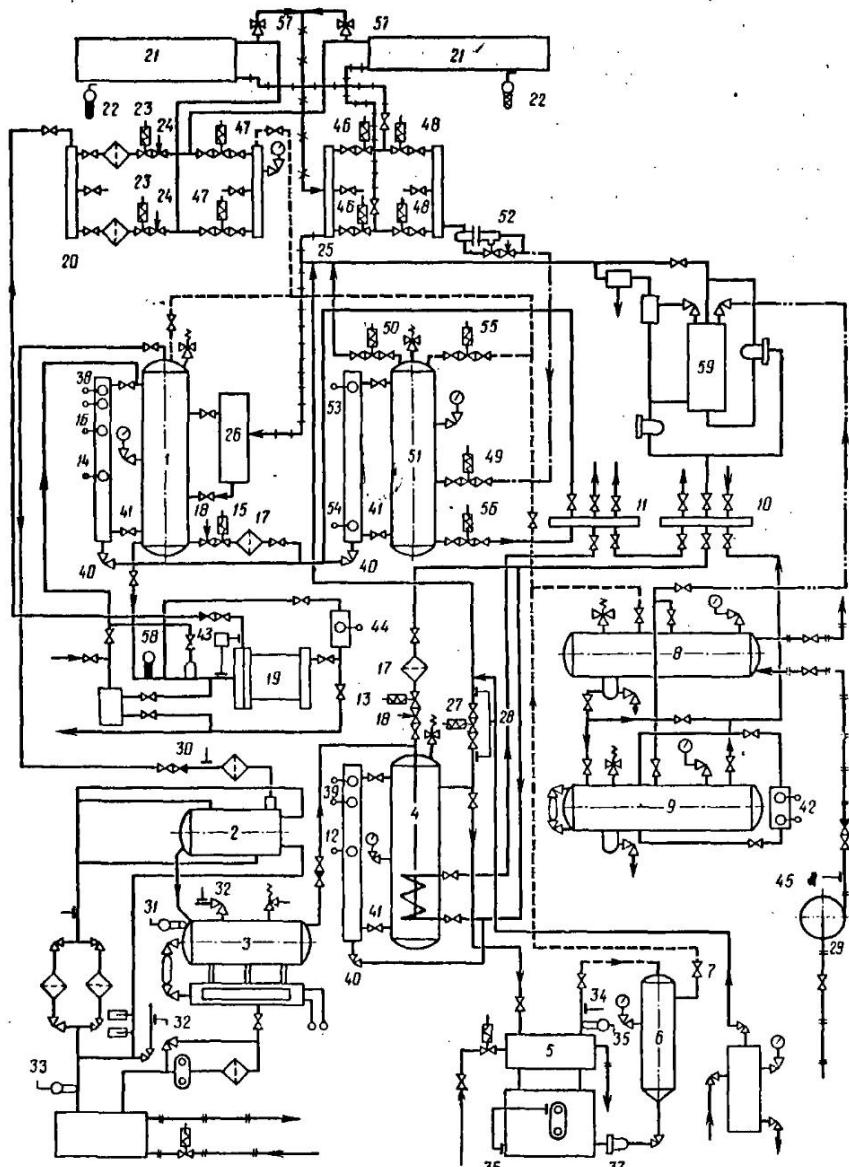


Рис. 6.6. Насосно-циркуляционная схема холодильной установки с совмещенным сливом и отсосом (с верхней подачей аммиака в приборы охлаждения).

кижается при отводе от него тепла водой. В схеме не показан водяной перегородка, который можно включить при необходимости. Жидкий хладагент подается в линейный ресивер 9, а оттуда через распределительный коллектор подается в приборы и аппараты одноступенчатых систем и в промежуточные суды двухступенчатых систем. На рис. 6.6 показана схема только двухступенчатой холодильной машины, но следует иметь в виду, что конденсатор и ресивер могут общими для всей холодильной установки, в которой компрессоры работают различными испарительными системами.

В схемах двухступенчатого сжатия основная часть жидкости направляется на переохлаждение в змеевик промежуточного сосуда 4, а часть жидкости — промежуточный сосуд для полного промежуточного охлаждения пара после п.д. и переохлаждения жидкости, проходящей по змеевику. Переохлаждение жидкости через распределительный коллектор 11 поступает в циркуляционный ресивер 1. Уровень жидкости в промежуточном сосуде и циркуляционном ресивере поддерживается двухпозиционными регуляторами уровня, состоящими из полупроводникового реле уровня и соленоидного вентиля (12 и 13 на промежуточном сосуде, 14 и 15 на циркуляционном ресивере). Возможно применение двух регуляторов уровня. На циркуляционном ресивере установлено сигнализирующее реле уровня 16.

Перед соленоидным вентилем расположен сетчатый фильтр 17.

Дросселируется жидкость в регулирующем вентиле 18, установленном за соленоидным вентилем.

Из циркуляционного ресивера 1 насосом 19 жидкий хладагент через жидкостный коллектор 20 подается в батареи и воздухоохладители 21. В схеме показаны приборы с верхней подачей аммиака, но можно применять и нижнюю подачу. Регулируется температура воздуха в камерах двухпозиционными регуляторами температуры, состоящими из термометров сопротивления 22, подключенных к электронному мосту или машине АМУР, и соленоидных вентилей 23. Для равномерного распределения жидкости по приборам охлаждения должны быть предусмотрены специальные распределительные и дозирующие устройства (на схеме показаны регулирующие вентили 24). Избыток жидкости вместе с паром, образовавшимся при кипении, через коллектор 25 сливается в разделительный сосуд 26, а через него — в циркуляционный ресивер 1. Жидкость повторно используется для подачи в испарительную систему, а пар отсасывается компрессором 2. Если в схеме применен горизонтальный циркуляционный ресивер, пар сасывается через отделитель жидкости, который устанавливают выше циркуляционного ресивера.

Пуск компрессора в двухступенчатой установке, состоящей из отдельных компрессоров низкого и высокого давления, должен осуществляться в определенной последовательности. В автоматизированных схемах ступень высокого давления может включаться и раньше ступени низкого давления, и позже ее на 7 с. Соответствующее включение обеспечивает реле времени.

В настоящее время предпочтение отдается схемам, в которых первой включается с.и.д.

В данной схеме применяется двухступенчатый агрегат АД130-7-4. В качестве ступени высокого давления используется агрегат А110-1 с компрессором П110, от компрессора не имеет разгрузочного устройства.

Разгрузка ступени низкого давления производится при очередном выключении установки сбросыванием давления с промежуточного сосуда на отделитель жид-

кости через соленоидный вентиль 27. Повторно пустить установку можно только в том случае, когда разность давлений в промежуточном сосуде и испарительной системе не более 0,1 МПа (1 ат). Эта разность давлений контролируется дифференциальным реле давлений 28.

До включения компрессоров должен быть обязательно включен насос 29 подачи воды в конденсатор. Одновременно с включением насоса открывается подача воды в охлаждающие рубашки компрессоров.

Задача компрессора с.н.д. от понижения давления всасывания осуществляется реле низкого давления 30, от повышения температуры нагнетания — реле температуры 31, от изменения давления в масляной системе — реле контроля смазки 32, от недопустимого снижения температуры масла — реле температуры 33.

Задача компрессора с. в. д. от повышения давления нагнетания осуществляется реле высокого давления 34, от повышения температуры нагнетания — реле температуры 35, от нарушения работы масляного насоса — реле контроля смазки 36. В схеме предусмотрен автоматический перепуск масла из маслоотделителя в картер компрессора через поплавковый регулятор 37. Приборы защиты от гидравлического удара (общий для всех компрессоров данной системы) устанавливают на вертикальном циркуляционном ресивере или отделителе жидкости (реле уровня 38) и на промежуточном сосуде (реле уровня 39). По действующим правилам техники безопасности защита от гидравлического удара дублируется, т. е. устанавливают два реле, выполняющих одну и ту же функцию. Работоспособность защитных реле уровня периодически проверяют, подавая жидкий хладагент в коллектор через вентиль 40 при закрытом вентиле 41.

В схемах, работающих на низкие температуры кипения (давление кипения ниже атмосферного), возможен подсос воздуха через неплотности.

Для выпуска воздуха из системы в схеме предусмотрен автоматический воздухоотделитель 59 (АВ-4 системы ВНИХИ).

Работа аммиачного насоса 19 контролируется дифференциальным реле давления 43 и реле уровня 44.

Работа водяного насоса 29, подающего воду на конденсатор, контролируется реле давления 45.

Оттаивание слоя инея с приборов охлаждения производится горячими парами аммиака в сочетании с другими методами (для воздухохладителей используются также орошение горячей водой, рассолом или незамерзающими жидкостями, электроподогрев).

Для снятия слоя инея необходимо переключить камеры с рабочего режима на режим оттаивания. На приведенной схеме соленоидные вентили на линии подачи жидкости 23 и на линии совмещенного слива и отсоса 46 закрываются, а соленоидные вентили 47 на линии подачи горячего пара и 48 и 49 на линии слива конденсата открываются. Одновременно открывается соленоидный вентиль 50 на линии отсоса паров из дренажного ресивера 51. Слив конденсата в дренажный ресивер регулируется двухпозиционным поплавковым регулятором уровня высокого давления ПРУДВ 52, за которым установлен ручной регулирующий вентиль. На дренажном ресивере установлены реле уровня 53 и 54. При достижении верхнего предельного уровня реле уровня 53 выдает сигнал на закрытие соленоидных вентилей 49 и 50 и открытие соленоидных вентилей 55 и 56. Выжимание жидкости из дренажного ресивера в распределительный коллектор производится давлением пара, подаваемого через соленоидный вентиль 55. Когда уровень жидкости в

дренажном ресивере понизится, реле уровня 54 выдаст сигнал на переключение соленоидных вентилей 49, 50, 55 и 56.

Можно использовать насос для подачи жидкого аммиака из циркуляционного ресивера в испарительную систему.

В схеме предусмотрены предохранительные клапаны 57 для перепуска хладагента из приборов охлаждения в циркуляционный ресивер в случае повышения в них давления. Предохранительные клапаны 57 устанавливают в схемах, в которых на линиях отсоса есть соленоидные вентили.

На сосудах и аппаратах расположены необходимые контрольно-измерительные приборы и предохранительные клапаны.

Пуск компрессоров производится по сигналу реле температуры 58, установленному на всасывающем патрубке аммиачного насоса 19. Количество установленных реле зависит от принятой системы регулирования.

Если схема с совмещенным сливом и отсосом используется в одноступенчатых установках, то из схемы исключаются компрессор с.и.д. и промежуточный сосуд, а всасывание пара из вертикального циркуляционного ресивера или отделителя жидкости производится одноступенчатым компрессором. Распределение жидкости по циркуляционным ресиверам испарительных систем одноступенчатых установок производится с коллектора 10.

Автоматический воздухоотделитель в схемах, работающих на высоких температурах кипения, не включается.

Электрическая схема автоматизации в данной книге не рассматривается. Рекомендуется изучить электрические схемы по учебнику: В. И. Канторович «Основы автоматизации холодильных установок», 1976 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК С РАССОЛЬНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Рассольные схемы включают в себя следующие элементы: рассольные испарители и насосы; рассольные батареи, специальные баки для приготовления рассола; устройства для оттаивания батарей в камерах; арматуру и рассольные трубопроводы.

Рассольная система охлаждения камер может быть открытой или закрытой.

Основными недостатками открытой системы (с испарителем открытого типа) является уменьшение концентрации рассола вследствие попадания в него влаги из воздуха и повышенная коррозия трубопроводов и арматуры, вызванная поглощением рассолом кислорода из воздуха. Кроме того, в открытой системе непрерывно затрачивается дополнительная мощность на подъем рассола в вертикальных участках трубопроводов. Поэтому, как правило, применяют закрытую циркуляционную систему с испарителями кожухотрубного типа.

При небольшом количестве камер применяют схему, по которой к каждой камере прокладывают два самостоятельных трубопровода: подающий и обратный (рис. 6.7).

При монтаже по такой схеме расходуется больше трубопроводов, но зато появляется возможность оттаивать батареи в одной из камер горячим рассолом, не прекращая охлаждения в остальных камерах.

Применение такой схемы для овощехранилищ, а также для отдельных камер в продовольственных складах и базах, для цехов и предприятий заквашивания и

засолки позволяет поддерживать в них плюсовую температуру, подавая туда рассол, нагретый до  $30\text{--}40^{\circ}\text{C}$ . До этой же температуры нагревают рассол, поступающий в камеры для оттаивания инея с батарей.

Для переключения камер с режима охлаждения на режим нагревания или оттаивания в пределах машинного отделения устанавливают подающую и обратную гребенки с задвижками и соленоидными клапанами.

При большом количестве камер можно применить ту же схему, однако при этом камеру разбивают на несколько групп, каждая из которых имеет самостоятельную подающую и обратную гребенки. В этом случае гребенки могут быть установлены вблизи каждой группы потребителей, например на каждом этаже здания, где расположены камеры.

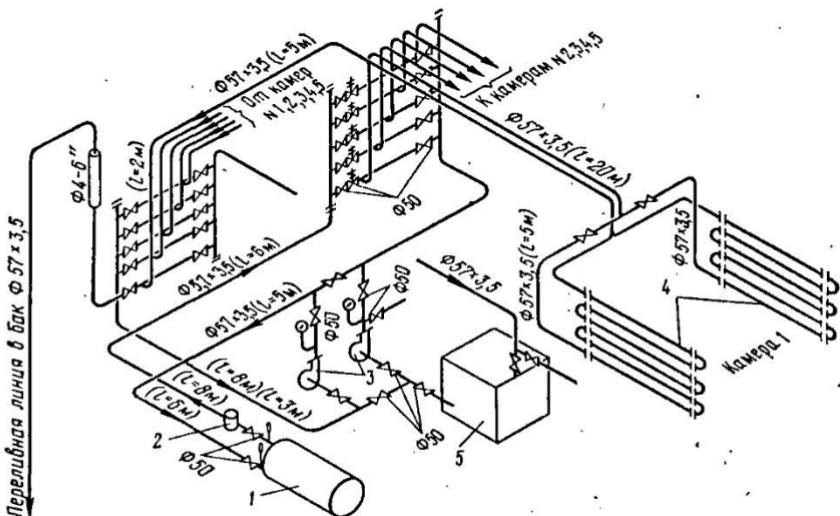


Рис. 6.7. Двухтрубная схема рассольных трубопроводов с закрытой циркуляцией рассола:

1 — испаритель; 2 — рассольный фильтр; 3 — центробежные насосы; 4 — рассольные батареи; 5 — бак для разведения рассола.

В закрытых рассольных системах в верхней точке устанавливают расширительный бак, предназначенный для компенсации температурных изменений рассола. В случае понижения температуры рассола соответственно понижается уровень в расширительном баке, при этом уменьшение объема рассола не оказывается на работе системы. Чтобы бак не переполнялся при повышении температуры рассола, устанавливают стабилизатор уровня — переливную трубу, выведенную в машинное отделение.

Объем расширительного бака  $V_{p.b}$  (в  $\text{м}^3$ ) определяют по формуле

$$V_{p.b} = V \beta \Delta t, \quad (6.1)$$

де  $V$  — объем рассольной системы, м<sup>3</sup>;

$\beta$  — коэффициент объемного расширения теплоносителя (принимать 0,0006 °C<sup>-1</sup>);

$\Delta t$  — максимальное возможное изменение температуры теплоносителя в условиях эксплуатации, °С.

Необходимо также предусмотреть установку воздушных краников в верхних очках батареи, а также сливных вентилей и заглушек.

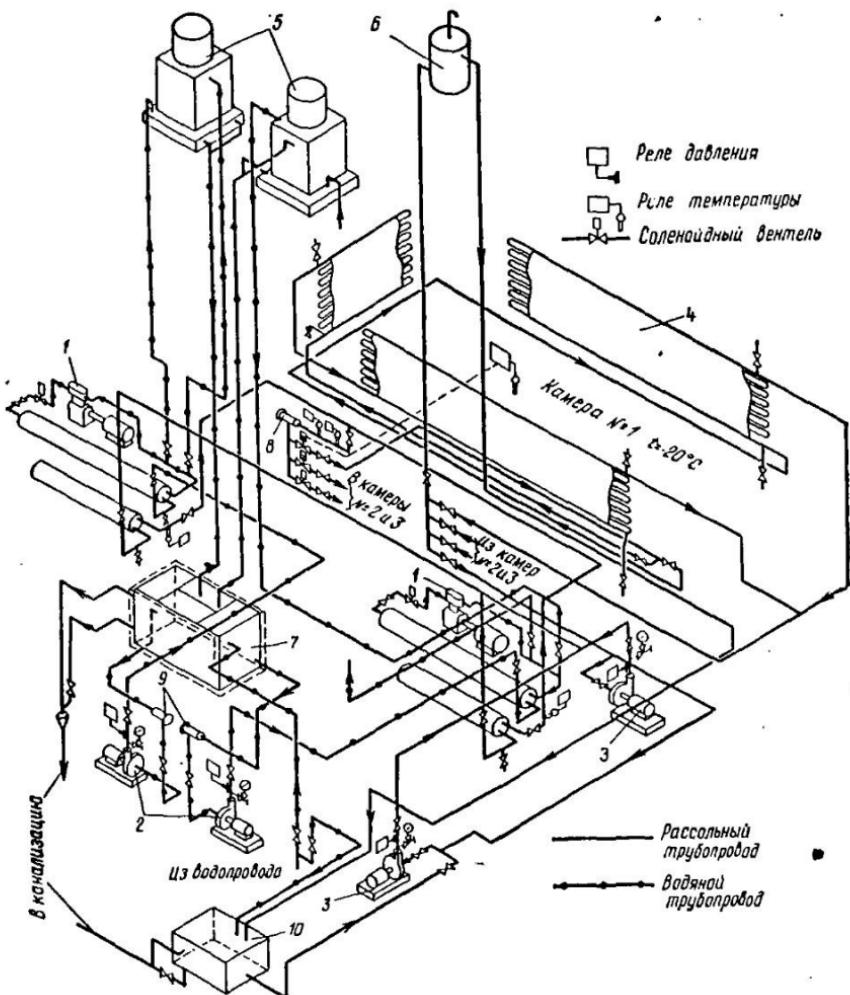


Рис. 6.8. Схема рассольных трубопроводов:

В тех случаях, когда нет необходимости в обогреве отдельных камер, можно применить упрощенную схему. По этой схеме в машинном отделении устанавливают единую гребенку, от которой в каждую камеру прокладывают отдельную подающую линию. Все обратные линии после камер объединяются в общую обратную линию, присоединяемую к всасывающей стороне насоса. Применение этой схемы позволяет сэкономить значительное количество труб и задвижек. Однако при необходимости оттаивания иницией в одной из камер подачу рассола в остальные камеры приходится временно прекращать.

При разработке курсовых и дипломных проектов целесообразно на одном листе совмещать схему рассольных и водяных трубопроводов, как это показано, например, на рис. 6.8. По этой схеме рассол охлаждается с помощью двух холодильных машин 1 и поступает в общий напорный трубопровод, откуда через фильтр 8 направляется в подающую гребенку. На этой гребенке установлены соленоидные вентили по числу охлаждаемых камер, управляемые камерными реле температуры. При повышении температуры в камере выше заданной соленоидный вентиль открывается и пропускает рассол в камеру, а при достижении требуемой температуры закрывается и прекращает подачу рассола. Проходя через камерные приборы (в данном случае пристенные батареи 4), рассол нагревается и поступает к обратной гребенке, а оттуда — к двум рассольным насосам 3, присоединенным параллельно. Такая схема присоединения позволяет работать каждым насосом отдельно или одновременно двумя насосами. Для контроля за работой насосов к их нагнетательным патрубкам присоединены манометры и реле давления, отключающие установку, если насос не развивает необходимого давления.

Из насосов рассол нагнетается в общий трубопровод, откуда поступает для охлаждения в испарители холодильных машин.

Заданная температура рассола (например,  $-30^{\circ}\text{C}$ ) поддерживается двухпозиционным пуском и остановкой компрессоров от двух реле температуры, датчики которых установлены на входе в подающую гребенку. В целях предохранения испарителей от размораживания на выходе рассола из испарителей установлены реле температуры, выключающие компрессор при понижении температуры рассола на  $5^{\circ}\text{C}$  ниже рабочей температуры (например, при  $-35^{\circ}\text{C}$ ).

Расширительный бак 6 присоединен к обратной гребенке, а переливная труба от него идет к рассольному баку 10, который используется также для разведения рассола.

Для охлаждения конденсаторов холодильных машин предусмотрена система обратного водоснабжения с вентиляторными градирнями.

В данной схеме предусмотрена самостоятельная работа каждой холодильной машины со своей градирней, однако применяют также и такие схемы, по которым все градирни присоединяют к общей обратной системе.

Вода, охлажденная в градирне 5, стекает в теплоизолированный сборный бак 7, откуда через фильтр 9 забирается насосом 2 и поступает в конденсатор холодильной машины. Небольшая часть воды дополнительно подается после конденсатора в компрессор для его охлаждения. Нагретая в конденсаторе и компрессоре вода под остаточным давлением поступает в градирню, охлаждается и самотеком сливается в сборный бак.

Во избежание замерзания воды в зимнее время схемой предусмотрена возможность подачи воды в этот период не к форсункам, а непосредственно в бак градирни.

## ГЛАВА 7

### ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

#### РАСЧЕТ ВОДНЫХ И РАССОЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Площадь поперечного сечения трубы можно определить по формуле

$$f_{tr} = \frac{V_{jk}}{w_{jk}}, \quad (7.1)$$

где  $f_{tr}$  — площадь поперечного сечения трубы,  $\text{м}^2$ .

$V_{jk}$  — количество жидкости, протекающей по трубе,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;

$w_{jk}$  — расчетное значение скорости движения жидкости,  $\text{м}/\text{с}$ .

Из формулы (7.1) можно получить внутренний диаметр трубы

$$d_{vn} = \sqrt{\frac{4V_{jk}}{\pi w}} = 1,13 \sqrt{\frac{V_{jk}}{w}}. \quad (7.2)$$

где  $d_{vn}$  — внутренний диаметр трубы, м.

Скорость принимают по табл. 7.1. При этом меньшие значения относятся к трубам с  $d_y \leq 50$  мм, а большие с  $d_y > 50$  мм. Для труб диаметром больше 100 мм аналогичные значения скорости можно увеличить на 25—30%,

Таблица 7.1

Жидкость	Скорость, м/с	
	сторона всасывания	сторона нагнетания
Рассол	0,40—0,80	0,70—1,20
Вода	0,50—1,00	0,80—1,30

Таблица 7.2

Условный проход стальной трубы, мм	Наружный диаметр $D_H$ , мм	Внутренний диаметр $d_{vn}$ , мм	Толщина стенки, мм	Площадь поперечного сечения $10^3 f_{tr}$ , $\text{м}^2$	Масса 1 м. кг
10	17,0	12,6	2,2	0,125	0,8
15	21,3	15,7	2,8	0,193	1,28
20	26,8	21,2	2,8	0,362	1,66
25	33,5	27,1	3,2	0,576	2,39
32	42,3	35,9	3,2	1,11	3,09
40	48,0	41,0	3,5	1,32	3,84
50	60,0	53,0	3,5	2,21	4,88
70	75,5	63,5	4,0	3,16	7,05
80	88,5	80,5	4,0	5,08	8,34
90	101,3	93,3	4,0	6,85	9,60
100	114,0	105,0	4,5	8,65	12,15
125	140,0	131,0	4,5	13,45	15,04
150	165,0	156,0	4,5	19,10	17,81

После этого выбирают трубу, у которой  $d_{\text{вн}}$  примерно равен величине, полученной расчетом. Сортамент стальных водогазопроводных труб приведен в табл. 7.2

Основные размеры арматуры, используемой для установки на водяных и рас сольных линиях, приведены в табл. 7.3.

Таблица 7.3

Арматура	Условное обозначение	Условный проход	Диаметр резьбы, дюймы	Размеры		Масса, кг
				длина L	высота H	
Вентиль запорный, муфтовый	15кч8р	15	1/2	90	120	0,8
		20	3/4	100	132	1,1
		25	1	120	154	1,8
		32	1 1/4	140	167	2,9
		40	1 1/2	170	190	4,2
		50	2	200	210	6,5
		25	—	120	154	3,6
		32	—	140	166	5,7
		40	—	170	190	7,7
		50	—	200	210	10,8
То же	15кч9р	50	—	180	350	18,4
		80	—	210	483	32,5
		100	—	230	517	41,5
		125	—	255	630	60,0
		150	—	280	715	73,0
		200	—	330	897	125,0
		100	—	230	660	74,0
		125	—	255	742	90,0
		150	—	280	800	110,0
		200	—	330	1010	184,0
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем	30ч6бр	250	—	450	1145	300,0
		300	—	500	1290	312,0
		25	—	160	85	6,0
		32	—	180	88	7,0
		40	—	200	105	9,6
		50	—	230	105	11,7
		70	—	290	132	20,3
		80	—	310	132	23,5
		100	—	230	660	74,0
		125	—	255	742	90,0
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с электроприводом	30ч906бр	150	—	280	800	110,0
		200	—	330	1010	184,0
		250	—	450	1145	300,0
		300	—	500	1290	312,0
		25	—	160	85	6,0
		32	—	180	88	7,0
		40	—	200	105	9,6
		50	—	230	105	11,7
		70	—	290	132	20,3
		80	—	310	132	23,5
Клапан обратный подъемный фланцевый <sup>1</sup>	16кч9бр	100	—	230	660	74,0
		125	—	255	742	90,0
		150	—	280	800	110,0
		200	—	330	1010	184,0
		250	—	450	1145	300,0
		300	—	500	1290	312,0
		25	—	160	85	6,0
		32	—	180	88	7,0

<sup>1</sup>Этот клапан устанавливают на горизонтальных участках.

### РАСЧЕТ ХЛАДОНОВЫХ И АМИАЧНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Диаметр хладоновых и амиачных трубопроводов определяют по формуле (7.2). Расчетные скорости приведены в табл. 7.4. При проектировании хладоновых трубопроводов основное внимание следует уделять мероприятиям по возврату масла в компрессор. Для подъема масла в вертикальных участках скорость потока паров хладона должна быть не менее 8—10 м/с, на горизонтальных участках — не менее 6 м/с.

Таблица 7.4

Наименование линий	Хладагент	Расчетная скорость, м/с
всасывающая в компрессор	R-12, R-22 Аммиак	8—12 10—20
магнитательная	R-12, R-22 Аммиак	10—18 12—25
индикторная	R-12, R-22	1—1,25
главная от конденсатора к ресиверу	Аммиак	0,5—0,7

Сортамент стальных бесшовных труб, применяемых для аммиачных и хладовых установок, приведен в табл. 7.5, а сортамент медных труб — в табл. 7.6.

Таблица 7.5

Условный проход стальной трубы $D_y$ , мм	Наружный диаметр $D_H$ , мм	Внутренний диаметр $d_{vn}$ , мм	Толщина стенки, мм	Площадь попереч- ного сечения $J_{tr}$ , $10^3 \cdot \text{м}^2$	Масса 1 м, кг
8	12	8	2	0,05	0,49
10	14	10	2	0,08	0,59
15	18	14	2	0,15	0,79
20	22	18	2	0,26	0,99
25	32	27,5	2,25	0,60	1,65
32	38	33,5	2,25	0,88	1,98
40	45	40,5	2,25	1,28	2,73
50	57	50	3,5	1,96	4,62
70	76	69	3,5	3,74	6,26
80	89	82	3,5	5,28	7,38
100	108	100	4,0	7,85	10,26
125	133	125	4,0	12,3	12,73
150	159	150	4,5	17,7	17,15
200	219	207	6,0	33,7	31,59

Таблица 7.6

Условный проход médной трубы $D_y$ , мм	Наружный диаметр $D_H$ , мм	Внутренний диаметр $d_{vn}$ , мм	Толщина стенки, мм	Площадь поперечно- го сечения, $10^3 \cdot \text{м}^2$	Масса 1 м, кг
6	9	7	1,0	0,0385	0,224
8	10	8	1,0	0,0505	0,252
10	12	10	1,0	0,0785	0,307
14	16	14	1,0	0,154	0,412
16	18	16	1,0	0,201	0,475
20	24	21	1,5	0,346	0,943
25	28	25	1,5	0,491	1,111
32	36	32	2,0	0,805	1,900
40	45	40	2,5	1,25	2,969
50	55	50	2,5	3,85	5,065

## РАЗВОДКА И КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Разводка трубопроводов холодильных установок может быть верхней и нижней. При верхней разводке трубопроводы крепят к стенам или подвешивают к перекрытию. Такая разводка предпочтительней, поскольку при ней трубы более доступны для изоляции, осмотра и периодического ремонта.

Если аппаратное отделение расположено в подвале, то трубопроводы обычно прокладывают под потолком подвала и крепят их к перекрытию.

Однако в крупных холодильных установках с большими и тяжелыми трубопроводами удобнее прокладывать их в специальных каналах, перекрываемых сверху бетонными плитами или рифленым железом (нижняя разводка). Недостаток нижней разводки — удорожание строительства и некоторые неудобства при производстве изоляционных и ремонтных работ.

Крупные аммиачные и хладоновые трубопроводы прокладывают в проходных вентилируемых каналах. Рассольные и водяные крупные трубопроводы можно прокладывать в непроходных каналах.

При укладке холодных изолированных труб на кронштейны, опоры или подвески между последними и трубой устанавливают деревянные прокладки, которые препятствуют охлаждению металлических частей опор и конденсации на них влаги из воздуха.

Максимальное расстояние между опорами; для неизолированных труб 4 м, а для изолированных 2 м.

### ПОДБОР НАСОСА ДЛЯ ВОДЫ ИЛИ РАССОЛА

Циркуляция воды или рассола в системе осуществляется центробежными насосами типа К (коносольные), технические характеристики которых приведены в табл. 7.7.

Таблица 7.7

Марка центробежного насоса	Диаметр рабочего колеса, мм	Производительность		Полный напор, кПа	к. п. д., %	Мощность на валу насоса, кВт
		м <sup>3</sup> /ч	л/с			
1,5K-8/196(1,5K-6)	105	9,4	2,6	116	49	0,6
1,5K-8/19a(1,5K-6a)	115	10,0	2,8	140	51	0,9
1,5K-8/19(1,5K-6)	128	10,8	3,0	174	55	1,0
2K-20/186(2K-96)	106	16,6	4,6	120	60	0,8
2K-20/18a(2K-9a)	118	18,0	5,0	140	65	1,1
2K-20/18(2K-9)	128	19,8	5,5	180	68	1,6
2K-20/306(2K-66)	132	19,8	5,5	200	65	1,8
2K-20/30a(2K-6a)	148	22,4	6,2	250	66	2,5
2K-20/30(2K-6)	162	23,4	6,5	285	64	2,8
3K-45/30a(3K-9a)	143	39,6	11,0	210	70	3,1
3K-45/30(3K-9)	168	50,4	14,0	280	72	5,5
4K-90/20a(4K-18a)	136	65,0	18,0	185	78	4,5
4K-90/20(4K-18)	148	83,0	23,0	220	81	6,3

Примечание. Для указанных насосов допустимая вакуумметрическая высота всасывания 60 кПа (6 м вод. ст.); допустимый подпор 0,2 МПа (2 кгс/см<sup>2</sup>); частота вращения вал 48,4 с<sup>-1</sup> (2900 об/мин).

Выбирают насос либо по его графической характеристике, либо по табл. 7.7. Характеристика представляет собой график зависимости напора, мощности и п.д. насоса от его производительности при определенной частоте вращения насоса.

В качестве примера на рис. 7.1 приведена характеристика для насосов 5 К-8/19 и 2К-20/18.

Для того чтобы выбрать марку насоса, нужно знать две величины: производительность насоса и требуемый напор.

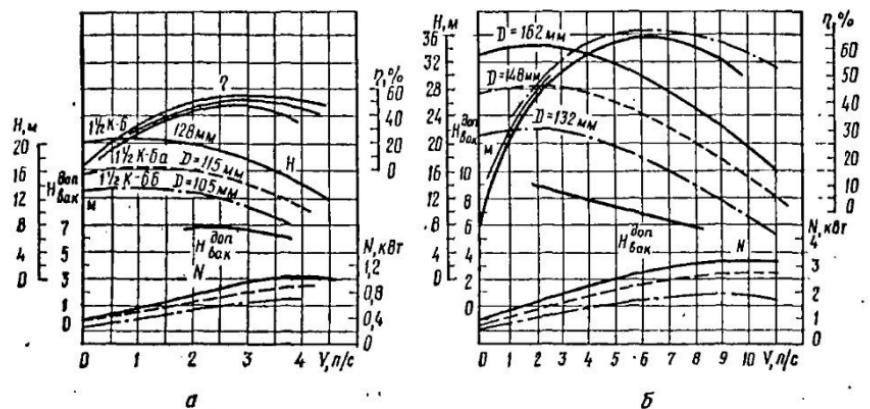


Рис. 7.1. Характеристика центробежных насосов:  
а — 1½ К-8/19(1½ К-6); б — 2К-20/18 (2К-6) при частоте вращения  $n = 2900$  об/мин.

**Производительность насоса.** Производительность насоса для рассола определяют по формуле

$$V = \frac{Q_0}{\rho_p c_p (t_{p_2} - t_{p_1})}. \quad (7.3)$$

где  $V$  — производительность насоса,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;

$\rho_p$  — плотность рассола,  $\text{кг}/\text{м}^3$ ;

$c_p$  — удельная теплоемкость рассола,  $\text{кДж}/(\text{кг}\cdot\text{К})$ ;

$t_{p_2}$  и  $t_{p_1}$  — температуры рассола на выходе и входе в испаритель,  $^\circ\text{C}$ ;

$Q_0$  — холодопроизводительность установки, если циркуляция рассола в системе производится только одним насосом,  $\text{кВт}$ .

Производительность насоса в оборотной системе для охлаждения конденсаторов определяют по формуле (5.51).

Для увеличения надежности работы системы часто ставят резервные рассольные и водяные насосы той же марки, что и основные. Резервные насосы включают в схему параллельно основным, а на трубопроводах устанавливают запорную арматуру для переключения насосов.

**Напор насоса.** В разомкнутой системе (например, в оборотной системе с градирей) напор насоса, расположенного выше уровня всасываемой жидкости, должен

равняться сумме геометрических высот всасывания  $H_{r.v}$  и нагнетания  $H_{r.n}$ , сложенной с суммой потерь напоров на пути всасывания и нагнетания  $h_v$  и  $h_n$ :

$$H = H_{r.v} + H_{r.n} + h_v + h_n. \quad (7.4)$$

Если же насос установлен «под заливом», т. е. ниже уровня всасываемой жидкости, то

$$H = H_{r.n} - H_{r.v} + h_v + h_n. \quad (7.4a)$$

Для нормальной работы форсунок в градирне вода должна подаваться к ним с некоторым избыточным напором  $h_\phi = (0,5 \div 0,8) \cdot 10^5 \text{ Н/м}^2$ . В этом случае к правой части уравнений (7.4) и (7.4a) следует прибавить  $h_\phi$ .

В замкнутой циркулярной сети напор насоса должен быть равен сумме гидравлических потерь сети или немного превышать ее:

$$H = h_v + h_n. \quad (7.4b)$$

Если замкнутая система состоит из нескольких параллельных колец, то при подборе насоса напор принимают равным сумме гидравлических потерь в кольце, обладающем наибольшим сопротивлением. Значение  $h_v$  и  $h_n$  во всех случаях определяют по уравнению (7.8).

**Потребляемая мощность.** Эту величину определяют по формуле

$$N = \frac{VH}{\eta \cdot 1000}, \quad (7.5)$$

где  $N$  — потребляемая мощность, кВт;

$V$  — объемный расход жидкости,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;

$H$  — полное сопротивление, Па;

$\eta$  — к. п. д. насоса; для крупных насосов  $\eta = 0,8 \div 0,9$ , для малых  $\eta = 0,6 \div 0,7$ .

Если насосы соединены с электродвигателем посредством муфты, мощности двигателя определяют по формуле

$$N_{\text{дв}} = KN, \quad (7.6)$$

где  $K$  — коэффициент запаса мощности электродвигателя; при мощности, равной до 2 кВт  $K = 1,50$ ; от 2 до 5 кВт  $K = 1,5 \div 1,25$ ; от 5 до 50 кВт  $K = 1,25 \div 1,15$ .

### ПОДБОР АММИАЧНОГО НАСОСА

В насосно-циркуляционных схемах холодильных установок для перекачивания жидкого аммиака применяют герметичные электронасосы, техническая характеристика которых приведена в табл. 7.8.

Насос устанавливают как можно ближе к циркуляционному ресиверу. Чтобы не произошло вскипания жидкости, необходимо иметь избыточное давление на входе в насос по отношению к давлению в циркуляционном ресивере (подпор). В соответствии с рекомендациями ВНИХИ величина подпора на всасывании насоса (без учета сопротивления всасывающего трубопровода) должна составлять:

для насоса ЦНГ-70М — не менее 1,5 м ст. жидкого аммиака в диапазон производительности от 3 до  $12 \text{ м}^3/\text{ч}$  и при температуре аммиака от 0 до  $-40^\circ\text{C}$ :

Таблица 7.8

Показатели	Аммиачные электронасосы			
	1,25ХГ-6-2,8 (ЦНГ-70М-1)	1,5ХГ-6×2-2,8-2 (ЦНГ-70М-2)	1,5ХГ-6×3-2,8-2 (ЦНГ-70М-3)	2ХГ-5-4,5-2 (ЦНГ-68)
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	5,5—12	5,5—12	5,5—12	12—28
Подпор, м ст. жидкого аммиака	19—15	38—28	55—45	48—41
Число ступеней	1	2	3	1
Частота вращения, с <sup>-1</sup>	49,5	49,5	49,5	49,5
Мощность, кВт	2,8	2,8	2,8	5,5

для насоса ЦНГ-68 — не менее 1,5 м ст. жидкости при производительности 20 м<sup>3</sup>/ч и при температуре аммиака от 0 до —40° С. При производительности 20 до 28 м<sup>3</sup>/ч подпор 1,5 м допустим только для температуры аммиака выше 20° С. При более низких температурах подпор на всасывании должен быть увеличен до 3,5 м ст. жидкого аммиака.

Для создания подпора ось всасывающего патрубка насоса должна быть ниже минимально возможного уровня в циркуляционном ресивере на величину

$$h = h_{\text{подп}} + h_{\text{пот}} \quad (7.7)$$

где  $h_{\text{подп}}$  — необходимый подпор на всасывании;

$h_{\text{пот}}$  — сумма потерь на трение в трубопроводе и в местных сопротивлениях.

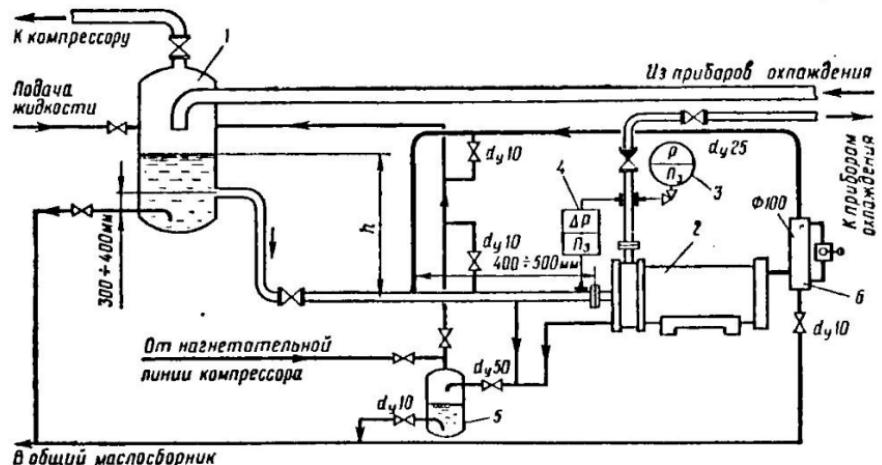


Рис. 7.2. Схема присоединения герметичного электронасоса к циркуляционному ресиверу

1 — циркуляционный ресивер; 2 — электронасос; 3 — манометр; 4 — реле контроля смазки; 5 — маслосборник; 6 — колонка ПРУ.

Чтобы величина  $\Delta h_{\text{пот}}$  была минимальной, всасывающий трубопровод делают большего диаметра (скорость аммиака не более 0,5 м/с) и возможно короче. Для уменьшения величины местных сопротивлений количество вентиляй и поворотов на трубопроводе должно быть минимальным.

Схема присоединения насоса к циркуляционному ресиверу приведена на рис. 7.2. Насос снабжают отдельным маслосборником, устанавливаемым ниже всасывающего трубопровода.

Смазка и охлаждение насоса производится жидким аммиаком, который проходит внутри насоса и по трубопроводу  $d_y$  25 отводится от задней крышки обратно во всасывающую линию.

Чтобы гарантировать наличие жидкости в полости электронасоса, на выходе жидкости из задней крышки установлен поплавковый регулятор уровня (ПРУ), отключающий насос при понижении уровня жидкого аммиака в колонке. Кроме того, для предотвращения выхода насоса из строя установлено реле контроля смазки (РКС), отрегулированное на разность давлений, равную 0,8 от развивающего напора, и контролирующее наличие разности давления между нагнетательным и всасывающим трубопроводами.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

При движении по системе рассол (равно, как и любая другая жидкость или воздух) преодолевает сопротивление двух видов; трение по длине трубы  $h_{\text{тр}}$  и местные сопротивления  $h_{\text{м.с.}}$  (повороты, задвижки, перемена сечения трубопровода, ответвления и пр.):

$$h_{\text{пот}} = h_{\text{тр}} + h_{\text{м.с.}} \quad (7.8)$$

Падение давления, вызванное трением в трубах, определяют по формуле

$$h_{\text{тр}} = \lambda_{\text{тр}} \frac{l_{\text{тр}}}{d_{\text{вн}}} \cdot \frac{\rho w^2}{2}, \quad (7.9)$$

где  $h_{\text{тр}}$  — падение давления, Па.

$\lambda_{\text{тр}}$  — коэффициент сопротивления трубы (безразмерная величина);

$l_{\text{тр}}$  — длина прямолинейного участка трубопровода, м;

$\rho$  — плотность жидкости, кг/м<sup>3</sup>.

$w$  — скорость движения жидкости, м/с

$d_{\text{вн}}$  — внутренний диаметр трубы, м.

Значение коэффициента сопротивления трению зависит от степени шероховатости стенок трубы и от режима течения (ламинарный или турбулентный). При расчетах обычно принимают, что трубы гидравлически гладкие. О характере течения судят по величине числа  $Re$  (число Рейнольдса)

$$Re = \frac{w d_{\text{вн}} \rho}{\mu}, \quad (7.10)$$

где  $\mu$  — динамическая вязкость жидкости, Па·с.

Если  $Re < 2320$ , то режим течения ламинарный. В этом случае коэффициент трения определяют по формуле (закон Паузеля)

$$\lambda_{\text{тр}} = \frac{64}{Re}. \quad (7.11)$$

При  $Re > 2320$  течение из ламинарного переходит в турбулентное. Для этого режима

$$\lambda_{tr} = \frac{1}{(1,82 \lg Re - 1,64)^2}. \quad (7.12)$$

Падение давления в местных сопротивлениях определяют по формуле

$$h_{m.c} = \xi \frac{\rho w^2}{2}, \quad (7.13)$$

где  $h_{m.c}$  — падение давления, Па;

$\xi$  — коэффициент местного сопротивления.

Значения коэффициента местного сопротивления приведены ниже.

Вход из резервуара в трубу без расширения	0,5
Приемный клапан	
без сетки	2—3
с сеткой (фильтр)	5—8
Обратный клапан	2,0
Колено или отвод под углом 90°	0,5—0,6
Переход	
суживающийся	0,1
расширяющийся	0,25
Тройник под углом 90° в направлении ответвления	1,5
Вентиль	5
Задвижка параллельная	0,5
Калач (отвод под углом 180°)	1,0
Кожухотрубный многоходовой испаритель или конденсатор	8—10

Пример. Подобрать насос для закрытой рассольной системы (см. рис. 6.7). Суммарная нагрузка на установку  $Q = 18\ 000$  Вт, теплоприток в камере № 1  $Q_1 = 6000$  Вт.

Длины и диаметры трубопроводов указаны на схеме.

Температура замерзания рассола  $-25^\circ\text{C}$ , подогрев рассола в батареях  $\Delta t_p = t_{p_2} - t_{p_1} = 2^\circ\text{C}$ .

1. По формуле (7.3) определяем производительность насоса

$$V = \frac{Q}{\rho_p c_p (t_{p_2} - t_{p_1})} = \frac{18\ 000}{1,22 \cdot 10^3 \cdot 2,93 \cdot 10^3 \cdot 2} = 2,51 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с} = 2,51 \text{ л/с.}$$

Значения  $\rho_p$  и  $c_p$  взяты из табл. 4.1.

Это количество рассола циркулирует на участке от обратного коллектора до напорного.

2. Определяем количество рассола, циркулирующего через камеру № 1,

$$V = \frac{6000}{1,22 \cdot 10^3 \cdot 2,93 \cdot 10^3 \cdot 2} = 0,84 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с} = 0,84 \text{ л/с.}$$

3. Определяем падение давления на участке напорный коллектор — камера № 1 — обратный коллектор.

Скорость рассола в трубах определяем по формуле

$$w = \frac{V}{f_{tr}} = \frac{0,84 \cdot 10^{-3}}{1,96 \cdot 10^{-3}} = 0,43 \text{ м/с.}$$

Площадь сечения  $f_{tr}$  взята из табл. 7.5 для трубы диаметром  $57 \times 3,5$ .

$$Re = \frac{wd\rho}{\mu} = \frac{0,43 \cdot 0,05 \cdot 1,22 \cdot 10^3}{94,8 \cdot 10^{-4}} = 2770.$$

Таким образом, режим течения турбулентный.

Для этого режима коэффициент трения определяем по формуле (7.12)

$$\lambda_{tr} = \frac{1}{(1,82 \lg Re - 1,64)^2} = \frac{1}{(1,82 \lg 2770 - 1,64)^2} = \frac{1}{4,63^2} = 0,047.$$

Падение давления, вызванное трением в трубах, определяем по формуле (7.9)

$$h_{tr} = 0,047 \cdot \frac{2 + 5 + 20 + 5 + 6 \cdot 4,5 + 5 + 20}{0,05} \cdot \frac{1,22 \cdot 10^3 \cdot 0,43^2}{2} = 8,9 \text{ кПа.}$$

Падение давления в местных сопротивлениях при движении рассола через один батарею (10 колен под углом 90°, 2 тройника, 3 задвижки, 5 калачей)

$$h_{m.c} = \frac{\rho w^2}{2} \sum \xi = \frac{1,22 \cdot 10^3 \cdot 0,43^2}{2} (10 \cdot 0,5 + 2 \cdot 1,5 + 3 \cdot 0,5 + 5 \cdot 1) = \\ = 0,113 \cdot 10^3 \cdot 14,5 = 1,64 \text{ кПа.}$$

4. Определяем падение давления на участке обратный коллектор — испаритель — напорный коллектор.

Скорость рассола

$$w = \frac{2,51 \cdot 10^{-3}}{1,96 \cdot 10^{-3}} = 1,28 \text{ м/с.}$$

Число Рейнольдса

$$Re = \frac{1,28 \cdot 0,05 \cdot 1,22 \cdot 10^3}{94,8 \cdot 10^{-4}} = 8210.$$

Коэффициент трения

$$\lambda = \frac{1}{(1,82 \cdot 3,94 - 1,64)^2} = 0,033.$$

$$h_{tr} = 0,033 \cdot \frac{8 + 3 + 3 + 5 + 6 + 8 + 6}{0,05} \cdot \frac{1,22 \cdot 10^3 \cdot 1,28^2}{2} = 0,033 \cdot 780 \cdot 1,0 \cdot 10^3 = \\ = 25,7 \cdot \text{кПа.}$$

Местные сопротивления на этом участке (7 колен под углом 90°, 3 задвижки, 1 испаритель)

$$h_{m.c} = 1,0 \cdot 10^3 (7 \cdot 0,5 + 3 \cdot 0,5 + 1 \cdot 8) = 13 \text{ кПа.}$$

5. Напор насоса

$$H = \sum h = 8,9 + 1,64 + 25,7 + 13 = 49 \text{ кПа} = 4,9 \text{ вод. ст.}$$

6. По табл. 7.7 подбираем насос, производительность которого равна или несколько более  $V = 2,51 \text{ л/с}$ , а напор — не менее 49 кПа.

Этому требованию отвечает насос марки 1,5К-8/196 (1,5К-86).

## РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ

Расчету воздуховодов предшествуют разбивка трассы и нанесение ее на план помещения, а также вычерчивание схемы воздуховодов в аксонометрии. После этого на схеме проставляют количество воздуха, которое должно быть подано в помещение или удалено из них. Сеть воздуховодов разбивают на участки. Участок называется отрезком сети, где количество перемещаемого воздуха и его ск

рость остаются неизменными. У каждого участка воздуховода проставляют его длину и порядковый номер, а также количество перемещаемого воздуха.

Площадь сечения воздуховода определяют по формуле

$$F = \frac{L}{v}, \quad (7.14)$$

где  $F$  — площадь сечения воздуховода,  $\text{м}^2$ ;

$L$  — расход воздуха на данном участке,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;

$v$  — расчетное значение скорости,  $\text{м}/\text{с}$ .

При расчете участков приточных воздуховодов сначала задаются расчетной скоростью движения воздуха на выходе из воздухораспределительных устройств по табл. 7.9, а затем — в воздуховодах, постепенно увеличивая скорость по мере приближения к вентилятору.

Таблица 7.9

Расположение воздухораспределительных устройств по отношению к рабочей зоне	Перепад температур между приточным воздухом и воздухом помещений (для систем кондиционирования), $^{\circ}\text{C}$	Скорость воздуха $v$ , $\text{м}/\text{с}$
В рабочей зоне	3	0,5—0,75
То же	4	0,3—0,6
На высоте от 2 до 3 м	7	2—3
То же	10	1,5—2
На высоте выше 3 м	10	3—4

При расчете вытяжных воздуховодов скорость воздуха на входе в вытяжные решетки принимают в пределах 5—7  $\text{м}/\text{с}$ .

Если воздуховоды выполнены из листовой стали, скорость движения воздуха принимают до 8—10  $\text{м}/\text{с}$ . В жилых и общественных зданиях воздуховоды часто выполняют из кирпича, бетона, шлакоалебастра и пр. Для этих воздуховодов скорость движения воздуха принимают в пределах 0,3—7  $\text{м}/\text{с}$ .

После того как вычислена площадь сечения воздуховода, определяют его размеры в сечении. Если воздуховод круглый, то его диаметр  $d$  (в  $\text{м}$ ) рассчитывают по формуле

$$d = \sqrt{\frac{4F}{\pi}} = 1,13 \sqrt{F}, \quad (7.15)$$

Если воздуховод прямоугольный, то задаются длиной внутренних сторон его сечения (ширины  $a$  и высотой  $b$ ) таким образом, чтобы  $ab = F$ . Для каждого сечения прямоугольного воздуховода можно подобрать такой диаметр круглого воздуховода, что сопротивление движению воздуха в них будет одинаковым. Этот диаметр называется равновеликим, или эквивалентным.

Стандартизованные размеры прямоугольных воздуховодов и равновеликие диаметры приведены в табл. 7.10.

Таблица 7.10

b, мм	В числителе — площадь поперечного сечения (в м <sup>2</sup> ), в знаменателе — равновеликий диаметр (в м)												
	d, мм												
	150	200	250	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1500
100	0,015	0,020											
	115	140											
150	0,022	0,030											
	150	165											
200	0,040	0,050	0,060	0,080									
	194	215	235	265									
250		0,062	0,075	0,100	0,125								
		235	265	320	320								
300			0,090	0,120	0,150	0,180							
			285	320	375	375							
400				0,160	0,200	0,240							
				375	440	495							
500					0,250	0,300	0,350						
					495	545	595						
600						0,360		0,480	0,600				
						595		600	775				
800								0,640	0,800	0,960			
								885	885	885			
1000									1,000	1,200	1,400		
									1025	1100	1200		
1200											1,080	1,800	
											1325	1325	
1500												2,250	
												1540	

## ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРА

Так же как и при подборе насосов, для подбора вентилятора необходимо знать производительность (расход воздуха) и напор. Напор (давление), развиваемый вентилятором,  $H_v$  должен быть достаточным для преодоления суммы сопротивления во всасывающей и нагнетательной сети  $\Sigma h$  и компенсации потери динамического давления при выходе воздуха из сети в атмосферу.

$$H_v = \sum h + \frac{\rho v_{\text{вых}}^2}{2} \quad (7.16)$$

Сопротивление сети складывается из сопротивления трения  $h_{tr}$  и местных сопротивлений  $h_{m.c.}$ :

$$h = h_{tr} + h_{m.c.} \quad (7.17)$$

Потерю давления, вызванную сопротивлением трения, как и для систем трубопроводов, определяют по формуле (7.9). При этом для воздуховодов, выполненных из стали, коэффициент трения рассчитывают: при  $Re < 100\,000$  по формуле

$$\lambda = \frac{0,316}{Re^{0,25}} ; \quad (7.18)$$

при  $Re > 100\,000$  по формуле

$$\lambda = 0,0032 + \frac{0,221}{Re^{0,237}} . \quad (7.19)$$

Если воздуховоды выполнены из строительных материалов, шероховатость стенок у которых больше, чем у металлических воздуховодов, значения  $\lambda$ , полученные по формулам (7.18) и (7.19), умножают на коэффициент  $\beta$ , приведенный ниже.

Воздуховоды	
шлакоалебастровые	2,0
кирпичные	2,5
оштукатуренные по сетке	3,0

Потерю давления в местных сопротивлениях определяют по формуле (7.13). Значения коэффициента местного сопротивления  $\xi$  приведены ниже.

Шахта	
с зонтом вытяжная	1
приоточная с жалюзийной решеткой	2,8
Вход в отверстие	
заподлицо со стеной	0,5
с закругленными краями	0,12
Вход и выход через жалюзийную решетку	
подвижную	
вход	1,4
выход	3,5
неподвижную	
вход	0,9
выход	2,7
Плавный поворот на 90°	0,5
Прямое колено под углом 90°	1,1
Два спаренных поворота на 45° каждый	0,4
Плавное сужение канала на диаметр	0,4
То же, в 2 раза меньший	0,2
Внезапное сужение канала	0,4
Внезапное расширение канала	0,8—1,0
Свободный выход из канала	1
Тройник под углом 90°	
при нагнетании	
основной проход	0
ответвление	1,6

при всасывании						
основной проход						0,7
ответвление						1
Тройник под углом 45°						
при нагнетании						
основной проход						0
ответвление						0,5
при всасывании						
основной проход						
ответвление						0,7

Производительность вентиляционной установки определяют либо по требуемой кратности воздухообмена (т. е. сколько раз в единицу времени нужно сменить воздух в вентилируемом помещении), либо из условий удаления тепла и влаги из помещения (см. «Проектирование систем кондиционирования воздуха»).

После того как определены требуемые производительность и напор, необходимый размер (номер) вентилятора выбирают либо по его графическим характеристикам, либо по таблицам. Технические характеристики центробежных вентиляторов марки Ц4-70 с непосредственным приводом от электродвигателя приведены в табл. 7.12, осевых вентиляторов серии МЦ — в табл. 7.11. Мощность электродвигателя определяют, как и для насосов, по формулам (7.5) и (7.6).

Таблица 7.11

№ осевого вентилятора серии МЦ	Частота вращения		Производительность		Напор		К. п. д., %
	об/мин	т/с	м³/ч	м³/с	мм вод. ст.	Па	
4	1440	24	1800	0,50	6,0	59,0	37
6	960	16	1800	0,50	9,0	88,1	35
5	960	16	2700	0,75	5,2	51,0	45
6	960	16	2700	0,75	8,0	78,5	47
5	1440	24	2700	0,75	14,0	137	35
6	1440	24	2700	0,75	20,0	196	35
4	2700	45	2700	0,75	30,0	294	25
5	960	16	3600	1,00	3,6	35,3	55
6	960	16	3600	1,00	6,0	59,0	55
5	1440	24	3600	1,00	12,0	118	47
6	1440	24	3600	1,00	18,0	178	47
4	2700	45	3600	1,00	25,0	246	35
5	1440	24	5400	1,50	10,0	98,1	52
6	1440	24	5400	1,50	16,0	157	54
7	960	16	7200	2,00	10,0	98,1	50
7	1440	24	7200	2,00	25,0	246	30
7	960	16	11000	3,00	7,0	68,8	56
11	720	12	11000	3,00	12,0	118	35
7	1440	24	11000	3,00	25,0	246	40
8	960	16	14500	4,00	11,0	108	55
7	1440	24	14500	4,00	25,0	246	30
8	1440	24	14500	4,00	35,0	344	30
11	720	12	18000	5,00	12,0	118	50
10	960	16	18000	5,00	20,0	196	30
8	1440	24	18000	5,00	35,0	344	40

Таблица 7.12

центробежного вентилятора марки Ц4-70	Частота вращения		Производительность		Напор		К. п. д., %
	об/мин	т/с	м³/ч	м³/с	мм вод. ст.	Па	
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1440	24	540	0,15	22	218	75
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1440	24	900	0,25	17	167	75
4	960	16	900	0,25	25	246	65
3	1440	24	900	0,25	32	314	73
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2700	45	900	0,25	85	837	70
3	1440	24	1800	0,50	17	167	60
4	960	16	1800	0,50	24	236	78
5	960	16	1800	0,50	38	373	65
5	960	16	1800	0,50	38	373	65
4	1440	24	1800	0,50	58	568	72
4	960	16	2700	0,75	28	177	72
5	960	16	2700	0,75	38	373	73
4	1440	24	2700	0,75	50	491	78
5	960	16	3600	1,00	38	373	78
6	960	16	3600	1,00	52	510	65
5	960	16	5400	1,50	25	246	70
6	960	16	5400	1,50	55	540	75
6	1440	24	5400	1,50	110	1080	70
8	720	12	7200	2,00	55	540	72
7	960	16	7200	2,00	75	735	75
10	720	12	11000	3,00	80	785	60
8	960	16	11000	3,00	100	981	72
8	720	12	14500	4,00	45	442	76
10	720	12	14500	4,00	85	835	72
8	960	16	14500	4,00	100	981	72
8	720	12	18000	5,00	30	294	60
10	720	12	18000	5,00	80	785	75

## ЧАСТЬ II

# ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

---

## ГЛАВА 8

### ГРАФО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СКВ

При проектировании систем кондиционирования воздуха (СКВ) приходится выполнять ряд аналитических и графо-аналитических расчетов изменения физического состояния воздуха, происходящего в результате различных видов его тепловлажностной обработки: нагревания, охлаждения, увлажнения и осушения.

Физическое состояние атмосферного воздуха, или, как его чаще называют, влажного воздуха, характеризуется рядом параметров: температурой по сухому термометру, относительной влажностью, влагосодержанием, барометрическим давлением, парциальным давлением водяных паров, энталпийей.

Однако для задания состояния влажного воздуха при определении барометрическом давлении достаточно знать какие-либо два параметра, например  $t$  и  $p_n$ ;  $t$  и  $\varphi$ ;  $t$  и  $d$ . По двум известным параметрам можно вычислить и все остальные.

Если для определенного барометрического давления известны температура воздуха и парциальное давление водяных паров, остальные параметры могут быть вычислены по нижеследующим формулам:

$$d = 622 \frac{p_n}{B - p_n}; \quad (8.1)$$

$$\varphi = \frac{p_n}{p''}; \quad (8.2)$$

$$\psi = \frac{d}{d''} = \varphi \frac{p_n - p_n''}{B - p_n} = \varphi \frac{622 + d}{622 + d''}; \quad (8.3)$$

$$p = p_c + p_n = p_c \left( \frac{1 + d}{1 + 1,61 d} \right); \quad (8.4)$$

$$t = t_c + t_n d = c_{st} + (r_0 + c_{nt}) d \cdot 10^{-3} = 1,07 + (2500 + 1,89 d) d \cdot 10^{-3}.$$

$$= t + 2,5d + 1,89 \cdot 10^{-3} t d. \quad (8.5)$$

Здесь  $t$  — температура воздуха по сухому термометру,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$p_n$  — парциальное давление водяных паров, Па;

$p_n^*$  — парциальное давление водяных паров в насыщенном воздухе, Па; оно не зависит от барометрического давления и может быть найдено по таблицам влажного воздуха в функции от температуры;

$\varphi$  — относительная влажность, безразмерная величина или в %;

$d$  — влагосодержание, г водяных паров на 1 кг сухого воздуха;

$d''$  — влагосодержание насыщенного воздуха;

$\psi$  — степень насыщения, безразмерная величина или в %;

$\rho$  — плотность влажного воздуха,  $\text{kg}/\text{m}^3$ ;

$\rho_n$  — плотность водяных паров,  $\text{kg}/\text{m}^3$  (приведена в таблицах);

$\rho_s$  — плотность сухого воздуха,  $\text{kg}/\text{m}^3$  (приведена в таблицах);

$f$  — удельная энталпия влажного воздуха,  $\text{kDж}/\text{kg}$ ;

$i_c$  — удельная энталпия сухого воздуха,  $\text{kDж}/\text{kg}$ ;

$i_n$  — удельная энталпия водяных паров,  $\text{kDж}/\text{kg}$ .

$c_s$  — удельная теплоемкость сухого воздуха, равная 1  $\text{kDж}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ ;

$c_p$  — удельная теплоемкость водяных паров, равная 1,89  $\text{kDж}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ ;

$r_0$  — скрытая теплота испарения воды, равная 2500  $\text{kDж}/\text{kg}$  при температуре 0 $^{\circ}\text{C}$ .

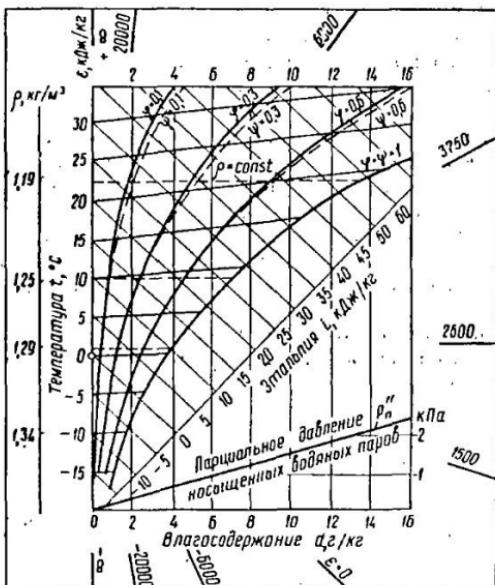


Рис. 8.1. Схема  $d-i$ -диаграммы влажного воздуха.

Однако расчет и анализ процессов обработки воздуха проще и нагляднее производить графо-аналитическим путем с помощью  $d-i$ -диаграммы влажного воздуха, на которой графически представлены указанные выше зависимости между основными параметрами воздуха.

Схема  $d-i$ -диаграммы влажного воздуха представлена на рис. 8.1. На диаграмме нанесена сетка вертикальных линий  $d = \text{const}$  и линий  $i = \text{const}$ , проведенных под некоторым углом к линиям  $d$ . Обычно этот угол принимают равным 135°. Кривая  $\varphi = 1$  и линия  $i = 0$  делят диаграмму на три области: область ненасыщенного влажного воздуха, лежащую выше кривой  $\varphi = 1$ , область водяного тумана, лежащую ниже линии  $\varphi = 1$ , но выше линии  $i = 0$ , и область ледяного тумана, лежащую ниже кривой  $\varphi = 1$  и выше линии  $i = 0$ . В области ненасыщенного влажного

воздуха нанесены линии постоянной относительной влажности:  $\varphi = 0,1; 0,2; \dots$  Иногда на диаграмме нанесены линии постоянных значений степени насыщения  $\psi = \text{const}$ . Если эти линии не нанесены, то с погрешностью до 2—4% значения  $\varphi$  можно брать равными значениям  $\psi$ .

Линии  $t = \text{const}$  на  $d-i$ -диаграмме представляют собой прямые линии, расходящиеся по мере увеличения влагосодержания.

Линии постоянной плотности влажного воздуха  $\rho$  представляют наклонные линии, более пологие, чем линии  $t$ .

В нижней части диаграммы приведена кривая парциальных давлений водяных паров  $p_n$ . Поскольку значение  $p_n$  однозначно определяется соответствующим влагосодержанием воздуха, искомое значение  $p_n$  можно найти в точке пересечения заданного значения  $d$  с указанной кривой.

Поскольку  $d$ ,  $i$  и  $\rho$  зависят от барометрического давления, для каждого его значения должна быть своя  $d-i$ -диаграмма. Однако влияние барометрического давления не столь велико, поэтому для обычных расчетов кондиционирования пользуются диаграммами, построенными для давлений  $B = 0,099$  МПа (745 мм рт. ст.) или  $B = 0,101$  МПа (760 мм рт. ст.).

Состояние влажного воздуха в  $d-i$ -диаграмме характеризуется точкой, лежащей на пересечении соответствующих двух линий:  $d = \text{const}$  и  $i = \text{const}$ , либо  $d = \text{const}$  и  $t = \text{const}$  и т. п. Нанеся эту точку, можно прочитать значения остальных параметров. Если точка лежит между линиями, образующими сетку диаграммы, значения параметров находят интерполяцией.

На некоторых диаграммах нанесены линии постоянных значений температуры воздуха по мокрому термометру  $t_m$ . Эти линии практически параллельны линиям  $i = \text{const}$ . Поэтому, если линии  $t_m$  не нанесены, для определения  $t_m$  нужно из заданной точки состояния воздуха двигаться по линии, параллельной  $i = \text{const}$ , до ее пересечения с линией  $\varphi = 1$ . Температура насыщенного воздуха в точке пересечения и будет искомой температурой  $t_m$ .

Для нахождения температуры точки росы  $t_{\text{рос}}$  нужно из заданной точки состояния воздуха двигаться вертикально вниз до пересечения с линией  $\varphi = 1$ . Температура насыщенного воздуха в точке пересечения является искомой температурой  $t_{\text{рос}}$ .

При тепловлажностной обработке воздуха, например добавлением тепла  $Q$  (в кВт) и влаги  $W$  (в кг/с), его состояние из точки  $d_1$ ,  $i_1$  перейдет в состояние  $d_2$ ,  $i_2$ . Если при этом обрабатывается  $G$  (в кг/с) воздуха, то

$$t_2 = t_1 + \frac{Q}{G} + \frac{W}{G} i_w . \quad (8.6)$$

или

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{Q}{G} + \frac{W}{G} i_w . \quad (8.7)$$

Аналогично

$$\Delta d = d_2 - d_1 = \frac{W}{G} . \quad (8.8)$$

Разделив уравнение (8.7) на уравнение (8.8), получим

$$\frac{t_2 - t_1}{d_2 - d_1} = \frac{\Delta t}{\Delta d} = \frac{Q}{W} + i_w . \quad (8.9)$$

Здесь  $t_1$  и  $t_2$ ,  $d_1$  и  $d_2$  — удельная энталпия и влагосодержание воздуха в начале и конце процесса обработки;

$i_w$  — удельная энталпия воды или пара, используемых для увлажнения воздуха;

$\epsilon$  — тепловлажностное отношение, кДж/кг.

Выражение (8.9) есть уравнение прямой линии.

Таким образом, процесс изменения параметров воздуха в диаграмме изображается прямой линией, направление которой характеризуется значением теплоподвижного отношения.

Для удобства построения процессов изменения состояния воздуха на  $d-i$ -диаграмме нанесены значения  $\varepsilon$  от  $-\infty$  до  $+\infty$  в виде пучка лучей, исходящих из нулевой точки диаграммы ( $i = 0$ ,  $t = 0$ ,  $d = 0$ ). Однако, чтобы эти лучи не спали основным линиям, наносят только концы лучей на полях диаграммы.

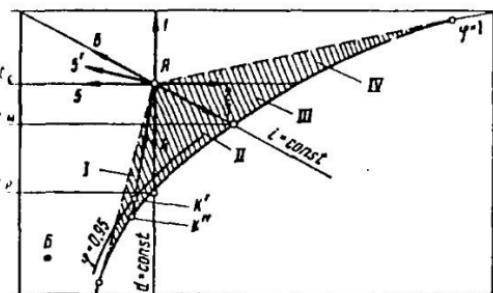


Рис. 8.2. Изменение состояния воздуха при различных видах его теплоподвижной обработки.

$i_w = 0$ . В этом случае  $\varepsilon = +\infty$ . При  $\varepsilon = \infty$  («сухое» нагревание с помощью калориферов) процесс идет по линии  $d = \text{const}$  вверх (линия 1). При «ухом» охлаждении  $\varepsilon = -\infty$ , т. е. процесс идет вниз по линии  $d = \text{const}$  (линия 4).

Если воздух увлажняется паром или водой без одновременного нагревания, то  $\varepsilon = 0$  и уравнение (8.9) принимает вид

$$\varepsilon = \frac{t_2 - t_1}{d_2 - d_1} = i_w. \quad (8.10)$$

Таким образом, если увлажнение осуществляется насыщенным или перегретым паром, удельная энталпия которого равна 2600–2900 кДж/кг, линия изменения состояния воздуха лишь немногого отклоняется от линий  $t = \text{const}$ , для которых  $\varepsilon \approx 2500$  кДж/кг. Этим отклонением можно пренебречь и считать, что при увлажнении воздуха паром температура в кондиционируемом помещении не изменяется, а процесс изменения состояния воздуха в  $d-i$ -диаграмме происходит по линии  $t = \text{const}$  (линия 2). При увлажнении распыляемой водой, усваемой воздухом без остатка,  $\varepsilon = i_w = 4,19t_w$ . Поэтому при увлажнении водой из нулевой температурой процесс идет по линии с  $\varepsilon = 0$ , т. е. по линии  $i = \text{const}$ . Однако обычно  $t_w = 15 \div 20^\circ\text{C}$ , и процесс идет под небольшим углом к линиям  $t = \text{const}$ . Это отклонение очень небольшое, и с достаточной точностью можно считать, что при увлажнении воздуха распыляемой водой с любой начальной температурой процесс увлажнения идет по линии  $i = \text{const}$  (линия 3).

Чтобы выяснить направление процесса с теплоподвижным отношением  $\varepsilon$ , нужно на полях  $d-i$ -диаграммы найти конец луча с этим значением, соединить его с нулевой точкой диаграммы и провести из точки начального состояния воздуха  $d_1$ ,  $i_1$  линию, параллельную этому лучу-процессу.

На рис. 8.2 нанесены линии возможного изменения состояния влажного воздуха в результате различных видов его теплоподвижной обработки. При нагревании или охлаждении воздуха без подвода или отвода влаги  $W = 0$ , а следовательно,

Линии 5 и 5' — осушение воздуха путем орошения жидким сорбентом (например, водным раствором хлористого лития). Линия 6 — осушение воздуха путем его продувания через слой твердого сорбента (например, силикагеля).

Особый интерес представляет заштрихованная область, ограниченная касательными, проведенными из точки  $A$  к линии  $\varphi = 1$ . Это область возможного изменения состояния воздуха при орошении его водой с различной температурой. Изменение состояния воздуха по какой-нибудь линии  $AK$  в секторе I (одновременное охлаждение и осушение) достигается орошением его холодной водой с температурой ниже точки росы охлаждаемого воздуха. Этот же процесс может быть получен путем охлаждения воздуха в поверхностном воздухоохладителе, температура поверхности которого ниже точки росы охлаждаемого воздуха. При этом точка  $K'$ , на которую ориентирован процесс, лежит на пересечении линии  $\varphi = 1$  с изотермой, соответствующей средней температуре наружной поверхности (при охлаждении в поверхностном воздухоохладителе), или температуре выходящей воды (при охлаждении с помощью оросительной камеры). Однако в реальных аппаратах невозможно довести воздух до полного насыщения, поэтому состояние воздуха на выходе из аппарата определяется точкой  $K'$ , лежащей на пересечении линии  $AK''$  с кривой  $\varphi = 0,95$ . Зная температуру в точке  $K''$ , можно определить начальную и конечную температуру воды, необходимые для осуществления процесса охлаждения воздуха (см. главу 15).

Изменение состояния воздуха в пределах сектора II (одновременное охлаждение и увлажнение) достигается путем орошения его водой с температурой  $t_{\text{вд}}$  выше температуры точки росы воздуха  $t_p$ , но ниже его температуры по мокрому термометру  $t_m$ .

При  $t_{\text{вд}}$  выше  $t_m$ , но ниже  $t_c$  энтальпия воздуха повышается, а температура его понижается (сектор III). При орошении воздуха горячей водой он одновременно нагревается и увлажняется (сектор IV).

Если воздух не может быть переведен из одного состояния в другое (например, из точки  $B$  в точку  $A$  на рис. 8.2) с помощью одного из указанных процессов, это можно осуществить путем сочетания нескольких видов обработки.

Одним из распространенных способов перевода воздуха из одного состояния в другое является смешение потоков воздуха с различными параметрами (например, наружного воздуха с рециркуляционным). Процесс смешения воздуха в  $d-i$ -диаграмме изображается прямой линией, соединяющей точки, характеризующие состояние смешиваемых потоков. Пусть, например, наружный воздух в количестве  $L_n$  ( $\text{в м}^3/\text{с}$ ) с параметрами точки  $H$  смешивается с  $L_{\text{в}}$  ( $\text{в м}^3/\text{с}$ ) рециркуляционного воздуха, поступающего с параметрами точки  $P$  (рис. 8.3). Необходимо найти состояние смеси (точка C). Количество смешанного воздуха составит

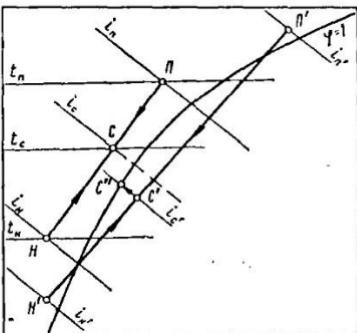


Рис. 8.3. Изображение процессов смешения воздуха в  $d-i$ -диаграмме.

$= L_{\text{н}} + L_{\text{п}}$ . На  $d-i$ -диаграмму наносим точки  $H$  и  $P$  и соединяем их прямой линией. Положение точки  $C$  на этой прямой определяют из соотношения

$$\frac{L}{L_{\text{н}}} = \frac{HP}{PC}, \quad (8.11)$$

куда

$$PC = \frac{L_{\text{н}}}{L} HP. \quad (8.12)$$

Для нахождения точки  $C$  измеряем масштабной линейкой длину отрезка  $HP$  (мм), а затем откладываем от точки  $P$  длину отрезка  $PC$ , вычисленную по формуле (8.12).

При смешивании может иметь место случай, когда точка смеси  $C'$  окажется в области тумана. В этом случае воздух является насыщенным, а его состояние характеризуется точкой, лежащей на пересечении линий  $\varphi = 1$  и  $t_c = \text{const}$ , т. е. точкой  $C''$ .

## ГЛАВА 9

### СБОР РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕНИЕГО ВОЗДУХА

#### РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Для большинства общественных зданий, в том числе для предприятий торговли и общественного питания, принимают такие значения расчетных параметров, при высокие значения которых в теплый период года наблюдаются в данной местности менее 200 ч в году.

Расчетные параметры наружного воздуха (температура, относительная влажность, энталпия и др.) для некоторых городов СССР указаны в табл. 9.1. В гравиметрические параметры не приводятся значения относительной влажности ввиду выше незначительного влагосодержания воздуха при отрицательных температурах. Для населенных пунктов, не указанных в табл. 9.1, расчетную температуру наружного воздуха  $t_{\text{л}}$  (в  $^{\circ}\text{C}$ ) в теплый период можно определить по формуле

$$t_{\text{л}} = \frac{t_{\text{сл}} + t_{\text{макс}}}{2},$$

$t_{\text{сл}}$  — средняя летняя температура (температура наиболее жаркого месяца в 13 ч),  $^{\circ}\text{C}$ ;  
 $t_{\text{макс}}$  — максимальная летняя температура в данной местности,  $^{\circ}\text{C}$ .

Данные принимают по климатологическим справочникам.

Расчетную летнюю относительную влажность в этом случае определяют следующим образом. По климатическим данным находят среднюю относительную влажность  $\Phi_{\text{с.л}}$  воздуха в 13 ч самого жаркого месяца при  $t_{\text{с.л}}$  и определяют соответствующее влагосодержание воздуха  $d_{\text{с.л}}$ . Далее по  $d-i$ -диаграмме влажного воздуха по известному  $d_{\text{с.л}}$  на пересечении с температурой  $t_{\text{л}}$  находят относительную влажность  $\Phi_{\text{л}}$ .

Таблица 9.1

Город	Географическая широта, ° с. ш.	Летние параметры				Зимние параметры				Расчетное барометрическое давление, мм рт. ст.
		$t_A$ , °C	$\varphi_A$ , %	Скорость ветра, м/с	удельная влагалипия $t$	$t_B$ , °C	Скорость ветра, м/с	удельная влагалипия $t$		
					кДж/кг			кДж/кг		
Алма-Ата	44	31,2	32	1,0	54,5	13,0	-27	1,9	-26,8	-6,4
Астрахань	48	33,0	39	3,6	64,5	15,4	-22	4,8	-21,0	-5,0
Ашхабад	36	39,0	22	2,4	62,8	15,0	-11	2,8	-7,9	-1,9
Баку	40	31,7	50	4,0	68,6	16,4	-4	8,4	8,4	0,2
Батуми	40	29,6	76	—	80,9	19,3	-1	—	5,4	1,3
Брест	52	27,0	52	3,3	56,6	13,5	-20	5,2	-19,0	-4,5
Вильнюс	56	26,1	50	1,0	53,2	12,7	-23	5,5	-22,1	-5,3
Винница	48	27,3	50	2,8	57,0	13,6	-21	3,6	-19,7	-4,7
Владивосток	44	28,1	55	4,7	61,6	14,7	-25	9,0	-24,3	-5,8
Волгоград	48	33,0	32	4,6	57,9	13,8	-22	8,5	-21,0	-5,0
Днепропетровск	48	31,0	37	1,0	57,4	13,7	-24	5,5	-23,0	-5,5
Донецк	48	31,8	34	1,0	58,2	14,0	-21	4,8	-24,2	-5,8
Душанбе	40	36,8	24	1,0	61,5	14,7	-14	2,8	-11,7	-2,8
Ереван	40	34,8	32	1,0	62,9	15,0	-19	2,5	-17,6	-4,2
Запорожье	48	31,2	38	3,5	58,6	14,0	-23	5,4	-22,2	-5,3
Киев	52	28,7	42	1,0	56,1	13,4	-21	4,3	-19,7	-4,7
Кишинев	48	30,2	44	3,6	59,5	14,2	-15	5,4	-13,0	-3,1
Краснодар	44	30,8	45	2,9	63,2	15,2	-19	3,7	-17,6	-4,2
Ленинград	60	24,8	57	1,0	54,1	12,3	-25	4,2	-24,3	-5,8
Львов	48	26,4	56	1,0	57,4	13,7	-19	6,4	-17,6	-4,2
Минск	52	25,9	51	3,8	53,6	12,8	-25	5,4	-24,3	-5,8
Москва	56	28,5	42	3,4	54,1	12,9	-25	4,9	-24,3	-5,8
Новороссийск	44	30,1	82	2,9	65,8	15,7	-13	7,6	-10,5	-2,5
Одесса	48	28,6	53	3,9	62,0	14,8	-18	8,5	-16,3	-3,9
Рига	56	24,3	55	1,0	51,1	12,2	-20	4,5	-18,8	-4,5
Самарканда	40	35,0	37	1,0	62,9	15,0	-13	2,7	-10,9	-2,6
Севастополь	44	29,4	52	4,3	64,5	15,4	-11	5,2	-8,4	-2,8
Симферополь	44	31,8	27	2,8	53,2	15,1	-16	6,0	-14,2	-3,4
Сочи	44	30,2	57	1,8	69,5	16	-3	6,5	2,1	0,5
Таллин	60	23,5	59	4,9	51,1	12,2	-21	7,7	-19,7	-4,7
Ташкент	40	35,7	29	1,2	62,9	15,0	-15	1,7	-13,4	-3,2
Тбилиси	40	34,7	32	1,0	62,9	15,0	-7	3,9	-3,8	-0,9
Ужгород	48	28,1	50	1,0	58,8	14,0	-18	3,6	-16,3	-3,9
Харьков	52	29,4	40	1,0	56,1	13,4	-23	5,0	-22,2	-5,3
Ялта	44	30,5	48	2,2	64,5	15,4	-6	4,4	-2,5	-0,6

## РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА

Под расчетными параметрами внутреннего воздуха понимают такие значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, которые должны поддерживаться в кондиционируемых помещениях либо по технологическим требованиям, либо из соображений комфорта.

В практике проектирования все параметры внутреннего воздуха принято счи-  
тать на уровне «рабочей зоны», в воздушном пространстве высотой 2—2,2 м над  
полом или площадкой, на которых находятся рабочие места.

Расчетные параметры внутреннего воздуха для технологического кондициониро-  
вания в зависимости от назначения помещения приведены в табл. 9.2.

Таблица 9.2

Помещения	Параметры воздуха	
	температура, °C	относительная влажность, %
Цехи предприятий точного машиностроения и отделения сушки колбас, камеры хранения копче- ных изделий, цехи мясных полуфабрикатов на предприятиях общественного питания камеры созревания сыров (в зависимости от их вида)	20 12 10—14	40—50 70—80 85—90

Скорость движения воздуха для всех помещений не более 0,4 м/с. При проекти-  
ровании установок комфорtnого кондиционирования воздуха в жилых и обществен-  
ных зданиях (залы кино, театров, магазинов, обеденные залы предприятий  
питания и т. п.) в качестве оптимальной расчетной температуры внутреннего воз-  
духа для теплого периода года в средней полосе СССР принимают 22—25° С, а для  
жарких районов — более высокую температуру, но не выше 28° С.

Для холодного периода года оптимальной температурой внутреннего воздуха  
является 20—22° С.

В качестве расчетной относительной влажности для всех периодов года при-  
нимают 60—30%, при этом большей расчетной температуре должна соответство-  
вать меньшая относительная влажность.

Скорость движения воздуха должна быть не более 0,25 м/с.

## ГЛАВА 10

### АСЧЕТ ТЕПЛО- И ВЛАГОПРИТОКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА

#### ТЕПЛО-ВЛАЖНОСТНЫЙ БАЛАНС КОНДИЦИОНИРУЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Расчетные параметры воздуха в кондиционируемых помещениях устанавлива-  
ются в результате притока и отвода тепла и влаги в этих помещениях.

Тепло, поступающее в помещение (со знаком +) или уходящее из него (со  
знаком —), подсчитывают по формуле

$$\Sigma Q = Q_a + Q_{ob} + Q_{ocb} \pm Q_m \pm Q_{org} \pm Q_{rad} \pm Q_{vif}, \quad (10.1)$$

где  $Q_a$  — теплопритоки от людей;

$Q_{ob}$  — теплопритоки от технологического оборудования;

$Q_{осв}$  — теплопритоки от осветительных приборов,

$Q_м$  — теплопритоки от обрабатываемых технологических материалов;

$Q_{огр}$  — теплопритоки через ограждающие конструкции;

$Q_{рад}$  — теплопритоки от солнечной радиации.

$Q_{инф}$  — теплопритоки от инфильтрации наружного воздуха.

Общее количество влаги, поступающее в помещение (со знаком +) либо поглощаемое в нем (со знаком —), подсчитывают по формуле

$$\sum W = W_a + W_{об} \pm W_m \pm W_{инф}, \quad (10.2)$$

где  $W_a$  — влагопритоки от людей;

$W_{об}$  — влагопритоки от технологического оборудования;

$W_m$  — влагонитоки от обрабатываемых материалов;

$W_{инф}$  — влагопритоки от инфильтрации наружного воздуха.

При расчете установки кондиционирования воздуха необходимо знать не только величину суммарных тепло- и влагопритоков, но и их отношение  $e_n$  (в кДж/кг). Эта величина называется тепловлажностным отношением.

$$e_n = \frac{\Sigma Q}{\Sigma W} + e_n. \quad (10.3)$$

Ориентировочные значения тепловлажностного отношения для различных помещений приведены в табл. 10.1.

Таблица 10.1

Помещения	Тепловлажностное отношение $e_n$	
	кДж/кг	ккал/кг
Квартиры, номера гостиниц	15000—17000	3500—4000
Предприятия торговли и общественного питания	8500—10000	2000—2500
Зрительные залы кино и театров	8500—10000	2000—2500
Разрубки, обвалки и жиловки мяса охлажденного парного	10000—13000 5000—6500	2500—3000 1200—1600
Переработки мяса охлажденного парного	10000—13000 6000—7000	2500—3000 1400—1700
Сушки для колбас	1900—2100	450—650
Камеры созревания сыров	8500—13000	2000—3000

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРИТОКОВ

Теплопритоки от людей. Количество тепла, выделяемого людьми,  $Q_л$  (в Вт) подсчитывают по формуле

$$Q_л = q_{чел} n, \quad (10.4)$$

где  $q_{чел}$  — величина тепловыделения одним человеком в зависимости от температуры воздуха в помещении и рода выполняемой работы

$n$  — число людей, одновременно находящихся в помещении (в торговых залах предприятия питания принимается равным числу посадочных мест).

Тепло- и влаговыделения от людей (на 1 человека) представлены в табл. 10.2.

Таблица 10.2

Род работы	В числителе тепловыделение $q_{\text{чел}}$ (в Вт), в знаменателе влаговыделение $w_{\text{чел}} \cdot 10^4$ (в кг/с)							
	Расчетные температуры воздуха в кондиционируемых помещениях, °C							
	10—12	14—16	17—19	20—22	23—25	26—28	30—32	35
Легкая работа сидя	105,0 9,16	86,0 11,9	79,0 14,7	72,0 17,7	68,0 19,4	49,0 27,0	35,0 32,2	11,6 32,2
Легкая физическая работа (кассиры, посетители столовых, магазинов и др.)	147,0 11,1	116,3 13,9	98,0 21,4	95,0 22,2	70,0 32,2	60,0 36,0	46,5 41,6	5,8 55,5
Работа средней тяжести (продавцы магазинов, официанты, уборщицы и т. п.)	157,0 20,8	130,0 32,0	140,0 34,7	112,0 39,0	80,0 51,5	70,0 55,5	46,5 69,5	5,8 79,0
Тяжелая работа (персонал горячих цехов, кухонь, рабочие обвалочных, разрубочных и жилковочных отделений)	198,0 37,0	158,0 52,7	163,0 51,4	130,0 64,5	89,0 80,5	64,0 90,5	35,0 101,0	8,2 94,5

**Теплопритоки от оборудования.** Количество тепла, выделяемого оборудованием, зависит от целого ряда причин: применяемого способа обогрева (газ или электричество), оснащенности данного предприятия оборудованием, режима работы предприятия, а также от мощности и режима работы каждой единицы технологического оборудования.

Для оборудования, обогреваемого природным газом, подсчет теплопритоков усложняется тем, что не все тепло, полученное при сгорании газа, выделяется в помещение. Часть его составляют потери тепла с уходящими газами:

$$Q_{\text{топ}} = Q_{\text{пом}} + Q_{\text{yx}}, \quad (10.5)$$

где  $Q_{\text{топ}}$  — тепло, выделяемое в топке при сгорании газа, кВт;  
 $Q_{\text{пом}}$  — тепло, выделяемое оборудованием в помещении (состоит из полезного тепла, расходуемого непосредственно на приготовление пищи, и из потерь тепла наружными ограждениями оборудования), кВт;  
 $Q_{\text{yx}}$  — потеря тепла с уходящими газами, кВт.

Количество тепла  $Q_{\text{об}}^{\text{газ}}$  (в кВт), выделяемое газовым тепловым оборудованием, определяют по формуле

$$Q_{\text{об}}^{\text{газ}} = Q_{\text{топ}} K K_0 K_{\text{к}}, \quad (10.6)$$

где  $Q_{\text{топ}} = B Q_{\text{н}}^{\text{газ}}$  — количество тепла, выделяемого при сгорании газа, кВт;  
 $B$  — количество (расход) газа,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;  
 $Q_{\text{н}}^{\text{газ}}$  — теплотворная способность 1  $\text{м}^3$  газа, равная 35600  $\text{кДж}/\text{м}^3$ ;  
 $K$  — коэффициент, учитывающий соотношение между  $Q_{\text{пом}}$  и  $Q_{\text{yx}}$ ;  $K = 0,8$ ;  
 $K_0$  — коэффициент, учитывающий одновременность работы однотипного оборудования (для столовых  $K_0 = 0,8$ , для ресторанов и кафе  $K_0 = 0,6$ );

$K_n$  — коэффициент использования оборудования (выражает продолжительность непрерывной работы оборудования в течение смены в пересчете на 1 рабочий час), значение этого коэффициента приведено ниже.

Кипятильники, кофеварки, печи шашлычные, электротермостаты	0,9
Печи электрические	0,7
Плиты газовые, котлы электрические и газовые, посудомоечные машины	0,6
Сковороды, жаровни, фритюрницы	0,5
Марmitы, стойки, шкафы жарочные, пекарские и кондитерские	0,4
Механическое оборудование	0,2

Тепловыделения от единицы оборудования, обогреваемого паром, можно принимать, по данным А.А. Гоголина, равными 1,3 кВт на 1 м<sup>2</sup> наружной неполированной поверхности, 0,49 кВт — полированной и 0,33 кВт — для поверхности, покрытой изоляцией.

Для оборудования с электрическим обогревом тепловыделения  $Q_{об}^{эл}$  (в кВт) подсчитывают по формуле

$$Q_{об}^{эл} = \sum N_{эл,н} K_n K_o, \quad (10.7)$$

где  $\sum N_{эл,н}$  — суммарная мощность всех электронагревателей данного оборудования, кВт.

Тепло, выделяемое электродвигателями механического оборудования,  $Q_{эл,дв}$  (в кВт) определяют по формуле

$$Q_{эл,дв} = \sum N_{эл,дв} K_n K_o, \quad (10.8)$$

где  $\sum N_{эл,дв}$  — суммарная мощность всех электродвигателей механического оборудования, кВт.

Для предприятий питания значения  $K_n$  приведены выше. Для перерабатывающих цехов мясокомбинатов принимают  $K_n = 0,65$  для оборудования машинных залов (волчки, кутера) и  $K_n = 0,25$  для оборудования шприцовойочной.

Для предприятий питания, оснащенных только электрическим тепловым оборудованием, значение  $Q_{об,мех}$  можно принимать равным 10% от  $Q_{об,теп}$ .

Теплопритоки от электрического освещения  $Q_{осв}$  (в кВт) определяют по формуле

$$Q_{осв} = N_{осв}, \quad (10.9)$$

где  $N_{осв}$  — установленная мощность осветительной аппаратуры, кВт.

При люминесцентном освещении светильники часто устанавливают в плоскости подвесного потолка. В этом случае в помещение поступает тепло в количестве 60% от тепла, подсчитанного по формуле (10.9).

**Теплопритоки от материалов.** Для мясоперерабатывающих цехов и цехов полуфабрикатов.

$$Q_m = mc(t_n - t_k), \quad (10.10)$$

где  $Q_m$  — количество тепла от обрабатываемых мясопродуктов, кВт;

$m$  — масса обрабатываемых мясопродуктов, кг;

$c$  — удельная теплоемкость, кДж/(кг·К) [для мяса  $c = 2,72 \div 3,14$  кДж/(кг·К), для колбасы  $c = 2,51$  кДж/(кг·К)];

$t_n$  и  $t_k$  — начальная и конечная температура продукта, °С.

Начальная температура мяса зависит от того, в каком виде оно поступает в цех на переработку (охлажденное или парное).

Охлажденное мясо при переработке нагревается от 4 до 12° С; следовательно, оно воспринимает часть выделенного в помещении тепла и в этом случае входит уравнение теплового баланса со знаком минус. Парное же мясо охлаждается с 6 до 12° С и, следовательно, выделяет тепло в процессе его обработки. В этом случае значение  $Q_m$  будет положительным.

Для предприятий общественного питания объектами обработки являются горячие блюда, выпеченные изделия в кондитерских цехах, оставающая пища в беденных залах, а также мясопродукты, обрабатываемые в холодных цехах.

Тепловыделения от оставающей пищи можно принять  $Q_m = 17 \div 25$  Вт на одного посетителя.

**Теплопритоки через ограждения.** Теплопритоки через массивные ограждения определяют так же, как и для холодильников (см. часть I, главу 3). Поэтому здесь приведены только данные по теплопоступлению через светопрозрачные ограждения.

Техническая характеристика витражей и стеклопакетов приведена в табл. 10.3.

Таблица 10.3

Светопрозрачные ограждения	Число стекол	Расстояние между стеклами, мм	Коэффициент теплопередачи	
			Вт/(м <sup>2</sup> ·К)	ккал/(м <sup>2</sup> ·ч·°С)
стекло	1	—	6,70	5,75
с одинарным остеклением	2	70—100	2,68	2,30
со спаренным остеклением	2	450—600	2,45	2,10
с двойным раздельным остеклением	2	10	2,30	2,83
стеклопакет с двойным остеклением	2	15	2,70	2,32
же	2	20	2,74	2,35
стеклопакет с тройным остеклением	3	15—20	1,9	1,7
стекло	1	—	3,3	2,9
с одинарным остеклением	2	30—60	2,0	1,7
со спаренным остеклением	2	75—100	1,9	1,6

Другим заполнителем световых проемов современных зданий являются пустотные стеклянные блоки с герметично закрытой полостью. Технотехнические характеристики и габаритные размеры блоков приведены в табл. 10.4.

Таблица 10.4

Блок	Габаритные размеры (длина X ширина X толщина)	Коэффициент теплопередачи	
		Вт/(м <sup>2</sup> ·К)	ккал/(м <sup>2</sup> ·ч·°С)
однокамерный	194×194×98	4,3	3,7
однокамерный	194×194×60	7,2	6,2
однокамерный	294×294×98	3,7	3,2
двухкамерный	194×194×98	3,2	2,7

**Теплопритоки от солнечной радиации.** Теплопритоки от солнечной радиации  $Q_{\text{рад}}$  (в Вт) в кондиционируемое помещение складываются из теплопритоков через массивные ограждения зданий (стены, кровли, покрытия и т. п.) и теплопритоков через световые проемы (окна, витрины и т. п.), т. е.

$$Q_{\text{рад}} = Q_{\text{рад}}^{\text{масс}} + Q_{\text{рад}}^{\text{свет}}. \quad (10.11)$$

Для кондиционируемых помещений  $Q_{\text{рад}}^{\text{масс}}$  рассчитывают так же, как и для ходильщиков. Ниже рассматривается методика определения теплопритока от радиации только через световые проемы зданий. Величину этого теплопритока  $Q_{\text{рад}}^{\text{свет}}$  (в Вт) подсчитывают отдельно для каждой стороны света по методу, предложенному П. Ю. Гамбургом;

$$Q_{\text{рад}}^{\text{свет}} = Q_{\text{ок}} F \tau, \quad (10.12)$$

где  $Q_{\text{ок}}$  — удельный теплоприток от солнечной радиации через окна с одинарным остеклением в деревянных рамках, Вт/м<sup>2</sup>;

$F$  — площадь светового проема, м<sup>2</sup>;

$\tau$  — коэффициент затенения, учитывающий влияние затеняющего устройства на уменьшение количества теплопритока радиацией.

Значения коэффициента  $\tau$  приведены ниже.

Козырьки	0,95
Маркизы	0,75
Жалюзи, побелка остекления, штора наружная	0,70
Штора	
внутренняя при открытом окне	0,65
между переплетами	0,50
внутренняя при закрытом окне	0,40

Затеняющие устройства могут значительно уменьшить количество тепла, поступающего в кондиционируемое помещение за счет солнечной радиации, в результате чего снижаются капитальные затраты на устройство системы кондиционирования воздуха и расходы по ее эксплуатации.

Значения  $Q_{\text{ок}}$  даны в табл. 10.5.

Таблица 10.5

Географическая широта,	Поток тепла от солнечной радиации (в Вт/м <sup>2</sup> ) по периодам года и сторонам света							
	июнь (теплый период года)					декабрь (холодный период года)		
	С	СВ. СЗ	В. З	ЮВ. ЮЗ	Ю	В. З	ЮВ. ЮЗ	Ю
36	58	165	315	200	270	230	350	350
40	58	165	315	220	245	220	350	350
44	58	165	315	270	300	210	350	360
48	58	165	325	270	300	185	340	360
52	70	165	325	290	300	165	315	350
56	82	165	340	300	300	140	280	315
60	93	150	340	325	340	105	210	245
64	105	140	340	340	340	70	115	130

**Примечания:** 1. Приведенные в таблице величины следует умножить на поправочный коэффициент: для окон с двойным остеклением и деревянными рамами — 0,62; для окон с ломанным остеклением и витрии в металлических переплетах — 0,7; для окон с одинарным остеклением и витрии в металлических переплетах — 1,25.

2. Теплопритоки через остекленные поверхности, ориентированные на север, в курсовых проектах можно не учитывать.

Теплопритоки от солнечной радиации подсчитывают для каждого кондиционируемого помещения и сводят в таблицу, форма которой приведена ниже.

помещения	стороны света	тип остекления	площадь светового проема, м <sup>2</sup>	теплоприток [по табл. 10.5]	коэффициент затенения, τ	Q <sub>рад</sub> <sup>свет</sup> , Вт

За расчетную величину принимают максимальный теплоприток в данном помещении.

К полученному расчетом  $Q_{\text{рад}}^{\text{свет}}$  добавляют количество тепла, поступающее через облучаемые массивные ограждения, и получают окончательную величину теплопритоков от солнечной радиации.

**Теплопритоки от инфильтрации и вентиляционного воздуха.** Инфильтрацией называется проникновение наружного воздуха внутрь здания через неплотности наружных ограждений и через щели в окнах, а также при открывании дверей. Однако в кондиционируемые помещения обычно подают воздуха больше, чем удаляют из них. В результате в помещениях создается избыточное давление (подпор), препятствующее проникновению воздуха с инфильтрацией. Поэтому в курсовых и дипломных проектах теплоприток от инфильтрации можно принимать равным нулю.

Если в кондиционируемое помещение подается вентиляционный воздух от отдельной приточной установки без предварительной тепловлажностной обработки, он приносит с собой тепло и влагу точно так же, как воздух, проникающий с инфильтрацией.

В этом случае теплоприток от вентиляционного воздуха (в кВт) подсчитывают по формуле

$$Q_{\text{вент}} = L_{\text{вент}} \rho (i_n - i_b), \quad (10.13)$$

где  $L_{\text{вент}}$  — количество вентиляционного воздуха, м<sup>3</sup>/с;

$\rho$  — плотность воздуха, кг/м<sup>3</sup>;

$i_n$ ,  $i_b$  — удельная энтальпия наружного воздуха и воздуха в помещении, кДж/кг.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Определяя суммарную тепловую нагрузку на систему кондиционирования воздуха по формуле (10.1), необходимо учитывать одновременность теплопритоков от различных источников. Так, теплопритоки от солнечной радиации в дневное время могут не совпадать по времени с теплопритоками от освещения вечером.

В этом случае определяют величину обеих нагрузок, но в расчет принимают только одну из них — большую. Поскольку отдельные составляющие теплового баланса в различные периоды года входят как со знаком плюс, так и со знаком минус, тепловой баланс кондиционируемого помещения составляют как для летнего, так и для зимнего периодов года.

Форма сводной расчетной таблицы тепло- и влагопритоков приведена ниже.

Помещение	Размер (длина, ширина, высота)	Теплопритоки $\Sigma Q$ , кВт					Влагопритоки $\Sigma W$ , кг/с					Примечание	
		через наружные ограждения	от людей	от теплового оборудо- вания	от электропитательной механического оборудо- вания	от электрического освещения	от технологических ма- териалов и полуфабри- катов	от солнечной радиации	от инфильтрации	от людей	от оборудования	от пищи	

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАГОПРИТОКОВ

**Влагопритоки от людей.** Количество влаги, выделяемой людьми,  $W_n$  (в кг/с) подсчитывают по формуле

$$W_n = w_{\text{чел}} n, \quad (10.14)$$

где  $w_{\text{чел}}$  — влаговыделение одного человека, кг/с;  $n$  — число людей в помещении.

Влаговыделения в зависимости от температуры воздуха в помещении и рода выполняемой работы приведены в табл. 10.2.

**Влагопритоки от материалов.** На предприятиях питания основными источниками влагопритоков являются остивающая пища, открытые поверхности кастрюль и т. п. Количество влагопритоков от пищи можно ориентировочно принимать  $w_m = 20 \cdot 10^{-6}$  кг/с на одно посадочное место. Влаговыделения от кастрюль указаны в табл. 10.6.

Для предприятий по переработке мяса количество влагопритоков можно принимать по удельной нагрузке на 1 м<sup>2</sup> пола. Так, для помещений по переработке парного мяса  $w_m = (11 \div 17) \cdot 10^{-6}$  кг/(м<sup>2</sup> · с), а для сушилок колбас (30  $\div$  50)  $10^{-6}$  кг/(м<sup>2</sup> · с).

**Влагопритоки от инфильтрации.** Влагоприток от инфильтрации через щели в окнах и другие неплотности принимаем равным нулю, поскольку в кондиционируемых помещениях поддерживают избыточное давление воздуха.

Таблица 10.6

Емкость оборудования	Площадь зеркала испарения, м <sup>2</sup>	Количество испаряющейся влаги $w_m \cdot 10^6$ , кг/с
125	0,29	2,77
250	0,50	4,56
400	0,74	6,40

Влагоприток с вентиляционным воздухом, подаваемым в помещение без предварительной тепловлажностной обработки, определяют по формуле

$$W_{\text{вент}} = L_{\text{вент}} \rho (d_{\text{н}} - d_{\text{п}}), \quad (10.15)$$

где  $d_{\text{н}}$ ,  $d_{\text{п}}$  — влагосодержание наружного воздуха и воздуха в помещении, кг/кг.

### ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ И КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА, ПОДАВАЕМОГО В ПОМЕЩЕНИЕ

Если в помещении с тепловыделениями  $\Sigma Q$  и влаговыделениями  $\Sigma W$  выключить установку кондиционирования воздуха, то его параметры будут изменяться. Так, в теплый период года температура, влажность и энтальпия воздуха начнут увеличиваться и он из состояния, характеризуемого точкой  $P$  на  $d-i$ -диаграмме влажного воздуха, перейдет в состояние  $P_1$  (пунктирная линия на рис. 10.1).

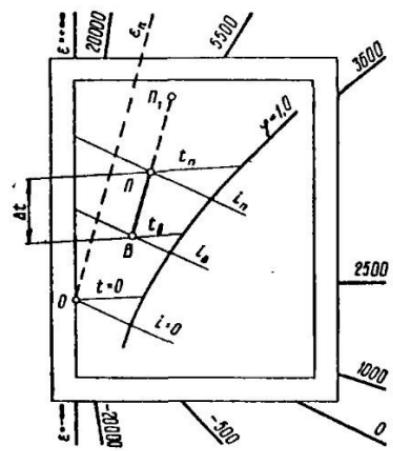


Рис. 10.1. Изображение процесса изменения параметров воздуха в кондиционируемом помещении в  $d-i$ -диаграмме влажного воздуха.

Положение точки  $B$  на линии с наклоном, соответствующим  $e_n$ , определяется допустимой разностью (перепадом) температур  $\Delta t$  приточного воздуха и воздуха в помещении (расстояние между точками  $B$  и  $P$ ). Перепад температур выбирают, исходя из принятого способа распределения воздуха, а также в зависимости от высоты помещения.

Для торговых залов предприятий общественного питания  $\Delta t = 4 \div 10^\circ\text{C}$ . Для производственных помещений при подаче воздуха в рабочую зону  $\Delta t = 6 \div 9^\circ\text{C}$ , а при подаче воздуха под потолком допустимая разность температур может быть увеличена до  $12 \div 14^\circ\text{C}$  (меньшие значения соответствуют помещениям с высотой до 3 м).

Процесс этого изменения в  $d-i$ -диаграмме изображается прямой линией, проходящей через точку  $P$  под углом, соответствующим величине тепловлажностного отношения  $e_n$  по уравнению (10.3). Значения  $e_n$  написаны в  $d-i$ -диаграмме в виде пучка прямых, сходящихся в точке  $i = 0$ ;  $d = 0$ .

Чтобы температура и влажность воздуха в помещении не изменились (т. е. чтобы положение точки  $P$  было неизменным), в помещение необходимо подать воздух с такими параметрами (точка  $B$ ), чтобы после смешения с воздухом, состоящим которого характеризуется точкой  $P_1$ , в помещении вновь установлены заданные параметры (точка  $P$ ). В летнее время для этого подают более холодный и более сухой воздух, а зимой — более теплый и влажный. Точка  $B$  должна лежать на той же прямой с наклоном, соответствующим  $e_n$  (летом — ниже точки  $P$ , а зимой — выше нее), так как только при этом условии после смешения воздуха с состояниями  $B$  и  $P_1$  можно получить воздух с состоянием  $P$ .

Количество воздуха, которое необходимо подавать в кондиционируемое помещение, определяют обычно из условия удаления теплопритоков:

$$L = \frac{\Sigma Q}{\rho c_p \Delta t}, \quad (10.16)$$

где  $L$  — количество воздуха, подаваемого в помещение,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;

$\rho$  — плотность воздуха при  $t = t_n$ ,  $\text{кг}/\text{м}^3$ ;

$c_p$  — удельная теплоемкость воздуха при  $t = t_n$ ,  $\text{кДж}/\text{кг}\cdot^\circ\text{C}$ ;

$\Delta t$  — допустимая разность температур,  $^\circ\text{C}$ .

## ГЛАВА 11

### ВЫБОР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Системой кондиционирования воздуха (СКВ) называют комплекс технических средств для поддержания в помещениях заданных параметров воздуха.

Параметры внутреннего воздуха (температура, влажность, концентрация вредных газов) изменяются в результате нарушения теплового, влажностного и газового балансов помещения. В летнее время в помещение поступают избыточное тепло и влага, поэтому для поддержания заданных параметров воздуха их нужно удалять из помещения. Обычно это осуществляется путем подачи в помещение более холодного и более сухого (с меньшим влагосодержанием) воздуха. Если параметры наружного воздуха соответствуют этим требованиям, то задача решается путем устройства системы общебменной приточно-вытяжной вентиляции. Если же требуемые параметры не могут быть обеспечены средствами вентиляции, применяют устройства для дополнительного охлаждения и осушения воздуха. В зимнее время, наоборот, имеют место потери тепла и влаги через ограждающие конструкции зданий, поэтому воздух необходимо дополнительно нагревать и увлажнять. Уменьшение концентрации вредных газов достигается путем подачи в помещение чистого наружного воздуха (общебменной вентиляцией).

Основным элементом СКВ является кондиционер — аппарат для тепловлажностной обработки воздуха. Кроме того, СКВ включает в себя устройства для подачи обработанного воздуха в помещение, для забора наружного воздуха, воздуховоды, трубопроводы, арматуру, приборы автоматики.

В зависимости от объема и назначения помещения СКВ могут быть разной сложности. В простейшем случае они могут включать в себя только некоторые из перечисленных элементов.

В зависимости от назначения СКВ подразделяются на комфортные и технологические.

*Комфортные СКВ* служат для поддержания в кондиционируемых помещениях метеорологических условий (температуры, относительной влажности, скорости движения и чистоты воздуха), необходимых для хорошего самочувствия людей. К ним относятся СКВ для жилых и общественных зданий, кино, театров, ресторанов и т. п.

*Технологические СКВ* служат для поддержания метеорологических и иных условий, необходимых для осуществления каких-либо технологических процессов. К ним относятся СКВ для цехов предприятий точного машиностроения, для камер созревания сыров, сушки коблас, цехов переработки мяса и т. п. Однако при

проектировании технологических СКВ для помещений, где находятся люди, необходимо также учитывать санитарно-гигиенические требования.

В зависимости от расположения кондиционеров по отношению к кондиционируемым помещениям СКВ подразделяются на *местные*, в которых обработка воздуха производится децентрализованно с помощью аппаратов, размещаемых в самом кондиционируемом помещении, и *центральные*, в которых воздух обрабатывается централизованно и подается в кондиционируемое помещение или группу помещений по системе воздуховодов.

В обоих случаях кондиционеры могут быть *автономными*, в которых устройства для получения тепла и холода встроены в кондиционер, и *неавтономными*, в которых тепло- и хладоноситель подводятся от центральных источников.

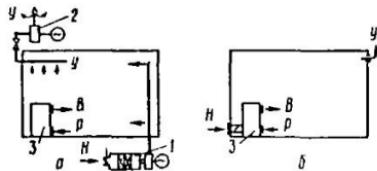


Рис. 11.1. Местная система кондиционирования воздуха:

а — для помещения, оборудованного системой вентиляции; б — при вентиляции с помощью кондиционера; 1 — приточная вентиляционная установка; 2 — вытяжная вентиляционная установка; 3 — местный кондиционер; Р — рециркуляционный воздух; Н — наружный воздух; В — воздух, подаваемый вентилятором кондиционера (приточный воздух); У — воздух, удаляемый из помещения через щели или вентилятором.

Если воздух от кондиционера к кондиционируемому помещению подается по одному воздуховоду, то СКВ называется *одноканальной*. При подаче воздуха от одного кондиционера по двум воздуховодам СКВ называется *двухканальной*.

В зависимости от давления, создаваемого вентилятором кондиционера, СКВ могут быть низкого давления (до 10 МПа), среднего (от 10 до 30 МПа) и высокого (более 30 МПа).

Выбор СКВ зависит от очень многих факторов; климатических особенностей местности, требуемых внутренних параметров, объема и расположения кондиционируемых помещений, строительных конструкций здания и т. д. В конечном итоге выбор СКВ для каждого конкретного случая нужно делать на основании технико-экономического сопоставления различных вариантов, однако ряд общих рекомендаций можно сделать на основании накопленного опыта проектирования.

Для кондиционирования воздуха в отдельных небольших помещениях, кабинетах, залах заседаний, обеденных залах столовых, кафе площадью до 200 м<sup>2</sup> наиболее целесообразно применять местную СКВ с использованием автономных оконных и шкафных кондиционеров. Однако при этом следует учитывать уровень шума, создаваемого этими кондиционерами, и собственный уровень шума в кондиционируемом помещении. Если последний достаточно высок, что имеет место в столо-

вых, магазинах и пр., кондиционер можно располагать внутри кондиционируемого помещения. В противном случае создание местной СКВ становится нежелательным, и кондиционер выносят в подсобное помещение.

Если кондиционируемое помещение оборудовано системой общеобменной вентиляции, кондиционер может работать только на рециркуляционном воздухе (рис. 11.1, а).

Однако в большинстве случаев наружный воздух подается непосредственно к кондиционеру (рис. 11.1, б), поскольку это позволяет работать с переменным количеством наружного воздуха в переходные периоды года и осуществлять различные схемы обработки воздуха.

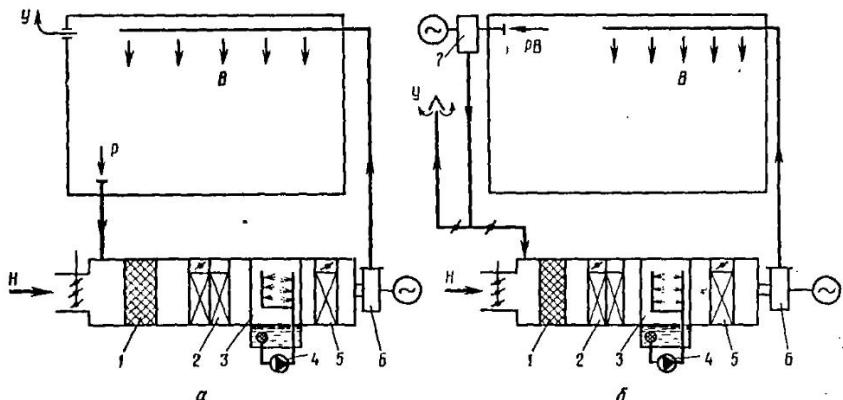


Рис. 11.2. Центральная одноканальная система кондиционирования воздуха:  
а — одновентиляторная; б — двухвентиляторная; 1 — воздушный фильтр; 2 — секция первого подогрева;  
3 — промышленная камера; 4 — насосная установка; 5 — секция второго подогрева; 6 — приточный  
вентилятор; 7 — рециркуляционно-вытяжной вентилятор.

Для кондиционирования воздуха в больших промышленных и общественных зданиях в отечественной практике наибольшее распространение получили одноканальные центральные СКВ низкого и среднего давления (рис. 11.2). В этих системах обычно применяют сборные секционные кондиционеры производительностью по воздуху 30—240 тыс. м<sup>3</sup>/ч, размещаемые в подвалах и подсобных помещениях, вблизи обслуживаемых ими помещений. Поскольку скорость воздуха в системах низкого давления сравнительно невелика (6—10 м/с в магистралях и 3—6 м/с в ответвлениях), сечение воздуховодов получается большим. Поэтому такие системы применяют в тех промышленных и общественных зданиях, где имеется достаточно места для прокладки больших воздуховодов.

Основное преимущество этих СКВ состоит в сравнительно небольших расходах на электроэнергию, затрачиваемую на перемещение воздуха, а также в простоте конструкции воздуховодов, воздуховпускных и регулирующих устройств.

Если расстояние от кондиционера до помещения небольшое (10—15 м), то применяют одновентиляторную СКВ, в которой воздух на рециркуляцию забирается,

приточным вентилятором (рис. 11.2, а). При разветвленной и длинной сети рециркуляционных воздуховодов рекомендуется применять двухвентиляторные СКВ, более экономичные, надежные в работе и более удобные для регулирования (рис. 11.2, б).

В тех случаях, когда прокладка воздуховодов большого сечения невозможна, для уменьшения их сечения следует увеличивать скорость движения воздуха (до 20—30 м/с в магистралях), а это приводит к значительным потерям напора и вызывает необходимость в установке вентиляторов высокого давления. СКВ высокого давления дороже СКВ низкого давления как по капитальным, так и по эксплуатационным затратам. Однако их применение в жилых многокомнатных зданиях компенсируется экономией дорогостоящей площади. Поскольку в больших помещениях, а тем более в каждом из многих помещений источники тепла- и влаговыделений распределены неравномерно, точное поддержание температуры и влажности во всем кондиционируемом объеме возможно только при условии деления его на отдельные зоны (зонирования) с установкой самостоятельных устройств для регулирования параметров воздуха в каждой зоне. Простейшим видом зонирования является установка отдельных центральных кондиционеров на каждую зону. При этом зоной может быть часть объема большого цеха (рис. 11.3, а) либо каждый этаж многоэтажного здания. В зданиях с большой площадью остекления, где существенное значение имеет нагрузка от солнечной радиации, которая зависит от ориентации стен по странам света, часто применяют пять зональных систем: четыре системы для помещений, примыкающих к каждой из наружных стен, и одна — для внутренних помещений (рис. 11.3, б).

Если количество кондиционируемых зон или помещений небольшое, то вместо установки отдельных кондиционеров на каждую зону может работать один общий кондиционер с дополнительными устройствами для регулирования параметров в каждой зоне. В качестве таких устройств можно использовать зональные нагреватели и охладители (рис. 11.3, в), заслонки для изменений количества воздуха, подаваемого в зону (рис. 11.3, г), зональные рециркуляционные вентиляторные установки, в которые в свою очередь могут быть встроены дополнительные нагреватели и охладители (зональные доводчики). Обычно зональные доводчики устанавливают в непосредственной близости от кондиционируемых помещений. Если это невозможно, их размещают рядом с центральным кондиционером и соединяют с каждым помещением отдельным воздуховодом.

В системах с зональными нагревателями и охладителями весь воздух обрабатывается в центральной установке до промежуточных параметров, а затем дополнительно нагревается или охлаждается в зональных теплообменных аппаратах. Поскольку эти промежуточные параметры не могут быть оптимальными для всех зон, указанный метод не всегда является экономичным. Хорошие результаты достигаются при кондиционировании воздуха в зонах, значительно отличающихся по своим размерам (нагрузкам). В этом случае воздух в основном кондиционере обрабатывают до параметров, необходимых для основной зоны, а для остальных зон устанавливают дополнительные нагреватели или охладители.

Преимуществами указанных систем являются точное поддержание температуры в каждой зоне и стабильное воздухораспределение в связи с постоянной производительностью по воздуху.

Отличительной особенностью СКВ, изображенной на рис. 11.3, г, является переменное количество воздуха, в том числе наружного, проходящего через кон-

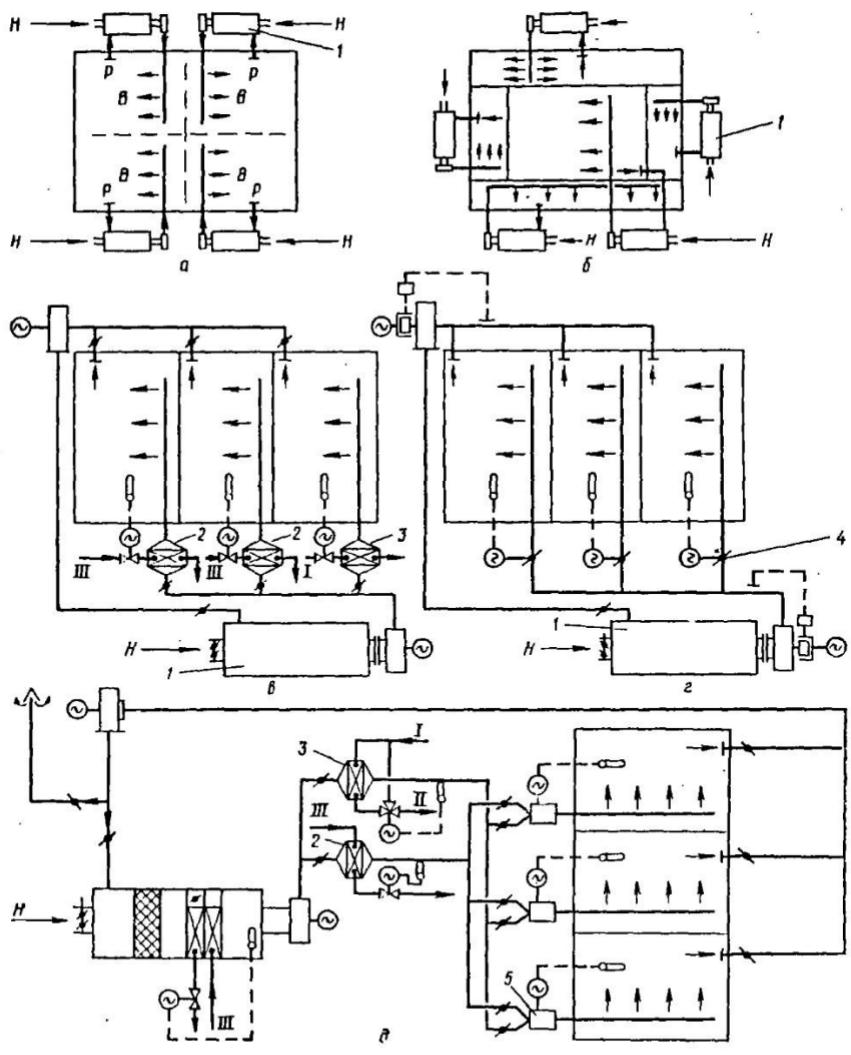


Рис. 11.3. Схемы зонирования систем кондиционирования воздуха:

а — для больших производственных помещений; б — для жилых зданий с большой площадью остекления; в — для многокомнатных зданий при качественном регулировании параметров; г — для многокомнатных зданий при количественном регулировании параметров; 1 — зональный кондиционер; 2 — дополнительный нагреватель; 3 — дополнительный охладитель; 4 — регулируемый воздушный клапан; 5 — двухканальная смесительный клапан; I — холодная вода из холодильной станции; II — отопленная вода в холодильную станцию; III — теплоноситель — горячая вода.

диционер. При малых теплопритоках в кондиционируемое помещение количество приточного воздуха тоже станет небольшим, в связи с чем количество подаваемого наружного воздуха может стать меньше санитарного минимума ( $20 \text{ м}^3/\text{ч}$  на одного человека). Другой недостаток заключается во влиянии, которое оказывает изменение количества воздуха, подаваемого в одно помещение, на подачу воздуха в другие помещения. Чтобы свести это влияние к минимуму, предусматривают устройства для поддержания постоянного статического давления воздуха в магистральном воздуховоде.

С этой же целью применяют системы с высоким давлением воздуха в магистралях, что влечет за собой повышение требований к воздуховодам и воздухо выпускным устройствам.

К преимуществам систем с переменным количеством воздуха (или как их еще называют, систем с количественным регулированием) относятся их большая экономичность по сравнению с системами с зональными нагревателями и сравнительно меньшая сложность из-за отсутствия необходимости в разводке тепло- и хладоносителя по помещениям.

Одним из эффективных способов индивидуального регулирования температуры воздуха в каждом помещении является устройство двухканальной СКВ (рис. 11.3, д), в которой от центрального кондиционера прокладывают два канала. В одном канале устанавливают дополнительный охладитель, а в другом — дополнительный нагреватель, поэтому по одному каналу подается холодный воздух, а по другому — теплый. В летний период может быть включен только дополнительный охладитель. В непосредственной близости от каждого кондиционируемого помещения или отдельной зоны устанавливают местный смеситель, изменяющий по сигналу терморегулятора соотношение между холодным и теплым воздухом, поступающим из каналов к данному помещению. К недостаткам системы относятся трудность прокладки двух магистральных воздуховодов, необходимость их теплоизоляции и сложность конструкции смесителей. Как и в других системах

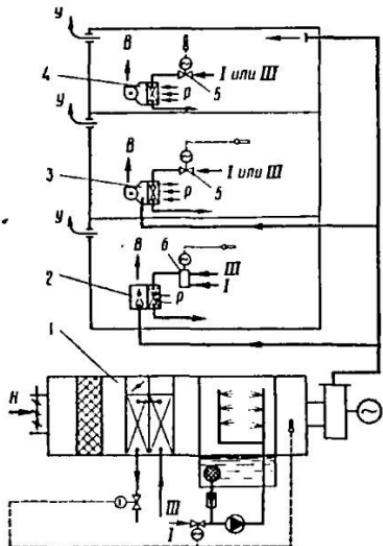


Рис. 11.4. Местно-центральная система кондиционирования воздуха:

1 — центральный кондиционер наружного воздуха; 2 — эжекционный агрегат-доводчик; 3 и 4 — вентиляторные агрегаты-доводчики;  
5 — проходной клапан; 6 — смесительный клапан,

с количественным регулированием двухканальных СКВ достигается путем применения системы высокого давления. Однако даже при переходе к высоким давлениям и скоростям воздуха в воздуховодах их сечение и количество остается значительным. Поэтому для многоэтажных и многокомнатных зданий в настоящее время наибольшее распространение получили местно-центральные системы с доводчиками вентиляторного или эжекционного типа, устанавливаемыми в каждом помещении (рис. 11.4).

## ГЛАВА 12

### СХЕМЫ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА

Обработка воздуха в кондиционере сводится к такой последовательности его охлаждения, осушения, увлажнения и нагревания, в результате которой воздух приобретает параметры, с которыми он должен подаваться в кондиционируемое помещение (точка  $B$  на рис. 10.1).

Анализ и выбор необходимой схемы обработки воздуха в кондиционере обычно выполняют с помощью  $d-i$ -диаграммы влажного воздуха, на которую сначала наносят расчетные точки наружного, внутреннего и приточного воздуха (точки  $H$ ,  $P$  и  $B$ ). Затем по правилу построения процессов смешения находят точку  $C$ . После этого необходимо решить, каким из способов обработки воздух из состояния  $C$  перевести в состояние  $B$ , т. е. в состояние, с которым воздух должен подаваться в кондиционируемое помещение. Как это ясно из предыдущего, в зависимости от взаимного расположения точек  $B$  и  $C$  параметры точки  $B$  могут быть получены различной комбинацией процессов тепловлажностной обработки воздуха. При этом предпочтение нужно отдать такой схеме, по которой эти параметры достигаются наиболее простым и экономичным путем. Поскольку обычно СКВ рассчитывают для двух крайних периодов года (летнего и зимнего), то и схему обработки воздуха выбирают отдельно для каждого из этих периодов. В установках круглогодичного кондиционирования воздуха предусматривают возможность работы по обеим схемам с автоматическим или ручным переключением с одной схемы на другую.

Рассмотрим этот вопрос применительно к одноканальным системам низкого и среднего давления, которые чаще всего используют в отечественной практике кондиционирования воздуха.

По схеме летнего кондиционирования (рис. 12.1) обработка воздуха осуществляется следующим образом. В помещениях с очень большими влаговыделениями (малыми значениями  $e_n$ ) можно сначала осушить воздух с помощью сорбента (например, силикагеля) до влагосодержания точки  $B$ , т. е. получить воздух с состоянием  $C_1$ , а затем с помощью поверхностного воздухоохладителя охладить по линии  $d = \text{const}$  до состояния  $B$ . Однако установки для осушки воздуха сорбентами громоздки и сложны в эксплуатации. Поэтому такая схема обработки воздуха применяется в основном в специальных установках для получения очень сухого воздуха.

В помещениях с малыми влаговыделениями (например, жилые помещения) и сравнительно небольшим относительным количеством подмешиваемого наружного воздуха точка  $B$  может располагаться вблизи точки  $K_1$ . В этом случае воздух с состоянием  $C$  охлаждается и осушается с помощью поверхностного воздухоохладителя и с состоянием  $K_1$  подается в помещение. Именно по такой схеме работает большинство автономных кондиционеров.

Если воздух с состоянием  $K_1$  не может быть сразу подан в помещение (это бывает, например, если воздух слишком холодный или наклон линии  $e_n$  достаточно большой), воздух после охлаждения и осушки необходимо подогреть. Это можно сделать двумя способами. По первому, наиболее широко применяемому способу охлажденный воздух дополнительно нагревается с помощью калорифера. По этой схеме (рис. 12.1, а и в) смесь воздуха в количестве  $L = L_p + L_n$  с состоянием  $C$  очищается в фильтре и поступает в воздухоохладитель, где охлажда-

тся и осушается до состояния  $K_1$ . После этого воздух подогревается в калорифере до состояния  $K$  и подается приточным вентилятором в помещение. Проходя через вентилятор и воздуховоды, воздух подогревается еще на 1–2°C. Таким образом состояние приточного воздуха доводится до точки  $B$ . При построении процесса обработки воздуха необходимо иметь в виду, что точка  $K_1$  должна лежать на линии  $\varphi = 0,95$  и в то же время на той же линии  $d = \text{const}$ , что и точка  $B$ .

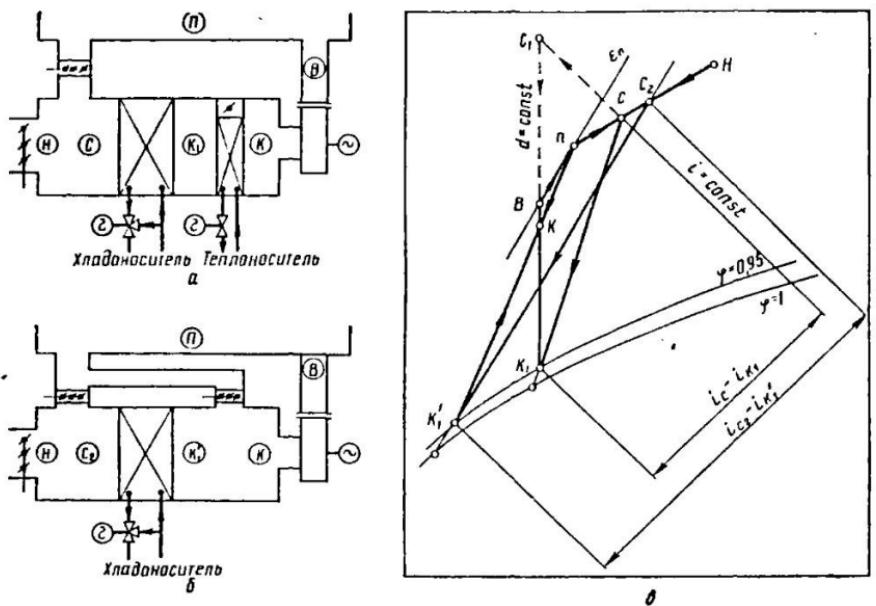


Рис. 12.1. Процессы обработки воздуха в кондиционере в летний период:  
а и б — принципиальные схемы; в — построение процесса в  $d$ - $i$ -диаграмме.

Преимущество данной схемы заключается в возможности точного регулирования температуры воздуха в помещении, а ее недостаток — в необходимости подогревать воздух с помощью калорифера даже в летнее время.

Нагрузку на воздухоохладитель  $Q_o$  (в кВт) определяют по формуле

$$Q_o = L_p (i_c - i_{k_1}). \quad (12.1)$$

Нагрузку на калорифер  $Q$  (в кВт) определяют по формуле

$$Q = L_p (i_k - i_{k_1}), \quad (12.2)$$

где  $i_c$ ,  $i_k$  и  $i_{k_1}$  — удельные энталпии воздуха в соответствующих точках, кДж/кг;  
 $p$  — плотность влажного воздуха, кг/м<sup>3</sup>.

Из рис. 12.1 и формулы (12.1) следует, что чем больше наружного воздуха подмешивается к рециркуляционному, тем ближе точка  $C$  перемещается к точке  $H$ , а следовательно, тем больше разность энталпий  $i_c - i_k$ , и тем больше нагрузка на воздухоохладитель. Поэтому в жаркое время количество наружного воздуха нужно ограничивать санитарным минимумом ( $20 \text{ м}^3/\text{ч}$  на одного человека).

По второму способу (рис. 12.1, б и в) только часть рециркуляционного воздуха с состоянием  $P$  смешивают с наружным воздухом (точка  $C_2$ ) и охлаждают до состояния  $K'_1$ . Остальной рециркуляционный воздух проходит мимо воздухоохладителя и смешивается с охлажденным воздухом, подогревая его до необходимой температуры (точка  $K$ ). Это так называемая схема кондиционирования воздуха с байпасом. Соотношение количества воздуха, проходящего через воздухоохладитель и байпас, находят по правилу смешения:

$$\frac{L_b}{L_{\text{окл}}} = \frac{K'_1 K}{PK},$$

где  $L_b$  и  $L_{\text{окл}}$  — количество воздуха, проходящего через байпас и через воздухоохладитель,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;

$K'_1 K$  и  $PK$  — длины отрезков в диаграмме  $d - l$ , мм.

Преимущество этой схемы состоит в том, что не требуется посторонних источников для подогрева воздуха и, следовательно, в ее экономичности. Недостаток заключается в трудности точного поддержания параметров точки  $B$  путем количественного регулирования воздуха створчатыми клапанами. Кроме того, как это видно из рис. 12.1, в схеме с байпасом воздух нужно охлаждать более глубоко, чем в схеме с подогревом калорифером (до точки  $K'_1$ , а не до  $K_1$ ), что не всегда возможно.

На практике часто применяют комбинацию из обоих способов.

По схеме зимнего кондиционирования воздух нагревают в калорифере и увлажняют в оросительной камере рециркулирующей водой (адиабатическое увлажнение). Возможно также увлажнение паром. Здесь также имеются разнообразные варианты. В помещениях с большими внутренними тепло- и влаговыделениями может оказаться, что зимой, так же как и летом, воздух требуется охлаждать и осушать. Однако при наличии холодного наружного воздуха становится возможным обойтись без холодильных машин.

В этом случае (рис. 12.2, а, б) наружный воздух нагревают в калориферах I подогрева от состояния  $H$  до  $H'$ , затем смешивают с частью рециркуляционного воздуха из помещения (I рециркуляция) и получают воздух с состоянием  $C_1$ .

Тот же результат можно получить, если наружный и рециркуляционный воздух сначала смешать в такой пропорции, чтобы точка, характеризующая состояние смеси  $C_2$ , находилась на той же линии  $d = \text{const}$ , что и точка  $C_1$ , затем смесь нагреть в калориферах до состояния  $C_1$ .

Смесь с состоянием  $C_1$  адиабатически увлажняют в оросительной камере до состояния  $K_1$ , после чего вновь смешивают с остальной частью рециркуляционного воздуха (II рециркуляция), в результате чего получают воздух с состоянием  $K$ , который подогревается в вентиляторе и с состоянием  $B$  подается в помещение.

Преимущество схемы со второй рециркуляцией заключается в том, что используются только калориферы I подогрева. Однако при необходимости точного поддержания температуры, как и при летнем кондиционировании, применяют

подогрев воздуха после оросительной камеры в калориферах II подогрева. В этом случае смесь с состоянием  $C$  нагревают до состояния  $C_2$ , адиабатически увлажняют до состояния  $K_2$ , после чего нагревают в калориферах II подогрева до состояния  $K$ .

В большинстве помещений зимой внутренние тепло- и влаговыделения не могут компенсировать тепло- и влагопотери. Поэтому воздух необходимо дополнительно нагревать и увлажнять. В этом случае (рис. 12.2, в и г) наружный

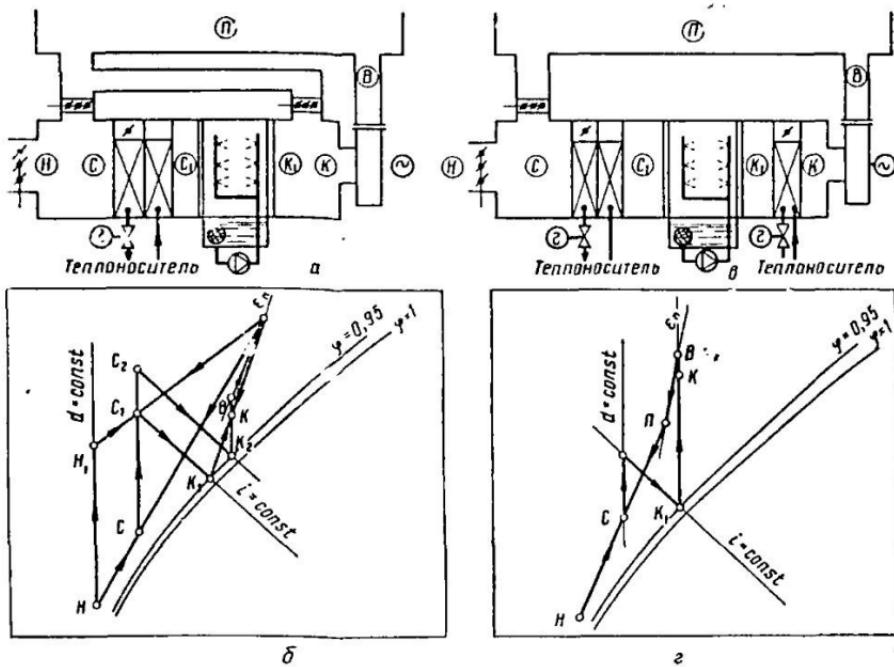


Рис. 12.2. Процессы обработки воздуха в кондиционере в зимний период:  
а и б — принципиальные схемы; в и г — построение процесса в  $d - i$ -диаграмме.

воздух смешивают с рециркуляционным, затем смесь нагревают в калориферах I первого подогрева от состояния  $C$  до  $C_1$ , адиабатически увлажняют до состояния  $K_1$  и нагревают в калориферах II подогрева до состояния точки  $K$ .

Расход тепла в калориферах I подогрева

$$Q_I = L_p (t_c - t_{c_1}). \quad (12.3)$$

Расход тепла в калориферах II подогрева

$$Q_{II} = L_p (t_K - t_{K_1}). \quad (12.4)$$

В качестве теплоносителя в калориферах I подогрева используют горячую воду с температурой 130—70°C, а в калориферах II подогрева — горячую воду температурой 70—40°C.

## ГЛАВА 13

### ОСОБЕННОСТИ СКВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

**Предприятия мясной и молочной промышленности.** В соответствии с требованиями технологии на этих предприятиях необходимо поддерживать оптимальные условия воздушной среды (см. табл. 9.2).

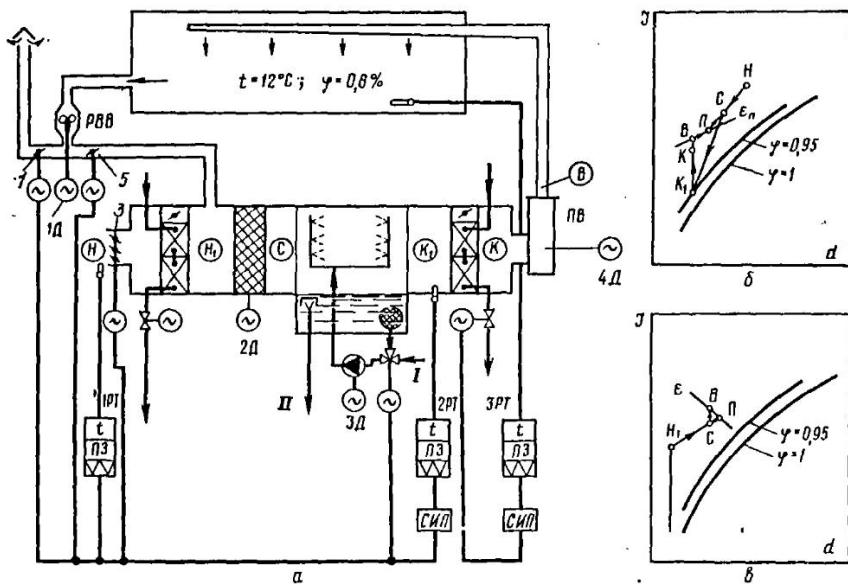


Рис. 13.1. Схема круглогодичной СКВ с частичной рециркуляцией и вторым подогревом (а) и изображение процесса в  $d-i$ -диаграмме в летнем (б) и зимнем (в) режимах работы.

На предприятиях мясной промышленности кондиционированием воздуха пользуются в цехах созревания и посола мяса, изготовления фарша, отделениях копчения, сушки и остыивания колбасных изделий, цехах производства технических фабрикатов и медицинских препаратов.

При кондиционировании воздуха в помещениях мясоперерабатывающих и колбасных цехов необходимо учитывать следующие особенности:

- 1) сравнительно низкая температура воздуха, для достижения которой требуется низкая температура охлаждающей поверхности;
- 2) сравнительно малые значения тепловлажностного отношения ( $e_p = 6500 \text{ кДж}/\text{кг}$ ), что обуславливает необходимость применения в летнее время II подогрева.

Для указанных помещений применяют схему кондиционирования воздуха с частичной рециркуляцией и вторым подогревом. Перепад температур между приточным воздухом и воздухом в помещении принимают  $\Delta t = 2 \div 4^{\circ}\text{C}$ . Принципиальная схема круглогодичной установки приведена на рис. 13.1, а. В летний период, когда температура наружного воздуха выше  $12^{\circ}\text{C}$ , по сигналу терморегулятора  $IPT$  заслонки 1, 3 и 5 открываются таким образом, чтобы наружный воздух подавался в минимальном количестве. Рециркуляционный воздух забирается из машинного помещения рециркуляционно-вытяжным вентилятором  $PVB$  и подается в смесительную камеру. Там он смешивается с наружным воздухом и с состоянием  $C$  (см. рис. 13.1, б) поступает в форсуночный воздухоохладитель, где охлаждается и осушается до состояния  $K_1$ , нагревается в калорифере  $II$  подогрева до состояния  $K$  и подается приточным вентилятором кондиционера  $PB$  в помещение. Температура, соответствующая точке  $K_1$ , поддерживается с помощью терморегулятора точки росы  $2PT$ , воздействующего в летний период на трехходовой

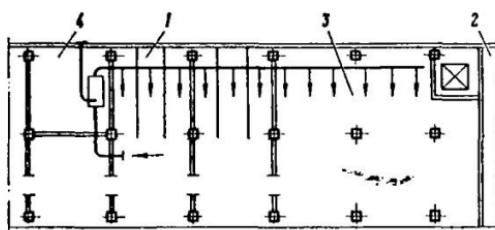


Рис. 13.2. Планировка цеха сушки колбас:  
1 — сырьевой цех ( $12^{\circ}\text{C}$ ); 2 — моющая ( $20^{\circ}\text{C}$ ); 3 — сушильная камера ( $12^{\circ}\text{C}$ ); 4 — машинное отделение ( $20^{\circ}\text{C}$ ).

клапан, который в необходимой пропорции смешивает холодную и рециркуляционную воду, изменяя тем самым температуру воды перед форсунками. Заданная температура в помещении поддерживается терморегулятором  $3PT$ , который воздействует на исполнительный механизм клапана и тем самым изменяет количество горячей воды, проходящей через калорифер второго подогрева. При температуре наружного воздуха от  $12$  до  $5^{\circ}\text{C}$  по сигналу терморегулятора  $IPT$  заслонки 1 и 3 открываются полностью, а заслонка 5 закрывается. В этот период установка работает на наружном воздухе без рециркуляции, что позволяет экономить затраты на искусственное охлаждение воздуха с помощью холодильной машины. При температуре наружного воздуха ниже  $5^{\circ}\text{C}$  терморегулятор  $IPT$  переключает установку на работу по зимнему режиму. При этом терморегулятор  $2PT$  воздействует на исполнительные приводы заслонок 1, 3, и 5, открывая их таким образом, чтобы поддерживалась необходимая температура точки росы воздуха после его адиабатического увлажнения в форсуночной камере. Трехходовой смесительный клапан открыт так, что через него проходит только вода из поддона. Калорифер второго подогрева работает так же, как и в летнем режиме.

**Пример.** Зaproектировать установку кондиционирования воздуха для камер сушки колбас. Исходные данные: производительность  $0,417 \text{ кг}/\text{с}$  ( $1500 \text{ кг}/\text{ч}$ ), температура поступающего продукта  $40^{\circ}\text{C}$ , количество рабочих 20. Планировка камер приведена на рис. 13.2. Сетка колоний  $6 \times 6 \text{ м}$ , площадь камер  $320 \text{ м}^2$ , высота  $3,5 \text{ м}$ . Коэффициент теплопередачи ограждений: наружных стен  $0,7 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ , перекрытий  $0,6 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ , внутренних перегородок  $0,9 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ . Температура вышележащих помещений  $20^{\circ}\text{C}$ , нижележащих  $12^{\circ}\text{C}$ .

Расчет производим только для летнего режима. Расчетные параметры наружного воздуха  $t = 28^{\circ}\text{C}$ ,  $\varphi = 40\%$  (для г. Москвы).

По табл. 9.2 принимаем расчетные параметры внутреннего воздуха  $t = 12^\circ\text{C}$ ,  $\varphi = 55\%$ . Определяем тепло- и влагопритоки в кондиционируемые помещения. Теплоприток от людей по формуле (10.4)

$$Q_{\text{л}} = 198 \cdot 20 = 3960 \text{ Вт} = 3,96 \text{ кВт.}$$

Теплоприток от оборудования  $Q_{\text{об}} = 0$ , так как в помещениях никакого тепловыделения этого оборудования нет.

Теплоприток от освещения в камерах сушки очень мал и им можно пренебречь.

Теплопритоки от технологических материалов по формуле (10.10)

$$Q_{\text{м}} = \frac{1500}{3600} \cdot 2,51 (40 - 12) = 29,2 \text{ кВт.}$$

Теплоприток через строительные ограждения:

Перекрытия	$0,6 \cdot 320 (20 - 12) = 1535 \text{ Вт}$
Пол	$0 \text{ Вт}$ (так как $\Delta t = 0$ )
Перегородки	$0,9 \cdot 84 (20 - 12) = 604 \text{ Вт}$
Наружную стену	$0,7 \cdot 95 (28 - 12) = 1060 \text{ Вт}$
Итого	$3199 \text{ Вт} = 3,2 \text{ кВт}$

Теплоприток от солнечной радиации через наружную стену

$$Q_{\text{рад}} = 0,7 \cdot 95 \cdot 5 = 333 \text{ Вт} = 0,33 \text{ кВт.}$$

Теплоприток от инфильтрации при открывании дверей

$$Q_{\text{инф}} = 0.$$

Общее количество тепла, поступающее в помещение, по формуле (10.1)

$$\sum Q = 3,96 + 29,2 + 3,2 + 0,33 = 36,7 \text{ кВт.}$$

Общее количество влагопритоков определяем по формуле (10.2)  
Влагопритоки от людей

$$W_{\text{л}} = 37 \cdot 10^{-6} \cdot 20 = 740 \cdot 10^{-6} \text{ кг/с.}$$

Влагопритоки от оборудования  $W_{\text{об}} = 0$ .

Влагопритоки от материалов (колбас)

$$W_{\text{м}} = w_m F_{\text{пол}} = 40 \cdot 10^{-6} \cdot 320 = 12800 \cdot 10^{-6} \text{ кг/с.}$$

Влагопритоки с инфильтрацией  $W_{\text{инф}} = 0$ .

Общий влагоприток в помещении

$$\sum W = 740 \cdot 10^{-6} + 12800 \cdot 10^{-6} = 13540 \cdot 10^{-6} \text{ кг/с.}$$

Тепловлажностное отношение в помещении

$$\epsilon_u = \frac{\sum Q}{\sum W} = \frac{36,7 \cdot 10^6}{13540} = 2700 \text{ кДж/кг.}$$

Изображаем процесс обработки воздуха в диаграмме  $d-i$ . Для этого наносим на диаграмме точку  $P$ , соответствующую внутренним параметрам внутреннего воздуха ( $t = 12^\circ\text{C}$ ,  $\varphi = 0,75$ ), и точку  $H$ , соответствующую расчетным параметрам наружного воздуха ( $t = 28^\circ\text{C}$ ,  $\varphi = 0,40$ ). Через точку  $P$  проводим линию с наклоном  $e_n$  (см. рис. 13.1, б). Задаваясь разностью температур воздуха в помещении и приточного воздуха  $\Delta t = 2^\circ\text{C}$  и пренебрегая подогревом воздуха в вентиляторе, находим температуру приточного воздуха

$$t_b = t_k - 2 = 12 - 2 = 10^\circ\text{C}.$$

На пересечении изотерм  $t=10^\circ\text{C}$  с линией процесса в помещении лежит точка  $B$ , соответствующая параметрам приточного воздуха. Двигаясь из точки  $B$  вертикально вниз до пересечения с линией  $\varphi=0,95$ , находим точку  $K_1$ .

Количество подаваемого воздуха рассчитываем по формуле (10.16)

$$L_B = \frac{36,7}{1,29 \cdot 2} = 14,2 \text{ м}^3/\text{с}.$$

Количество наружного воздуха принимаем из расчета  $5,55 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с}$  на одного человека. Таким образом,

$$L_H = 20 \cdot 5,5 \cdot 10^{-3} = 0,111 \text{ м}^3/\text{с};$$

$$\frac{L_H}{L_B} = \frac{0,111}{14,2} = 0,008.$$

Соединяя точки  $P$  и  $H$  на линии  $PH$  находим точку  $C$ , которая в данном случае близка к точке  $P$ . Параметры воздуха в основных точках процесса сводим в табл. 13.1.

Таблица 13.1

Точки	$t, ^\circ\text{C}$	$\varphi$	$d, \text{ г/кг}$	$I, \text{ кДж/кг}$
$H$	28,0	0,40	10,7	55,5
$P$	12,0	0,75	6,6	28,8
$C$	12,0	0,75	6,6	28,8
$B$	10,0	0,25	2,5	15,5
$K_1$	-6,6	0,95	2,0	0,5

#### Нагрузка на воздухоохладитель

$$Q_0 = 14,2 \cdot 1,29 (28,8 - 0,5) = 518 \text{ кВт.}$$

#### Нагрузка на калориферы II подогрева

$$Q_{II} = 14,2 \cdot 1,29 (15,5 - 0,5) = 275 \text{ кВт.}$$

На предприятиях молочной промышленности воздух кондиционируется в цехах переработки молока и созревания молочных продуктов, а также в камерах созревания и хранения сыров. В камерах созревания сыров имеют место большие влаговыделения ( $0,004 \div 0,006 \text{ } 10^{-6} \text{ кг}/(\text{кг} \cdot \text{с})$ ). В результате биохимических процессов, происходящих при созревании сыров, выделяется тепло в количестве  $0,12 \div 0,14 \text{ Вт/кг}$ . Тепловлажностное отношение в летнее время составляет  $3400 \div 5000 \text{ кДж/кг}$ . Кондиционер должен обеспечивать кратность циркуляции  $8 \div 12$  объемов в час в зависимости от вида сыра и загруженности камеры. В летнее время воздух в камере необходимо охлаждать и осушать, а в зимнее — нагревать и увлажнять. Поэтому для кондиционирования воздуха в камерах созревания сыров применяют технологические кондиционеры, оснащенные устройствами для осуществления всех этих процессов.

Предприятия торговли и общественного питания. Кондиционирование воздуха на этих предприятиях необходимо для создания хорошего самочувствия людей. В связи с большими теплопритоками, вызываемыми скоплением людей, большой площадью остекления, тепловыделениями от оборудования, становится необ-

ходимым применение устройств для охлаждения воздуха. Однако в большинстве предприятий торговли основным средством для удаления теплоизбытоков является система вентиляции.

На предприятиях общественного питания с числом посадочных мест не более 200 предусматривают устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и подогревом приточного воздуха в зимнее время.

Самостоятельные общеобменные и вытяжные системы проектируют для торговых залов и прилегающих к ним помещений, а также кухонь, моечных, кондитерских цехов, вспомогательных и административных помещений, камер пищевых отходов, душевых и уборных.

Для удаления вредных выделений в местах, где это происходит (над кухонными плитами, варочными котлами, кондитерскими печами и мойками), предусматривают устройство местных отсосов, укрытий, завес, зонтов, кольцевых воздуховодов.

Приточные системы кухонь и торговых залов предприятий питания с числом посадочных мест не более 100 допускается объединять в одну систему. По этой схеме (рис. 13.3, а) в кухне отсутствует организованный приток, а воздух удаляется через местные отсосы или общеобменной вытяжкой. Удаляемый из кухни воздух компенсируется воздухом из торгового зала. Задачу охлаждения и осушения воздуха в летний период выполняет автономный кондиционер, установленный в торговом зале либо вне его. В последнем случае вместо решеток для входа и выхода воздуха устанавливают воздуховоды.

Недостаток организации воздухообмена по схеме, приведенной на рис. 13.3, а, заключается в том, что ассимиляционная способность воздуха, поступающего на кухню, значительно (на 60—70%) снижена тепло- и влаговыделениями от пищи и людей в торговом зале. Кроме того, в раздаточных проемах, через которые сообщаются кухонный блок и торговый зал, наблюдается повышенная скорость воздуха (0,5 м/с и более).

Для предприятий питания с числом посадочных мест от 150 до 200 воздухообмен организуется по схеме, приведенной на рис. 13.3, б, предусматривающей дополнительную подачу приточного воздуха непосредственно в кухонный блок. Это позволяет более полно ассимилировать тепло- и влаговыделения в производственных помещениях и добиться в раздаточном проеме нормативных скоростей воздуха, перетекающего из обеденного зала в кухню (порядка 0,1—0,2 м/с). Функции охлаждения и осушения воздуха выполняет автономный кондиционер, устанавливаемый в торговом зале.

На крупных предприятиях питания с числом посадочных мест более 200 применяют, как правило, центральные одноканальные СКВ низкого и среднего давления. В целях экономии тепла и холода следует применять рециркуляцию воздуха из торгового зала. Однако при больших количествах наружного воздуха, по-

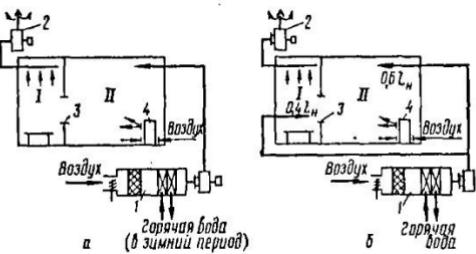


Рис. 13.3. Схема кондиционирования воздуха для небольших предприятий питания и торговли:  
а, б — схемы воздухообмена; I — кухня; II — торговый зал; 1 — приточная система; 2 — вытяжная система;  
3 — раздаточный проем; 4 — автономный кондиционер.

даваемого для целей вентиляции и компенсации местных отсосов, количество воздуха, забираемого на рециркуляцию, может остаться небольшим. В этом случае с целью упрощения системы воздуховодов иногда проектируют прямоточные СКВ, работающие только на наружном воздухе. Схема такой установки приведена на рис. 13.4.

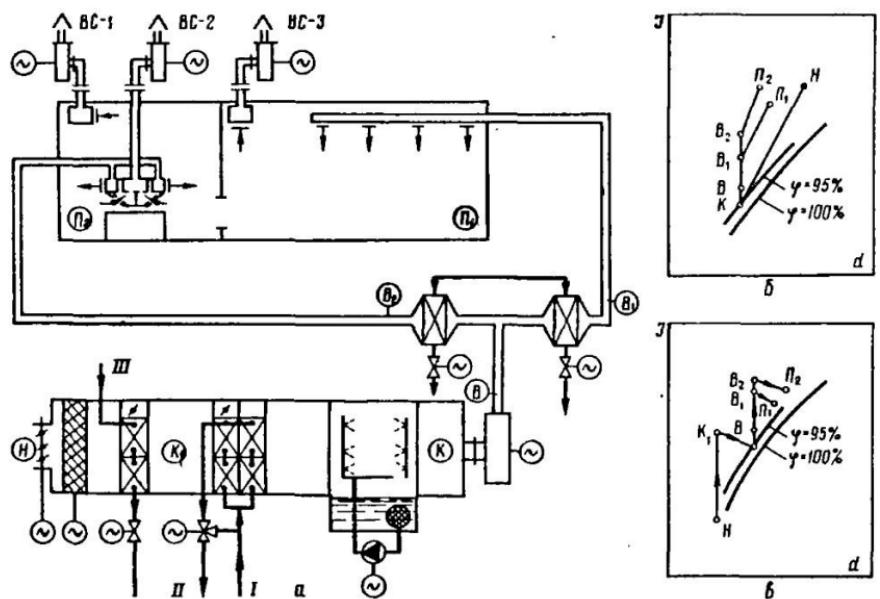


Рис. 13.4. Схема прямоточной системы кондиционирования воздуха низкого давления (а) и изображение процесса в  $d$ - $i$ -диаграмме в летнем (б) и зимнем (в) режимах работы.

**Пример.** Запроектировать установку кондиционирования воздуха для работы в летнее время в торговом зале столовой на 100 посадочных мест. Планировка приведена на рис. 13.5.

Исходные данные для проектирования.

- Столовая расположена в г. Москве.
- Здание одноэтажное, без подвала, со стенами из навесных керамзитобетонных панелей толщиной 320 мм. Заполнение световых проемов — витрины с двойным остеклением в деревянных рамках. Кровля плоская толщиной 200 мм с утеплением из минераловатных плит.
- В столовой установлено тепловое оборудование с электронагревателями, суммарная мощность которых  $\Sigma N = 50$  кВт.
- Столовая работает по принципу самообслуживания, число посадочных мест — 100. Обслуживающий персонал — 40 человек — находится вне торгового зала, из них 10 человек — на кухне.
- Торговый зал и кухня освещаются люминесцентными лампами. В торговом зале установлены 24 светильника мощностью  $2 \times 40$  Вт каждый, в производственных помещениях — 30 светильников мощностью  $2 \times 40$  Вт каждый.
- Артезианская вода отсутствует. Для охлаждения конденсаторов холодильных машин используют водопроводную воду.

7. Теплоноситель — горячая вода с  $t_{гор} = 130^{\circ}\text{C}$  и  $t_{обр} = 70^{\circ}\text{C}$ .

Для предприятий питания заданного типа предусматривается кондиционирование воздуха автономными кондиционерами только для торгового зала (см. схему на рис. 13.3, а).

Согласно табл. 9.2 выбираем расчетные параметры внутреннего воздуха для теплого периода года в торговом зале  $t_n = 25^{\circ}\text{C}$ ,  $\varphi_n = 0,5$ .

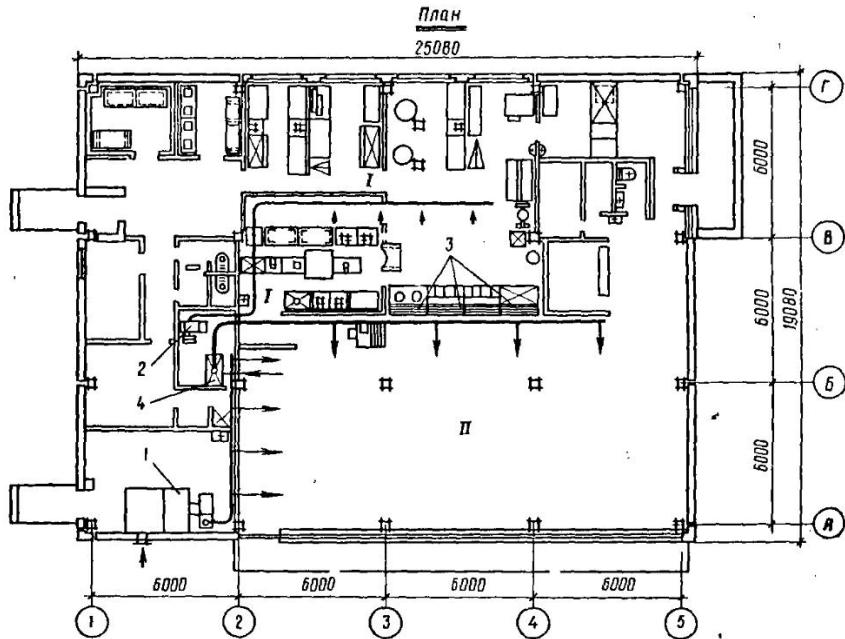


Рис. 13.5. План установки кондиционирования воздуха в столовой на 100 посадочных мест:

I — кухня; II — торговый зал; 1 — приточная система; 2 — вытяжная система; 3 — раздаточный проем; 4 — автономный кондиционер.

Согласно табл. 9.1 принимаем расчетные параметры наружного воздуха для г. Москвы для теплого периода года:

$$t_B = 28,5^{\circ}\text{C}, \quad \varphi_B = 0,4, \quad l_B = 54,1 \text{ кДж/кг.}$$

Теплопритоки от людей определяем по формуле (10.4)

$$70 \cdot 100 = 7000 \text{ Вт} = 7,0 \text{ кВт.}$$

Теплопритоки от освещения рассчитываем по формуле (10.9)

$$24 \cdot 80 = 1920 \text{ Вт} = 1,92 \text{ кВт.}$$

Теплопритоки от пищи (по укрупненным показателям)

$$17,0 \cdot 100 = 1700 \text{ Вт} = 1,70 \text{ кВт.}$$

Теплопритоки через наружные ограждения сведены в табл. 13.2.

Таблица 13.2

Ограждения	$K, \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$	$F, \text{ м}^2$	$\Delta t, ^\circ\text{C}$	$Q_{\text{огр}}, \text{ Вт}$
Восточная стена	2,1	36	3,5	265
Внутренние стены	3,0	81	4,0	970
Кровля	2,3	162	3,5	1300
Витрина	2,7	38	3,5	360
				$\Sigma Q_{\text{огр}} =$ $= 2895 \text{ Вт} =$ $= 2,9 \text{ кВт}$

Для расчета тепла от солнечной радиации через массивные ограждения избыточную разность температур принимаем по табл. 13.2. Для стены, ориентированной на восток,  $t_c = 6^\circ\text{C}$ , для плоской кровли  $\Delta t_c = 17,7^\circ\text{C}$ .

$$Q_{\text{рад}}^{\text{масс}} = 2,1 \cdot 36 \cdot 6 + 2,3 \cdot 162 \cdot 17,7 = 455 + 6600 = 7055 \text{ Вт.}$$

Теплоприток от солнечной радиации через светопрозрачные ограждения (витрина) подсчитываем по формуле (10.12), при этом принимаем  $\tau = 0,4$ :

$$Q_{\text{рад}}^{\text{свет}} = 300 \cdot 0,62 \cdot 38 \cdot 0,4 = 2830 \text{ Вт} = 2,83 \text{ кВт};$$

$$Q_{\text{рад}} = 7055 + 2830 = 9885 \text{ Вт} = 9,9 \text{ кВт.}$$

Поскольку  $Q_{\text{рад}} > Q_{\text{осн}}$ , то в формулу (10.1) включаем только  $Q_{\text{рад}}$ .

Считая, что в кондиционируемом помещении должно быть избыточное давление воздуха (одпор), теплоприток от инфильтрации через щели  $Q_{\text{инф}} = 0$ .

Полный теплоприток в торговый зал

$$\Sigma Q = 7,0 + 1,7 + 2,9 + 9,9 = 21,5 \text{ кВт.}$$

Влагопритоки от людей

$$W_a = 32,2 \cdot 10^{-6} \cdot 100 = 0,0032 \text{ кг/с.}$$

Влагопритоки от пищи

$$W_m = 20 \cdot 10^{-6} \cdot 100 = 0,002 \text{ кг/с.}$$

Полный влагоприток в помещение составляет

$$\Sigma W = 0,0032 + 0,0020 = 0,0052 \text{ кг/с.}$$

В соответствии с принятой схемой организации воздухообмена количество наружного воздуха  $L_{\text{вент}}$ , подаваемого в помещение, равно (или на 10% больше — для создания подпора) количеству воздуха, удаляемого в кухне системой вытяжной вентиляции,  $L_{\text{выт}}$ . Для определения  $L_{\text{выт}}$  необходимо знать величину полного теплопритока в кухню.

Теплопритоки от людей

$$Q_a = 64 \cdot 10 = 640 \text{ Вт} = 0,64 \text{ кВт.}$$

Теплопритоки от оборудования

$$Q_{\text{об}} = 50 \cdot 0,8 \cdot 0,5 = 20,0 \text{ кВт.}$$

Теплопритоки от электродвигателей механического оборудования

$$Q_{\text{эл. дв.}} = 0,1 \quad Q_{\text{об}} = 0,1 \cdot 20,0 = 2,0 \text{ кВт.}$$

Теплопритоки через наружные ограждения (принимаем в расчет только теплопоступление через кровлю)

$$Q_{\text{огр}} = 2,3 \cdot 108 \cdot 17,7 = 4400 \text{ Вт} = 4,4 \text{ кВт.}$$

Полный теплоприток в кухню составит

$$\sum Q = 0,64 + 20,0 + 2,0 + 4,4 = 27,04 \text{ кВт.}$$

Принимая для кухни  $\Delta t = t_{\text{ух}} - t_{\text{пр}} = 10^{\circ}\text{C}$ , определяем количество воздуха, удаляемого вытяжкой,

$$L_{\text{вент}} = \frac{27,04}{1,29 \cdot 1,0 \cdot 10} = 2,1 \text{ м}^3/\text{с.}$$

С учетом подпора производительность приточной вентиляционной системы

$$L_{\text{вент}} = 1,1 \cdot 2,1 = 2,3 \text{ м}^3/\text{с.}$$

- Построение процесса в  $d-l$ -диаграмме производим следующим образом.  
Тепловлажностное отношение

$$\epsilon_n = \frac{\sum Q + Q_{\text{вент}}}{\sum W + W_{\text{вент}}}.$$

где  $Q_{\text{вент}}$  и  $W_{\text{вент}}$  — тепло и влага, вносимые с воздухом от вентиляционной установки,

$$Q_{\text{вент}} = L_{\text{вент}} \rho (t_n - t_p) = 2,3 \cdot 1,29 (54,1 - 50,3) = 14,2 \text{ кВт.}$$

$$W_{\text{вент}} = L_{\text{вент}} \rho (d_n - d_p) = 2,3 \cdot 1,29 \cdot \frac{9,7 - 10,0}{1000} = -0,9 \cdot 10^{-3} \text{ кг/с.}$$

$$\epsilon_n = \frac{21,5 + 11,3}{5,2 \cdot 10^{-3} - 0,9 \cdot 10^{-3}} = \frac{32,8}{4,3 \cdot 10^{-3}} = 7600 \text{ кДж/кг.}$$

На  $d-l$ -диаграмме влажного воздуха износим точку  $P$  с параметрами воздуха в помещении ( $t_p = 25^{\circ}\text{C}$ ,  $\varphi_p = 0,5$ ,  $t_n = 50,3 \text{ кДж/кг}$ ). Из этой точки проводим луч процесса, параллельный линии тепловлажностного отношения  $\epsilon_n$ , и, задаваясь перепадом температур воздуха  $\Delta t = 7^{\circ}\text{C}$ , находим параметры воздуха на выходе из кондиционера (точка  $B$ ):  $t_B = 15^{\circ}\text{C}$ ,  $\varphi_B = 35,5 \text{ кДж/кг}$ .

После этого выбираем кондиционер. Количество воздуха, обрабатываемое в кондиционере, определяем по формуле

$$L_k = \frac{\Sigma Q + Q_{\text{вент}}}{\rho c_p \Delta t} = \frac{32,8}{1 \cdot 10 \cdot 1,29} = 2,54 \text{ м}^3/\text{с.}$$

Холодоиздательство кондиционера [см. формулу (12.1)]

$$Q_0 = 2,54 \cdot 1,29 \cdot 14,8 = 48,5 \text{ кВт.}$$

По  $Q_0$  и  $L_k$  из таблицы (см. главу 14) подбираем ближайший по характеристике автономный кондиционер. Этим требованиям отвечает кондиционер марки КС-50.

## ГЛАВА 14

## РАСЧЕТ И ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

## АГРЕГИРОВАННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Для поддержания заданной температуры в небольших общественных и производственных помещениях домодедовский завод «Кондиционер» выпускает агрегированные автономные кондиционеры КА-6А, КВ1-17, КС-50, а для охлаждения электронно-вычислительных машин — кондиционер КТА-1-25-ЭВМ-01.

Технические характеристики вышеперечисленных кондиционеров приведены в табл. 14.1.

Таблица 14.1

Показатели автономных кондиционеров	КТА-1-25-ЭВМ-01	КА-6А	КВ1-17	КС-35	КС-50
Холодопронаводительность при $t_x = 35^{\circ}\text{C}$ и $t_0 = 2 \div 4^{\circ}\text{C}$					
кВт	29,0	8,7	1,11	10,5	58,0
Мкал/ч	25	7,5	4	35	50
Теплопроизводительность					
кВт	13,4	—	—	10,9	17,4
Мкал/ч	11,5	—	—	9,4	15
Производительность по воздуху ( $L_v$ )					
м <sup>3</sup> /с	1,75	0,47	1,95	1,95	2,78
м <sup>3</sup> /ч	6300	1700	7000	7000	10000
Свободный напор					
Па	294	—	294	147	147
мм вод. ст.	30	—	30	15	15
Потребляемая мощность, кВт	15	3,2	8,5	16,8	22,8
Габаритные размеры, мм					
длина	1200	950	1200	1580	1980
высота	1950	1400	1800	1840	1990
глубина	850	510	500	1040	1130
Масса, кг	1160	330	540	1500	200

Для поддержания тепловлажностного режима в камерах созревания сыра сыродельных заводов, а также в других помещениях с аналогичным тепловлажностным режимом применяют рассольные технологические кондиционеры КТР-7 и КТР-13, аммиачный технологический кондиционер КТА-16А и автономный хладоновый технологический кондиционер ХМ1-20.

Кондиционеры КТР-7, КТР-13 и КТА-12А присоединяют к рассольным и аммиачным трубопроводам холодильника, а кондиционер ХМ1-20 имеет встроенную холодильную машину.

Технические характеристики технологических кондиционеров приведены в табл. 14.2.

Таблица 14.2

Показатели технологических кондиционеров	KTP-7	KTP-13	KTA-16A	XМ1-20
Производительность по воздуху м <sup>3</sup> /с м <sup>3</sup> /ч	1,95 7000	2,61 13000	4,44 16000	2,50 9000
Холодопроизводительность, кВт	21,4	43,0	52,2	27,0
Теплопроизводительность, кВт	45,2	81,0	69,6	46,0
Напор, развиваемый вентилятором, Па	689	931	931	1100
Установочная мощность, кВт вентилятора	2,8	7,0	7,0	2,8
насоса	1,3	2,8	—	—
Хладоноситель	Rассол	—	Аммиак	Хладон-12
Габаритные размеры, мм				
длина	1906	2550	2670	1700
высота	1100	1740	1673	1200
глубина	1100	1690	2050	1920
Масса, кг	1000	2000	2000	1400

Подбирают агрегированные кондиционеры по их производительности по воздуху, теплу и холodu, указываемой в технической характеристике кондиционера.

### ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Сборные центральные кондиционеры собирают из унифицированного оборудования, предназначенного для нагрева, охлаждения, увлажнения, осушения смешения, очистки кондиционируемого воздуха в соответствии с заданной технологической схемой.

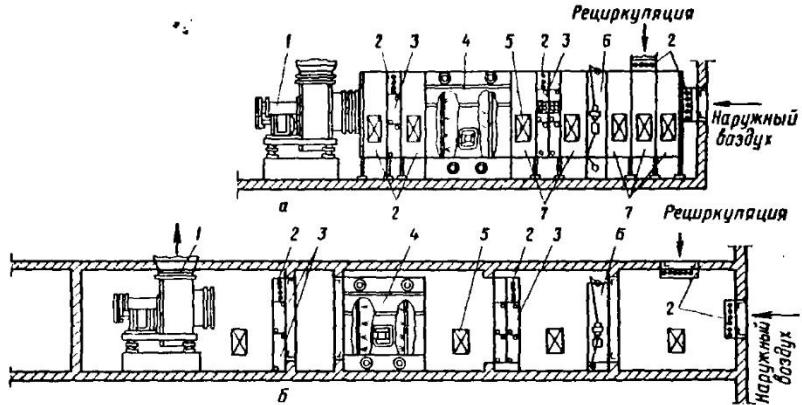


Рис. 14.1. Компоновка секций центрального кондиционера:

а — отдельно устанавливаемое; б — в строительных конструкциях; 1 — вентиляторная установка;  
2 — воздушный клапан; 3 — воздухонагреватель; 4 — камера оросительная; 5 — дверка герметичная;  
6 — фильтр воздушный; 7 — узлы корпуса кондиционера.

Оборудование, входящее в состав центрального кондиционера, подразделяется на основное (подогреватели, поверхностные воздухохладители, оросительные камеры, фильтры, вентиляторные агрегаты, воздушные клапаны) и вспомогательное (камеры обслуживания, камеры выравнивания, присоединительные и переходные секции, рамы жесткости, опоры и пр.).

В зависимости от способа сборки различают кондиционеры, отдельно устанавливаемые и встроенные в строительные конструкции.

Отдельно устанавливаемые кондиционеры состоят из набора основного оборудования (основных секций), соединяемого между собой на месте монтажа вспомогательным оборудованием (вспомогательными секциями).

Одна из возможных компоновок отдельно устанавливаемого кондиционера показана на рис. 14.1, а. Кондиционеры в строительных конструкциях состоят из основного оборудования, соединенного в единую установку с использованием конструктивных элементов самого здания, где их размещают (рис. 14.1, а, б).

Харьковским заводом «Кондиционер» разработано и выпускается унифицированное оборудование центральных кондиционеров номинальной производительностью по воздуху 30, 40, 60, 80, 120, 160 и 250 тыс. м<sup>3</sup>/ч, которым присвоен индекс соответственно КТ-30, КТ-40, КТ-60 и т. д.

### Воздухонагреватели и поверхностные воздухоохладители

Нагревается воздух в центральном кондиционере посредством ребристотрубных воздухонагревателей, состоящих из одного и нескольких однometровых и полутораметровых базовых теплообменников (рис. 14.2). Эти же теплообменники

могут быть использованы в качестве воздухоохладителей.

Техническая характеристика воздухонагревателей приведена в табл. 14.3, а базовых теплообменников — в табл. 14.4.

В качестве теплоносителя используется горячая вода, а в качестве хладоносителя — холодная вода.

Для осуществления различных схем автоматического регулирования производительности воздухонагревателей (или охладителей) последние выпускают без обводного канала (рис. 14.3, а) и с обводным каналом или клапаном (рис. 14.3, б).

Количество нагревателей, необходимых для создания в кондиционерах ступени I и II подогрева, определяют по площади, которую подсчитывают по

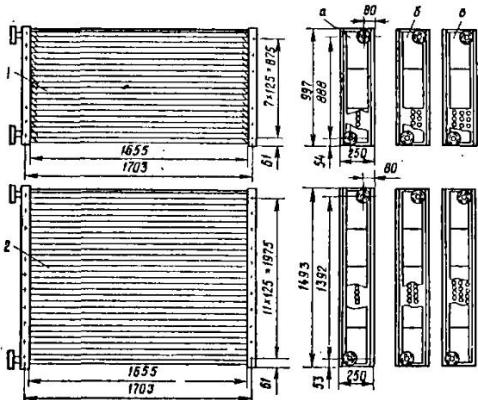


Рис. 14.2. Базовые теплообменники:  
1 — метровый; 2 — полутораметровый; а — однорядный;  
б — двухрядный; в — трехрядный.

требуемой теплопередающей поверхности по формуле

Таблица 14.3

Базовый теплообменник	Индекс	Коэффициент-онерка	Количество базовых теплообменников	Размеры и масса (см. рис. 14.3)				Масса, кг	
				Соответствующие размеры		A	H		
				H <sub>0</sub>	n				
<b>Без обводного канала</b>	1 2 3	{ 03.1010.0 03.1020.0 03.1030.0 }	КТ-30	2	—	55,8 111,6 167,4	1,44 60 60	2051 2083 2003	
	1 2 3	{ 04.1010.0 04.1020.0 04.1030.0 }	КТ-40	1	1	68,9 137,8 206,7	1,83 57 67	2551 2583 2503	
	1 2 3	{ 06.1010.0 06.1020.0 06.1030.0 }	КТ-60	4	—	111,6 223,2 334,8	2,88 50 60	2051 2083 2003	
	1 2 3	{ 08.1010.0 08.1020.0 08.1030.0 }	КТ-80	2	2	137,8 275,6 413,4	3,66 57 67	2551 2583 2503	
<b>С обводным каналом или клапаном</b>	1 2 3	{ 03.1110.0 03.1120.0 03.1130.0 }	КТ-30	—	1	41,6 83,2 124,8	1,09 50 100	1463 1463 1540	
	1 2 3	{ 04.1110.0 04.1120.0 04.1130.0 }	КТ-40	2	—	111,6 167,4	1,44 100	1963 1963 2040	
	1 2 3	{ 06.1110.0 06.1120.0 06.1130.0 }	КТ-60	—	2	83,2 166,4 249,6	2,18 52 100	1463 1463 1540	
	1 2 3	{ 08.1110.0 08.1120.0 08.1130.0 }	КТ-80	4	—	111,6 223,2 334,8	2,88 52 100	1963 1963 2040	

$$F = \frac{Q}{k \left( \frac{t_{\text{вд}_1} + t_{\text{вд}_2}}{2} - \frac{t_{\text{в}_1} + t_{\text{в}_2}}{2} \right)}, \quad (14.1)$$

где  $F$  — площадь теплопередающей поверхности, м<sup>2</sup>;

$Q$  — расход тепла на нагрев воздуха, Вт;

$t_{\text{вд}_1}$  и  $t_{\text{вд}_2}$  — температура поступающей и обратной воды, °С;

$t_{\text{в}_1}$  и  $t_{\text{в}_2}$  — температура воздуха до и после теплообменников, °С;

$k$  — коэффициент теплопередачи, Вт/(м<sup>2</sup>·К).

Таблица 14.4

Базовый теплообменник	Число рядов	Площадь теплопередающей поверхности, м <sup>2</sup>	Число ходов	Число трубок в ходе	Живое сечение хода для воды, м <sup>2</sup>	Общее число трубок	Гидравлическое сопротивление (в Па) при скоростях, м/с		
							w=0,2	w=0,7	w=1,5
Однометровый	1	27,3	4	5 6 10	0,00127 0,00152 0,00254	23	10	90	400
	2	54,6	4	12 15	0,00305 0,00381	46	14	190	900
	3	81,9	4	18	0,00457	69	16,5	250	120
Полутораметровый	1	41,6	6	5 6 10	0,00127 0,00152 0,00254	35	21	110	500
	2	89,2	6	12 15	0,00305 0,00381	70	15	200	960
	3	124,4	6	18	0,00457	105	17	260	1300

Значения коэффициента теплопередачи воздухонагревателей в зависимости от скорости воды и воздуха приведены в табл. 14.5.

Таблица 14.5

Скорость движения теплоносителя в трубках, м/с	Коэффициент теплопередачи $k$ , Вт/(м <sup>2</sup> ·К) [жак/(м <sup>2</sup> ·ч·°C)], при массовой скорости в живом сечении $\rho v$ , кг/(м <sup>2</sup> ·с)									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,2 (14,2)	16,5 (15,8)	18,4 (15,8)	20,0 (17,2)	21,4 (18,4)	22,6 (19,4)	23,8 (20,4)	25,0 (21,4)	26,0 (22,4)	27,2 (23,4)	28,0 (24,2)
0,4 (16,8)	19,5 (19,2)	22,4 (21,4)	25,0 (23,4)	27,2 (25,1)	29,2 (26,9)	31,4 (28,3)	33,0 (29,9)	34,8 (31,3)	36,4 (32,7)	38,0 (37,0)
0,6 (18,7)	21,8 (21,4)	25,0 (23,8)	27,8 (26,0)	30,2 (28,0)	32,6 (30,0)	35,0 (32,0)	37,2 (33,5)	39,0 (35,5)	41,5 (37,0)	43,0 (37,0)
0,8 (19,2)	22,4 (22,1)	25,7 (24,6)	28,6 (27,0)	31,4 (29,0)	33,8 (31,0)	36,0 (33,0)	38,4 (34,7)	40,5 (36,6)	42,5 (38,2)	44,5 (38,2)
1,0 (19,7)	23,0 (22,8)	26,5 (25,4)	29,6 (28,0)	32,6 (30,0)	35,0 (32,1)	37,4 (34,1)	39,7 (36,0)	42,0 (37,8)	44,0 (39,4)	46,0 (39,4)

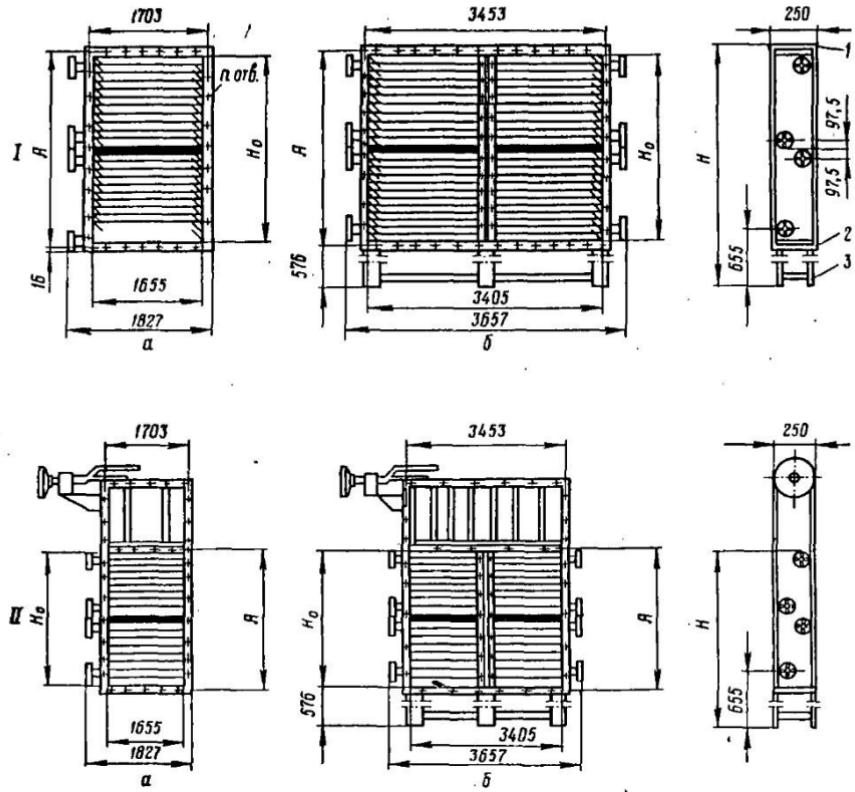


Рис. 14.3. Воздухоохладители:

I — без обводного канала; II — с обводным каналом; 1 — стенка верхняя; 2 — стенка нижняя;  
3 — подставка; а — для кондиционеров КТ-30 и КТ-40; б — для кондиционеров КТ-60 и КТ-80.

Формулу (14.1) можно также использовать для определения необходимой площади теплопередающей поверхности у поверхностного воздухоохладителя. Если процесс охлаждения воздуха осуществляется без выпадения влаги («сухое» охлаждение по линии  $d = \text{const}$ ), то коэффициент теплопередачи равен  $0,9k$  по табл. 14.5.

При охлаждении воздуха с одновременным осушением на поверхности воздухоохладителя выпадает влага в виде росы. Расчет коэффициента теплопередачи поверхностного воздухоохладителя, работающего с влаговыпадением, весьма сложен. Для упрощения расчетов можно определять площадь поверхности воздухоохладителя по формуле (14.1), но при этом коэффициент теплопередачи принимать равным  $(1,1 \div 1,3) k$ , взятого по табл. 14.5.

Массовую скорость воздуха в воздухонагревателе  $v_p$  [в кг/ (м<sup>3</sup> · К)] определяют по формуле

$$v_p = \frac{L_p}{f_{ж}}, \quad (14.2)$$

де  $f_{ж}$  — живое сечение для прохода воздуха, м<sup>2</sup>.

Остальные обозначения приведены ранее.

Скорость движения воды  $w_{вд}$  в трубках воздухонагревателя определяют по формуле

$$w_{вд} = \frac{Q}{\rho_{вд} f_t c_{вд} (t_{вд_1} - t_{вд_2})}, \quad (14.3)$$

де  $f_t$  — живое сечение одного хода для воды.

Удельную теплоемкость воды принимают равной 4,19 кДж/ (кг · К), а плотность — 958 кг/м<sup>3</sup>.

Сопротивление воздухонагревателей проходу воздуха приведено в табл. 14.6.

Таблица 14.6

Секции	Сопротивление проходу воздуха $H$ (в Па) при массовой скорости воздуха в живом сечении, кг/(м <sup>3</sup> · с)										
	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	
однорядные	11,6	19,5	29,0	40,2	53,2	67,5	83,5	101,0	120,0	140,4	
двухрядные	16,9	29,0	43,9	62,0	81,8	104,1	130,0	159,5	192,0	222,0	
трехрядные	24,2	41,2	62,3	87,8	116,0	148,0	148,5	226,0	272,0	314,0	

Пример. Подобрать воздухонагреватель  $f$  (секцию),  $H$  подогрева для центрального кондиционера производительностью 36 600 м<sup>3</sup>/ч (10,1 м<sup>3</sup>/с),  $t_a = 15,5^\circ\text{C}$ ,  $t_b = 27,3^\circ\text{C}$ . Расход тепла в калорифере  $Q = 141$  кВт (121,5 Мкал/ч).

Теплоноситель — горячая вода с температурой  $t_{вд_1} = 130^\circ\text{C}$ ;  $t_{вд_2} = 70^\circ\text{C}$ .

Исходя из производительности кондиционера, принимаем к установке по табл. 14.3 двухрядную секцию 04.1020.0.

Живое сечение проходу воздуха  $f_{ж} = 1,83$  м<sup>2</sup>, живое сечение по теплоносителю  $f_t = 0,00254$  м<sup>2</sup> при площади поверхности нагрева  $F = 137,8$  м<sup>2</sup>.

Производим проверочный расчет.

Массовая скорость воздуха

$$v_p = \frac{10,1 \cdot 1,2}{1,83} = 6,62 \text{ кг}/(\text{м}^3 \cdot \text{с}).$$

Скорость движения воды в трубах

$$w = \frac{141}{0,00254 \cdot 60 \cdot 958 \cdot 4,19} = 0,23 \text{ м/с.}$$

Далее по табл. 14.5 находим коэффициент теплопередачи  $k = 22,0$  Вт/(м<sup>2</sup> · К) и определяем по формуле (14.1) требуемую площадь поверхности нагрева

$$F = \frac{141 \cdot 1000}{22,0 \left( \frac{130 + 70}{2} - \frac{27,3 + 15,5}{2} \right)} = 81,5 \text{ м}^2.$$

Принятая к установке секция 04.1020.0 имеет поверхность нагрева площадью 137,8 м<sup>2</sup>, т. е. запас составляет 70%. Сопротивление принятой секции по воздуху  $H=74$  Па (см. табл. 14.6).

### Оросительные камеры

Оросительные камеры служат для охлаждения и осушения воздуха путем его непосредственного контакта с холодной водой, разбрызгиваемой в камере, или для адиабатического его увлажнения в зимнее время. Общий вид камеры приведен на рис. 14.4, а их техническая характеристика и основные габаритные размеры — в табл. 14.7.

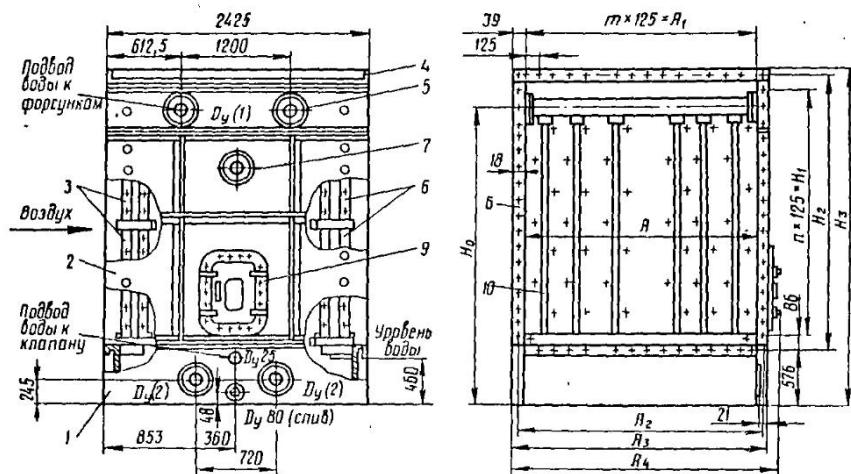


Рис. 14.4. Оросительная камера:  
1 — бак; 2 — стена передняя; 3 — пакеты воздухораспределителя; 4 — потолок; 5 — коллекторный ряд; 6 — стена; 7 — светильник; 8 — пакеты каплеуловителей; 9 — дверка герметическая; 10 — стойки.

Разбрызгивание воды в камере осуществляется форсунками, установленными на водораспределительных коллекторах в два ряда по ходу воздуха. Плотность размещения форсунок в ряду может быть 18 и 24 шт. на 1 м<sup>2</sup> поперечного сечения оросительной камеры. Для разбрызгивания воды в форсунках сделаны выходные отверстия. Выпускаются форсунки с диаметром отверстия 3; 3,5; 4,5; 5,5 мм. Для осуществления процесса охлаждения и осушения воздуха применяют форсунки с диаметром 4 мм и более, создающие грубый распыл воды. При этом давление воды перед форсунками должно быть 0,10 — 0,15 МПа.

При адиабатическом увлажнении вода должна быть распылена более тонко. Для этого применяют форсунки диаметром 3 и 3,5 мм при давлении воды 0,20 — 0,25 МПа.

Таблица 14.7

Индекс оросительной камеры	Плотность форсунок, шт./м³	Марка кондиционера	Условные проходы, мм		Оросительная часть								Сопротивление по воздуху Н/м³	Масса, кг	
					количество стойков		количество форсунок при плотности								
			D <sub>y</sub> (1)	D <sub>y</sub> (2)	в одном ряду	всего	один стояк	всего	один стояк	всего	один стояк	всего			
03.0010.0	18}														
03.0020.0	21}	КТ-30	100	125	6	12	9	108	12	144	133	1534			
04.0010.0	18}														
04.0020.0	24}	КТ-40	100	125	6	12	12	144	16	192	165	1703			
06.0010.0	18}														
06.0020.0	24}	КТ-60	125	200	13	26	9	234	12	312	133	2643			
08.0010.0	18}														
08.0020.0	24}	КТ-80	125	200	13	26	12	312	16	416	165	3041			

Продолжение

Индекс оросительной камеры	Плотность форсунок, шт./м³	Размеры, мм (см. рис 14.4)											
		A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H <sub>4</sub>	m	n
03.0010.0	18}												
03.0020.0	24}	1655	1625	1703	1739	1860	2003	1875	2051	2645	2475	13	15
04.0010.0	18}												
04.0020.0	24}	1655	1625	1703	1739	1860	2503	2375	2551	3145	2975	13	19
06.0010.0	18}												
06.0020.0	24}	3405	3375	3453	3489	3610	2003	1875	2051	2645	2475	27	15
08.0010.0	18}												
08.0020.0	24}	3405	3375	3453	3489	3610	2503	2375	2551	3145	2975	27	19

Количество воды (в кг/с), разбрызгиваемое одной форсункой, приведено в табл. 14.8.

Таблица 14.8

Давление воды, МПа	Количество воды ( $10^3$ -кг/с), разбрызгиваемое одной форсункой при диаметре выходного отверстия, мм						Давление воды, МПа	Количество воды ( $10^3$ -кг/с), разбрызгиваемое одной форсункой при диаметре выходного отверстия, мм					
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5		8,0	8,5	4,0	4,5	5,0	5,5
0,10	5,0	6,1	7,4	8,6	10,0	11,0	0,20	7,2	8,9	10,5	12,4	13,9	16,0
0,15	6,1	7,6	9,0	10,7	12,0	13,8	0,25	8,0	10,0	11,8	14,0	15,5	17,8

Вода, разбрзгиваемая в камере, сливается в поддон (бак) оросительной камеры, снабженной патрубками, через которые вода может быть отведена в систему охлаждения, или забирается насосом для повторного разбрзгивания (при адиабатическом увлажнении воздуха).

Масса разбрзгиваемой воды, приходящаяся на 1 кг обрабатываемого воздуха, называется коэффициентом орошения  $B$ . Для процессов адиабатического увлажнения  $B = 0,5 \div 1,0$ , а для процессов охлаждения и осушения воздуха  $B = 1,5 \div 2$ .

Важной характеристикой оросительной камеры является коэффициент эффективности  $\eta$ , который вычисляют по формуле

$$\eta = \frac{t_{B_1} - t_{B_2}}{t_{B_{D1}} - t_{B_{D2}}} \quad (14.4)$$

Из этой формулы можно определить температуру воды на выходе из камеры орошения

$$t_{B_{D1}} = \frac{t_{B_2} - (1 - \eta) t_{B_1}}{\eta} \quad (14.4a)$$

Опытные значения коэффициентов орошения и эффективности, по данным А. А. Гоголина, приведены в табл. 14.9.

Таблица 14.9

Процесс в оросительной камере	Коэффициенты эффективности $\eta$ при коэффициенте орошения $B$ , кг воды/кг воздуха				
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Охлаждение и осушение адиабатического увлажнения	0,60 0,82	0,87 0,94	0,94 0,95	0,96 0,96	0,97 0,97

При выполнении проектов приходится решать две задачи. При решении прямой задачи обычно заданы расход воздуха и его параметры на входе в оросительную камеру и на выходе из нее, а также начальная температура охлаждающей воды. Требуется определить количество воды, необходимое для разбрзгивания в камере, температуру воды на выходе из камеры, подобрать камеру и определить число форсунок. При решении обратной задачи известны расходы воздуха и воды, их начальные параметры, а также индекс камеры (число и диаметр форсунок). Требуется определить параметры воздуха и воды на выходе из камеры.

В том и другом случае следует пользоваться формулой (14.4) и табл. 14.9. Ход решения ясен из примеров, приведенных ниже.

**Пример 1.** Подобрать оросительную камеру для центрального кондиционера производительностью  $L_u = 29,5$  тыс.  $m^3/h$  ( $8,2 m^3/c$ ), определить число форсунок, потребное количество воды, ее начальную температуру и нагрузку на холодильную установку для охлаждения и осушки воздуха с начальными параметрами  $t_{B_1} = 31,3^\circ C$ ,  $\varphi_{B_1} = 32\%$ ,  $i_{B_1} = 56,1$  кДж/кг до состояния  $t_{B_2} = 11^\circ C$ ,  $\varphi_{B_2} = 95\%$ ,  $i_{B_2} = 30,6$  кДж/кг.

Зададимся коэффициентом орошения  $B = 1,5$  кг воды/кг воздуха, при этом коэффициент эффективности оросительной камеры по табл. 14.9 будет равен  $\eta = 0,94$ .

Температуру воды на выходе из камеры орошения находим по формуле (14.4a)

$$t_{\text{вд}_3} = \frac{(1 - (1 - 0,94) 31,3)}{0,94} = \frac{11 - 1,88}{0,94} = 9,7^{\circ}\text{C}.$$

Расход охлаждающей воды

$$G_{\text{вд}} = BL_n p_{\text{вд}} = 1,5 \cdot 8,2 \cdot 1,3 = 16,0 \text{ кг/с.}$$

В соответствии с производительностью кондиционера по воздуху (29,5 тыс. м<sup>3</sup>/ч) по табл. 7 выбираем оросительную камеру к кондиционеру КТ-30. Эта камера может иметь 3 или 144 форсунки. В первом случае нагрузка на одну форсунку составит  $\frac{16,0}{108} = 14,8 \cdot 10^{-3} \text{ кг/с.}$ , но из табл. 14.8 видно, что такое количество воды не может проходить же при диаметре выходного отверстия форсунки 5,5 мм и давлении 0,15 МПа. Во втором случае нагрузка на одну форсунку составит

$$\frac{16,0}{144} = 11,1 \cdot 10^{-3} \text{ кг/с.}$$

В соответствии с этой нагрузкой выбираем форсунки диаметром 5,0 мм. Давление воды перед форсунками 0,15.

Таким образом, к установке принимаем оросительную камеру с индексом 03.0020.0. Нагрузка на холодильную установку составит

$$Q_0 = L_k p_B (t_{\text{вд}} - t_{\text{вд}_3}) = 8,2 \cdot 1,3 (56,1 - 30,6) = 272 \text{ кВт.}$$

Из теплового баланса

$$L_k p_B (t_{\text{вд}} - t_{\text{вд}_3}) = G_{\text{вд}} c_{\text{вд}} (t_{\text{вд}} - t_{\text{вд}_3})$$

ходим начальную температуру охлаждающей воды

$$t_{\text{вд}_3} = \frac{G_{\text{вд}} c_{\text{вд}} t_{\text{вд}} - Q_0}{G_{\text{вд}} c_{\text{вд}}} = \frac{16,0 \cdot 4,19 \cdot 9,7 - 272}{16 \cdot 4,19} = 5,6^{\circ}\text{C}.$$

Кондиционер	Вентиляторная установка (вентагрегат)					Электродвигатель		
	тип, №	индекс для правого исполнения	Гарп. №	производительность, $T = \text{м}^3/\text{ч}$	частота вращения об/минн	тип	кВт	мощность об/минн
Г-30	Ц4-76 № 12	03.4420.0	6	550	A02-61-6	10	975	
		03.4430.0	8	630	A02-62-6	13	970	
		03.4440.0	12	740	A02-71-6	17	980	
Г-40	Ц4-76 № 16	04.4420.0	6	610	A02-62-6	13	970	
		04.4430.0	8	660	A02-71-6	17	970	
		04.4440.0	12	765	A02-72-6	22	980	
Г-60	Ц4-76 № 16	06.4420.0	6	120	A02-71-6	17	980	
		06.4430.0	8	475	A02-72-6	22	980	
		06.4440.0	12	555	A02-81-6	30	980	
Г-80	Ц4-76 № 16	08.4420.0	6	460	A02-72-6	22	980	
		08.4430.0	8	510	A02-81-6	30	980	
		08.4440.0	12	580	A02-82-6	40	980	

**Пример 2.** Воздух в количестве 10 кг/с с начальными параметрами  $t_{b_1} = 28,5^\circ\text{C}$ ,  $\varphi_{b_1} = 45\%$ ,  $b_1 = 57,4 \text{ кДж}/\text{кг}$  охлаждается посредством камеры орошения 04.0020.0. Диаметр выходного отверстия форсунок 4,0 мм. Воздух охлаждается водой в количестве 12,5 кг/с с начальной температурой  $t_{b_{\text{вд}}} = 5,5^\circ\text{C}$ . Определить параметры воздуха и воды на выходе из оросительной камеры, а также нагрузку на холодильную установку.

$$\text{Определяем коэффициент орошения } B = \frac{12,5}{10,0} = 1,25 \text{ кг воды}/\text{кг воздуха.}$$

По табл. 14.9 определяем коэффициент эффективности камеры. Принимаем  $\eta = 0,95$ . Температуру воды на выходе из камеры находим методом последовательных приближений. Для этого зададимся подогревом воды в камере  $\Delta t_{\text{вд}} = 6^\circ\text{C}$ . Тогда

$$t_{b_{\text{вд}}} = t_{b_1} + \Delta t_{\text{вд}} = 5,5 + 6 = 11,5^\circ\text{C}.$$

**Находим температуру воздуха на выходе из камеры**

$$t_{b_1} = t_{b_1} - (t_{b_1} - t_{b_{\text{вд}}}) \eta = 28,5 - (28,5 - 11,5) \cdot 0,95 = 12^\circ\text{C}.$$

Чтобы найти энталпию на выходе из камеры, строим процесс охлаждения воздуха в  $d-i$ -диаграмме. Для этого соединяем прямой линией точку с параметрами  $t = 28,5^\circ\text{C}$  и  $\varphi = 45\%$  (начальное состояние воздуха) с точкой на линии  $\varphi = 100\%$ , которой соответствует температура, равная температуре воды на выходе из камеры.

Состояние воздуха, выходящего из камеры характеризуется точкой пересечения луча процесса охлаждения с изотермой  $t_{b_1}$ , т. е. соответствующей найденной ранее температуре воздуха на выходе из камеры. Для нашего примера по  $d-i$ -диаграмме находим  $t_{b_1} = 31,9 \text{ кДж}/\text{кг}$ .

Количество тепла, переданного в камере (оно же равно нагрузке на холодильную установку), можно определить двояким путем: по подогреву воды или по охлаждению воздуха. Если мы в начале решения задачи правильно задались величиной подогрева  $\Delta t_{\text{вд}}$ , то оба результата должны быть одинаковыми:

Таблица 14.10

Масса, кг	Размеры, мм (см. рис. 5.13)											
	$H$	$H_1$	$h$	$L$	$L_1$	$L_2$	$L_3$	$B$	$B_1$	$B_2$	$B_3$	$B_4$
1260												
1280												
1340												
1280	1840	660	120	3290	1816	780	918	1765	926	505	1620	368
1340												
1370												
2346												
2376												
2493												
2376	2424	875	200	4030	2211	1120	1333	2575	1230	645	2424	448
2501												
2585												

$$Q_0 = L_{\text{в}} \rho_a (t_{b_1} - t_{b_2}) = 10 \cdot 1,3 (57,4 - 31,9) = 331 \text{ кВт};$$

$$Q_0 = G_{\text{вд}} c_{\text{вд}} (t_{b_{Д1}} - t_{b_{Д2}}) = 12,5 \cdot 4,19 (11,5 - 5,5) = 315 \text{ кВт}.$$

Невязка составляет  $\frac{331 - 315}{331} \cdot 100 = 4,8\%$ , что находится в пределах точности расчета, поэтому пересчет можно не производить. При невязке больше 5% нужно задаться другим  $\Delta t_{\text{вд}}$  и снова произвести расчет.

## ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Предназначаются для перемещения обрабатываемого воздуха в системе кондиционирования и его подачи в помещения. Вентиляторные установки (рис. 14.5)

состоят из вентилятора и электродвигателя, соединенных клиноременной или иной передачей и смонтированных на общей раме. Раму устанавливают на пружинных амортизаторах.

Технические характеристики вентиляторных установок приведены в табл. 14.10. Выбор вентиляторной установки соответствующей производительности производят по количеству перемещаемого воздуха и суммарному аэродинамическому

сопротивлению всех секций центрального кондиционера и системы воздуховодов.

Как видно из табл. 14.10, вентилятор одной и той же производительности по воздуху комплектуют различными двигателями в зависимости от расчетного аэродинамического сопротивления системы.

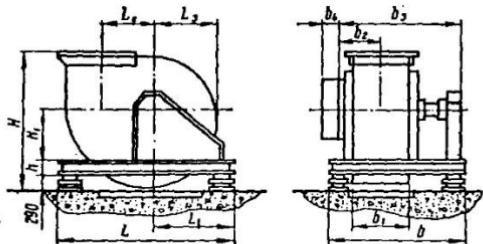


Рис. 14.5. Вентиляторная установка.

## ГЛАВА 15

### ИСТОЧНИКИ ХОЛОДА И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Для охлаждения и осушения воздуха в системе кондиционирования воздуха могут быть использованы естественные источники холода (лед, артезианская или грунтовая вода), холодильные машины, а также комбинации естественных источников холода с холодильными машинами.

Источники холода следует выбирать на основании изучения следующих факторов: возможности получения требуемых параметров воздуха с помощью того или иного источника холода;

местных условий: наличия необходимых площадей для размещения холодильного оборудования, его дефицитности, возможности бурения скважины и качества получаемой воды, возможности размещения бунтов льда и т. п.

Окончательный выбор производят на основании технико-экономического сравнения возможных вариантов.

**Применение льда.** В установках кондиционирования воздуха применение льда может оказаться целесообразным в районах с коротким жарким летом и холодной зимой. В кондиционерах, где лед непосредственно соприкасается с воздухом, лед должен быть изготовлен из воды питьевого качества. Лед, намороженный в естественных условиях, наиболее целесообразно использовать путем ставления непосредственно в бунте по методу инж. В. А. Бобкова. Лед намораживают на железобетонной площадке в виде бунта и укрывают сверху слоем засыпной теплоизоляции (рис. 15.1). Холодная талая вода собирается в приемке,

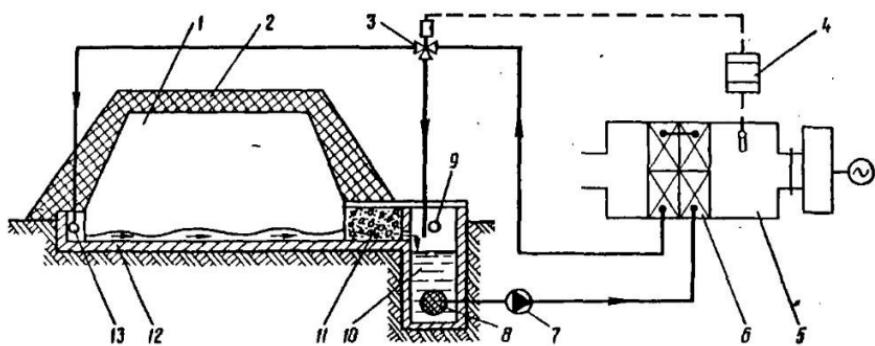


Рис. 15.1. Схема использования льда для СКВ:

1 — лед; 2 — насыпная изоляция; 3 — трехходовой клапан; 4 — регулятор температуры; 5 — коптильня; 6 — поверхностный воздухоохладитель; 7 — центробежный насос; 8 — фильтр; 9 — перелив воды в канализацию; 10 — приемник талой воды; 11 — гравийный фильтр; 12 — площадка; 13 — коллектор отстоявшейся воды.

откуда центробежным насосом направляется в поверхностный воздухоохладитель кондиционера.

Отделенная вода под остаточным напором возвращается к площадке, выходит через перфорированную трубу в инжинирную часть бунта и, протаивая ходы подо льдом, вместе с талой водой возвращается в приемник. Избыток воды переливается из приемника в канализацию.

Для очистки воды перед приемником установлен гравийный фильтр. Температура воды, подаваемой в кондиционер, регулируется с помощью трехходового вентиля, перепускающего часть воды непосредственно в приемник.

Основным недостатком систем с ледяным охлаждением является их громоздкость. Так, для установки кондиционирования воздуха, предназначенной для работы в течение 100 летних дней по 8 ч со средней производительностью 230 кВт (200 000 ккал/ч), требуется наморозить в течение зимы бунт объемом 2200 м<sup>3</sup>, для размещения которого требуется площадка размером 20×60 м. Разместить такую площадку не всегда возможно как в связи с большой занимаемой площадью, так и по архитектурным соображениям. Поэтому такие установки применяют в основном для технологического кондиционирования воздуха, например, на молокозаводах.

Применение артезианской и грунтовой вод. Другим естественным источником холода, нападшим значительно большее применение в СКВ, является артезианская и грунтовая вода.

Возможность использования артезианских и грунтовых вод для этих целей определяется водоносностью почвенных горизонтов, температурой воды, ее химическим и бактериальным составом, жесткостью и пр. Из перечисленных свойств температура воды является основным фактором при решении о пригодности артезианских и грунтовых вод для использования в СКВ, поскольку для осуществления заданного процесса охлаждения и осушения воздуха температура точки росы воздухоохладителя должна быть достаточно низкой. Поэтому артезианская вода должна быть тем холодней, чем более низкая температура должна поддерживаться в кондиционируемом помещении и чем большей является нагрузка на систему от влагопритоков. Например, для местности с расчетной температурой наружного воздуха  $35^{\circ}\text{C}$  и относительной влажностью 35—40% в жилых и общественных зданиях поддерживают температуру около  $27^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности 50—55%. При обычных соотношениях тепло- и влагопритоков (нагрузок по явному и скрытому теплу) температура воздуха на выходе из воздухоохладителя должна быть около  $15^{\circ}\text{C}$ , что достигается применением воды с начальной температурой  $11-12^{\circ}\text{C}$ .

Если же расчетная температура наружного воздуха  $27-28^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность 45—50%, то в зданиях этого типа поддерживают температуру  $24^{\circ}\text{C}$  при влажности 50—55%. Необходимая температура точки росы на выходе из воздухоохладителя должна быть снижена до  $11-12^{\circ}\text{C}$ . Для этих условий вода с начальной температурой  $11-12^{\circ}\text{C}$ , которую мы раньше считали пригодной, является слишком теплой. В этом случае необходима вода с температурой не выше  $9^{\circ}\text{C}$ . Даже незначительное повышение начальной температуры воды приведет к резкому ухудшению влажностного режима внутри помещения. Это относится главным образом к помещениям с высокой удельной нагрузкой по скрытому теплу (с большими влаговыделениями)—театрам, кино, залам заседаний, торговыми залами ресторанов и т. п.

При использовании в качестве воздухоохладителя форсуночной камеры, где вода непосредственно контактирует с воздухом, артезианская вода должна быть питьевого качества. Высокое содержание в воде соединений железа недопустимо, так как в присутствии воздуха закись железа осаждается в большом количестве, что приводит к быстрому засорению распылительных форсунок и трубопроводов.

Необходимость применять воду только питьевого качества заставляет бурить глубокие скважины несмотря на то, что чем глубже скважина, тем она дороже и тем выше температура получаемой артезианской воды. Вторым недостатком схем с использованием артезианской воды в форсуночной камере является очень большой расход воды на каждый киловатт холодопроизводительности, так как подогрев воды в форсуночной одноступенчатой камере не превышает  $2,5^{\circ}\text{C}$ . Так, для кинотеатра на 3000 посадочных мест, расположенного в центре Москвы, холодонагрузка составит примерно 1000 кВт, в связи с чем потребуется  $300-350 \text{ м}^3/\text{ч}$  артезианской воды, а для этого нужно заложить 3 скважины на расстоянии 250—300 м друг от друга.

Очень высокая стоимость такой СКВ, а также техническая трудность размещения скважин очевидны. Удешевление системы может быть достигнуто только за счет меньшего потребления артезианской воды, а это в свою очередь возможно только за счет большого подогрева воды при прохождении через воздухоохла-

дитель. Поэтому наибольший эффект может быть достигнут в результате применения воздухоохладителей поверхностного типа, в которых вода может нагреваться на 8—10°C. Для этого теплообменник делают более глубоким, чем обычно. Поскольку в поверхностном воздухоохладителе нет непосредственного контакта воды и воздуха, то вода необязательно должна быть питьевого качества, лишь бы ее температура была достаточно низкой. Это позволяет использовать в СКВ грунтовые воды, залегающие на небольшой глубине, воды горных рек и т. п., химический и бактериальный состав которых не соответствует требованиям, предъявляемым к воде питьевого качества.

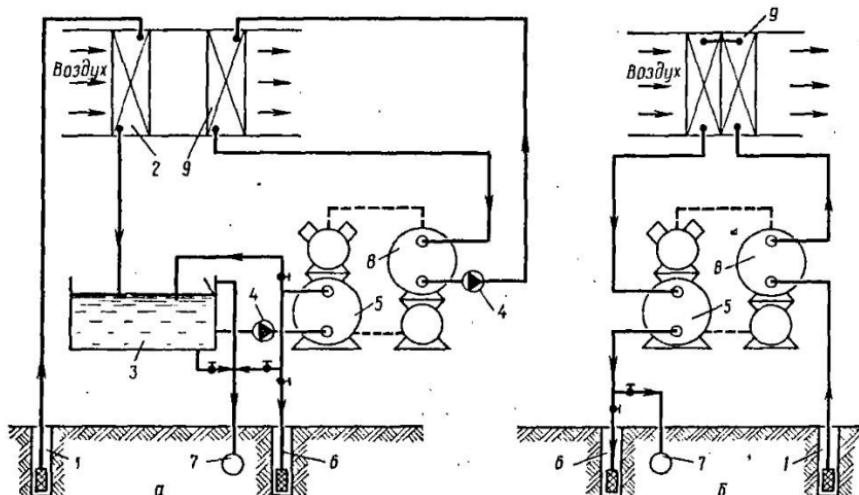


Рис. 15.2. Схемы использования артезианской воды в СКВ:

*а* — с предварительным охлаждением воздуха; *б* — с предварительным охлаждением артезианской воды; 1 — артезианская скважина; 2 — воздухоохладитель предварительного охлаждения; 3 — бак артезианской воды; 4 — центробежный насос; 5 — компрессорно-конденсаторный агрегат; 6 — диффузионная скважина; 7 — канализационный коллектор; 8 — испарительно-рециркульный агрегат; 9 — основной воздухоохладитель.

Так как в крупных СКВ обычно невозможно получить достаточное количество артезианской воды низкой температуры, чтобы полностью удовлетворить потребность в холода, в практике кондиционирования воздуха широкое распространение получили комбинированные системы, где наряду с артезианской водой используются холодильные установки.

Эти системы можно подразделить на две основные группы: системы с предварительным охлаждением воздуха и системы с предварительным охлаждением артезианской воды.

В системах с предварительным охлаждением воздуха артезианская вода используется в воздухоохладителе первой ступени, а во второй ступени используется воздухоохладитель непосредственного охлаждения либо воздухоохладитель, питаемый искусственно охлажденной водой или рассолом (рис. 15.2, *а*). Этую

систему применяют в тех случаях, когда располагают небольшим количеством артезианской воды с достаточно низкой температурой. Артезианскую воду, нагретую в первой ступени охлаждения воздуха, целесообразно использовать еще раз, например для охлаждения конденсаторов холодильных машин, после чего она может быть сброшена в канализацию или обратно в грунт (в водоносный слой).

Для того чтобы как можно полнее использовать охлаждающую способность артезианской воды, после первой ступени охлаждения вода поступает не непосредственно в конденсатор, где может быть подогрета только на 4—5°C, а в промежуточный бак, куда также сливают основную часть отепленной воды после конденсатора. В результате смешения обоих потоков артезианская вода нагревается на 20—25°C, а конденсаторная вода охлаждается на 4—5°C, после чего смесь самостоятельным насосом направляется в конденсатор для его охлаждения.

Если в распоряжении имеется достаточно большое количество артезианской воды, но со сравнительно высокой температурой, следует применить схему с предварительным охлаждением артезианской воды (рис. 15.2, б).

Например, если на каком-нибудь объекте с расчетными климатическими параметрами Московской области ( $t=28^{\circ}\text{C}$ ;  $\varphi=40\%$ ) имеется достаточное количество артезианской воды с температурой 11°C, непригодной для прямого использования в кондиционере, ее можно использовать путем предварительного охлаждения на 4°C с помощью холодильных машин (при этом ее температура станет равной 7°C) с дальнейшим подогревом в поверхностном воздухоохладителе на 8°C, после чего артезианскую воду можно, как и в предыдущем случае, использовать для охлаждения конденсаторов. При этом применение схемы с баком конденсаторной воды уже не может уменьшить расход артезианской воды, поскольку он определяется потребностью в холодной воде для кондиционера. Поэтому артезианскую воду после кондиционера под остаточным давлением пропускают через конденсатор и сбрасывают в диффузионную скважину или в канализацию.

В указанной системе производительность холодильной станции не зависит от холодонагрузки на СКВ, а определяется только тем, на сколько градусов необходимо охладить артезианскую воду для должного осушения воздуха.

Артезианская вода, используемая в кочбннированных схемах, не должна быть слишком жесткой, так как при жесткости выше 20 ед. происходит засорение трубок конденсаторов осаджающимися солями, что вызывает повышение температуры конденсации. Схема циркуляции артезианской воды по возможности должна быть замкнутой, без разрыва струн после кондиционеров и после конденсаторов холодильных машин. В случае применения сборных баков для холодной артезианской воды их емкость следует принимать из расчета автоматического включения насосов не более шести раз в час.

**Применение холодильных машин.** В качестве источника холода в СКВ применение холодильных машин может быть рекомендовано в следующих случаях: при отсутствии естественных источников холода;

если система с естественными источниками холода в силу местных условий оказывается дороже системы с искусственным охлаждением;

если для СКВ требуется хладоноситель с более низкой температурой, чем от естественных источников холода.

В установках производительностью до 350 кВт (300 000 ккал/ч) рекомендуется применять систему с непосредственным охлаждением воздуха в воздухоохладителях поверхностного типа. По этой схеме каждый кондиционер работает со-

вместно с индивидуальным холодильным агрегатом (рис. 15.3). В качестве хладагента применяют только хладоны R-12, R-22 или R-502. При необходимости поддержания температуры охлаждаемого воздуха с большой точностью применяют компрессорно-конденсаторные агрегаты с автоматическим регулированием холодопроизводительности по температуре воздуха за воздухоохладителем.

Применение систем непосредственного охлаждения позволяет создавать компактные установки (при этом не требуются баки, насосы, водяные и рассольные трубопроводы).

При проектировании СКВ с непосредственным охлаждением необходимо соблюдать следующие требования:

каждый компрессорно-конденсаторный агрегат с воздухоохладителем или группой воздухоохладителей, присоединяемых к данному агрегату, должен представлять собой отдельную холодильную машину, не сообщающуюся с другими машинами;

компрессорно-конденсаторные агрегаты должны размещаться на расстоянии не более 10 м от воздухоохладителей;

в холодильной машине и аппаратуре, обслуживающих данное помещение, должно содержаться не более 0,5 кг хладона-12 или хладона-22 на 1 м<sup>3</sup>.

Технические характеристики холодильных агрегатов для СКВ непосредственного охлаждения воздуха приведены в каталогах. Агрегаты АК-ФУ40/1РЭ и АК-ФУ80/1-РЭ имеют автоматическое регулирование холодопроизводительности.

Холодоснабжение нескольких удаленных друг от друга кондиционеров осуществляют с помощью промежуточного хладоносителя, охлаждаемого в центральных холодильных станциях.

Вид промежуточного хладоносителя выбирают в зависимости от его температуры: при температуре 2°C и выше применяют воду, а при более низких температурах — различные рассолы (например, водные растворы хлористого натрия и хлористого кальция).

Для охлаждения промежуточного хладоносителя, используемого в СКВ, применяют любые типы холодильных машин — абсорбционные, эжекторные, компрессионные (с поршневыми и центробежными компрессорами).

Абсорбционные холодильные машины применяют при наличии вторичных энергоресурсов: отработанного пара давлением 0,07—0,1 МПа, горячей воды температурой 80°C и выше, получаемой в пищевом, химическом и металлургическом производстве. Из машин этого типа наиболее пригодны бромисто-литневые.

Эжекторные холодильные машины применяют также при наличии дешевого пара, однако для их работы требуется в 2—3 раза больше воды для охлаждения конденсатора и пара, чем для бромисто-литневых абсорбционных холодильных машин.

Указанные теплоиспользующие холодильные машины достаточно сложны по устройству и для расчетов, поэтому в курсовых и дипломных проектах их применять не рекомендуется.

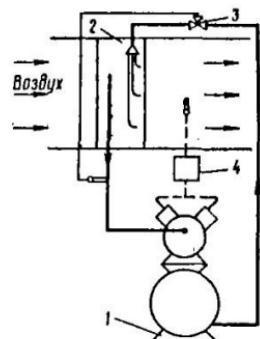


Рис. 15.3. Схема непосредственного охлаждения воздуха с помощью хладонового воздухоохладителя:

1 — компрессорно-конденсаторный агрегат; 2 — хладоновый воздухоохладитель; 3 — терморегулирующий вентиль; 4 — блок автоматического регулирования холодопроизводительности.

Наиболее распространение для охлаждения воды и рассола в СКВ нашли холодильные машины с поршневыми компрессорами, которые применяют для создания холодильных станций производительностью до 1,7 МВт (1,5 Гкал/ч), а также в тех случаях, когда компрессор должен работать при высокой степени сжатия или холодонагрузка резко меняется в широких пределах.

Аммиачные поршневые холодильные машины применяют только для СКВ производственных помещений. При этом холодильные станции обычно размещают в отдельно стоящих зданиях или специально выделенных помещениях, а систему хододоснабжения проектируют таким образом, чтобы вода, охлажденная в аммиачных испарителях, не имела прямого контакта с охлаждаемым воздухом. С целью уменьшения затрат аппараты аммиачных холодильных машин размещают на открытых площадках рядом с компрессорными отделениями.

Для хододоснабжения СКВ жилых и общественных зданий применяют только хладоновые холодильные машины.

Непосредственно в кондиционируемых помещениях устанавливают только машины, встроенные в автономные кондиционеры. В остальных случаях холодильное и вспомогательное оборудование располагают в отдельных помещениях. Холодильные станции производительностью до 700 кВт (600 000 ккал/ч) размещают в подсобных и подвальных помещениях, однако при этом над перекрытием не должно быть массового скопления людей. Холодильные станции производительностью более 700 кВт устанавливают в специальных пристройках к обслуживаемым зданиям или в подвальных и цокольных этажах, вынесенных из-под контура зданий.

Высота помещений для станций с машинами, работающими на хладонах, должна быть не менее 3,6 м. Проходы между щитом управления и выступающими частями машин — не менее 1,5 м, между выступающими частями рядом стоящих машин — не менее 1 м, между машинами (аппаратами) и стеной здания — не менее 0,8 м.

Холодопроизводительность станции  $Q_{x,ст}$  (в кВт) определяют по формуле

$$Q_{x,ст} = K Q_{конд},$$

где  $Q_{конд}$  — суммарная расчетная летняя нагрузка на СКВ;

$K$  — коэффициент, учитывающий потери холода и подогрев воды в циркуляционных насосах; для установок производительностью до 60 кВт  $K = 1,25$ , от 60 до 140 кВт  $K = 1,15$ , свыше 140 кВт  $K = 1,10$ .

Общая потребность в холоде должна обеспечиваться не менее чем двумя холодильными машинами. Резервные машины устанавливают только в технологических СКВ при повышенных требованиях к бесперебойной работе системы.

Для охлаждения воды применяют комплексные водоохлаждающие машины, включающие в себя компрессор, конденсатор, испаритель, арматуру, электрооборудование и приборы автоматики. Основные характеристики этих машин приведены в главе 5. Холодопроизводительность малых машин (до 45 кВт) регулируется пуском и остановкой компрессора, а средних и крупных машин — отжимом всасывающих клапанов компрессора.

Температура воды, выходящей из кожухотрубных испарителей с кипением хладагента в межтрубном пространстве, во избежание замерзания воды в трубках не должна быть ниже 6°C. В испарителях с внутритрубным кипением можно получать более холодную воду с температурой до 2°C.

Схему снабжения кондиционеров холодной водой или рассолом выбирают в зависимости от типа воздухоохладителя (форсуночный или поверхностный), способа его присоединения к линиям хладоносителя, удаленности кондиционеров от холодильной станции и их расположения по этажам здания.

Присоединение форсуночной камеры с помощью индивидуального циркуляционного насоса и трехходового смесительного клапана к линии хладоносителя показано на рис. 15.4, а. Вода из поддона поступает к трехходовому клапану,

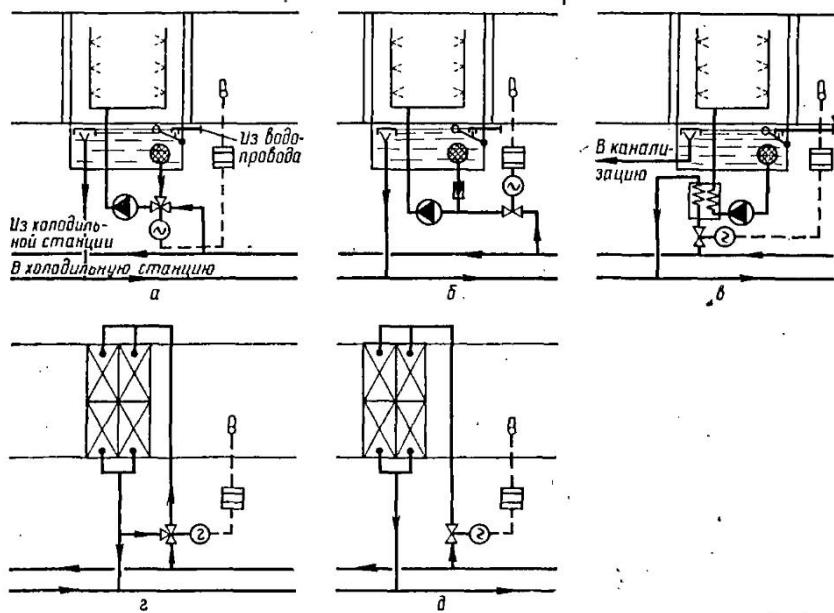


Рис. 15.4. Схемы присоединения воздухоохладителей к линиям холоснабжения:  
 а — с помощью индивидуального насоса и трехходового смесительного клапана; б — с помощью индивидуального насоса и обратного клапана; в — с помощью индивидуального насоса и промежуточного теплообменника; г — непосредственное присоединение к линиям с помощью трехходового смесительного клапана; д — непосредственное присоединение к линиям с помощью пропорционального регулирующего клапана.

смешивается с холодной водой, поступающей из холодильной станции, и подается насосами к форсункам. Соотношение количества холодной и рециркуляционной воды изменяется с помощью терморегулятора, датчик которого установлен за форсуночной камерой. Недостатком схемы является неустойчивая работа смесительного клапана, вызванная тем, что смешиваемые потоки поступают в клапан под разным давлением. Поэтому в настоящее время широко применяется схема, показанная на рис. 15.4, б. Количество поступающей холодной воды регулируется проходным клапаном, а для предотвращения

попадания холодающей воды в поддон на рециркуляционной линии установлен обратный клапан.

Характерной особенностью схем (см. рис. 15.5) после форсунок и вследствие этого возврат

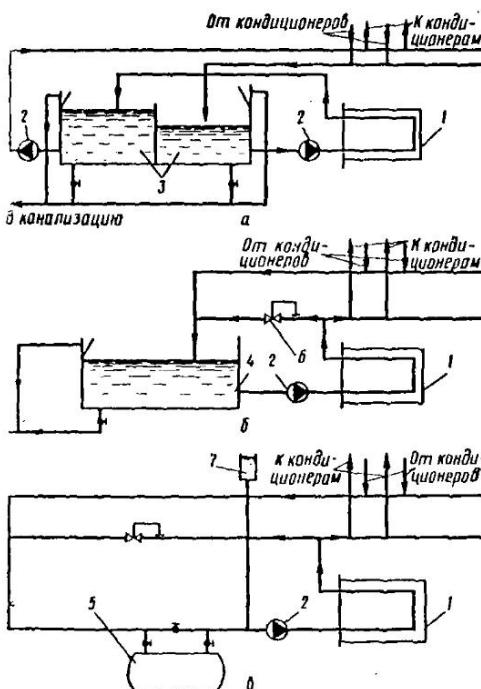


Рис. 15.5. Схемы циркуляции промежуточного хладоносителя в СКВ:

а — разомкнутая двухконтурная; б — разомкнутая одноконтурная; 1 — испаритель; 2 — центробежный насос; 3 — сдвоенный бак; 4 — бак-сборник; 5 — емкость-аккумулятор; 6 — клапан регулятора давления; 7 — расширительный бачок.

духоохладитель кондиционера, где нагревается (II контур). Преимущество этой схемы заключается в том, что работа холодильных машин не зависит от работы кондиционеров. Недостаток схемы — необходимость установки двух насосов (или двух групп насосов) для осуществления циркуляции воды в I и II контурах (кроме дополнительного насоса возле форсуночной камеры).

Чтобы уменьшить количество циркуляционных насосов, применяют разомкнутую одноконтурную систему (рис. 15.5, б). По этой схеме отепленная вода собирается в бак, из которого после охлаждения в испарителе насосом подается

15.4, а и б) является разрыв струи отепленной воды в холодильную станцию по самотечным трубопроводам. Для сбора отепленной воды на станции устанавливают открытые баки, которые должны быть заглублены по отношению к уровню поддонов форсуночных камер.

Применяют две схемы ходоснабжения по разомкнутой схеме циркуляции хладоносителя: одноконтурную и двухконтурную.

По двухконтурной схеме (рис. 15.5, а) на станции устанавливают бак с двумя отсеками — теплой и холодной воды. Иногда ставят два бака и соединяют их переливной трубой. Отепленная вода забирается насосом (или группой насосов) из отсека теплой воды, проходит через испаритель холодильной машины и сливается в бак холодной воды (I контур). Необходимая температура холодной воды достигается плавным или двухступенчатым регулированием производительности холодильной машины по сигналу терморегулятора, датчик которого устанавливают в холодном отсеке или в трубопроводе на выходе воды из испарителя. Холодная вода забирается вторым насосом (или группой насосов) из отсека холодной воды и подается в воз-

духонагреватель кондиционера, где нагревается (II контур).

к кондиционерам. Количество воды, проходящей через воздухоохладитель, как и в предыдущем случае, регулируется трехходовым смесительным или проходным регулирующим клапаном. При частичном уменьшении расхода холодной воды через кондиционеры ее давление в подающем трубопроводе повышается, в результате чего оставшаяся часть воды через регулятор давления сбрасывается обратно в бак.

В связи с необходимостью прокладки самотечных линий большого диаметра разомкнутые системы сложны и дороги. Поэтому все более широко в СКВ применяют замкнутые системы холодоснабжения. При использовании в качестве воздухоохладителей форсуночных камер замкнутую систему холодоснабжения можно получить путем установки возле форсуночной камеры промежуточного водо-водяного теплообменника (рис. 15.4, в). Однако при этом температуру хладоносителя необходимо поднять на 4—5°C, что вызывает дополнительные энергетические затраты и не всегда возможно при использовании воды в качестве хладоносителя.

Поэтому наиболее радикальным способом упрощения системы холодоснабжения является применение замкнутой системы циркуляции с использованием поверхностных воздухоохладителей (рис. 15.5, в). Последние присоединяют по схемам 15.4, г и д. Напор насоса в такой системе расходуется только на преодоление гидравлических потерь. Если производительность холодильных машин регулируется пуском и остановкой компрессора, в систему необходимо включить закрытый бак-аккумулятор. При использовании схем с разомкнутой системой циркуляции эту роль играет холодный отсек бака. При использовании холодильных машин с регулируемой холодопроизводительностью схема холодоснабжения может быть упрощена за счет отказа от установки баков.

Объем закрытого бака-емкости, равно как и объем холодного отсека открытого бака  $V_6$  (в м<sup>3</sup>), определяют по формуле

$$V_6 = \frac{0,25 Q_0 \tau_u}{\rho c_p \Delta t},$$

здесь  $Q_0$  — холодопроизводительность одной из установленных холодильных машин, кВт;  $\tau_u$  — продолжительность холодильного цикла (время работы плюс время стоянки), с; для машин производительностью до 45 кВт  $\tau_u = 900$  с, до 186 кВт  $\tau_u = 1200$  с, более 186 кВт  $\tau_u = 1800$  с;

$\rho$  — плотность хладоносителя, кг/м<sup>3</sup>;

$c_p$  — удельная теплоемкость хладоносителя, кДж/(кг·К);

$\Delta t$  — диапазон изменения температуры хладоносителя, °С (обычно принимают  $\Delta t = 2^\circ\text{C}$ ).

При выполнении курсовых и дипломных проектов схемы хладоносителя и хладагента (если каждая из них не слишком сложна) можно вычерчивать на одном листе.

## ЧАСТЬ III

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА И ПРАВИЛА ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ

## ГЛАВА 16

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ХОЛОДА

#### ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основным экономическим расчетом в дипломном проекте является составление новой калькуляции единицы холода.

В некоторых случаях рассчитывают затраты на строительство холодильника, оборудование и его монтаж, а при реконструкции действующего предприятия — гие элементы затрат, позволяющие более точно определить экономическую эффективность принятых решений (сроки окупаемости, технико-экономические показатели реконструируемого предприятия по сравнению с показателями до инструкции и т. д.).

Общий объем экономической части определяют конкретно по каждому проекту. Четыре должны подтвердить целесообразность принятых технических решений. По себестоимости единицы холода можно дать оценку холодильных установок любой производительности и назначения.

В качестве единицы холода целесообразно принять 4187 кДж, что соответствует применяемой на действующих предприятиях 1000 ккал. Это позволит простить сравнение принимаемых решений с экономическими показателями существующих предприятий.

#### СТАТЬИ РАСХОДА

В дипломном проекте определяют цеховую себестоимость единицы холода. Вновь проектируемых предприятий она является плановой калькуляцией, определяемой как сумма затрат по статьям, перечисленным в табл. 16.1.

На действующих предприятиях составляют отчетную калькуляцию по фактическим затратам, сравнение которой с плановой позволяет установить экономию и перерасход по отдельным статьям и наметить организационно-технические мероприятия по снижению себестоимости.

**Определение количества выработанного холода.** Затраты на производство холода при различных температурах кипения неравнозначны, поэтому их следует относить к условной величине — приведенной выработке холода, которая определяется как сумма произведений выработки холода в рабочих условиях на переводной коэффициент. Величина переводного коэффициента в «стандартные» условия, по данным Гипрохолода, может быть принята в зависимости от рабочей температуры кипения:

Таблица 16.1

Статьи затрат	Единица измерения	Цена за единицу	Количество		Сумма	
			на единицу холода (ворма)	на всю продукцию	на всю продукцию	на единицу холода
Электроэнергия силовая						
Вода производственная						
Сыре и основные материалы						
Заработка плата производственных рабочих						
Начисления на заработную плату						
Цеховые расходы						
Итого						
Цеховая себестоимость						

Temperatura kipeniya, °C      -40    -33    -30    -28    -12    -10  
 Koefitsient perewoda  $K_n$       2,9    2,0    1,8    1,5    0,85    0,76

Выработка холода в условных единицах в рабочих условиях

$$Q_{\text{раб}} = \frac{K Q_0 n}{4,187}, \quad (16.1)$$

где  $K$  — коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах и аппаратах (см. с. 71);  
 $Q_0$  — холододопроизводительность компрессора в рабочих условиях, кВт;

$n$  — время работы компрессора, кс.

При расчете во внесистемных единицах

$$Q_{\text{раб}} = \frac{K Q_0 n}{1000}, \quad (16.1a)$$

где  $Q_0$  — измеряется в ккал/ч, а  $n$  — в часах.

Приведенная выработка холода по всему холодильнику определяется как сумма произведений выработки холода каждым компрессором в рабочих условиях на переводной коэффициент:

$$Q = \sum Q_{\text{раб}} K_n. \quad (16.2)$$

На действующих предприятиях годовую выработку холода рассчитывают отдельно по статьям расхода: на погашение теплопритоков через ограждения  $Q_1$ , на холодильную обработку грузов  $Q_2$  и на погашение теплопритоков при эксплуатации  $Q_4$ . Для этого нужно иметь некоторые данные, определить которые можно только в условиях эксплуатации (например, фактическую разность между средней наружной температурой воздуха и действительной температурой воздуха в охлаждаемом помещении).

Определение затрат на электроэнергию. По данной статье рассчитывают затраты на силовую электроэнергию для привода компрессоров, а также насосов и вентиляторов, установленных на основном холодильном оборудовании.

Для действующих предприятий норма расхода электроэнергии на выработку единицы холода устанавливается вышестоящей организацией с учетом специфических особенностей каждого холодильника.

Годовое потребление электроэнергии  $W$  (в кВт·ч) можно определить по формуле

$$W = \sum N_s K_c n, \quad (16.3)$$

$N_s$  — номинальная мощность установленного электродвигателя, кВт;

$K_c$  — коэффициент спроса (для компрессоров и насосов принимать  $K_c = 0,7$ );

$n$  — время работы компрессоров и насосов при соответствующих рабочих условиях, ч. Время работы оборудования можно принять по табл. 16.2.

Таблица 16.2

Потребители электроэнергии	Время использования максимальной нагрузки		Потребители электроэнергии	Время использования максимальной нагрузки	
	кс	ч		кс	ч
компрессоры насы аммиачные	19440 18000	5400 5000	Насосы водяные Вентиляторы	10800 10800	3000 3000

Цена на электроэнергию зависит от местных условий и должна приниматься действующим в районе строительства тарифам для промышленных предприятий. На холодильнике должна быть составлена калькуляция себестоимости 1 кВт·ч. Ежедневная цена 1 кВт·ч — 1,4 — 2 коп.

**Определение затрат на воду.** Расход воды на охлаждение компрессоров и конденсаторов учитывается при использовании водопроводной воды. При наличии устройств для охлаждения оборотной воды учитывается только расход воды на пополнение потерь на охлаждающих устройствах, если вода добавляется из городской сети. Расход воды из артезианской скважины в учебных проектах можно не учитывать. На действующих предприятиях на артезианскую воду тарифы на отдельную калькуляцию.

Годовое потребление воды  $G_{вд}$  (в м<sup>3</sup>/год) можно определить по формуле

$$G_{вд} = \frac{\Sigma g_{вд} Q_0 Z n}{4,187}, \quad (16.4)$$

$g_{вд}$  — удельный расход воды, м<sup>3</sup>/условн. ед.;

$Q_0$  — холодопроизводительность компрессора в рабочих условиях при определенной температуре кипения, кВт;

$Z$  — количество одновременно работающих компрессоров при данной температуре кипения;

$n$  — время работы компрессоров в году, кс.

Если расчет ведется во внесистемных единицах, то формула для расчета  $G_{вд}$  (в м<sup>3</sup>/год) принимает вид

$$G_{вд} = \frac{\Sigma g_{вд} Q_0 Z n}{1000}, \quad (16.4a)$$

$Q_0$  — измеряется в ккал/ч, а  $n$  — в часах.

Ориентировочно удельные нормы расхода свежей воды (в м<sup>3</sup>) на условную единицу холода для различных водоохлаждающих устройств можно принять:

Градирни	
открытые капельные	0,02—0,04
вентиляторные	0,01—0,02
Испарительные конденсаторы	0,004—0,006

Расход воды на охлаждение компрессоров следует принимать по заводским данным, приведенным в паспортах компрессоров.

Цена на воду зависит от местных условий. Для г. Москвы цена 1 м<sup>3</sup> водопроводной воды 10 коп. При определении расходов на воду учитывают также стоимость канализации, а при наличии очистных сооружений — амортизацию их. Для г. Москвы сброс 1 м<sup>3</sup> воды в канализацию стоит 10 коп.

Определение затрат на пополнение системы хладагентом. Эти расходы находятся в прямой зависимости от установленной холодопроизводительности компрессоров. Их относят к статье «Сырые и основные материалы».

Норма расхода аммиака (в кг) на пополнение системы на 1 кВт установленной стандартной холодопроизводительности составляет в год: при непосредственном охлаждении 3,1 (3,7), при рассольном 1,8 (2,1).

В скобках указана норма расхода аммиака на 1000 ккал/ч.

Нормы расхода хладонов для крупных установок пока не установлены.

Количество аммиака, необходимое для пополнения системы в год, можно получить, умножив норму расхода на приведенную холодопроизводительность компрессоров.

Определение затрат на смазочные масла для холодильных машин. Обычно эти расходы относят к цеховым по статье «Содержание оборудования». Более правильным представляется учитывать их по статье «Сырые и материалы», так как потребное количество масла непосредственно связано с получением холода и находится в прямой зависимости от времени работы компрессоров.

Для уменьшения уноса масла из компрессора рекомендуется устанавливать после каждого компрессора маслоотделитель интенсивного действия с устройством для возврата масла в картер. Тем не менее полного отделения масла достичь не удается, и требуется добавление масла для возмещения потерь. На действующих установках проводятся мероприятия, позволяющие повторно использовать масло, что приводит к сокращению расходов на смазочные масла.

В учебных проектах можно принять, что масло, унесенное из компрессора, требует полной замены.

Годовую потребность в смазочном масле  $M$  (в кг в год) на восполнение уноса масла из компрессоров можно определить по формуле

$$M = \sum (g_m Z n) \frac{n}{n_1} , \quad (16.5)$$

где  $g_m$  — расход масла на один цилиндр, кг/ч;

$Z$  — число цилиндров;

$n$  — число часов работы компрессора в год;

$n_1$  — нормативное время, через которое масло должно сменяться, ч.

Унос масла принимают по характеристике компрессора. В учебных проектах унос масла (в кг/ч) можно принимать:

Для бескрайцкопфных компрессоров (на 1 цилиндр) 0,01—0,15  
 » винтового бустер-компрессора 0,12  
 » двухступенчатого агрегата АД90-3 с ротационным компрессором (на обе ступени) 0,3

**Определение затрат на пополнение системы солью.** Этот вид затрат, естественно, учитывают только в системах рассольного охлаждения.

Норма расхода соли на пополнение системы установлена на 1 м<sup>2</sup> площади поверхности испарителей и составляет для закрытой системы 27, а для открытой системы 300 кг/(м<sup>2</sup> · год).

**Заработка платы производственного персонала.** К производственным рабочим относятся машинисты, помощники машинистов и слесари по ремонту оборудования.

Заработную плату производственных рабочих рассчитывают по каждому разряду на планируемый период с учетом премии за выполнение основных показателей плана. Кроме того, должны быть учтены доплаты за работу в ночное время и праздничные дни.

Дополнительную заработную плату (оплата за непроработанное время) начисливают в размере 7,5% от основной.

Рассчитанная для каждой категории производственных рабочих заработка платы суммируется.

Фонд заработной платы З (в руб)

$$Z = \frac{1,075 \sum T \tau n K}{100}, \quad (16.6)$$

*T* — часовая тарифная ставка рабочего, коп.;

*τ* — число часов работы за планируемый (отчетный) период;

*n* — число рабочих, имеющих данный разряд;

*K* — коэффициент, учитывающий премии за выполнение плановых показателей; для рабочих-сдельщиков *K* = 1,2 ÷ 1,25; для рабочих-помощников *K* = 1,1 ÷ 1,2.

Начисления на заработную плату принимаются в размере 4,65% к основной дополнительной заработной плате.

Часовые тарифные ставки, действующие на холодильниках, приведены в бл. 16.3.

Таблица 16.3

Род работы и оплата	Ставки по разрядам, коп.					
	I	II	III	IV	V	VI
Причины, тяжелые работы с вредными условиями труда						
Платежная сдельная	45,5	49,5	53,9	59,6	67,0	78,0
Платежная сдельная	48,7	53,0	57,6	63,7	71,7	83,5
Обычные условия						
Платежная сдельная	40,4	44,0	47,9	53,0	59,6	69,3
Платежная сдельная	43,3	47,1	51,2	56,6	63,7	74,2

**Нормативы численности персонала компрессорных цехов. На холодильниках емкостью 1000 т и более предусматривается должность начальника цеха.**

Число сменных механиков определяют, исходя из конкретных условий для каждого предприятия в отдельности. Принимают 2 сменных механика при суммарной холодопроизводительности установленных компрессоров 1200—2000 кВт и 4 сменных механика при холодопроизводительности более 2000 кВт.

Численность машинистов и помощников машинистов зависит от степени автоматизации установки, количества обслуживаемых компрессоров и их суммарной холодопроизводительности (мощности). Ее можно принять по нормативам численности машинистов и помощников машинистов холодильных установок, рекомендованным Центральным бюро промышленных нормативов по труду при НИИ труда (табл. 16.4).

Таблица 16.4

Степень автоматизации холодильной установки	Количество компрессоров	Нормативы численности при суммарной холодопроизводительности, кВт			
		до 1744	1745—3489	3490—5234	4501 и более
Комплексная	1—2	3	4	—	—
	3—4	3	5	—	—
	5—8	4	5	7	8
	9—16	5	7	8	10
	17—32	—	9	11	12
Частичная	1—2	6	10	—	—
	3—4	7	10	—	—
	5—8	9	13	16	16
	9—16	13	16	20	23
	17—32	—	21	24	28

**Примечания:** 1. Если на предприятии имеется два или несколько компрессорных цехов, расположенных в разных зданиях, то численность машинистов определяют по каждому цеху отдельно.

2. Для обслуживания одного компрессора с частичной автоматизацией норматив — 1 машинист в смену.

Численность слесарей по ремонту принимают в зависимости от количества компрессоров:

Количество компрессоров	Норматив численности слесарей
до 6	2
7—13	3
14—23	4
24—31	5
32 и более	6

Сведения по нормативам численности персонала, приведенные в данной главе, не могут служить основанием для изменения численности работающих на действующих предприятиях.

**Цеховые расходы.** На цеховые расходы составляют смету по основным статьям расхода, форма которой приведена в табл. 16.5.

Таблица 16.5

Статьи расхода	Единица измерения	Сумма	На единицу холода
ная плата цехового персонала ния на заработную плату 4,65% ация оборудования й ремонт руды ние вданий и оборудования тального и быстроизнашивающегося инвентаря расходы, не учтенные по другим статьям			
ховье расходы			

цовой фонд заработной платы цехового персонала рассчитывают, исходя из различных окладов работников за 11 мес с надбавкой 7,5% на дополнительные дни. Фонд заработной платы должен быть увеличен на размер премии за выполнение плана по всем показателям.

Числения на заработную плату цехового персонала составляют 4,65%. Амортизационные отчисления составляют от 8 до 11,5% от стоимости оборудования и монтажа. Цены на холодильное оборудование принимают по приказу № 23—02 Государственного комитета цен при Госплане СССР. Имеются нормативы на производство монтажных работ. Если цены на монтаж неизвестны, то стоимость монтажных работ можно ориентировочно принять в размере 20% от стоимости оборудования. Кроме того, должны быть учтены расходы на упаковку и транспортирование оборудования в размере 7% от его стоимости.

$$A = (1,07 U_{об} + U_{монтаж}) m, \quad (16.7)$$

- амортизационные отчисления, руб.;
- коэффициент, учитывающий расходы на упаковку и транспортирование оборудования;
- суммарная стоимость оборудования, руб.;
- стоимость монтажных работ, руб.;
- норма амортизационных отчислений ( $m = 0,08 \div 0,115$ ).

Расходы на текущий ремонт оборудования принимают до 50% от амортизационных отчислений. Расходы по охране труда принимают из расчета 30 руб. в смену одного работающего. Расходы на содержание зданий, сооружений, оборудования принимают до 1,5% от стоимости основных фондов.

Ориентировочно стоимость 1 м<sup>2</sup> здания с оборудованием составляет от 20 до 50 руб. для холодильников емкостью 1500 т и более, от 40 до 50 руб. — для морозильников емкостью 300—600 т, от 55 до 80 руб. — для холодильников емкостью 12—125 т (относительная стоимость холодильника меньшей емкости должна быть пропорциональна стоимости более крупного холодильника).

Стоимость зданий с оборудованием может быть также определена по удельным альным затратам на 1 т емкости холодильника. Для многоэтажных холодильников большой емкости их можно принять от 230 до 285 руб., для одноэтажных холодильников емкостью 300—3000 т — 350—625 руб., емкостью 12—125 т — 1920 руб.

Расходы на износ малоценногонибыстроизнашающегониинвентаря должны составлять не более 10% от амортизационных отчислений.

На прочие расходы предусматривается до 0,5% от общей суммы цеховых расходов.

**Цеховая себестоимость.** Суммарный расход по каждой статье делится на выработку холода. Полученные расходы на единицу холода складываются и составляют себестоимость производства единицы холода.

### ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕВЕСТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ХОЛОДА ДЛЯ МАЛЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

В условиях эксплуатации себестоимость единицы холода на малых установках определяют редко, хотя наличие таких расчетов позволило бы критически оценить состояние дел.

В плановой калькуляции малых холодильных установок статьи расхода будут несколько отличаться от рассмотренных в предыдущем разделе, что вызвано спецификой обслуживания. Себестоимость единицы холода для таких установок определяется как сумма расходов по статьям: электроэнергия, вода (если имеется конденсатор водяного охлаждения), техническое обслуживание и ремонт оборудования или комплексное обслуживание, амортизация, расходы на площадь, занимаемую агрегатами.

Выработку холода при коэффициенте рабочего времени 0,4 в условных единицах в год можно определить по формуле

$$Q = 3 Q_0, \quad (16.8)$$

где  $Q_0$  — холодопроизводительность агрегата, Вт.

Расходы на электроэнергию определяют так же, как для крупных установок, с учетом соответствующего коэффициента рабочего времени.

Расходы на воду можно определить по расчетному расходу воды, предполагая, что водоснабжение прямоточное, но при этом следует учесть уменьшение расхода воды в более холодный период.

Расходы на воду  $P_{вд}$  (в коп.) можно определить по упрощенной формуле

$$P_{вд} = \frac{1,25 U_{вд}}{\Delta t_{вд}}, \quad (16.9)$$

где  $U_{вд}$  — цена на воду, коп.;

$\Delta t_{вд}$  — нагрев воды на конденсаторе, °С.

При выборе температурного перепада в конденсаторе следует учесть суммарный расход на электроэнергию и воду для определения наименьших затрат на производство холода.

Техническое обслуживание холодильных установок включает в себя технический уход, осмотр и малый ремонт.

В оптовых ценах на техническое обслуживание холодильных установок учтены затраты, связанные с заменой терморегулирующих вентилей, реле давления, магнитных пускателей, ремней, сильфонных сальников, а также на дозарядку системы хладагентом и маслом по установленным нормам.

Цены на средний ремонт оборудования не включают работ по демонтажу агрегатов для ремонта и монтажу оборудования после ремонта, которые оплачиваются по соответствующим расценкам.

Применение комплексного обслуживания оборудования приводит к упрощению расчетов, так как расходы на ремонт и обслуживание в этом случае относят к одной статье.

Оптовые цены на комплексное обслуживание учитывают стоимость капитального, среднего и малого ремонтов оборудования, стоимость демонтажа для ремонта и монтажа после ремонта, стоимость технического обслуживания оборудования, включая затраты, связанные с заменой ТРВ, РД, магнитных пускателей, ремней, на дозарядку системы холодильным агентом и маслом, стоимость капитального и среднего ремонтов электродвигателей, включая демонтаж для ремонта и монтаж после него.

Цены на техническое обслуживание, средний ремонт и комплексное обслуживание принимают, по данным местных комбинатов по обслуживанию холодильного оборудования, с учетом существующих надбавок и скидок для различных областей (оптовые цены для предприятий РСФСР утверждены приказами по Министерству торговли РСФСР № 79 от 29 апреля 1972 г. и № 371 от 9 ноября 1972 г.).

Амортизационные отчисления определяют по формуле (16.7).

Для холодильных установок предприятий торговли и общественного питания учитывают расходы на площадь, занимаемую агрегатами. Для этого необходимо знать цену 1 м<sup>2</sup> площади помещений. Данные о цене площади торговых предприятий должны быть получены от местных организаций. В учебных проектах ориентировочно можно принять цену 1 м<sup>2</sup> площади в надземных этажах 120 руб., в подвалах — 80 руб.

Норма амортизации на площадь для торговых организаций 4,3%.

## ГЛАВА 17

### ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Курсовой и дипломный проекты состоят из расчетно-пояснительной записи и графической части.

Расчетно-пояснительная записка и чертежи должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Графическую часть проекта выполняют на листах формата 24 ГОСТ 2.301 — 68. На каждом листе должна быть рамка на расстоянии 5 мм от края. Слева оставляют поле шириной 20 мм. В правом нижнем углу располагают основную надпись, размеры и номера граф которой приведены на рис. 17.1 (номера граф указаны в скобках). Основные надписи выполняют в соответствии с ГОСТ 2.104—68.

В графах основной надписи указывают:

в графе 1 — наименование изделия и наименование документа, если этому документу присвоен шифр (в курсовых и дипломных проектах в этой графе следует указать название разрабатываемой установки по теме проекта);

- в графе 2 — обозначение документа (для более свободного размещения текста в учебных проектах в этой графе можно указать название чертежа);  
 в графе 6 — масштаб по ГОСТ 2.302—68;  
 в графе 7 — порядковый номер листа;  
 в графе 8 — общее количество листов документа;

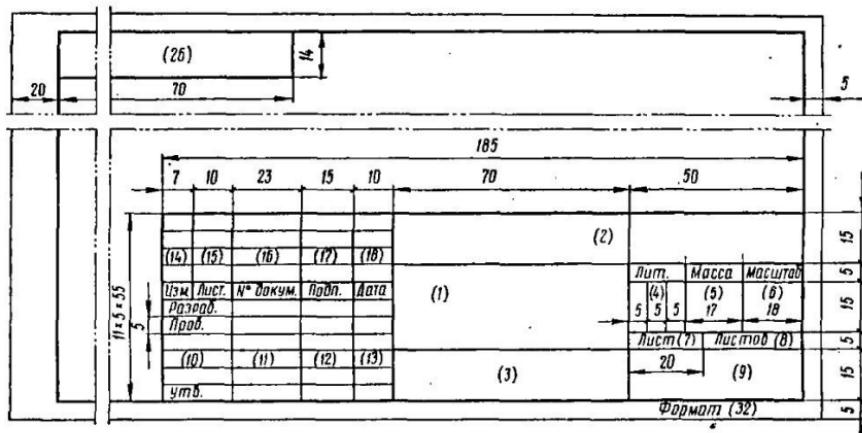


Рис. 17.1. Основная надпись на чертежах по ГОСТ 2.104—68.

- в графе 9 — наименование техникума и шифр учащегося или номер учебной группы;  
 в графе 10 — характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ (в курсовых и дипломных проектах учащийся и руководители, консультировавшие учащегося по данному разделу проекта);  
 в графе 11 — фамилии лиц, подписавших документ;  
 в графе 12 — подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11;  
 в графе 13 — дата подписания документа;  
 графы 3—5 и 14—18 в курсовых и дипломных проектах не заполняют.

В графе 1 тему курсового или дипломного проекта указывают в именительном падеже (например: «Холодильник распределительный емкостью 1500 т»), а в графе 2 — название чертежа также в именительном падеже (например: «Схема холодильной установки»).

Планы и разрезы холодильников и машинных отделений выполняют в масштабах 1 : 40, 1 : 50, 1 : 75, 1 : 100, 1 : 200 по ГОСТ 2.302—68. Масштаб указывают в графе 6 основной надписи. Если на чертеже имеются виды, выполненные в другом масштабе, то у каждого такого вида должен быть указан масштаб, относящийся к этому виду. В графе 6 основной надписи масштаб указывают по типу 1 : 100, в остальных случаях — по типу М1 : 10.

Общие требования по выполнению схем определяются ГОСТ 2.701—76 (виды и типы), ГОСТ 2.702—75 (правила выполнения электрических схем), ГОСТ 2.704—68 (правила выполнения гидравлических и пневматических схем).

Схемы выполняют без соблюдения масштаба. Элементы и устройства изображают в виде условных графических обозначений. На трубопроводах указывают направление движения среды. Трубопроводы различного назначения обозначают цифрами или линиями различного начертания с обязательной расшифровкой

полях схемы. По действующему стандарту в холодильной установке трубопроводы имеют следующие номера: 1 — вода, 11 — аммиак, 14 — масло, 18 — газоны. Для рассолов номер не определен, проектные организации обозначают трубопроводы для рассола номером 28 или буквой Р. Для того чтобы различить трубопроводы, по которым движется хладагент различного состояния, около цифры помещают букву ж или г для обозначения соответственно жидкостного трубопровода или трубопровода, по которому движется газообразный хладагент. Можно применять и другие обозначения, например, для оттавляемых трубопроводов, дренажных и др.

Элементы и устройства нумеруют по порядку, начиная с единицы, по направлению потока рабочей среды. Номера проставляют на полках линий — линсок. Пронумерованные элементы записывают в перечень элементов в виде таблицы, заполняемой сверху вниз. Перечень элементов располагают над основной надписью, а при отсутствии места над ней — слева. В перечне элементов имеются следующие графы (в скобках указаны размеры граф): первая графа — порядковый номер (20 мм), вторая графа — обозначение (50 мм), третья графа — наименование (70 мм), четвертая графа — количество (10 мм), пятая графа — примечание (остальное 35 мм).

На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых определяется назначением схемы. Их указывают либо около графических обозначений (справа или сверху от характеризуемого элемента), либо в свободном поле схемы. Около графических обозначений обычно указывают оцифрованное значение параметров элементов, а на полях — диаграммы, таблицы, скетчевые указания.

Схемы холодильных установок можно выполнять как плоскими, так и аксонометрическими.

Сборочный и монтажный чертежи выполняют в масштабах 1 : 2, 1 : 2,5, 1 : 4, : 5, 1 : 10 по ГОСТ 2.302—68. Выполнение сборочных и монтажных чертежей должно соответствовать ГОСТ 2.109—73.

Спецификацию в учебных проектах допускается размещать на соответствующем листе.

В курсовом проекте графическая часть состоит обычно из двух листов: на одном представляется план и разрезы холодильника или машинного отделения в зависимости от принятого в учебном заведении характера задания), на другом — схема холодильной установки. Как правило, выполняется принципиальная (полная) схема холодильной установки, определяющая полный состав элементов и связей между ними.

В дипломных проектах графическая часть включает 4—5 листов. Содержание графической части определяется цикловой комиссией техникума по соответствующей специализации. Не следует стремиться к увеличению объема графической части: лучше обеспечить более глубокую проработку представляемого материала.

Расчетно-пояснительную записку оформляют в соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов по ГОСТ 2.105—68 и 2.106—68. Записка должна быть написана аккуратно, чернилами на гладких листах писчей бумаги формата 11 ГОСТ 2.301—68 (потребительский формат А4 ГОСТ 9327—60). Текст пишется на одной стороне листа. Каждый лист имеет рамку шириной 5 мм и с левой стороны поле для подшивки шириной 20 мм. При написании текста необходимо следить, чтобы слова не выходили за рамку.

На каждом листе должна быть основная, надпись по ГОСТ 2.104—68. На первом листе расчетно-пояснительной записи надпись размером 185×40 мм состоит из граф 1, 2, 4, 7—18 (рис. 17.2, а). Для заполнения граф 4, 7 и 8 оставляется строка высотой 5 мм, а остальное место в правом нижнем углу (высотой 15 мм) занимает графа 9. В графе 7 указывают порядковый номер листа, а в графе 8 — общее количество листов в записке. Графы 4 и 14—18 не заполняют.

На последующих листах записи надпись размером 185×15 мм состоит из граф 2, 7, 14—18. Для графы 7 (номер листа) в правом углу графы 2 очерчивают место шириной 10 мм: в верхней строчке высотой 7 мм делают надпись «лист», а в нижней (8 мм) указывают соответствующий номер листа (рис. 17.2, б).

(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(2)		
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата			
Разраб					(1)	Лист	Лист
Проб.							
(10)	(11)	(12)	(13)		(9)		
Н. контакт.							
Утв.							

а

(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(2)		Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата			

б

Рис. 17.2. Основная надпись для текстовых конструкторских документов:  
а — для первого или заглавного листа; б — для последующих листов.

Расчетно-пояснительная записка должна иметь титульный лист. На титульном листе указывают наименование министерства, которому подчинен техникум, полное наименование техникума, тему дипломного проекта, наименование документа (расчетно-пояснительная записка к курсовому или дипломному проекту), фамилию, имя и отчество учащегося, фамилии и инициалы консультантов, год выполнения проекта.

Тема дипломного (или курсового) проекта должна совпадать с основной надписью на чертежах в графе 1.

Расчетно-пояснительную записку подписывает учащийся, выполнивший проект, и консультанты, как основной, так и по отдельным разделам проекта.

В расчетно-пояснительной записке должны быть произведены все необходимые расчеты, подтверждающие целесообразность принимаемых технических решений, даны описания схем, оборудования, средств автоматизации, выполнены экономические расчеты.

В начале записи целесообразно привести оглавление, указывающее наличие отдельных разделов и последовательность их изложения. В оглавлении следует обозначить номера листов, на которых начинается раздел.

В расчетно-пояснительных записках проектов холодильников различного назначения может быть принят такой порядок расположения разделов:

1. Введение. Экономические предпосылки.

2. Выбор расчетных параметров.
3. Краткое описание строительных конструкций.
4. Определение площадей камер и выбор планировки.
5. Расчет толщины теплоизоляционного слоя.
6. Тепловой расчет камер холодильника.
7. Выбор и обоснование системы охлаждения.
8. Расчет и подбор основного и вспомогательного оборудования.
9. Выбор средств автоматизации и основные характеристики принятых автоматических приборов.

10. Описание схемы холодильной установки.

11. Описание конструкции оборудования, принятого в проекте (подробно описывается конструкция какой-либо машины, аппарата или прибора по заданию консультанта, но обязательно из числа примененных в проекте).

12. Порядок выполнения монтажных работ по заданию для одного из видов оборудования, примененного в проекте.

13. Основные положения по технике безопасности применительно к выполняемому проекту.

14. Механизация погрузочно-разгрузочных и транспортных работ.

15. Определение себестоимости единицы холода.

16. Список использованной литературы.

Этот порядок не является обязательным. Отдельные разделы в расчетно-пояснительной записке могут отсутствовать или, наоборот, могут быть введены новые разделы; при необходимости некоторые разделы могут быть совмещены.

Каждый раздел расчетно-пояснительной записки начинается с новой страницы под соответствующим порядковым номером, указанным в оглавлении. Заголовки делают крупным шрифтом и подчеркивают.

В начале раздела дают краткое описание выполняемой в нем работы, приводятся необходимые для расчета формулы. Все величины, входящие в формулу, поясняют, и приводится их размерность. В дальнейшем формулы не повторяются, а только делается ссылка на них. Желательно многократно повторяющиеся расчеты сводить в таблицы для экономии места и времени. Формы некоторых таблиц даны в соответствующих разделах, но это не исключает возможности усовершенствования приведенных таблиц и составления новых.

Для пояснения отдельных расчетов в записке выполняют схемы и рисунки.

Все величины, принятые в расчетах, должны иметь ссылку на источник, по которому они приняты.

Особое внимание необходимо обратить на применение в расчетах одной системы единиц, чтобы исключить ошибки. Поэтому рекомендуется размерности всех величин указывать столько раз, сколько они встречаются в расчетах.

Очень серьезно следует отнестись к составлению списка использованной литературы, в котором должны быть указаны все книги, из которых заимствованы хотя бы одна величина или понятие.

В первую очередь указываются программные документы Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства, затем все использованные книги по специальности, по механизации погрузочно-разгрузочных и транспортных работ, охране труда, экономике.

Составляют список использованной литературы с указанием фамилий всех авторов, полного названия книги, издательства и года издания.

В тексте расчетно-пояснительной записи название книги не повторяют, а величину, принятую по книге, указывают следующим образом:  
индикаторный к.п.д. компрессора

$$\eta_i = 0,8 [3], \text{табл. 20, с. 117.}$$

При выполнении расчетно-пояснительной записи необходимо добиваться четкости и ясности изложения. Все последующие разделы записи должны быть связаны с предыдущими. Итоговые данные расчета должны быть выделены и подчеркнуты.

Нельзя делать в записке сокращений, кроме общепринятых, так как это затрудняет чтение и понимание текста.

Общий объем расчетно-пояснительной записи к дипломному проекту не должен превышать 80 с.

Расчетно-пояснительная записка к курсовому проекту должна содержать 40—50 с.

## Продолжение

Температура $t$ , °C	Давление абсолютное, МПа	Удельный объем		Удельная энталпия		Удельная энтропия	
		жидкости $v'$ , л/кг	пара $v''$ , м <sup>3</sup> /кг	жидкости $t'$ , кДж/(кг·К)	пара $t''$ , кДж/(кг·К)	жидкости $s'$ , кДж/(кг·К)	пара $s''$ , кДж/(кг·К)
-32	0,092	0,67	0,173	370	537	3,89	4,58
-30	0,101	0,67	0,160	372	538	3,89	4,58
-28	0,110	0,67	0,147	374	539	3,90	4,57
-26	0,119	0,67	0,137	375	540	3,91	4,57
-24	0,129	0,68	0,127	378	541	3,92	4,57
-22	0,140	0,68	0,117	380	542	3,92	4,57
-20	0,151	0,69	0,109	381	543	3,93	4,57
-18	0,163	0,69	0,102	383	544	3,94	4,57
-16	0,176	0,69	0,095	385	544	3,94	4,57
-14	0,190	0,69	0,088	387	546	3,95	4,56
-12	0,204	0,70	0,082	389	547	3,96	4,56
-10	0,220	0,70	0,077	391	548	3,97	4,56
-8	0,236	0,70	0,072	392	548	3,97	4,56
-6	0,253	0,71	0,067	394	549	3,98	4,56
-4	0,271	0,71	0,063	396	550	3,99	4,56
-2	0,289	0,71	0,059	398	551	3,99	4,56
0	0,309	0,72	0,056	400	552	4,00	4,56
2	0,33	0,72	0,052	402	553	4,01	4,56
4	0,35	0,72	0,049	404	554	4,01	4,56
6	0,37	0,73	0,046	406	555	4,02	4,55
8	0,40	0,73	0,044	408	556	4,03	4,55
10	0,42	0,73	0,041	410	556	4,03	4,55
12	0,45	0,74	0,039	411	557	4,04	4,55
14	0,48	0,74	0,037	413	558	4,05	4,55
16	0,51	0,75	0,035	415	559	4,05	4,55
18	0,54	0,75	0,033	417	560	4,06	4,55
20	0,57	0,75	0,031	419	561	4,07	4,55
22	0,60	0,76	0,298	421	562	4,07	4,55
24	0,63	0,76	0,288	423	562	4,08	4,55
26	0,67	0,77	0,026	425	563	4,09	4,55
28	0,70	0,77	0,025	427	564	4,09	4,55
30	0,74	0,77	0,024	429	565	4,10	4,55
32	0,78	0,78	0,023	431	565	4,11	4,55
34	0,82	0,78	0,021	433	566	4,11	4,55
36	0,87	0,79	0,020	435	567	4,12	4,55
38	0,91	0,79	0,019	437	568	4,13	4,55
40	0,96	0,80	0,018	439	568	4,13	4,55
42	1,00	0,80	0,018	441	569	4,13	4,54
44	1,06	0,81	0,017	443	570	4,14	4,54
46	1,11	0,81	0,016	445	571	4,15	4,54
48	1,16	0,82	0,015	447	571	4,16	4,54
50	1,21	0,83	0,014	449	572	4,16	4,54

Таблица параметров насыщенных паров хлорана-22 (по данным ВНИХИ)

Температура <i>t</i> , °C	Давление аб- солютное, МПа	Удельный объем		Удельная энталпия		Удельная энтропия	
		жидкости <i>v'</i> , л/кг	пара <i>v''</i> , м³/кг	жидкости <i>I'</i> , кДж/(кг·К)	пара <i>I''</i> , кДж/(кг·К)	жидкости <i>s'</i> , кДж/(кг·К)	пара <i>s''</i> , кДж/(кг·К)
-60	0,010	0,68	0,54	332	578	3,72	4,87
-58	0,042	0,69	0,483	335	579	3,73	4,87
-56	0,047	0,69	0,436	337	580	3,74	4,86
-54	0,052	0,69	0,394	339	581	3,75	4,86
-52	0,058	0,69	0,356	341	582	3,76	4,85
-50	0,065	0,70	0,323	343	583	3,77	4,84
-48	0,071	0,70	0,294	345	584	3,78	4,84
-46	0,079	0,70	0,268	347	585	3,79	4,83
-44	0,087	0,70	0,244	350	586	3,80	4,83
-42	0,096	0,71	0,223	352	586	3,81	4,82
-40	0,105	0,71	0,205	354	587	3,82	4,82
-38	0,116	0,71	0,188	356	588	3,82	4,82
-36	0,127	0,71	0,172	358	589	3,84	4,81
-34	0,138	0,73	0,159	361	590	3,85	4,81
-32	0,151	0,72	0,146	363	591	3,86	4,80
-30	0,164	0,72	0,135	365	592	3,87	4,80
-28	0,179	0,73	0,125	367	593	3,88	4,79
-26	0,194	0,73	0,115	370	594	3,88	4,79
-24	0,210	0,73	0,107	372	594	3,89	4,79
-22	0,228	0,74	0,099	374	595	3,90	4,78
-20	0,246	0,74	0,092	376	596	3,91	4,78
-18	0,265	0,74	0,085	379	597	3,92	4,78
-16	0,286	0,75	0,080	381	598	3,93	4,77
-14	0,308	0,75	0,075	384	599	3,94	4,77
-12	0,331	0,75	0,070	386	600	3,95	4,77
-10	0,356	0,76	0,065	388	600	3,96	4,76
-8	0,381	0,76	0,061	391	601	3,97	4,76
-6	0,408	0,77	0,057	393	602	3,974	4,756
-4	0,437	0,77	0,053	395	603	3,983	4,753
-2	0,467	0,77	0,050	398	603	3,991	4,750
0	0,499	0,78	0,047	400	604	1,000	4,748
2	0,532	0,78	0,044	402	605	4,009	4,745
4	0,567	0,79	0,041	405	606	4,017	4,742
6	0,603	0,79	0,039	407	606	4,026	4,739
8	0,641	0,79	0,037	410	607	4,034	4,737
10	0,681	0,80	0,035	412	608	4,043	4,734
12	0,723	0,80	0,033	414	608	4,051	4,731
14	0,767	0,81	0,031	417	609	4,059	4,729
16	0,812	0,81	0,030	419	610	4,068	4,726
18	0,860	0,82	0,027	422	610	4,076	4,724
20	0,910	0,82	0,026	424	611	4,084	4,721
22	0,961	0,83	0,025	427	612	4,093	4,719
24	1,015	0,83	0,023	429	612	4,100	4,716
26	1,071	0,84	0,022	432	613	4,109	4,714

Продолжение

Температура <i>T</i> , °С	Давление аб- солютное, милл	Удельный объем		Удельная энталпия		Удельная энтропия	
		жидкости <i>v'</i> , л/кг	пара <i>v''</i> , м <sup>3</sup> /кг	жидкости <i>h'</i> , кДж/(кг·К)	пара <i>h''</i> , кДж/(кг·К)	жидкости <i>s'</i> , кДж/(кг·К)	пара <i>s''</i> , кДж/(кг·К)
28	1,130	0,85	0,022	434	613	4,117	4,712
30	1,190	0,85	0,020	437	614	4,126	4,707
32	1,253	0,86	0,019	439	614	4,134	4,707
34	1,319	0,86	0,018	442	615	4,142	4,704
36	1,387	0,87	0,017	444	615	4,150	4,702
38	1,457	0,87	0,016	447	615	4,158	4,699
40	1,530	0,88	0,015	450	616	4,166	4,697
42	1,606	0,89	0,014	452	616	4,174	4,694
44	1,685	0,90	0,014	455	616	4,183	4,692
46	1,766	0,91	0,013	457	617	4,191	4,689
48	1,851	0,91	0,012	460	617	4,199	4,687
50	1,938	0,92	0,012	463	617	4,207	4,684

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

---

- Аршанский С. Н., Матвеев В. И., Синкевич Э. Я. Холодильные сооружения рыбной промышленности. — М.: Пищевая промышленность, 1973. — 3
- Баркалов Б. В., Карпин Е. Е. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях. — М.: Стройиздат, 1975. — 269 с.
- Гоголин А. А. Кондиционирование воздуха в мясной промышленности. — М.: Пищевая промышленность, 1966. — 240 с.
- Гоголин А. А. Кондиционирование воздуха в предприятиях торговли и общего питания. — М.: Госторгиздат, 1962. — 118 с.
- Зеликовский И. Х., Каплан Л. Г. Справочник по малым холодильным машинам и установкам. — М.: Пищевая промышленность, 1968. — 319 с.
- Канторович В. И. Основы автоматизации холодильных установок. — М.: Пищевая промышленность, 1976. — 277 с.
- Кондрашова Н. Г., Лашутина Н. Г. Холодильно-компрессорные машины и установки. — М.: Высшая школа, 1973. — 384 с.
- Курылев Е. С., Герасимов Н. А. Холодильные установки. — Л.: Атомстройиздат, 1970. — 672 с.
- Мальгина Е. В., Мальгина Ю. В. Холодильные машины и установки. — Пищевая промышленность, 1973. — 608 с.
- Проектирование холодильников / [Ю. С. Крылов, П. И. Пирог, В. В. Винич, А. И. Дементьев, А. В. Карпов]. — М.: Пищевая промышленность, 1972. — 1
- Теплообменные аппараты холодильных установок / [Г. Н. Данилова, С. Н. Данилов, О. П. Иванов, Н. М. Медникова]. — Л.: Машиностроение, 1973. — 328 с.
- Цинман И. М., Янук В. Я. Холодильники для фруктов. — М.: Пищевая промышленность, 1969. — 202 с.
- Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. — Л.: Стройиздат, 1976. — 151 с.
- Якобсон В. Б. Малые холодильные машины. — М.: Пищевая промышленность, 1977. — 367 с.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

Предисловие	3
-------------	---

### ЧАСТЬ I

#### ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

<b>Глава 1. Исходные данные для проектирования холодильных установок</b>	<b>5</b>
Расчетные параметры наружного воздуха	5
Расчетная температура воды для охлаждения конденсаторов	5
Расчетная температура грунта	6
Режимы холодильной обработки продуктов	7
Расчетная разность температур для внутренних ограждений	7
<b>Глава 2. Объемно-планировочные решения и строительная часть холодильников</b>	
Общие сведения	
Типы холодильников	10
Нормы загрузки	15
Способы укладки грузов. Механизация погрузочно-разгрузочных работ	18
Определение числа и размеров камер	22
Распределительные и производственные холодильники	22
Предприятия торговли и общественного питания	28
Выбор планировки	30
Требования к планировке	30
Типовые планировки холодильников различного назначения	32
Требования к машинным и аппаратным отделениям	38
<b>Строительно-изоляционные конструкции холодильников</b>	40
Фундаменты и колонны	42
Стены и перегородки	43
Покрытия холодильников	45
Полы	45
Двери. Воздушные завесы	47
<b>Расчет изоляции</b>	48
Выбор тепло- и парозоляционных материалов	48
Определение толщины изоляционного слоя	52
Примеры расчетов толщины изоляционного слоя	54
<b>Глава 3. Расчет теплопротоков в камеры холодильника</b>	58
Теплопротоки через ограждения	59
Теплопротоки от грузов при холодильной обработке	62
Теплопротоки при вентиляции помещений	65
Эксплуатационные теплопротоки	65
Теплопротоки от фруктов при «дыхании»	67
Сводная таблица теплопротоков	68
Определение нагрузки на камерное оборудование и компрессор	69
Примеры расчетов	71
<b>Глава 4. Выбор способа охлаждения и схемы холодильной установки</b>	74
Способы охлаждения	74
Размещение камерного оборудования и систем воздухораспределения	77
Интенсификация замораживания продуктов. Скороморозильные витрины	78
Системы охлаждения и схемы холодильных установок	79

<b>Безнасосные схемы непосредственного охлаждения</b>	80
Холодильные установки, работающие на хладонах	80
Холодильные установки, работающие на аммиаке	81
<b>Насосно-циркуляционные схемы непосредственного охлаждения</b>	82
<b>Схемы с промежуточным хладоносителем (рассольные схемы)</b>	85
<b>Глава 5. Расчет подбор оборудования</b>	86
Выбор расчетного рабочего режима	86
Построение цикла холодильной машины и определение параметров хладагента	89
Построение цикла одноступенчатой холодильной машины	89
Построение цикла двухступенчатого сжатия	92
Тепловой расчет одноступенчатой холодильной машины, и подбор компрессоров.	95
Характеристики компрессоров	95
Тепловой расчет холодильной машины двухступенчатого сжатия и подбор компрессоров.	102
Характеристики компрессоров	108
Расчет и подбор теплообменных аппаратов	115
Конденсаторы	115
Испарители рассольные	115
Камерное оборудование	116
Переохладители	120
Подбор вспомогательного оборудования	12
Ресиверы	12
Отделители жидкости	13
Промежуточные сосуды	13
Маслоотделители	13
Маслособиратели	13
Обратные клапаны	13
Подбор холодильных машин и агрегатов с одноступенчатым компрессором	13
Подбор малых холодильных машин	13
Поверочный расчет холодильной установки	14
Подбор средних и крупных холодильных машин и агрегатов	14
Проектирование систем оборотного водоснабжения	14
Выбор градирни	14
Определение площади брызгального бассейна	14
<b>Глава 6. Технологические схемы холодильных установок</b>	14
Технологические схемы холодильных установок непосредственного охлаждения	1
Схемы малых холодильных установок	1
Схемы средних холодильных установок	1
Схемы крупных холодильных установок	1
Технологические схемы холодильных установок с рассольным охлаждением	1
<b>Глава 7. Проектирование устройств для перемещения жидкостей и газов</b>	1
Расчет водяных и рассольных трубопроводов	1
Расчет хладоновых и аммиачных трубопроводов	1
Разводка и крепление трубопроводов	1
Подбор насоса для воды или рассола	1
Подбор аммиачного насоса	1
Определение гидравлического сопротивления трубопроводов	1
Расчет воздуховодов	1
Подбор вентилятора	1

## ЧАСТЬ II

### ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

<b>Глава 8. Графо-аналитические расчеты при проектировании СКВ</b>	1
<b>Глава 9. Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха</b>	1
Расчетные параметры наружного воздуха	1
Расчетные параметры внутреннего воздуха	1
<b>Глава 10. Расчет тепло- и влагопритоков и определение количества подаваемого воздуха</b>	1
Тепло-влажностный баланс кондиционируемого помещения	1
Определение тепlopритоков	1
Определение суммарной тепловой нагрузки	1

Определение влагопрятоков . . . . .	199
Выбор параметров и количества воздуха, подаваемого в помещение . . . . .	200
Глава 11. Выбор системы кондиционирования воздуха . . . . .	201
Глава 12. Схемы обработки воздуха . . . . .	207
Глава 13. Особенности СКВ для предприятий мясной и молочной промышленности и общественного питания . . . . .	211
Глава 14. Расчет и подбор оборудования систем кондиционирования воздуха . . . . .	220
Агрегированные кондиционеры . . . . .	220
Центральные кондиционеры . . . . .	221
Воздухонагреватели и поверхностные воздухоохладители . . . . .	222
Оросительные камеры . . . . .	227
Вентиляторные установки . . . . .	232
Глава 15. Источники холода и холодоснабжение систем кондиционирования воздуха . . . . .	232
 ЧАСТЬ III	
<b>ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА И ПРАВИЛА ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ</b>	
Глава 16. Определение себестоимости единицы холода . . . . .	242
Плановая калькуляция . . . . .	242
Статьи расхода . . . . .	242
Особенности определения себестоимости единицы холода для малых холодильных установок . . . . .	249
Глава 17. Оформление расчетно-пояснительной записи и графической части . . . . .	250
 <b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	
Приложение 1. Таблица параметров насыщенных паров аммиака (параметры даны с округлением) . . . . .	256
Приложение 2. Таблица параметров насыщенных паров хладона-12 (по данным ВНИХИ) . . . . .	257
Приложение 3. Таблица параметров насыщенных паров хладона-22 (по данным ВНИХИ) . . . . .	259
Список рекомендуемой литературы . . . . .	261

**ГАБРИЭЛЬ ЗАЛЬМАНОВИЧ СВЕРДЛОВ  
БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЯВНЕЛЬ**

**КУРСОВОЕ И ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК И СИСТЕМ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА**

Редактор Г. А. Гусева  
Художник Р. Р. Вейлерт  
Художественный редактор Е. К. Селикова  
Технический редактор Г. Г. Хацкевич  
Корректоры Е. А. Постников, Н. П. Багма  
ИБ № 315

Сдано в набор 1.03.78. Подписано в печать 28.04.78. Т—09706. Формат 70×90 $\frac{1}{4}$ .  
Бумага типографская № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать.  
Объем 16,5+1,7 вкладка—18,2 печ. л. Усл. л. 21,3. Уч. изд. л. 22,87. Тираж  
40 000 экз. Заказ 198. Цена 90 коп.

Издательство «Пищевая промышленность»,  
113035, Москва, М-35, 1-й Кадашевский пер., д. 12.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном  
комитете Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книж-  
ной торговли, 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.